Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 01-04-2021 έως τις 07-04-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 01-04-2021 έως και 07-04-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
01/04/21	2,26
02/04/21	2,34
03/04/21	1,99
04/04/21	2,24
05/04/21	2,03
06/04/21	2,30
07/04/21	1,73

Παρατηρήσεις
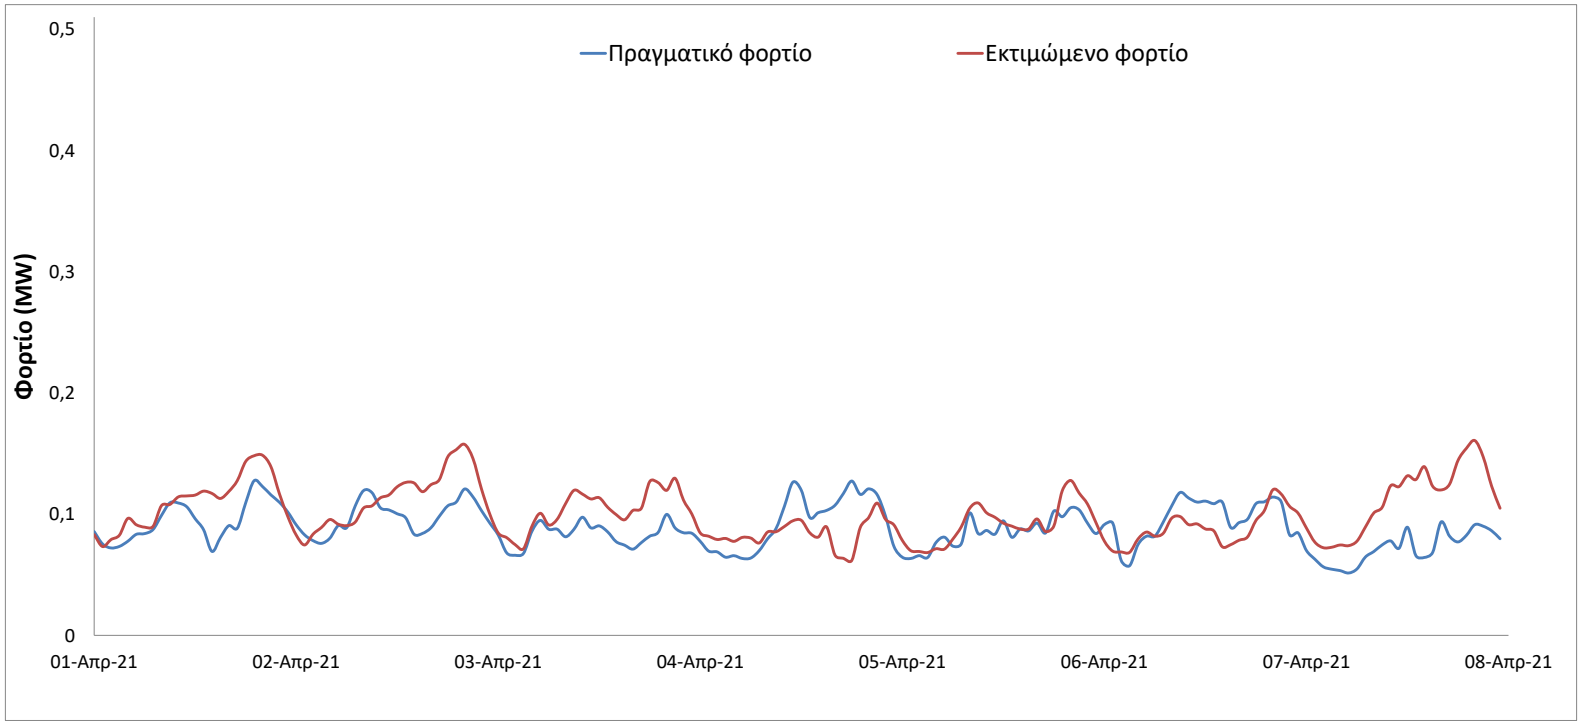
• Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,74 MW.