Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 22-07-2021 έως τις 28-07-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 22-07-2021 έως και 28-07-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
22/07/21	7,04
23/07/21	6,65
24/07/21	6,81
25/07/21	7,07
26/07/21	7,16
27/07/21	7,35
28/07/21	8,08

Παρατηρήσεις:
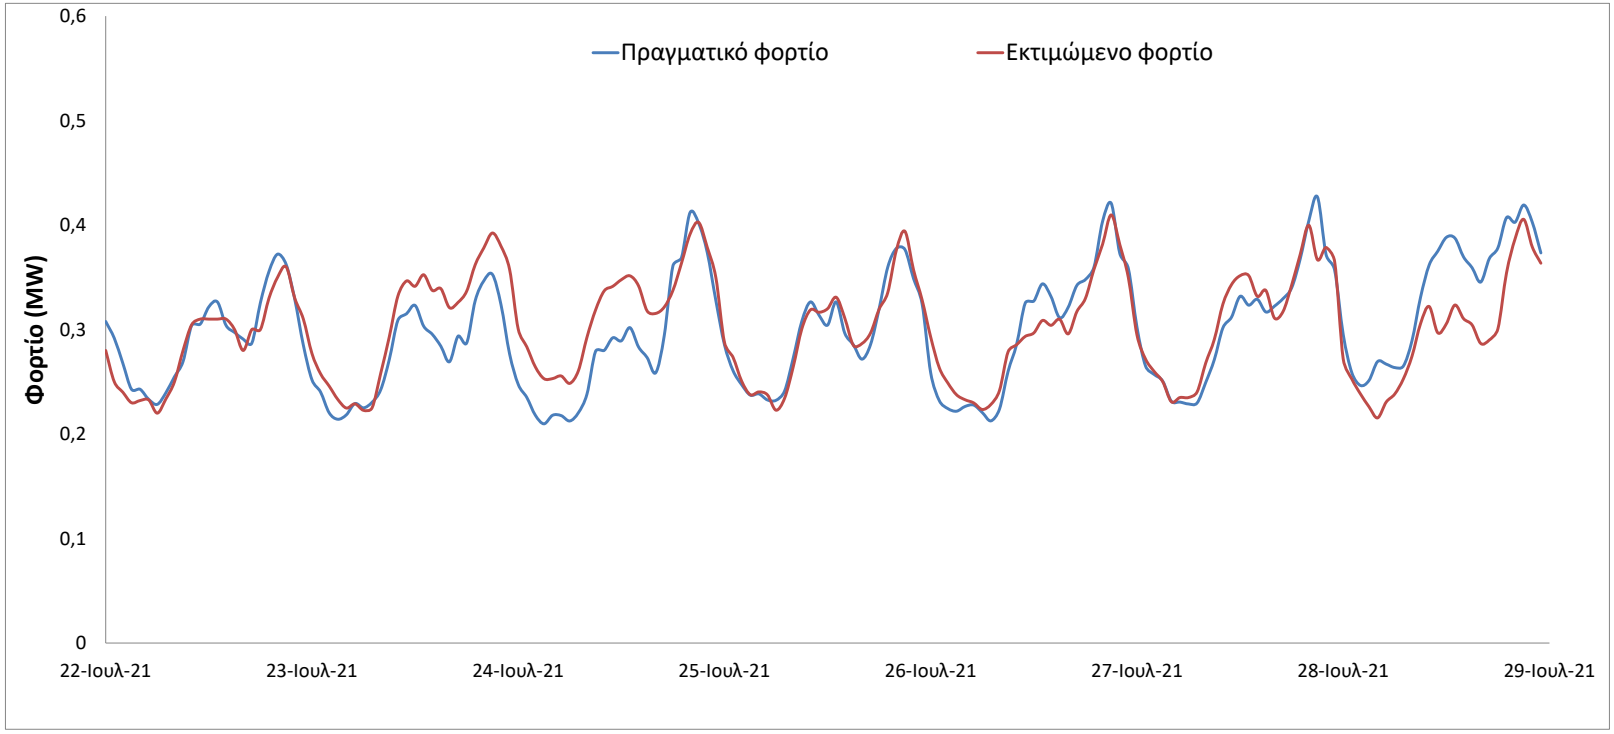
• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,1 MW.