


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του
Αγαθονησίου για τις 16-10-2020 έως 21-10-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 16-10-2020 έως και 21-10-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
16/10/20	2,64
17/10/20	2,28
18/10/20	2,22
19/10/20	2,43
20/10/20	2,55
21/10/20	2,27

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 0,56MW.

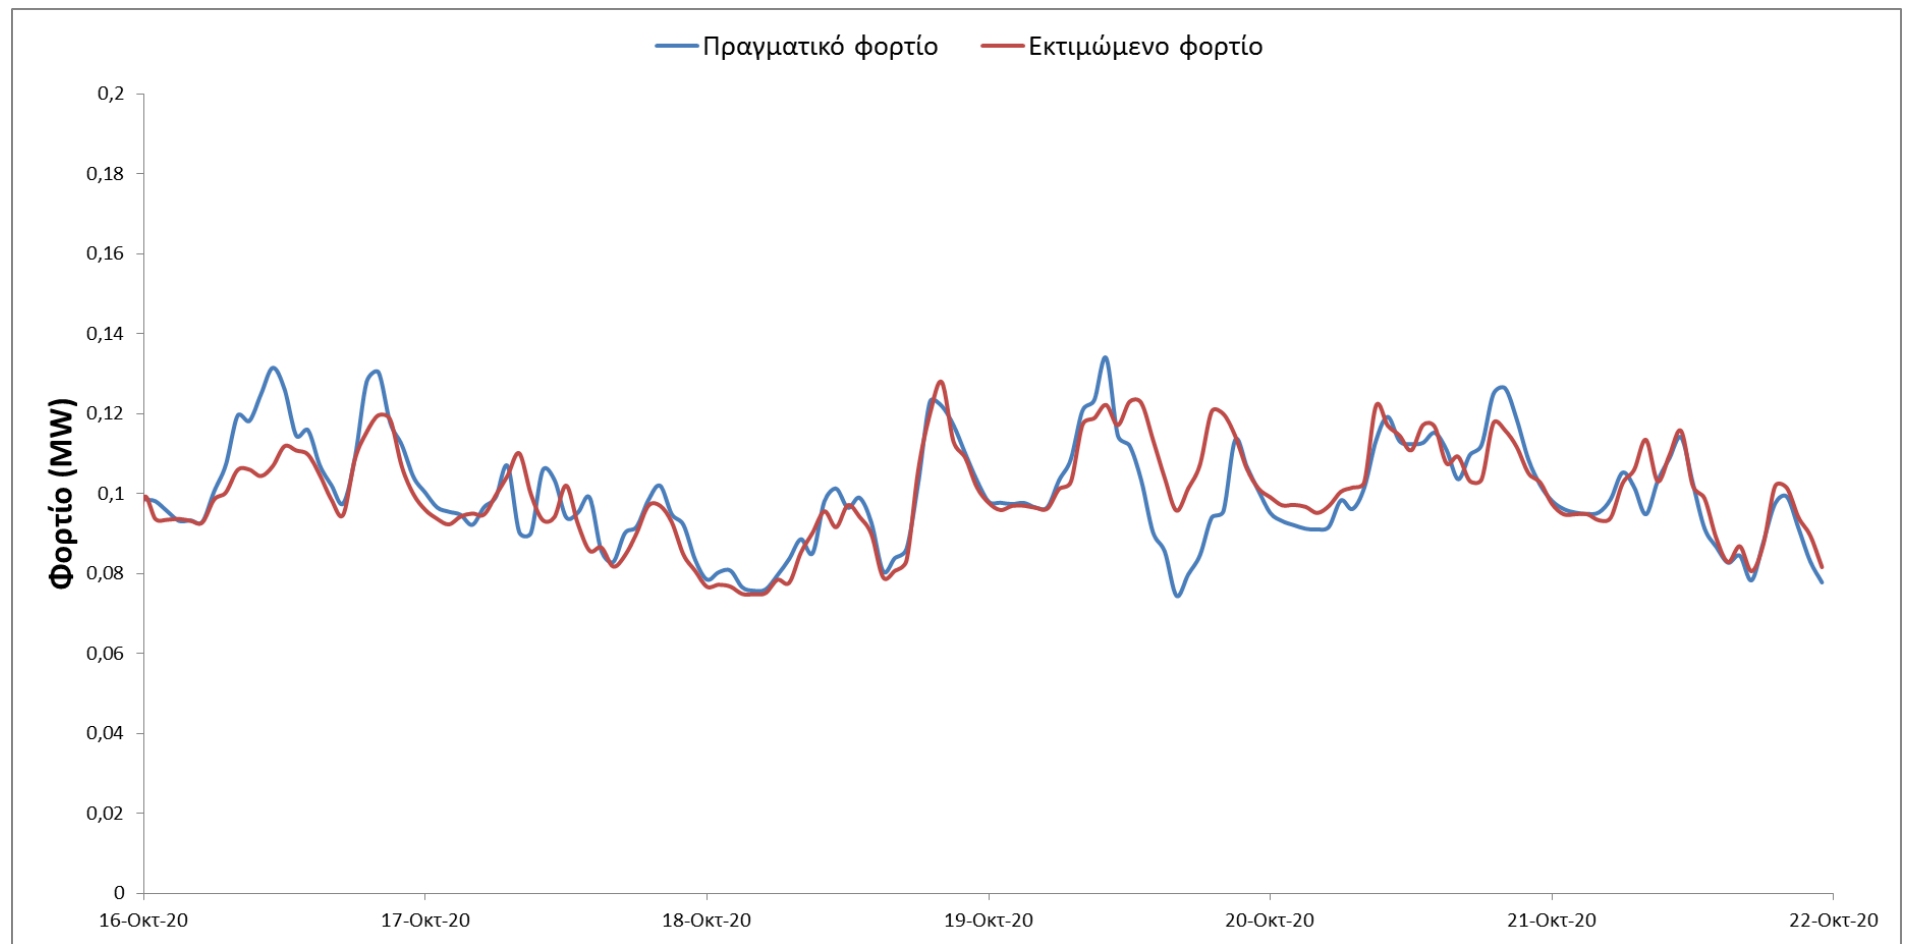


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του
Αγαθονησίου για τις 22-10-2020 έως 28-10-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 22-10-2020 έως και 28-10-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
22/10/20	2,22
23/10/20	2,25
24/10/20	2,05
25/10/20	2,16
26/10/20	2,47
27/10/20	2,36
28/10/20	2,15

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 0,56MW.

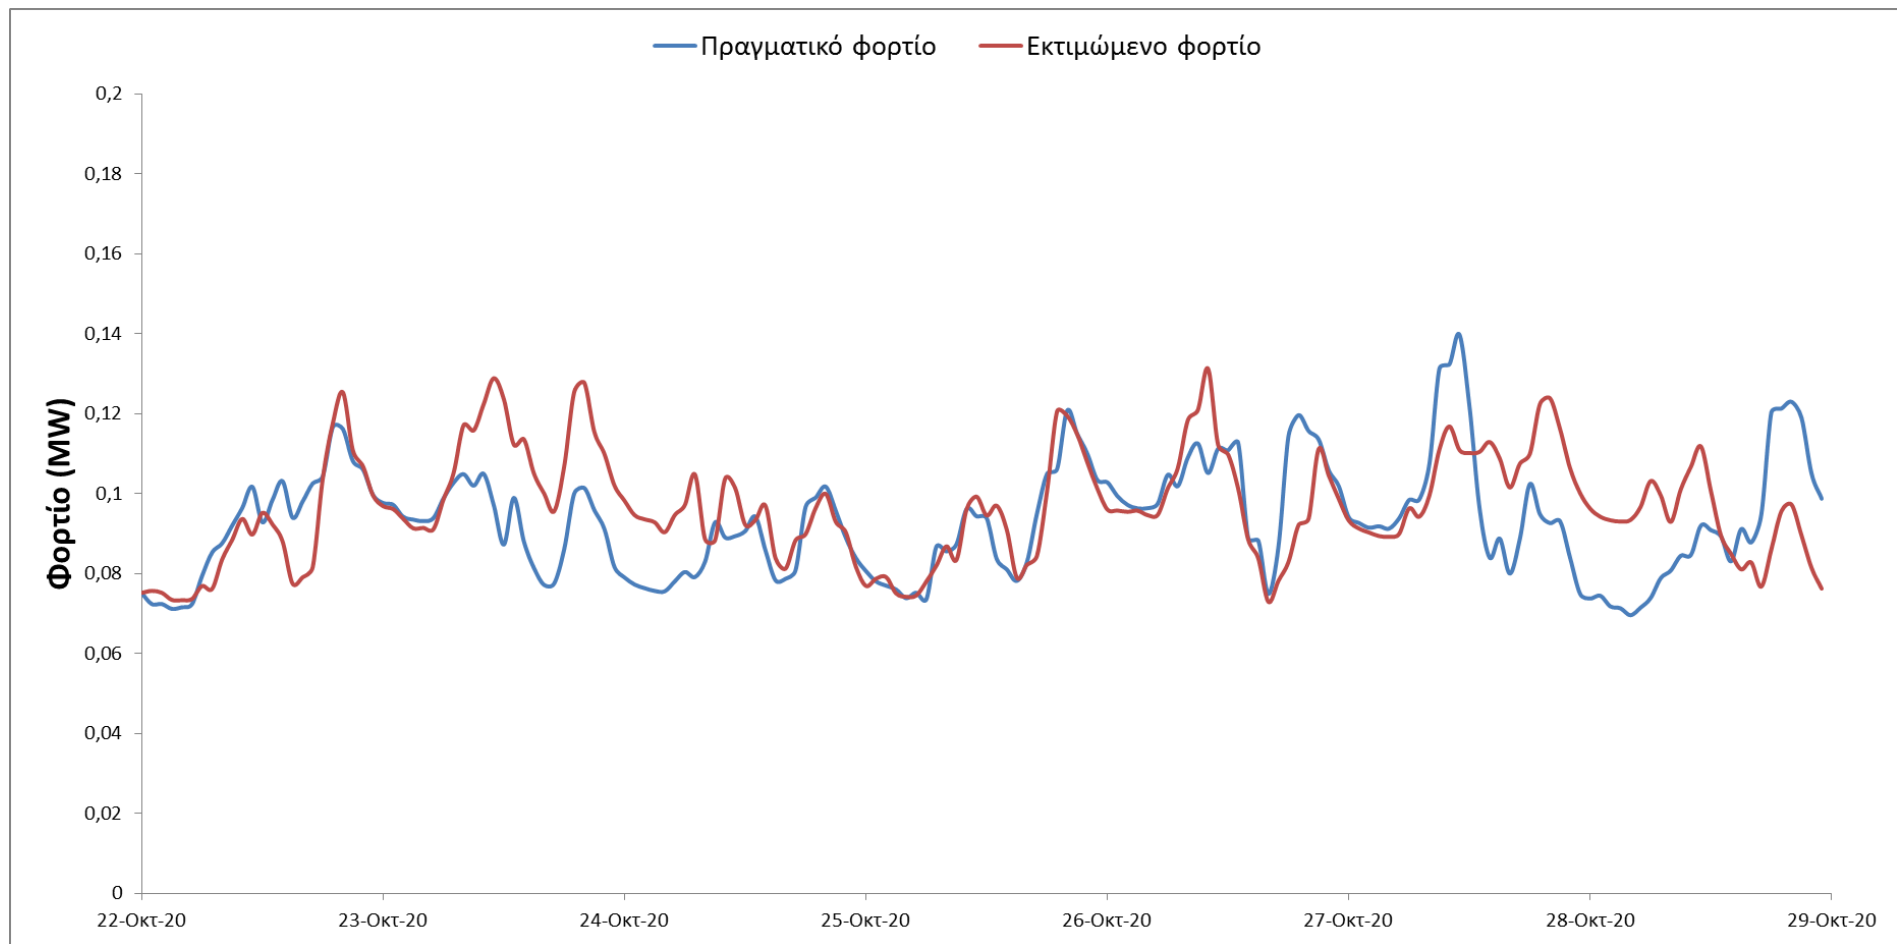


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του
Αγαθονησίου για τις 29-10-2020 έως 04-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-10-2020 έως και 04-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/10/20	2,55
30/10/20	2,12
31/10/20	2,01
1/11/20	1,98
2/11/20	2,28
3/11/20	2,21
4/11/20	2,19

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 0,56MW.

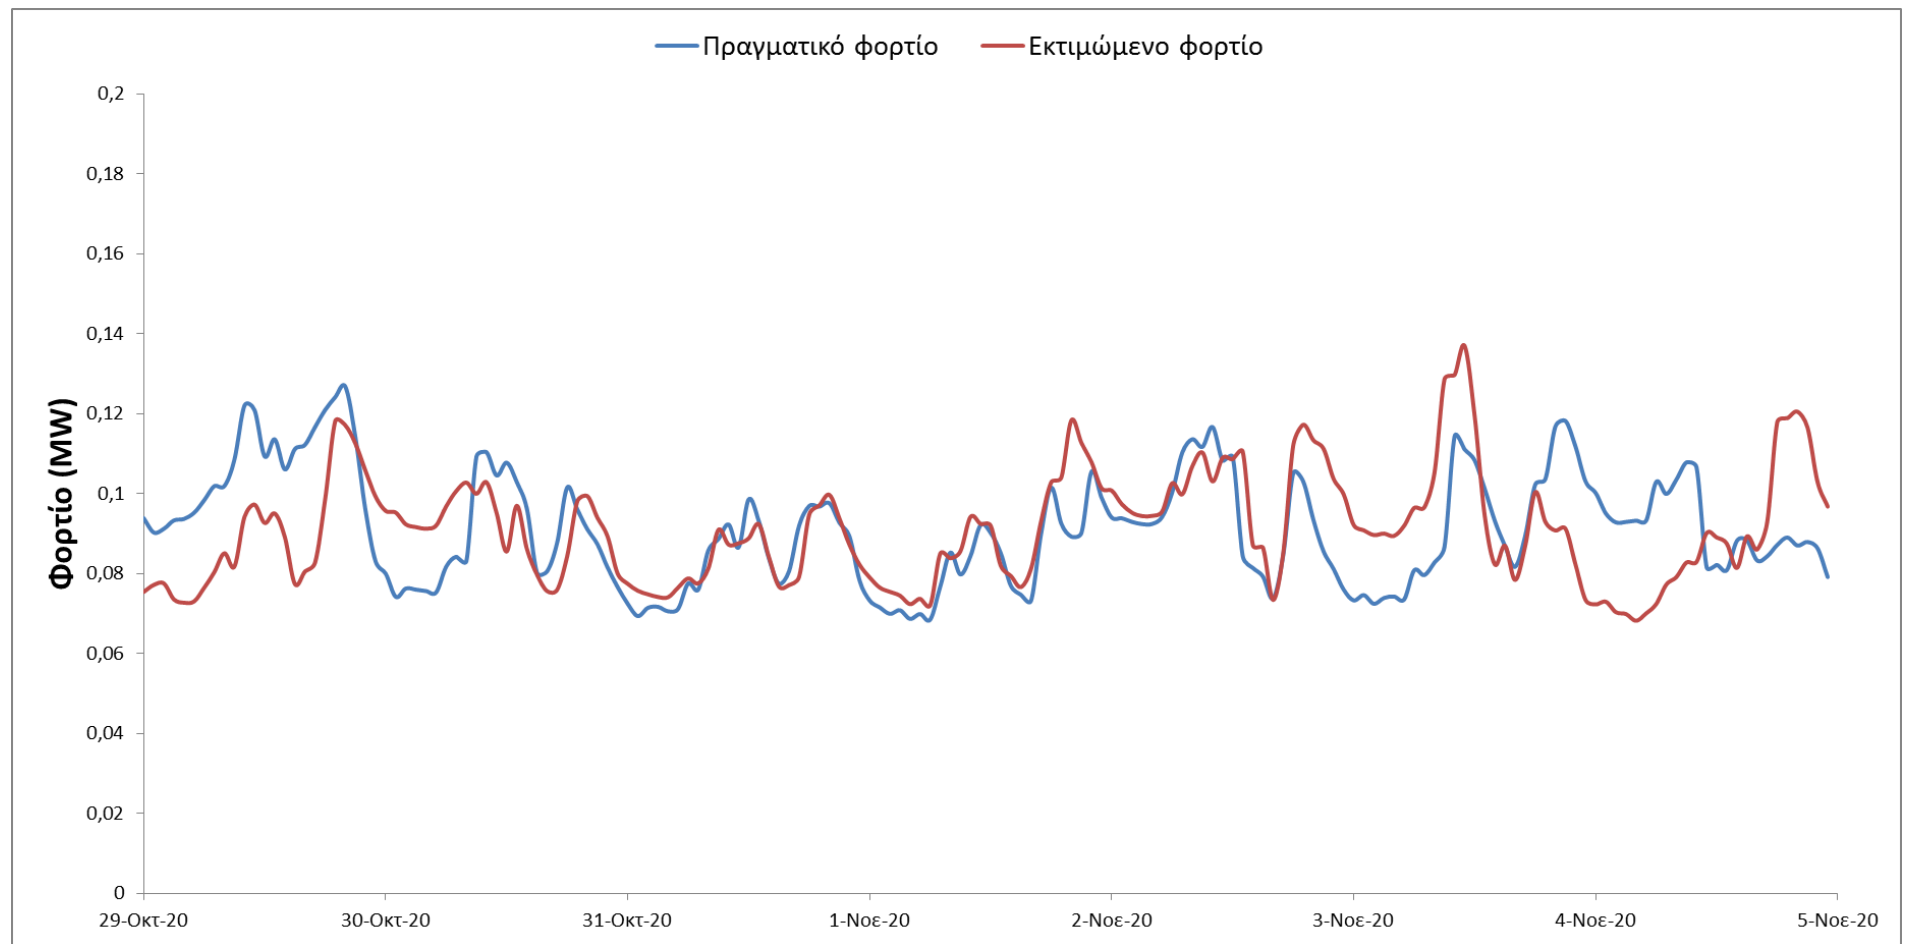


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 05-11-2020 έως τις 11-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 05-11-2020 έως και 11-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
05/11/20	2,14
06/11/20	2,38
07/11/20	2,32
08/11/20	1,98
09/11/20	2,10
10/11/20	2,42
11/11/20	2,21

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

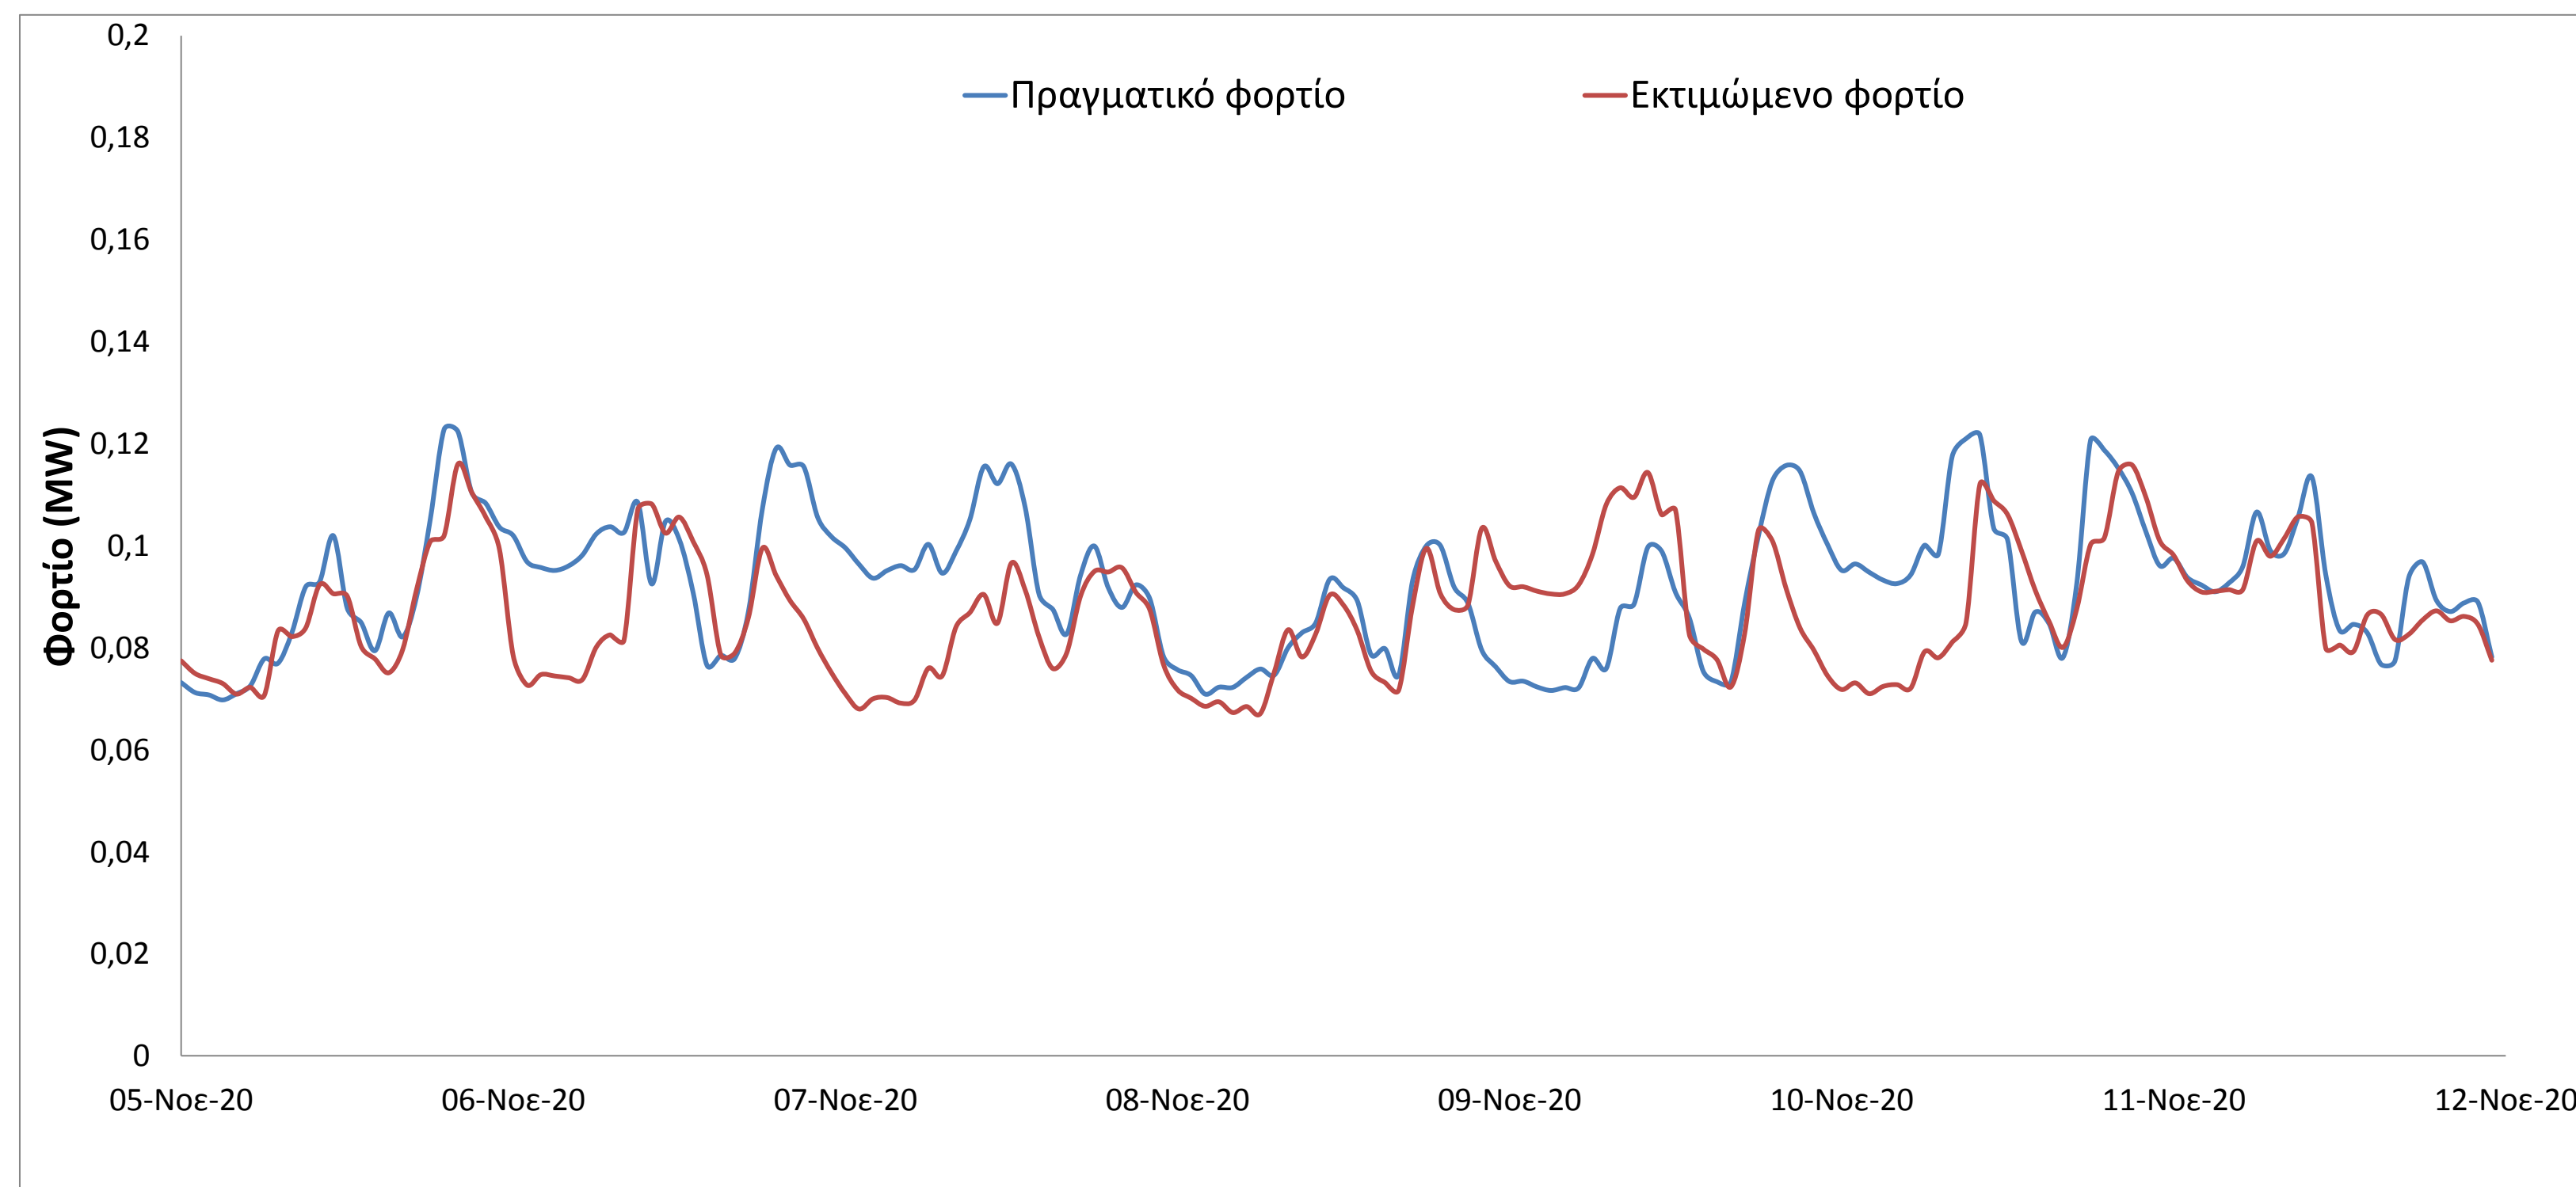


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 12-11-2020 έως τις 18-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 12-11-2020 έως και 18-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
12/11/20	2,11
13/11/20	2,38
14/11/20	2,28
15/11/20	2,10
16/11/20	2,30
17/11/20	2,42
18/11/20	2,47

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

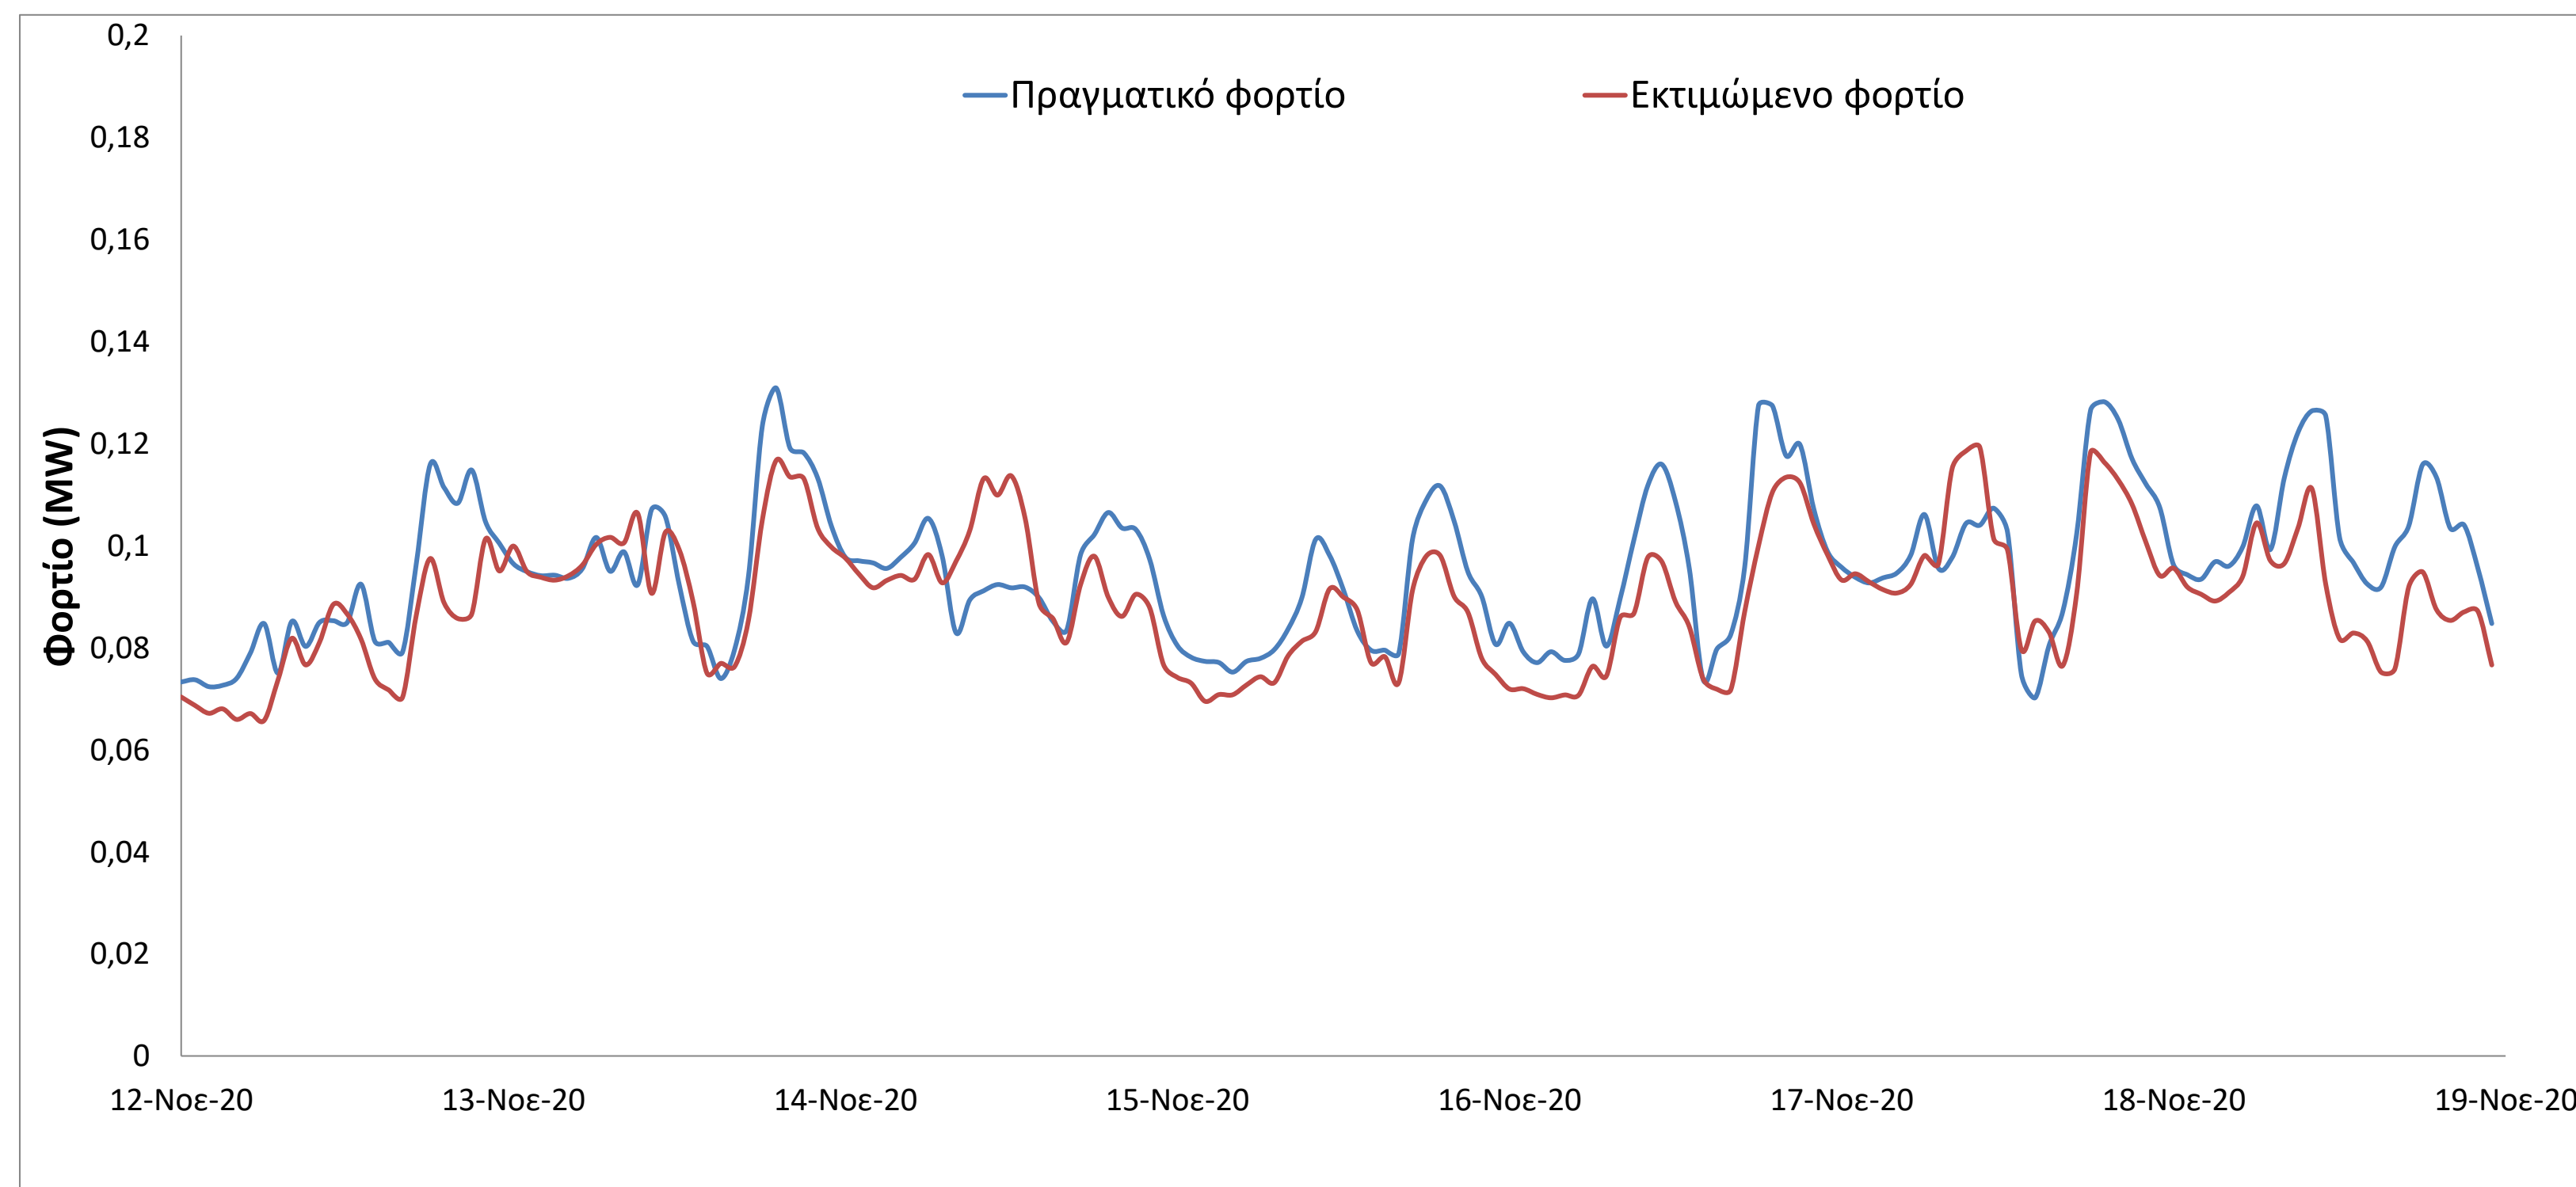


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 19-11-2020 έως τις 25-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-11-2020 έως και 25-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/11/20	2,44
20/11/20	2,59
21/11/20	2,50
22/11/20	2,30
23/11/20	2,48
24/11/20	2,59
25/11/20	2,80

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

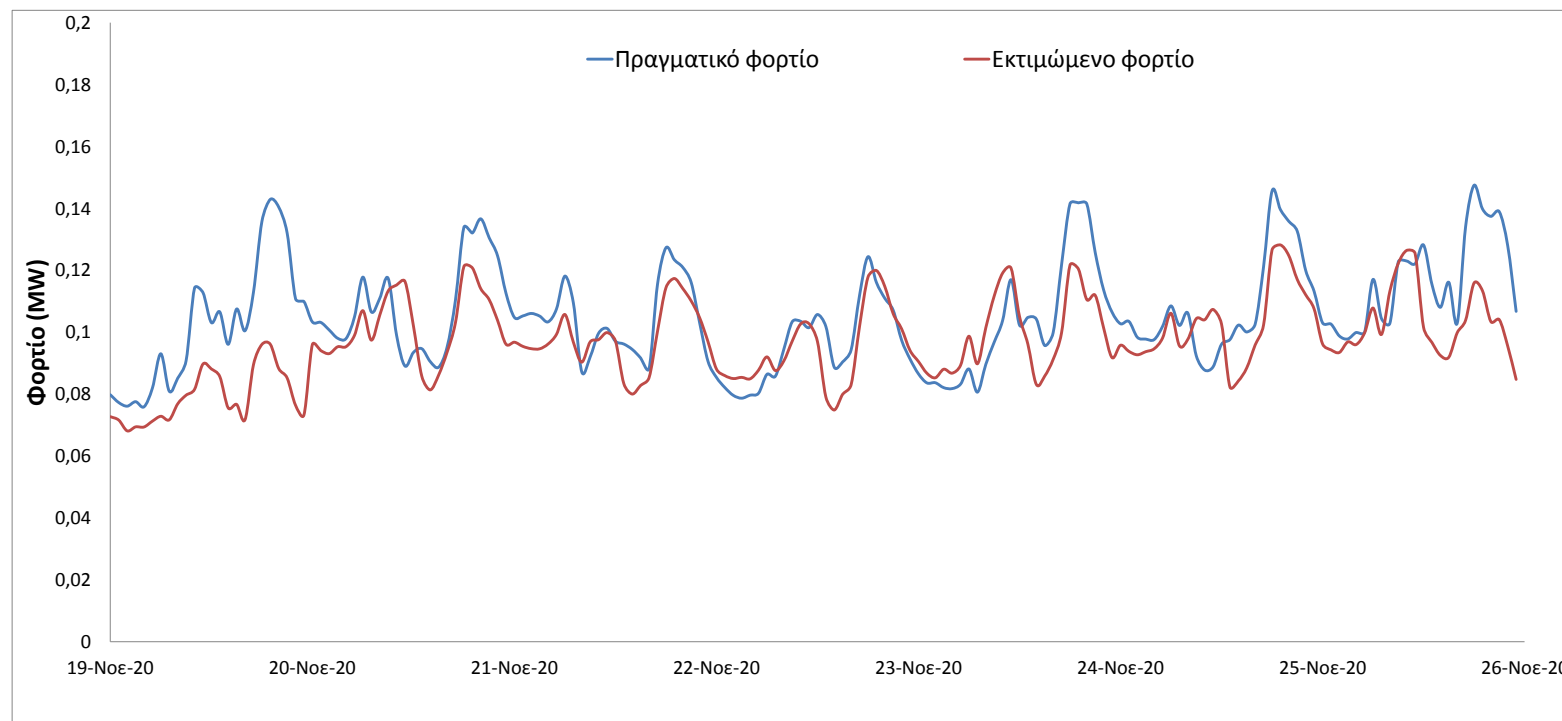


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 26-11-2020 έως τις 02-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 26-11-2020 έως και 02-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
26/11/20	2,50
27/11/20	2,45
28/11/20	2,28
29/11/20	1,96
30/11/20	2,33
01/12/20	2,53
02/12/20	2,42

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

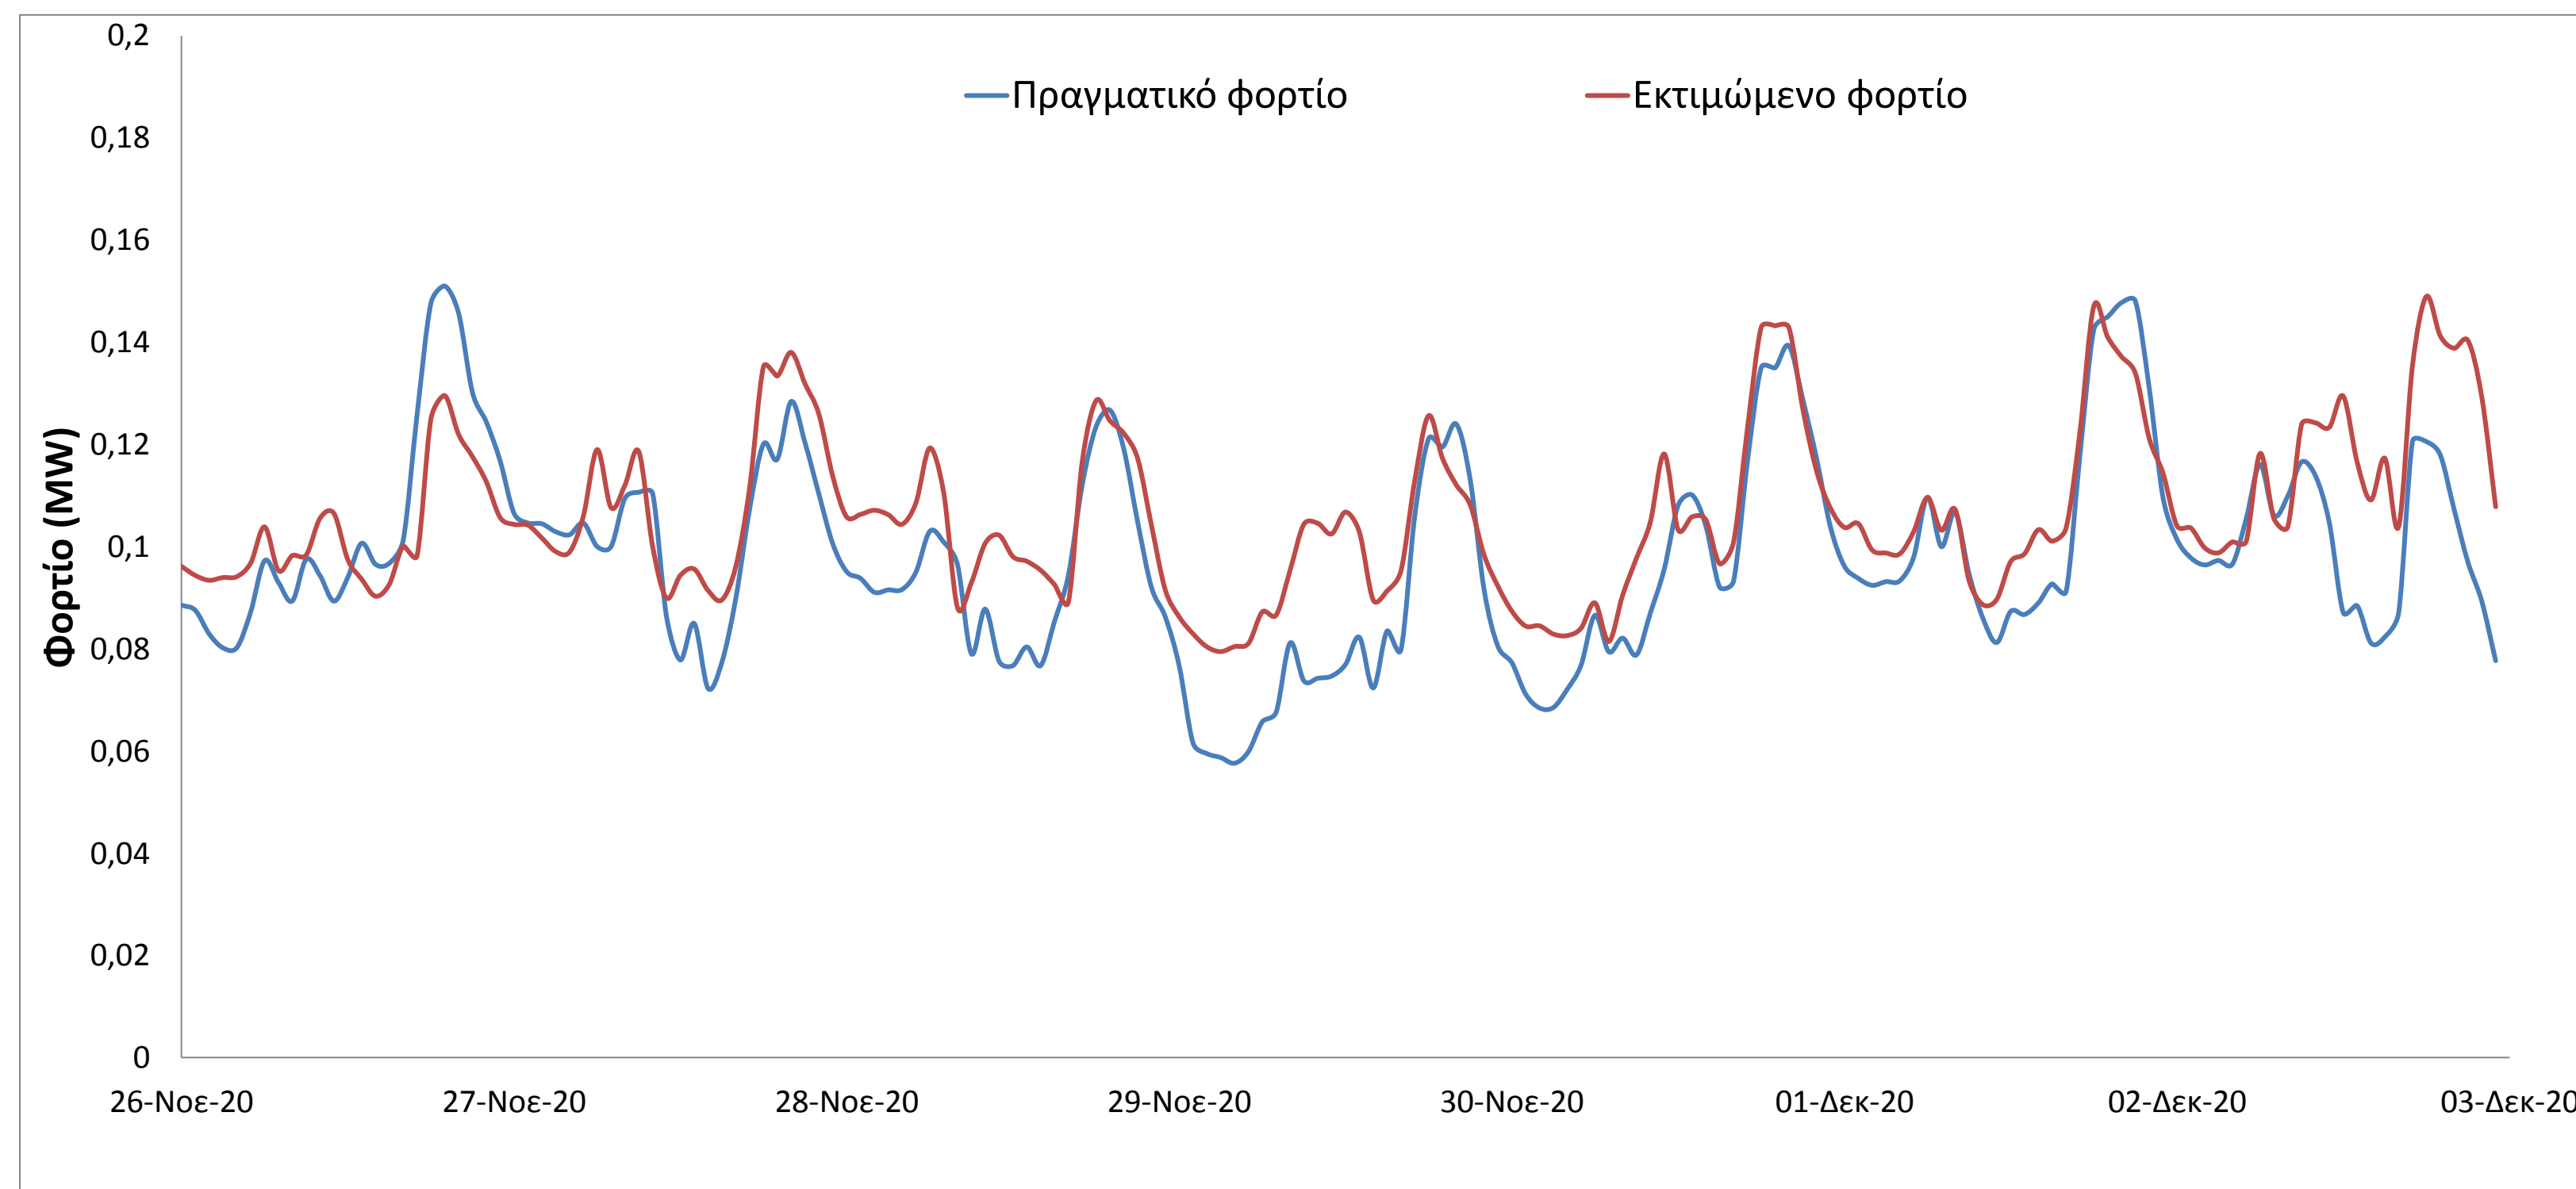


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 03-12-2020 έως τις 09-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 03-12-2020 έως και 09-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
03/12/20	2,00
04/12/20	2,39
05/12/20	2,06
06/12/20	2,18
07/12/20	2,63
08/12/20	2,61
09/12/20	2,42

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

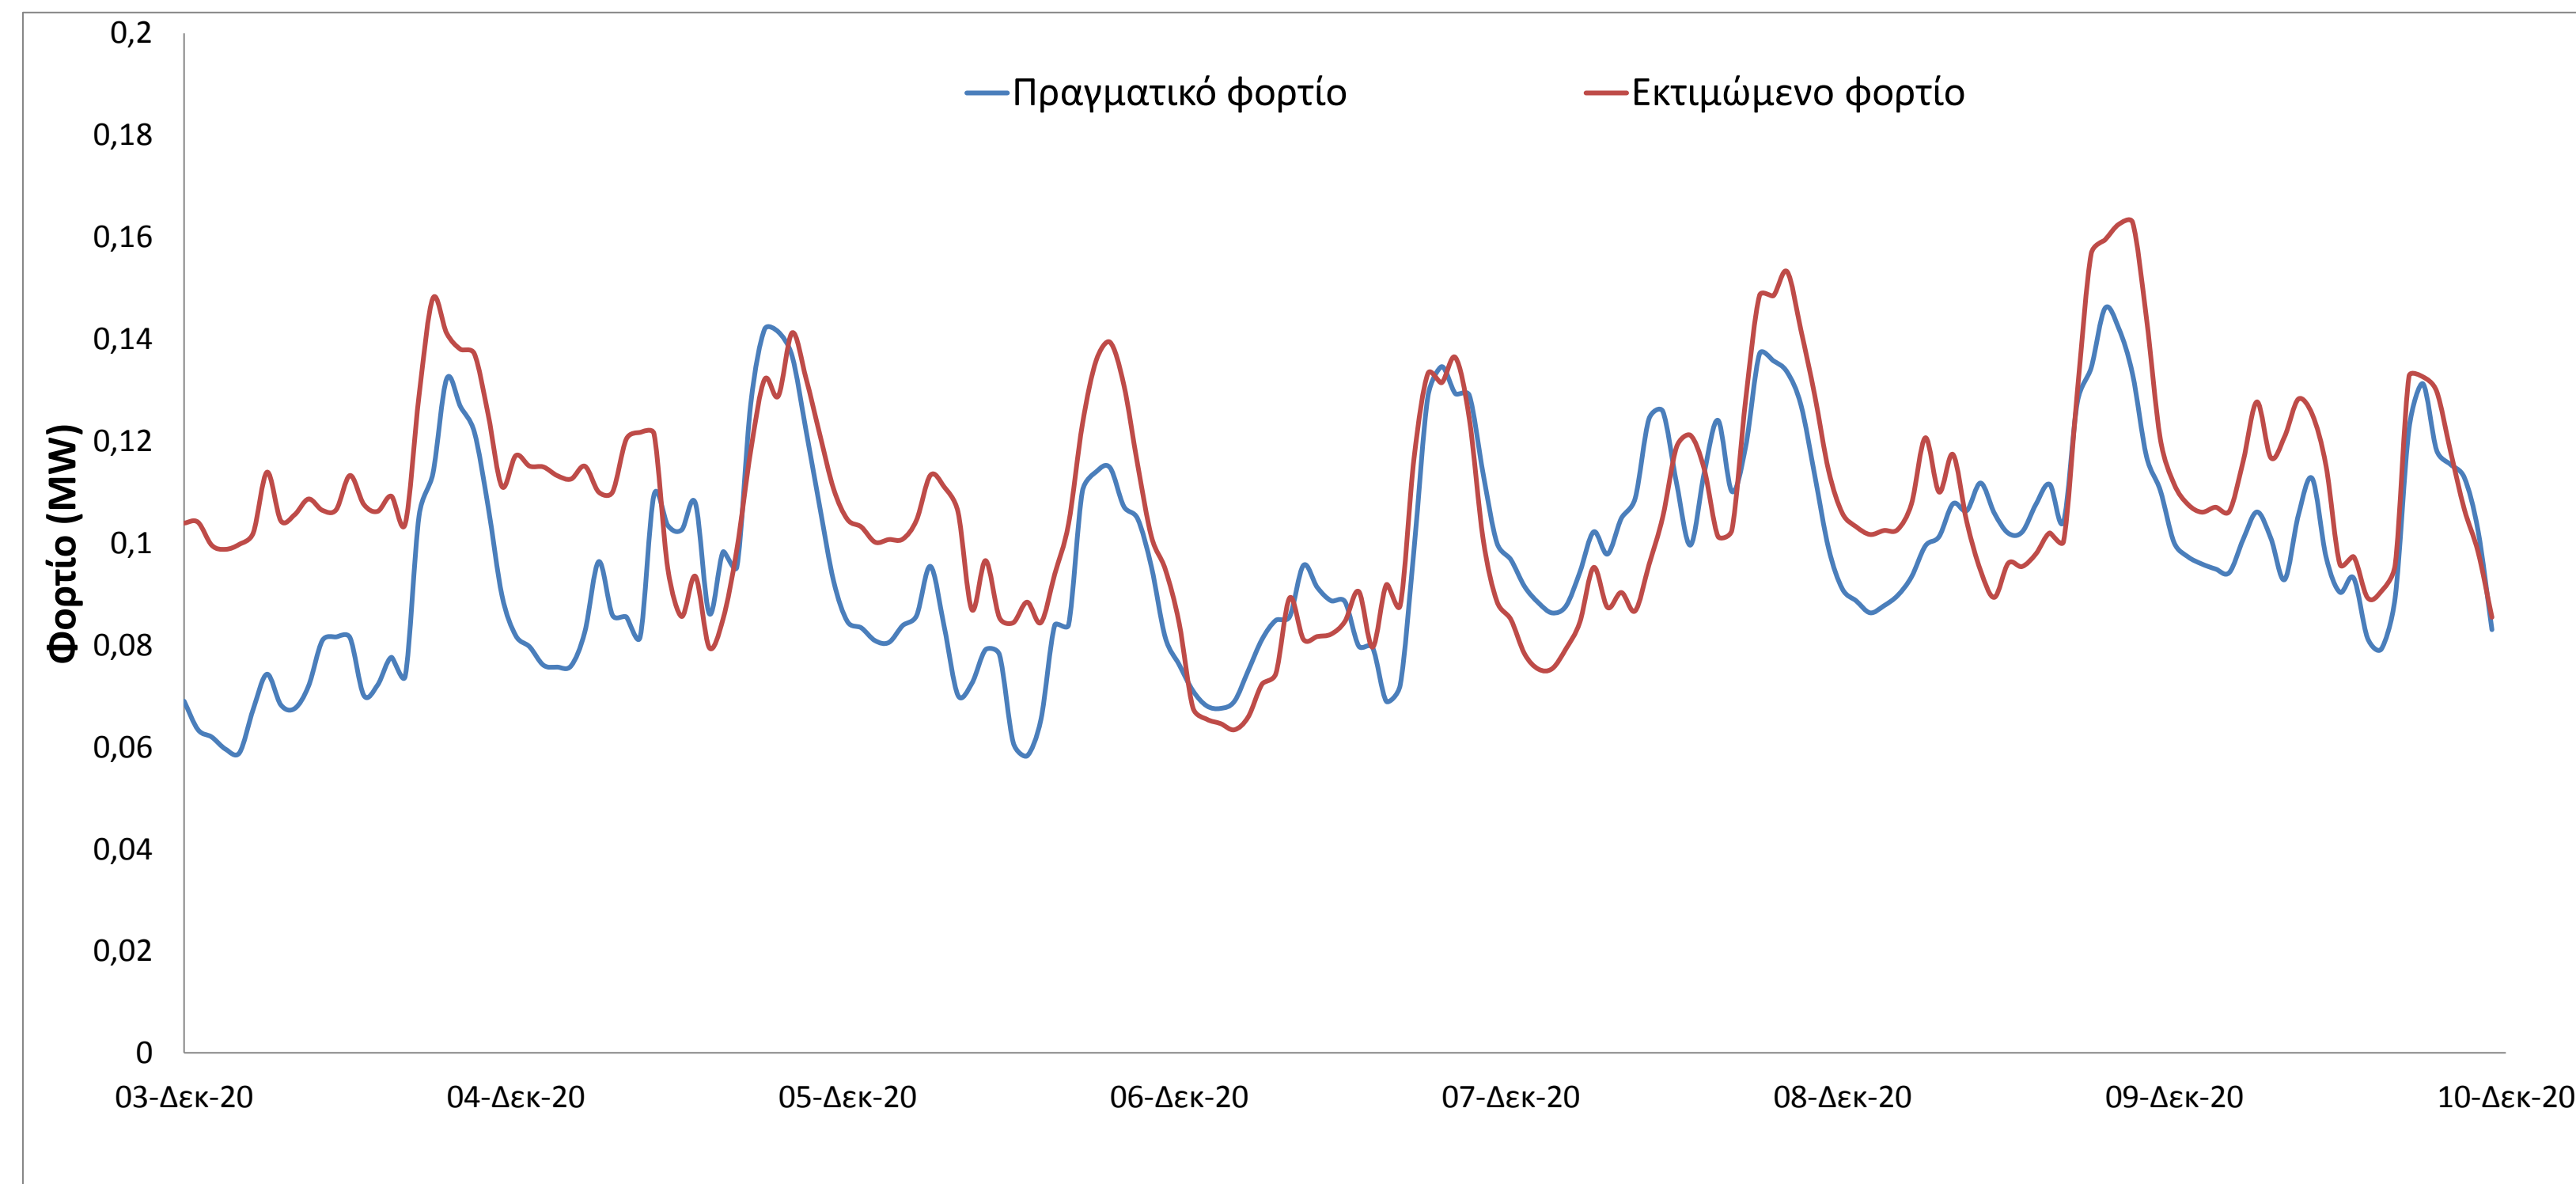


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 10-12-2020 έως τις 16-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-12-2020 έως και 16-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
10/12/20	2,39
11/12/20	2,37
12/12/20	2,34
13/12/20	2,40
14/12/20	2,56
15/12/20	2,50
16/12/20	2,69

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

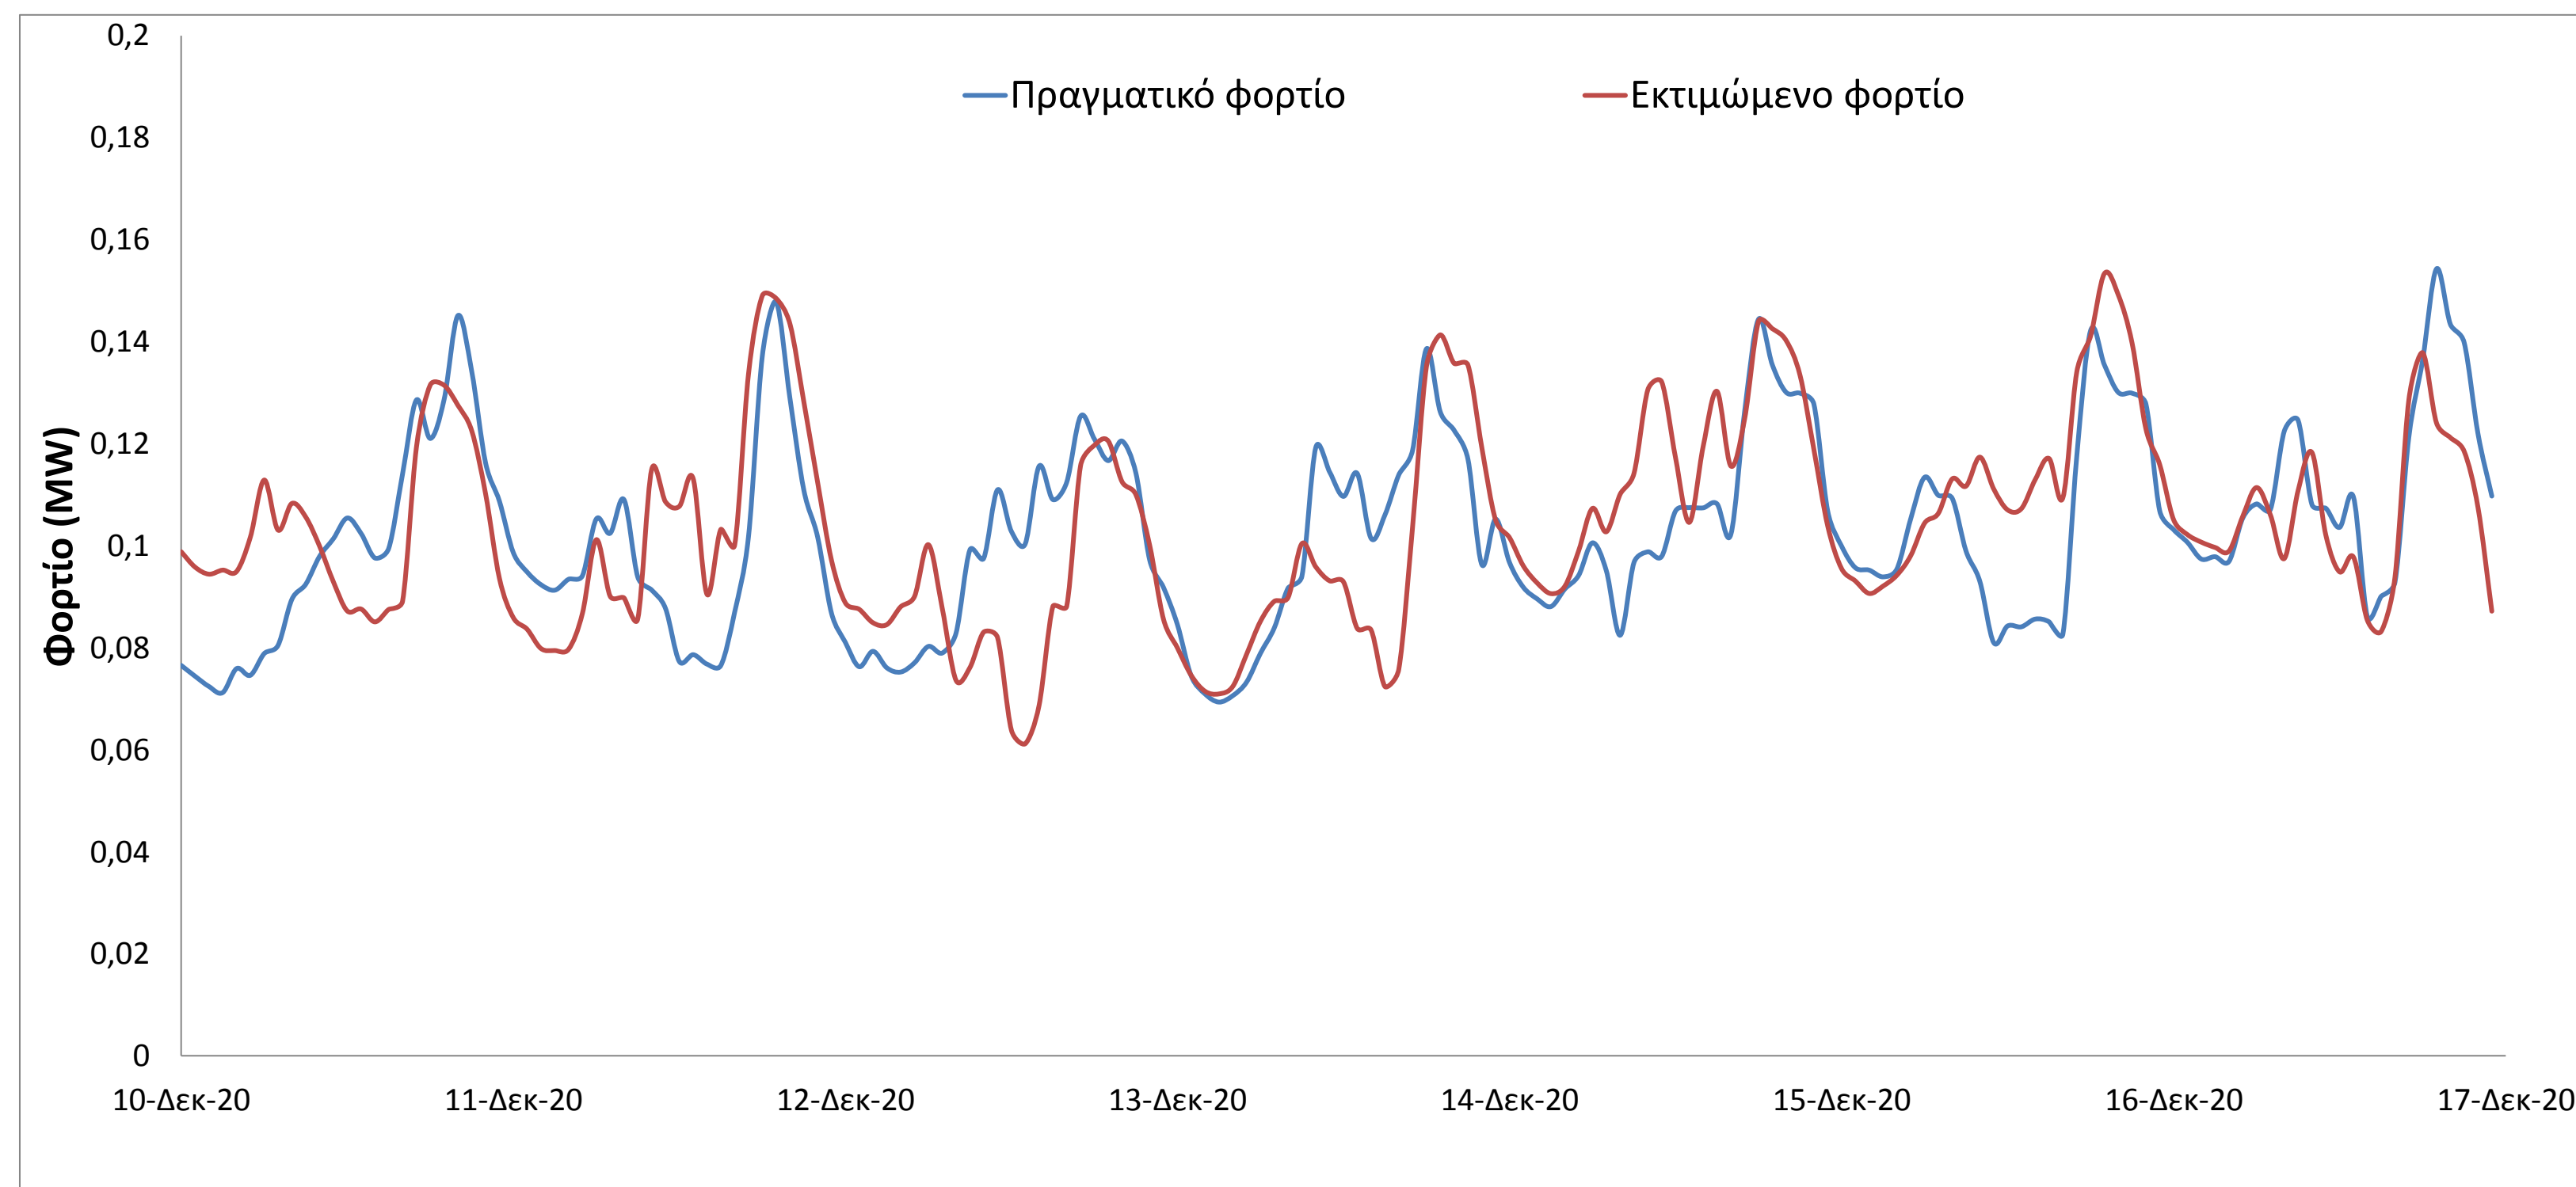


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 17-12-2020 έως τις 23-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 17-12-2020 έως και 23-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
17/12/20	2,49
18/12/20	2,45
19/12/20	2,31
20/12/20	2,52
21/12/20	2,97
22/12/20	2,71
23/12/20	3,27

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

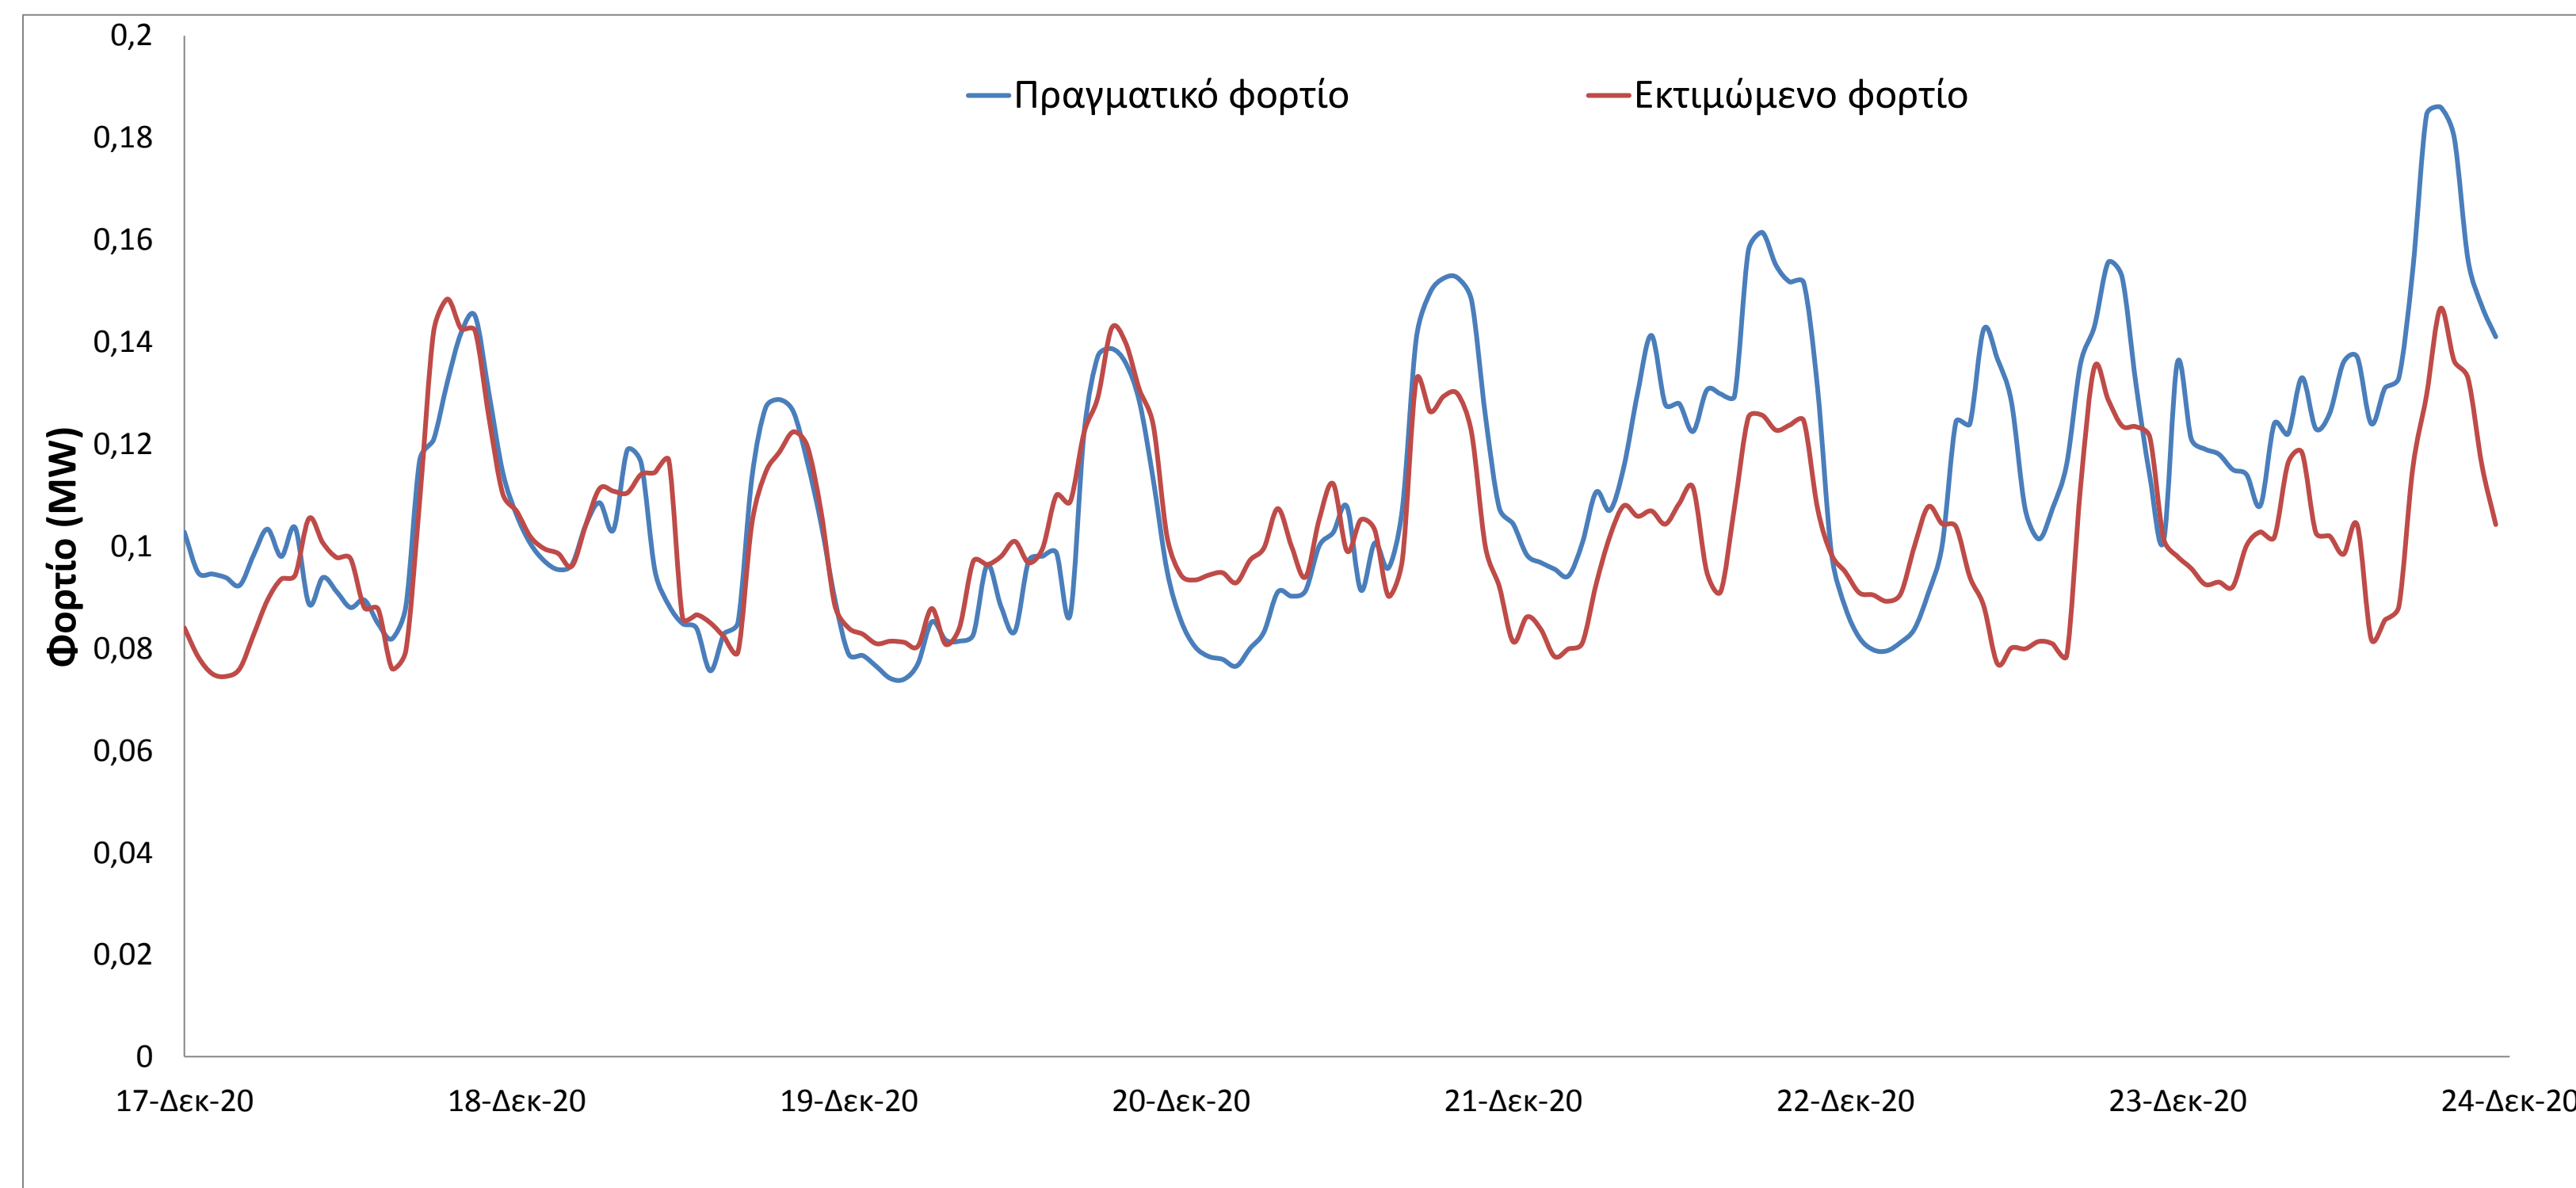

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγαθονησίου για τις 24-12-2020 έως τις 30-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 24-12-2020 έως και 30-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
24/12/20	2,46
25/12/20	2,39
26/12/20	2,10
27/12/20	2,38
28/12/20	2,59
29/12/20	2,18
30/12/20	2,28

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,56 MW.

