


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 09-10-2020 έως 14-10-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 09-10-2020 έως και 14-10-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
9/10/20	14,55
10/10/20	14,24
11/10/20	14,51
12/10/20	15,00
13/10/20	15,39
14/10/20	14,99

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

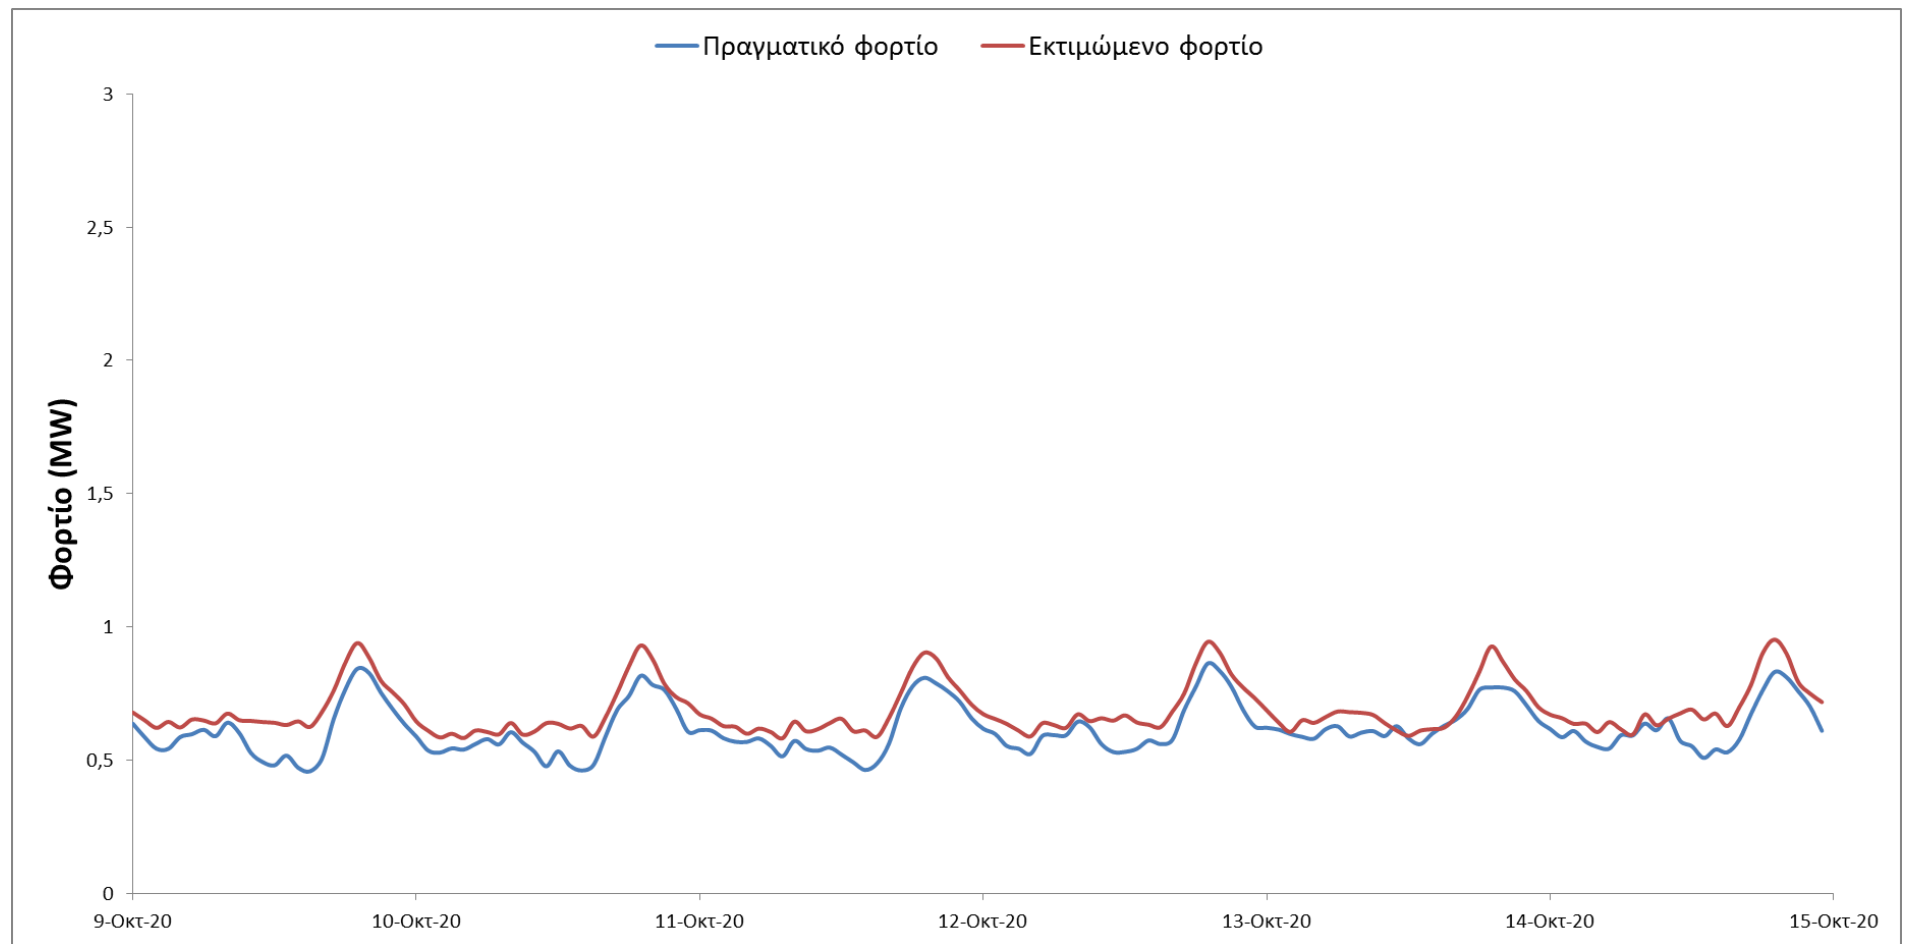


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 15-10-2020 έως 21-10-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 15-10-2020 έως και 21-10-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
15/10/20	16,58
16/10/20	15,19
17/10/20	14,61
18/10/20	14,75
19/10/20	14,99
20/10/20	15,39
21/10/20	14,99

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

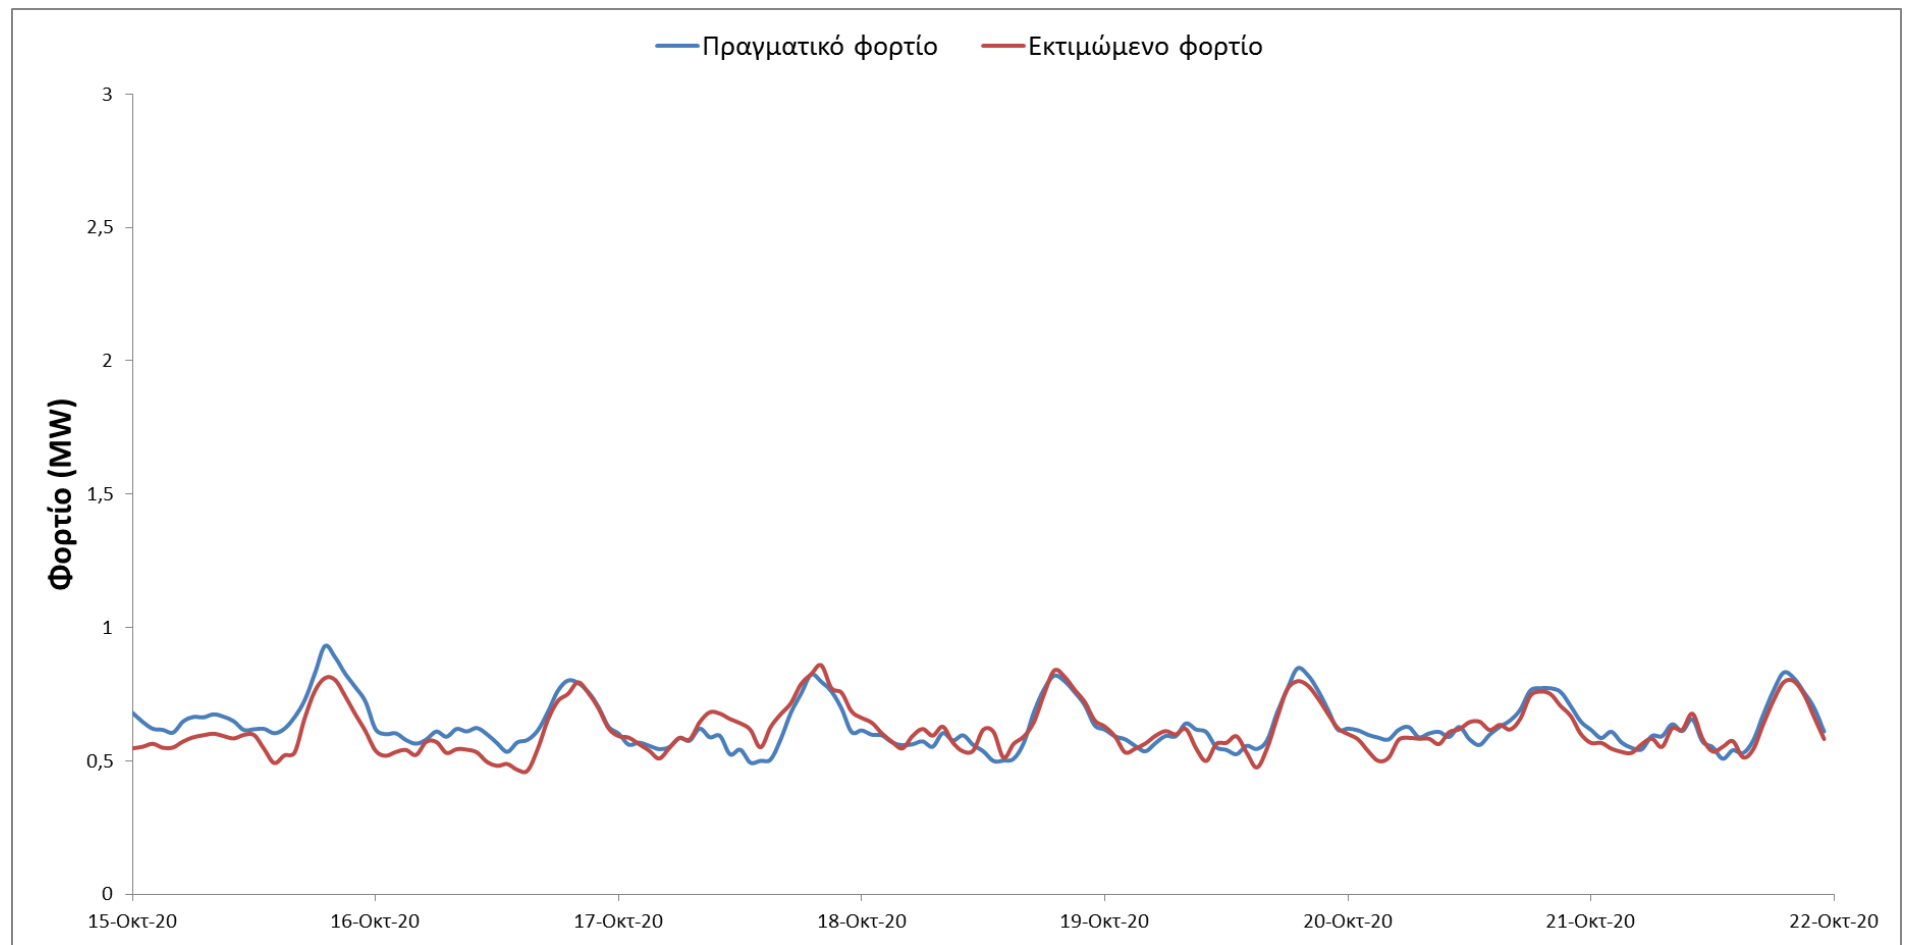


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 22-10-2020 έως 28-10-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 22-10-2020 έως και 28-10-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
22/10/20	13,91
23/10/20	13,46
24/10/20	14,10
25/10/20	14,04
26/10/20	14,47
27/10/20	14,18
28/10/20	15,10

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

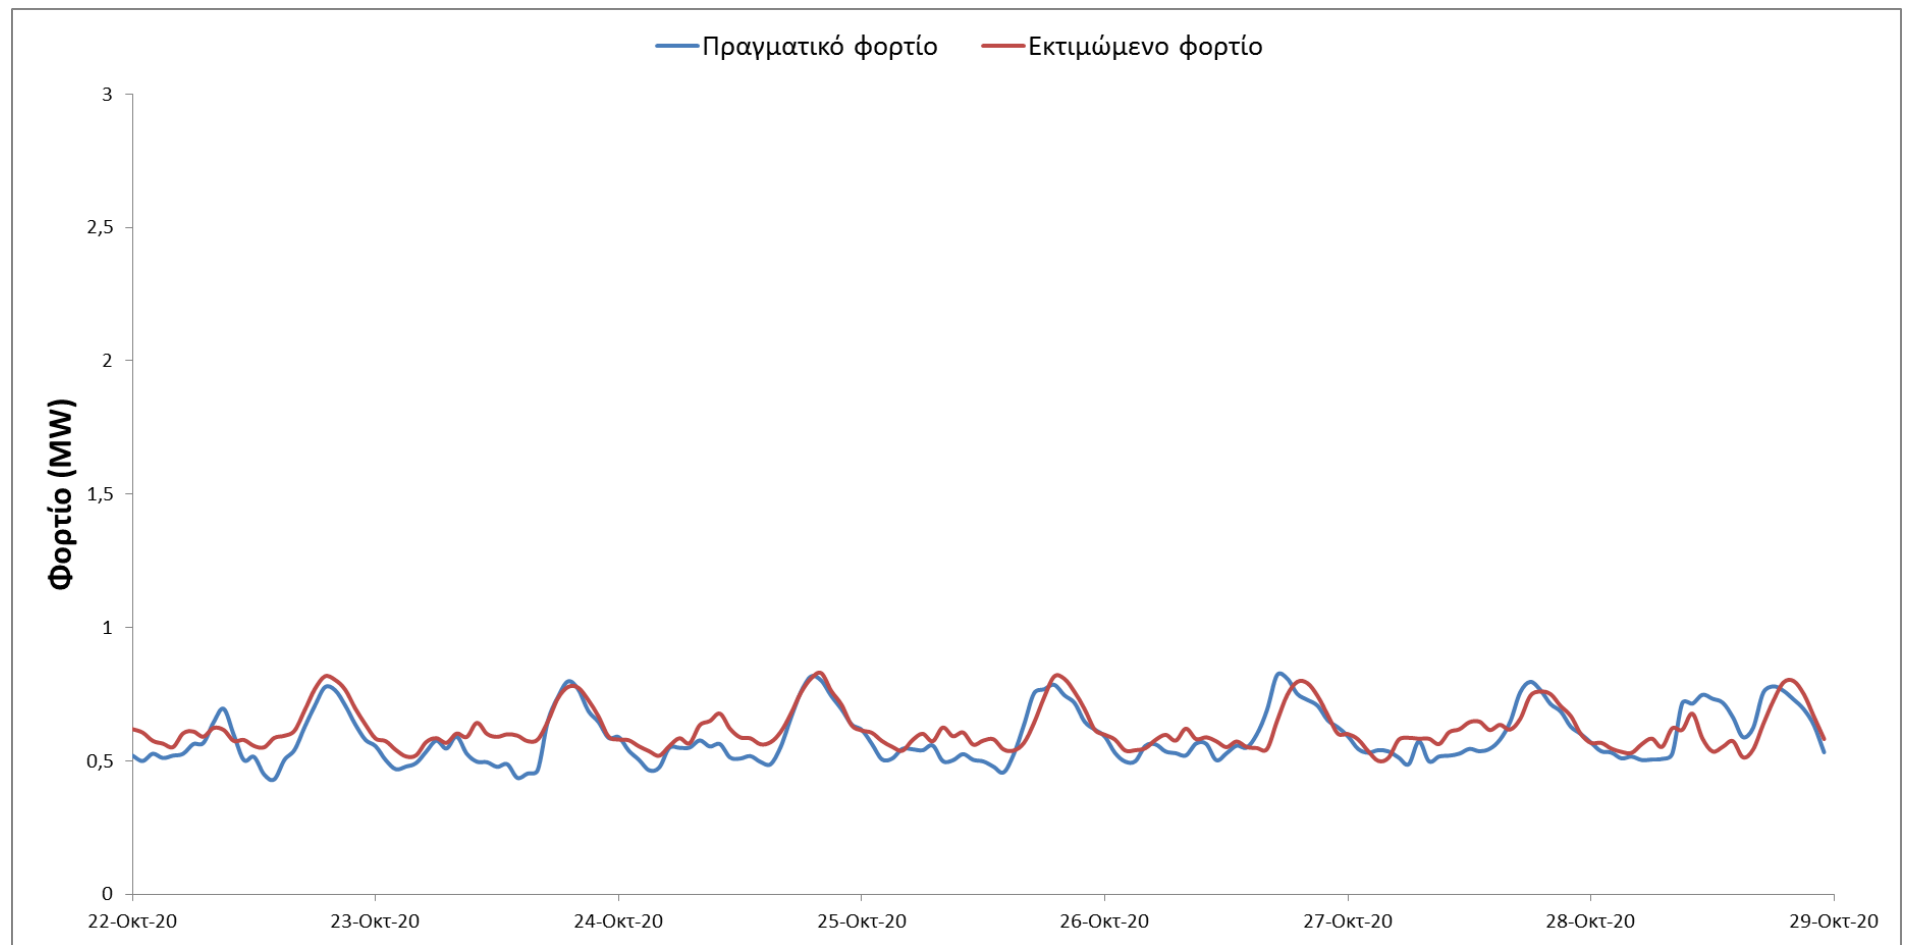


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 29-10-2020 έως 04-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-10-2020 έως και 04-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/10/20	13,42
30/10/20	12,79
31/10/20	12,95
1/11/20	12,70
2/11/20	12,93
3/11/20	14,05
4/11/20	13,32

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

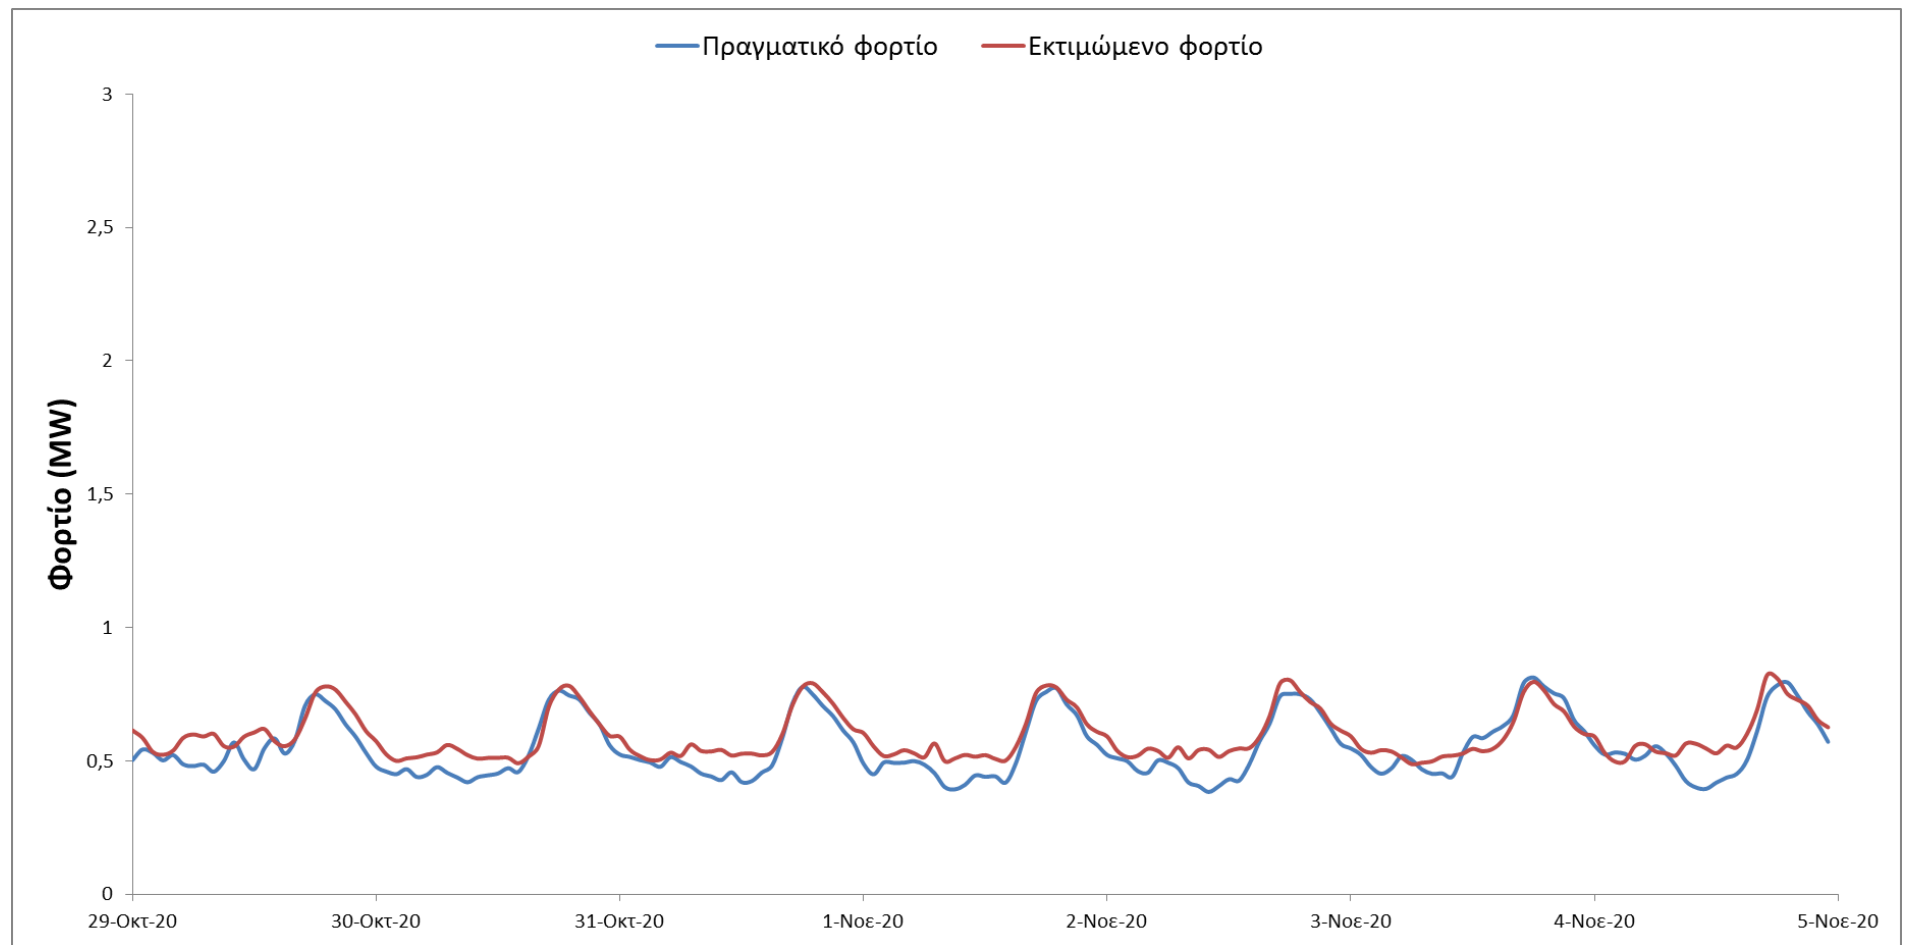


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 05-11-2020 έως τις 11-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 05-11-2020 έως και 11-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
05/11/20	2,14
06/11/20	2,38
07/11/20	2,32
08/11/20	1,98
09/11/20	2,10
10/11/20	2,42
11/11/20	2,21

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

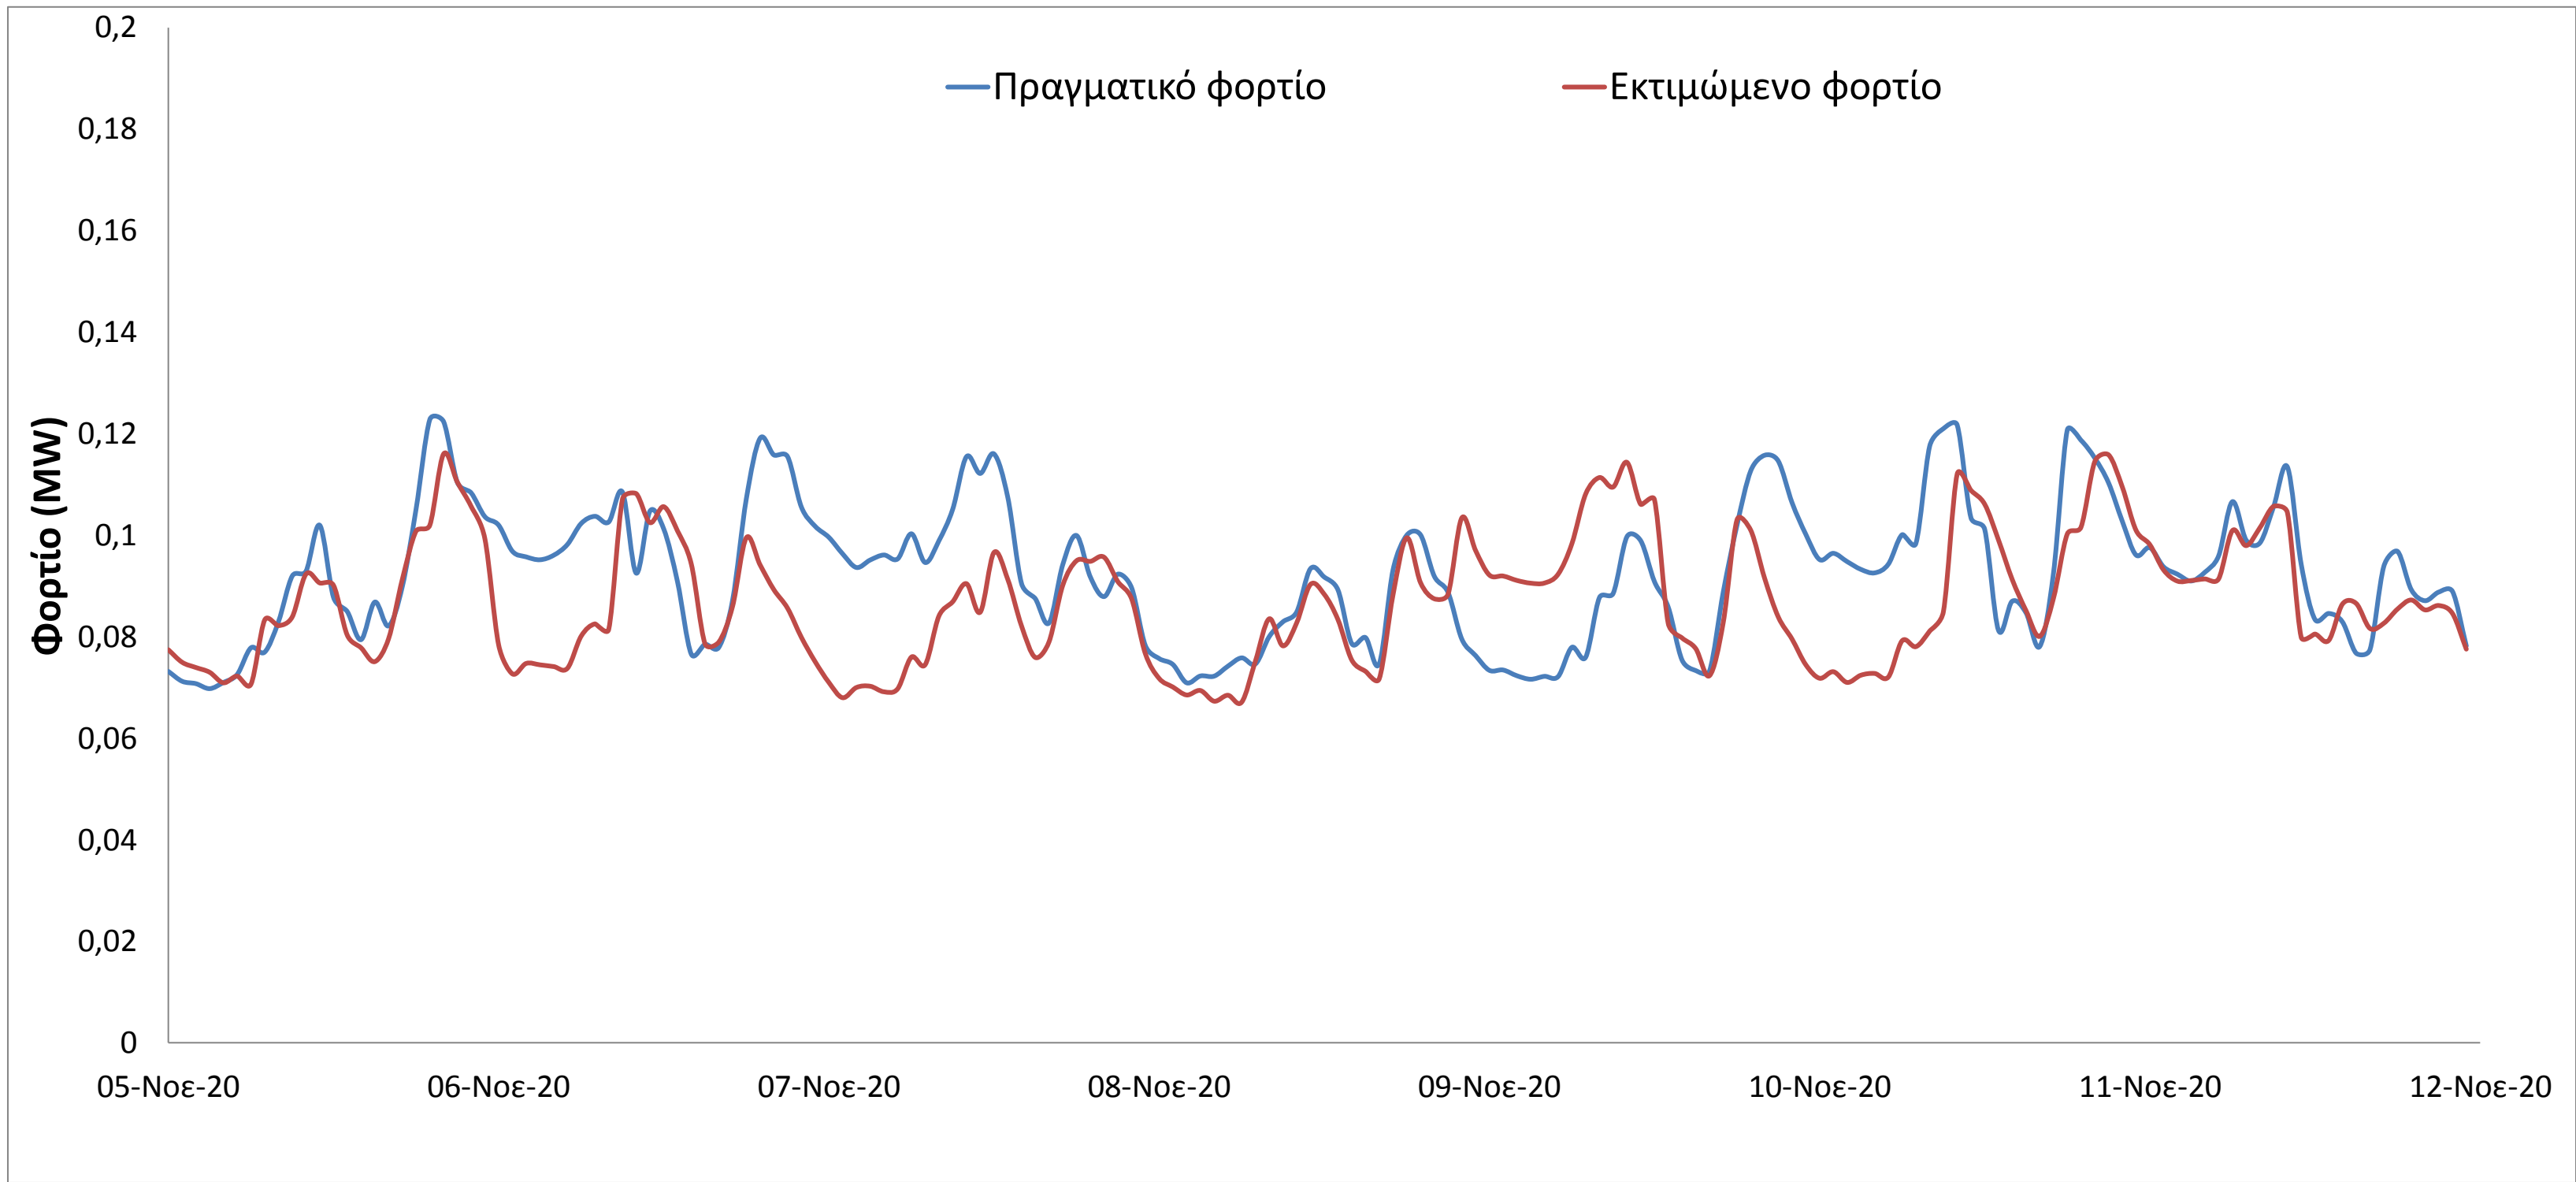


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 12-11-2020 έως 18-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 12-11-2020 έως και 18-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
12/11/20	13,60
13/11/20	12,96
14/11/20	13,08
15/11/20	13,16
16/11/20	13,58
17/11/20	13,51
18/11/20	13,46

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

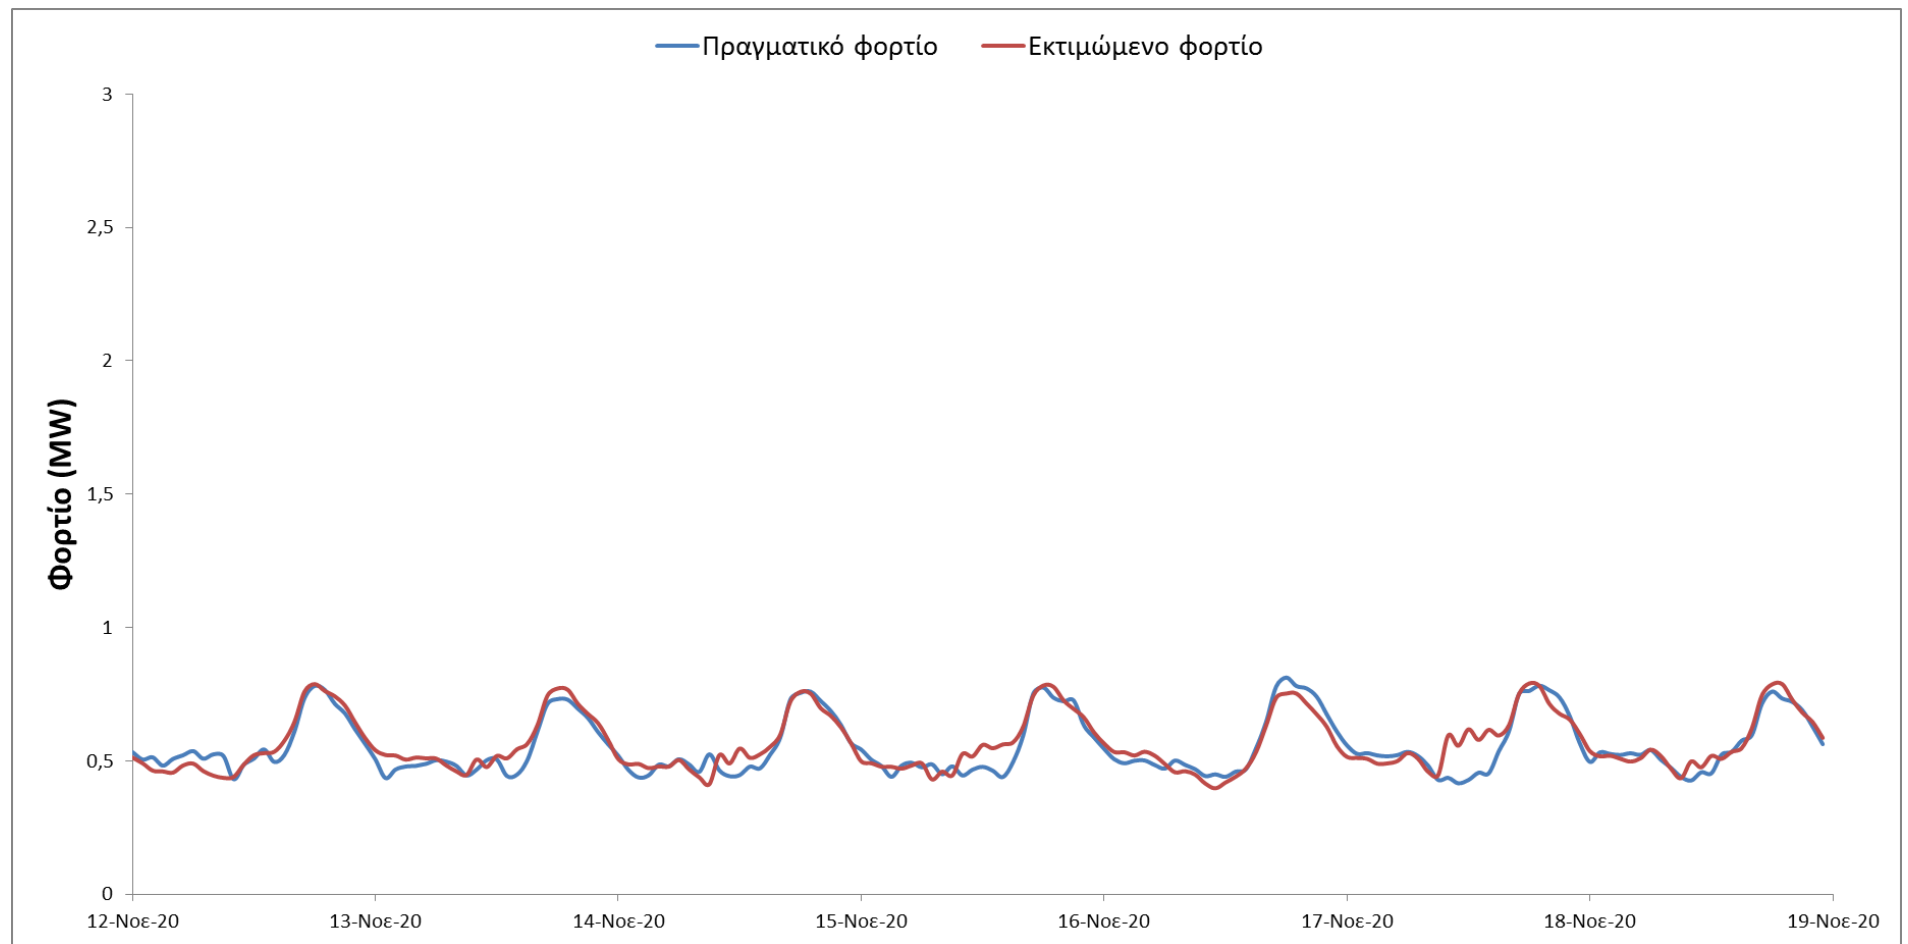


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 19-11-2020 έως 25-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-11-2020 έως και 25-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/11/20	15,22
20/11/20	14,00
21/11/20	13,58
22/11/20	14,25
23/11/20	14,11
24/11/20	14,66
25/11/20	14,77

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

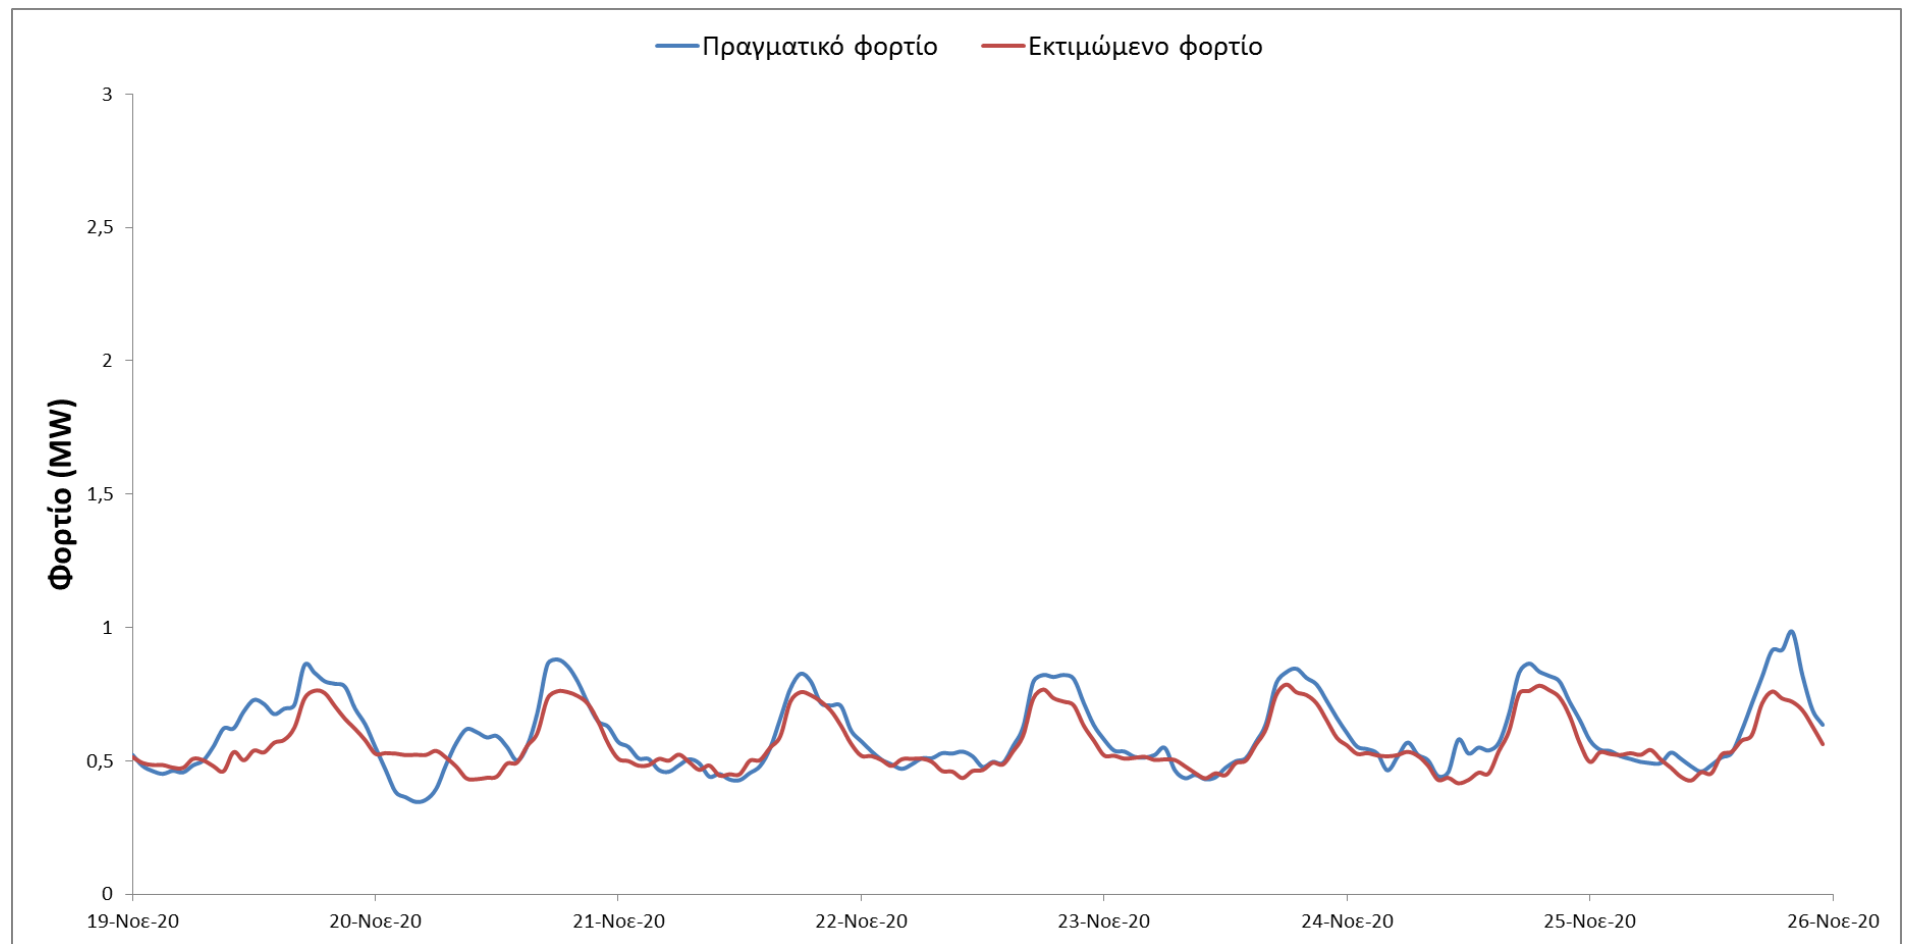


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Αστυπάλαιας για τις 26-11-2020 έως 02-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 26-11-2020 έως και 02-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
26/11/20	14,43
27/11/20	14,25
28/11/20	14,01
29/11/20	15,14
30/11/20	14,91
1/12/20	16,40
2/12/20	15,42

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται στα 4,4MW.

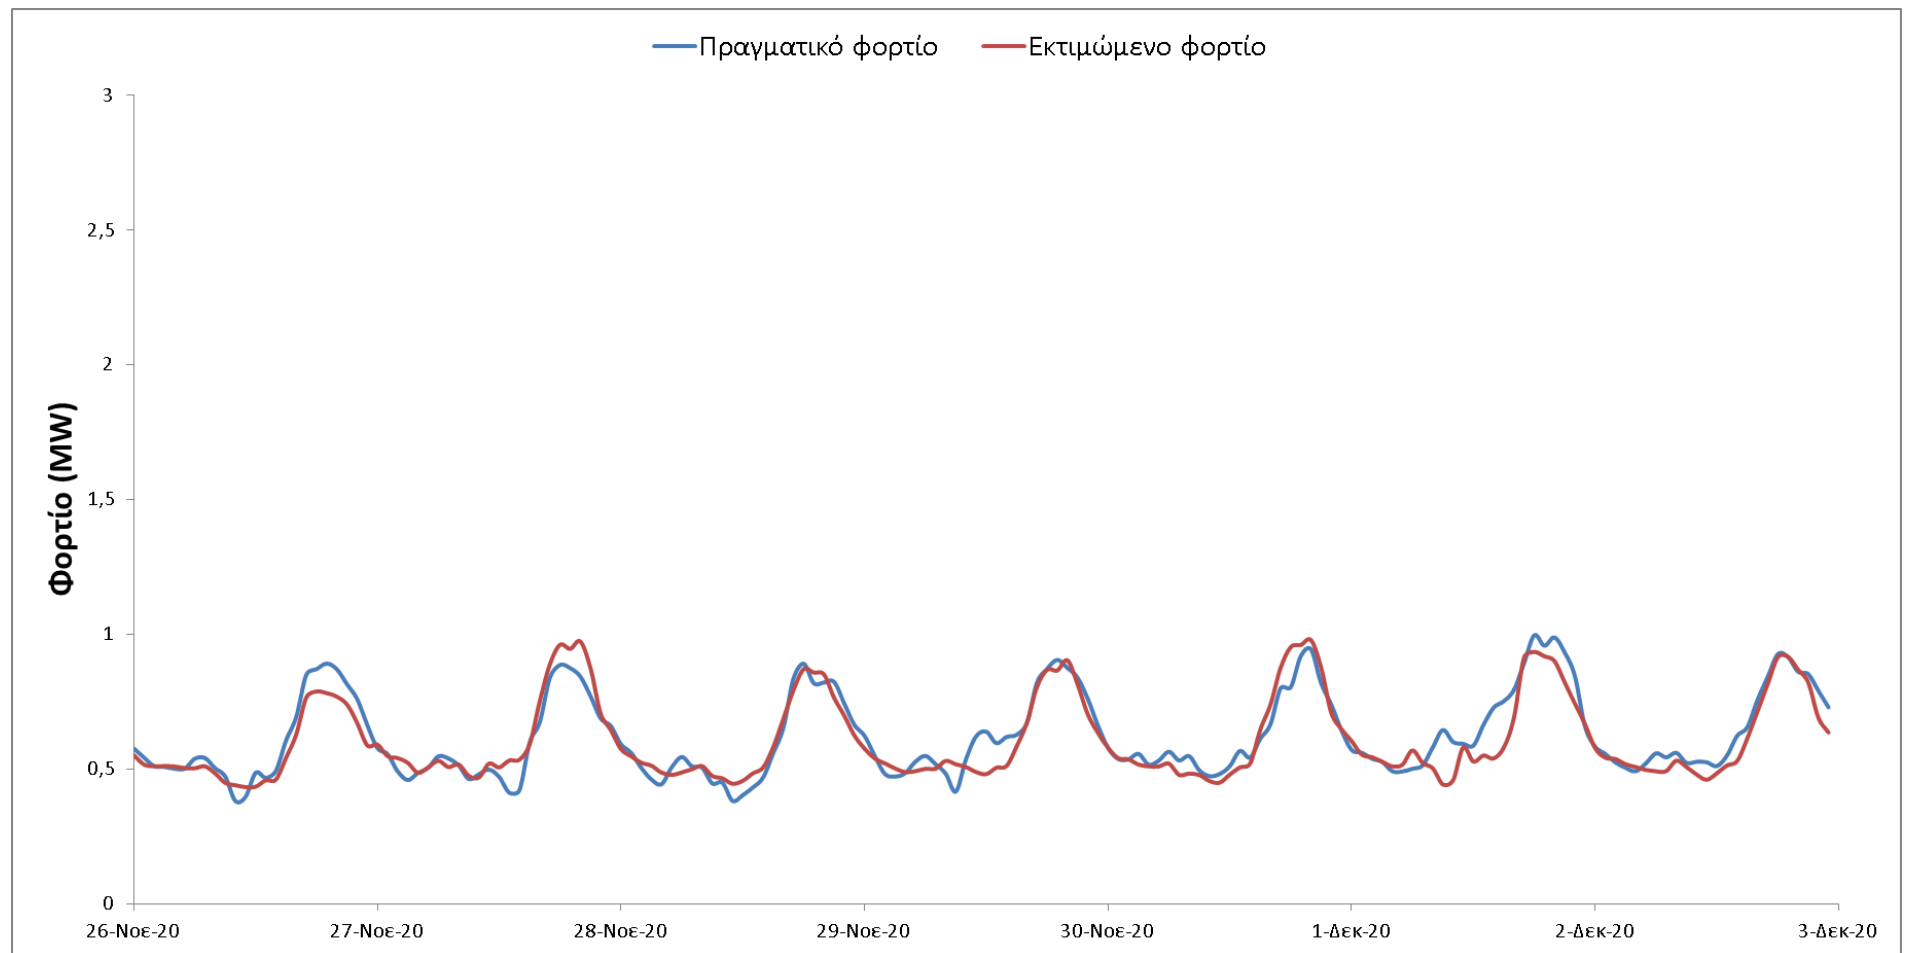


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 03-12-2020 έως τις 09-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 03-12-2020 έως και 09-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
03/12/20	15,10
04/12/20	15,22
05/12/20	13,94
06/12/20	14,57
07/12/20	15,64
08/12/20	15,31
09/12/20	15,05

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

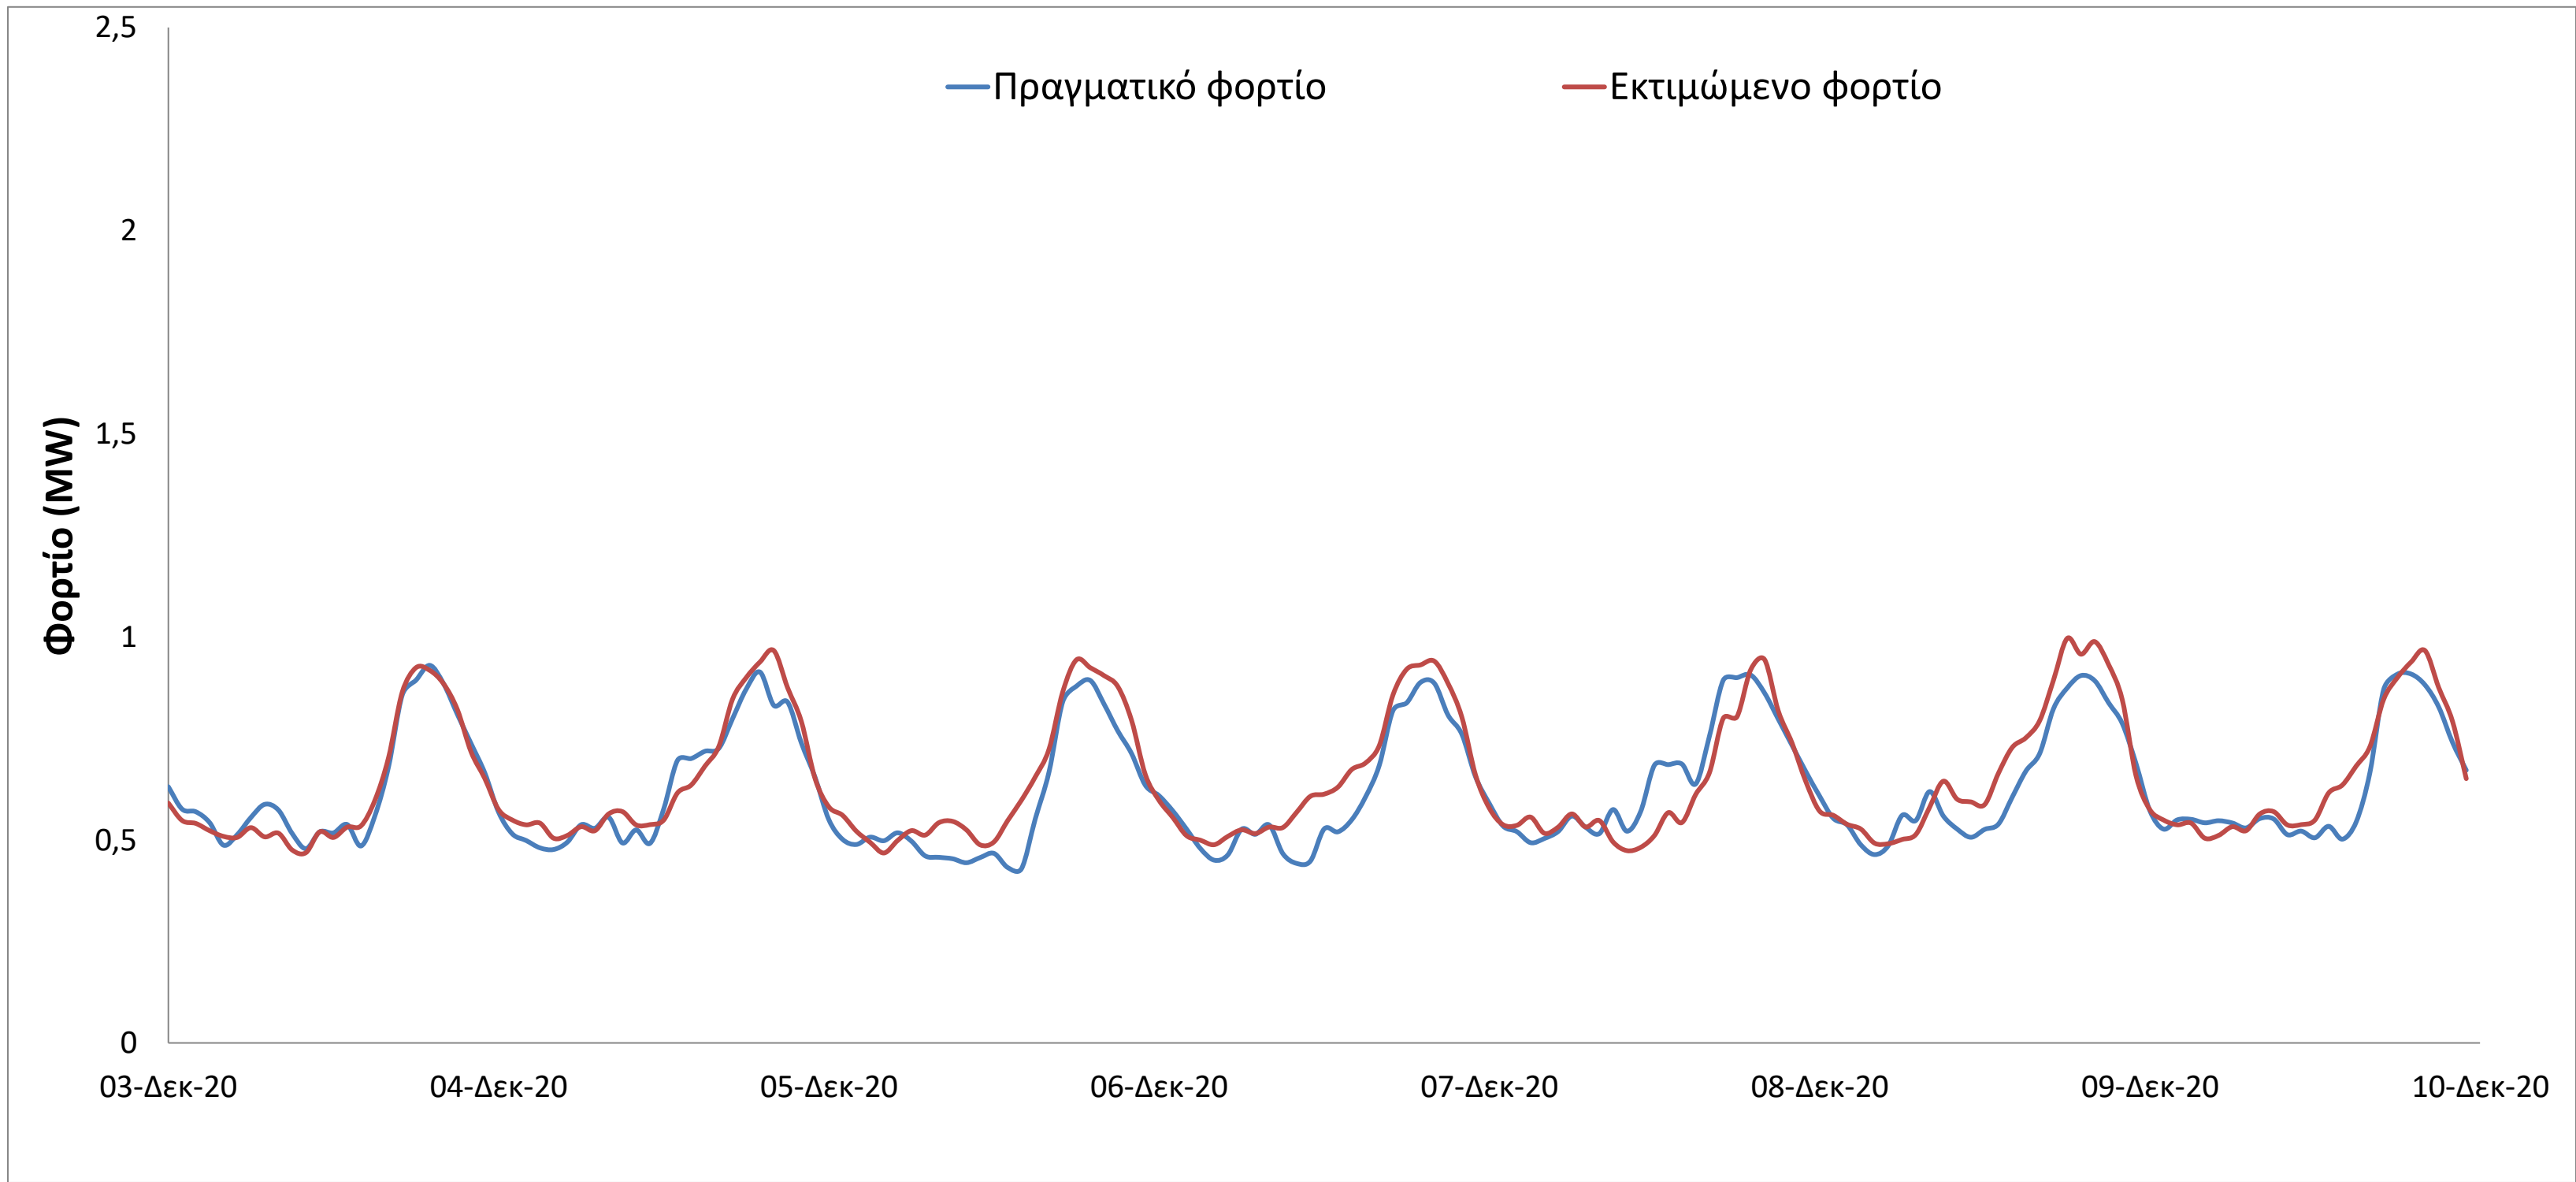


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 10-12-2020 έως τις 16-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-12-2020 έως και 16-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
10/12/20	15,17
11/12/20	14,84
12/12/20	15,86
13/12/20	15,80
14/12/20	16,09
15/12/20	16,12
16/12/20	15,40

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

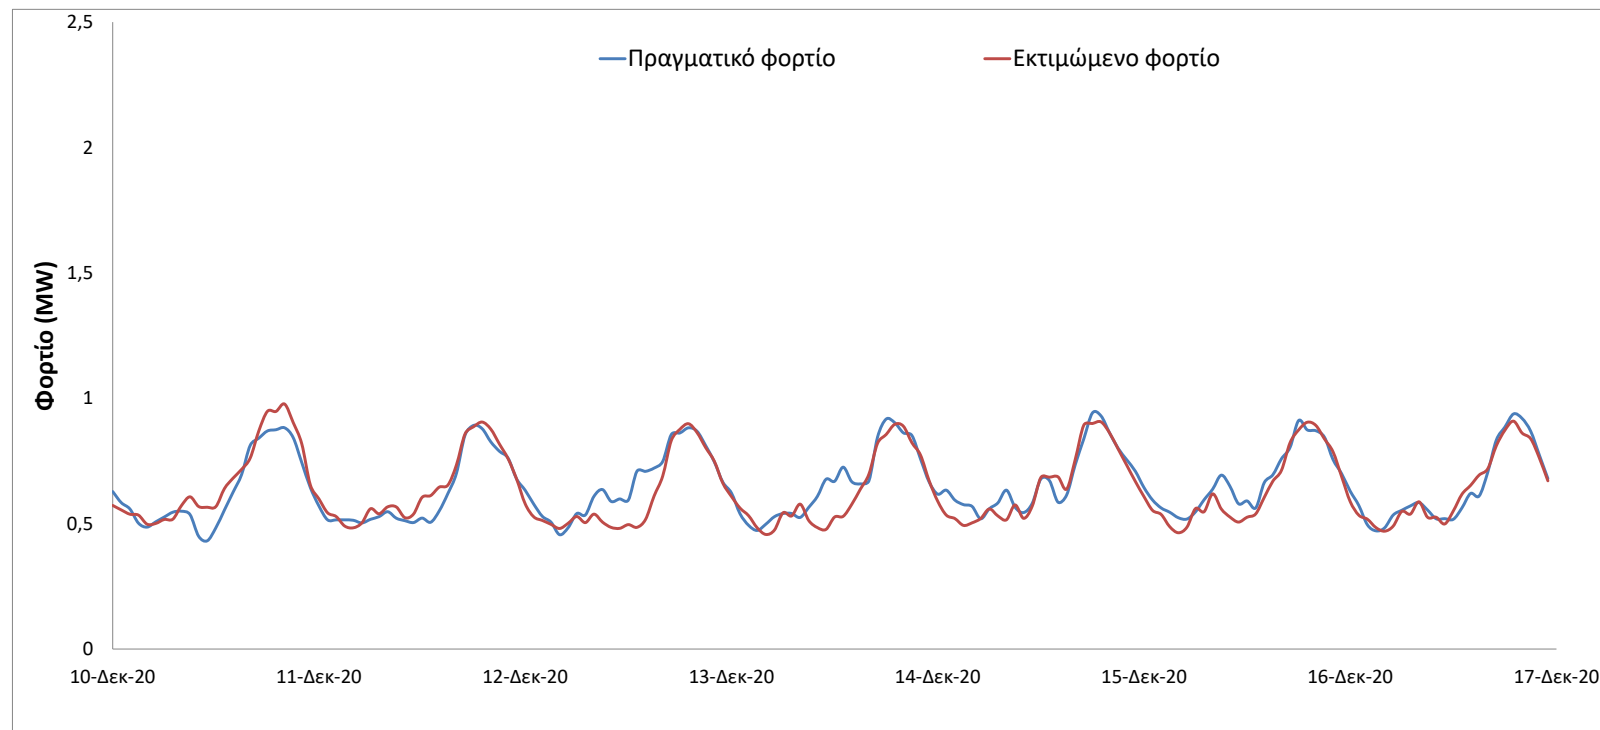


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 17-12-2020 έως τις 23-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 17-12-2020 έως και 23-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
17/12/20	15,12
18/12/20	15,02
19/12/20	14,30
20/12/20	16,31
21/12/20	17,71
22/12/20	16,72
23/12/20	15,97

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

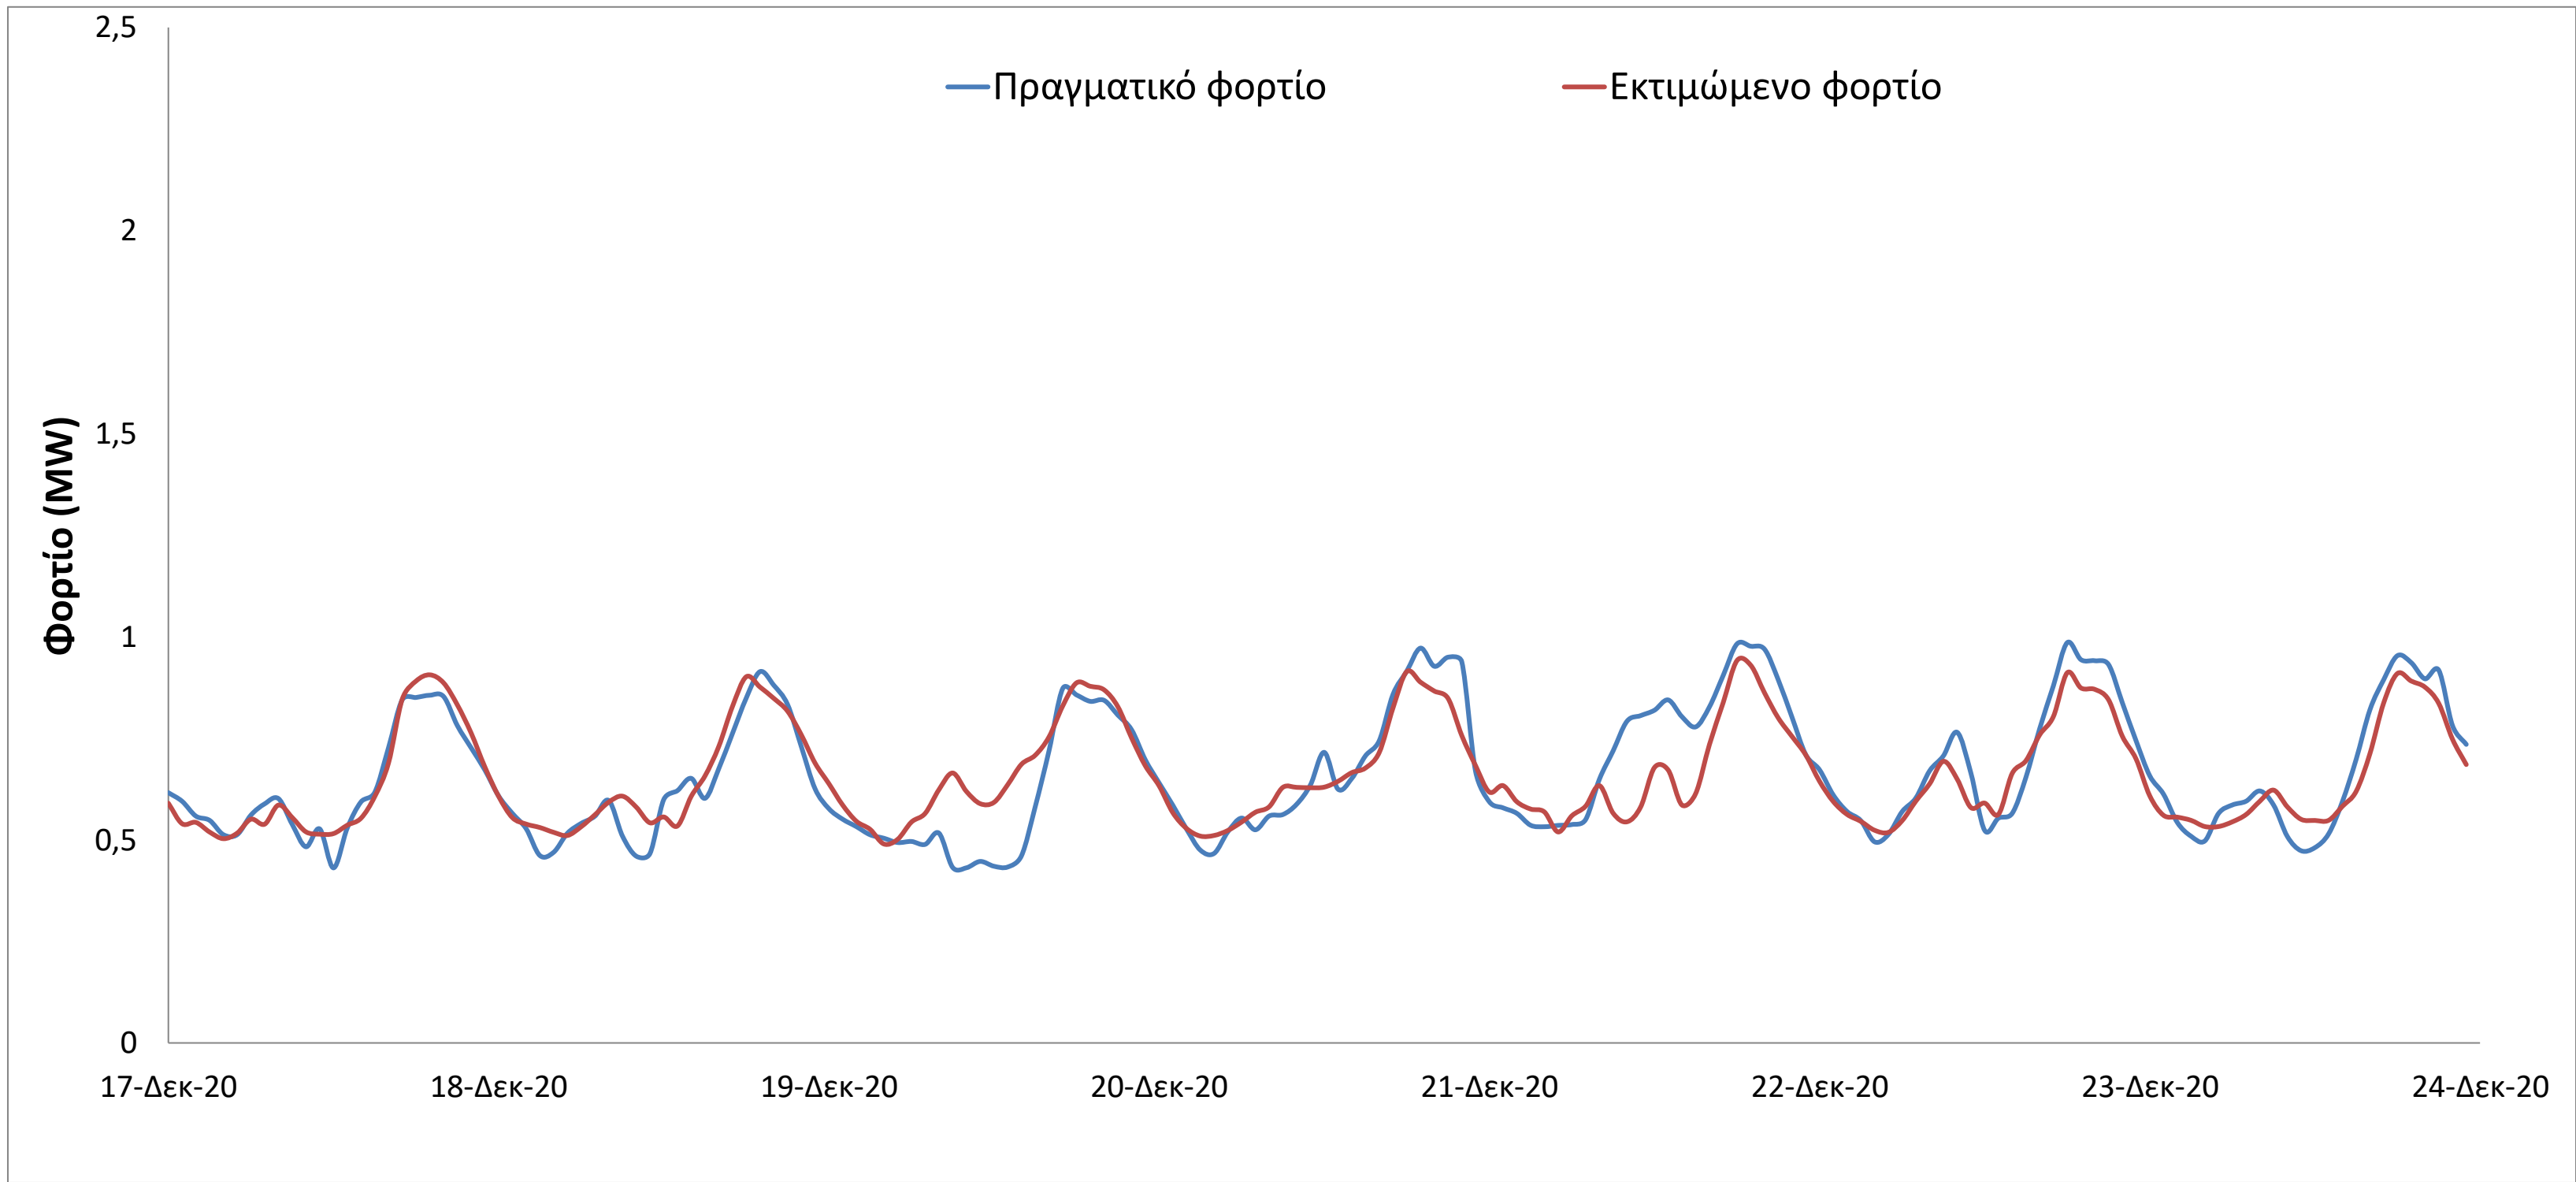

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Αστυπάλαιας για τις 24-12-2020 έως τις 30-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Αστυπάλαιας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 24-12-2020 έως και 30-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
24/12/20	15,53
25/12/20	15,81
26/12/20	13,90
27/12/20	15,42
28/12/20	14,35
29/12/20	14,08
30/12/20	14,89

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες, με την συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 4,4 MW.

