


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 13-11-2020 έως τις 18-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 13-11-2020 έως και 18-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
13/11/20	1,15
14/11/20	1,26
15/11/20	1,18
16/11/20	1,25
17/11/20	1,20
18/11/20	1,27

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G4 δεν ήταν διαθέσιμη μέχρι και τη Δευτέρα 16/11/2020 λόγω βλάβης, με τη συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,27MW. Από την Τρίτη 17/11/2020, όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

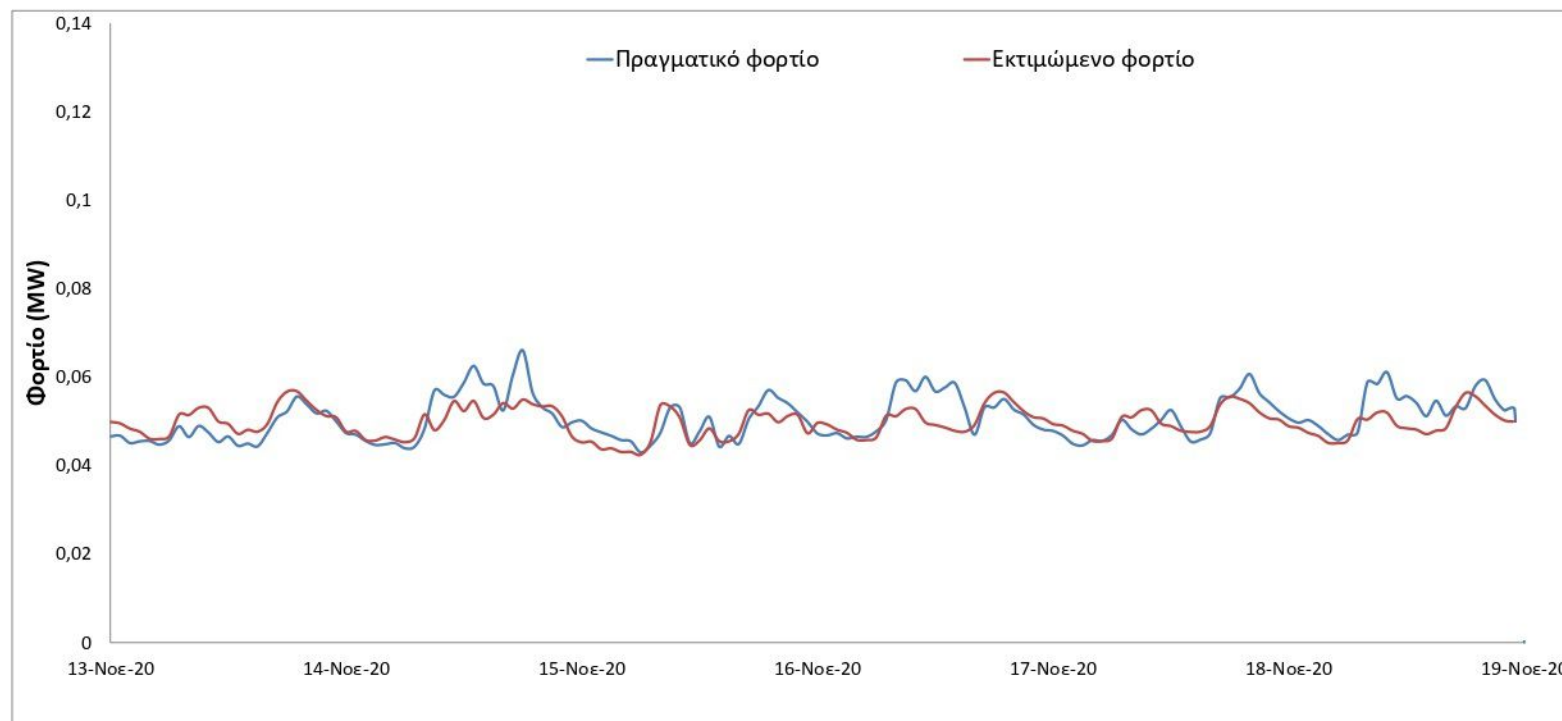


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 19-11-2020 έως τις 25-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-11-2020 έως και 25-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/11/20	1,22
20/11/20	1,26
21/11/20	1,24
22/11/20	1,25
23/11/20	1,23
24/11/20	1,23
25/11/20	1,29

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

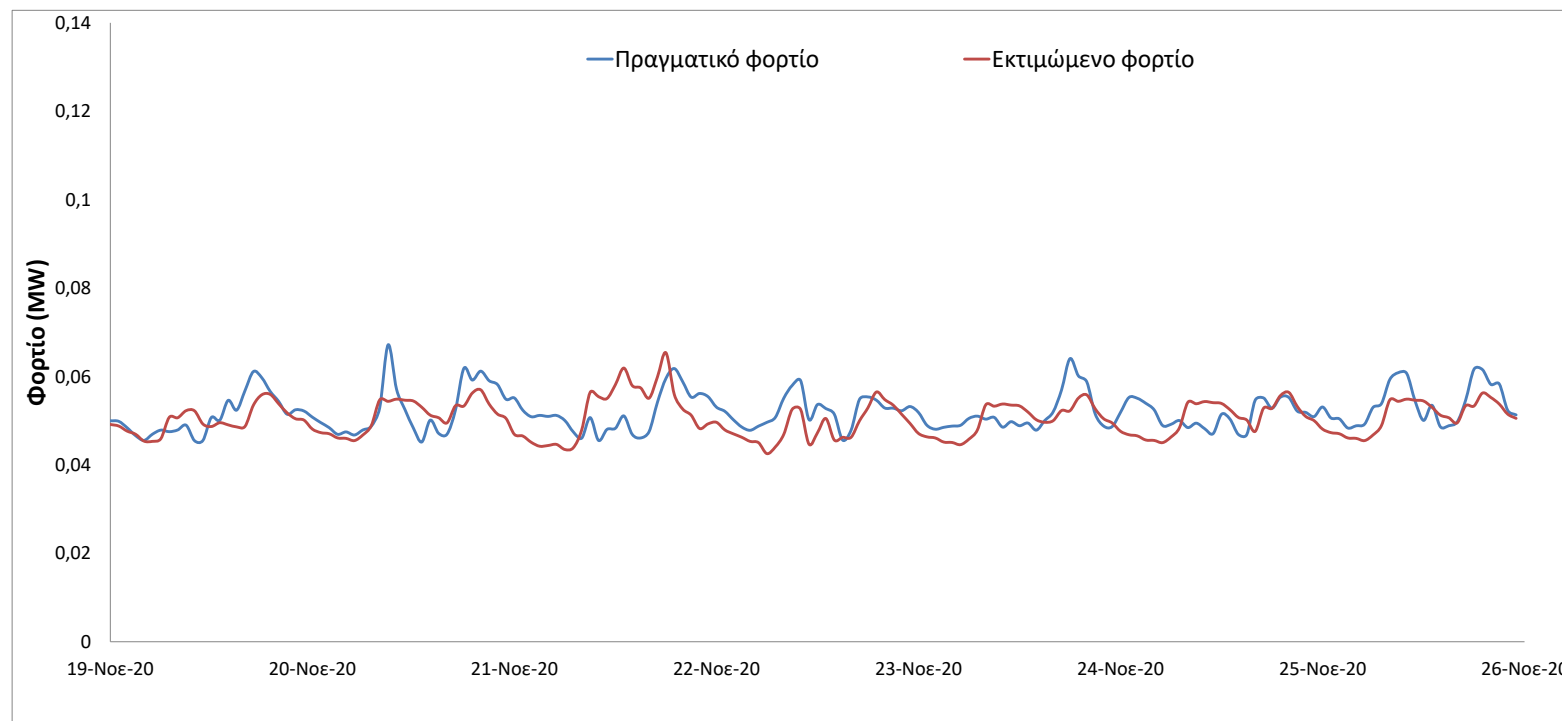


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 26-11-2020 έως τις 02-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 26-11-2020 έως και 02-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
26/11/20	1,25
27/11/20	1,23
28/11/20	1,22
29/11/20	1,20
30/11/20	1,22
01/12/20	1,16
02/12/20	1,31

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

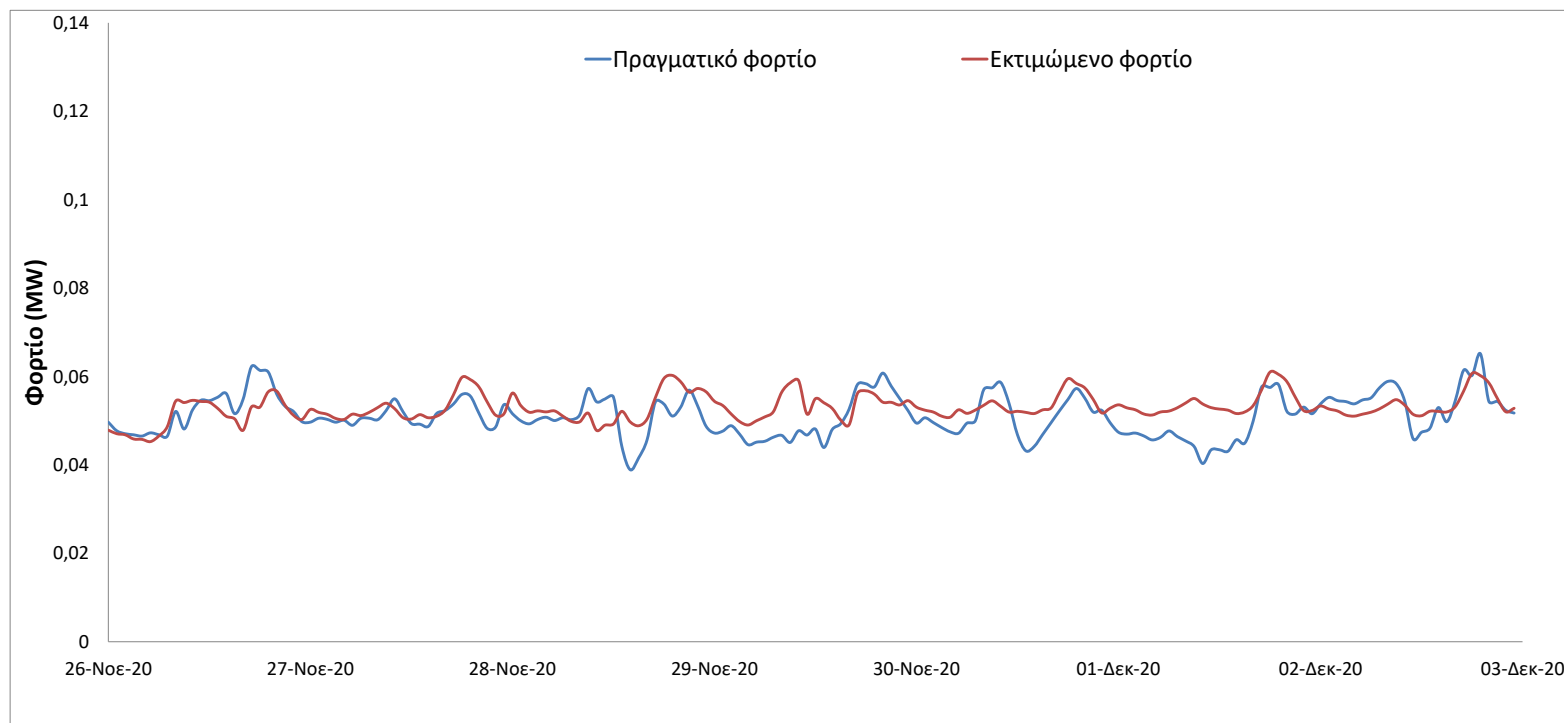


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 03-12-2020 έως τις 09-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 03-12-2020 έως και 09-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
03/12/20	1,25
04/12/20	1,29
05/12/20	1,27
06/12/20	1,24
07/12/20	1,25
08/12/20	1,29
09/12/20	1,27

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

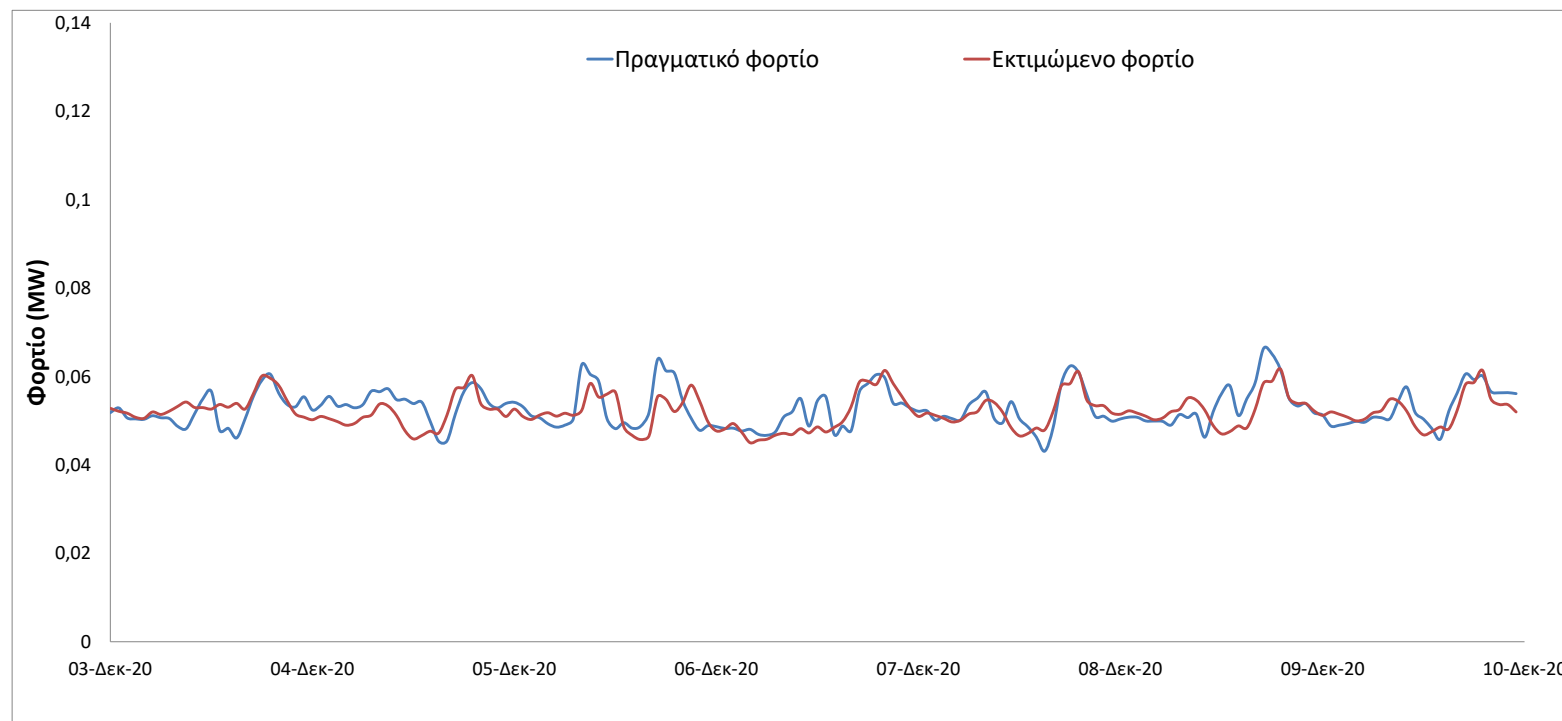

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 10-12-2020 έως τις 16-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-12-2020 έως και 16-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
10/12/20	1,33
11/12/20	1,27
12/12/20	1,24
13/12/20	1,31
14/12/20	1,28
15/12/20	1,27
16/12/20	1,20

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

