
Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 07-01-2021 έως τις 13-01-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 07-01-2021 έως και 13-01-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
07/01/21	1,35
08/01/21	1,35
09/01/21	1,30
10/01/21	1,35
11/01/21	1,26
12/01/21	1,38
13/01/21	1,26

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

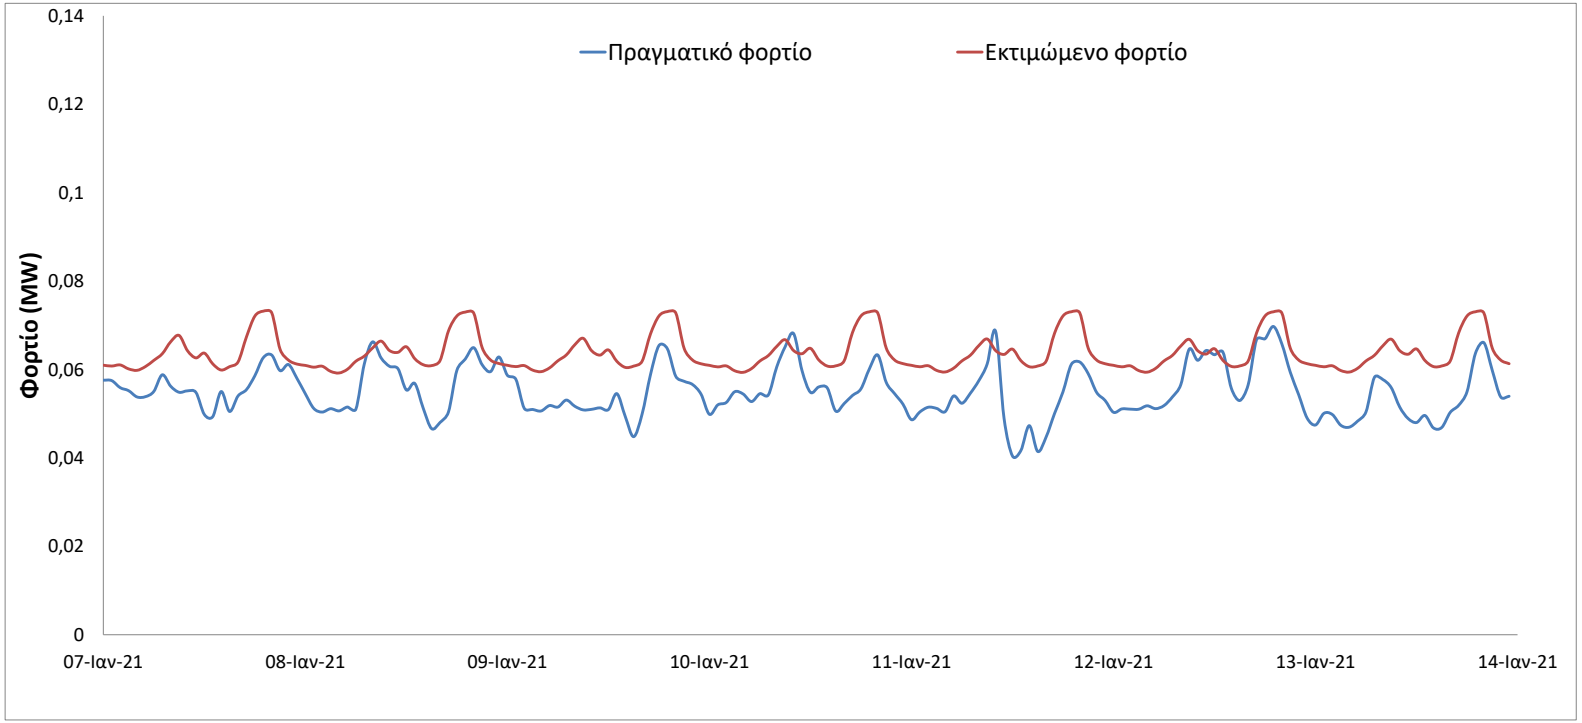


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 14-01-2021 έως τις 20-01-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 14-01-2021 έως και 20-01-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
14/01/21	1,36
15/01/21	1,36
16/01/21	1,40
17/01/21	1,47
18/01/21	1,62
19/01/21	1,62
20/01/21	1,41

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

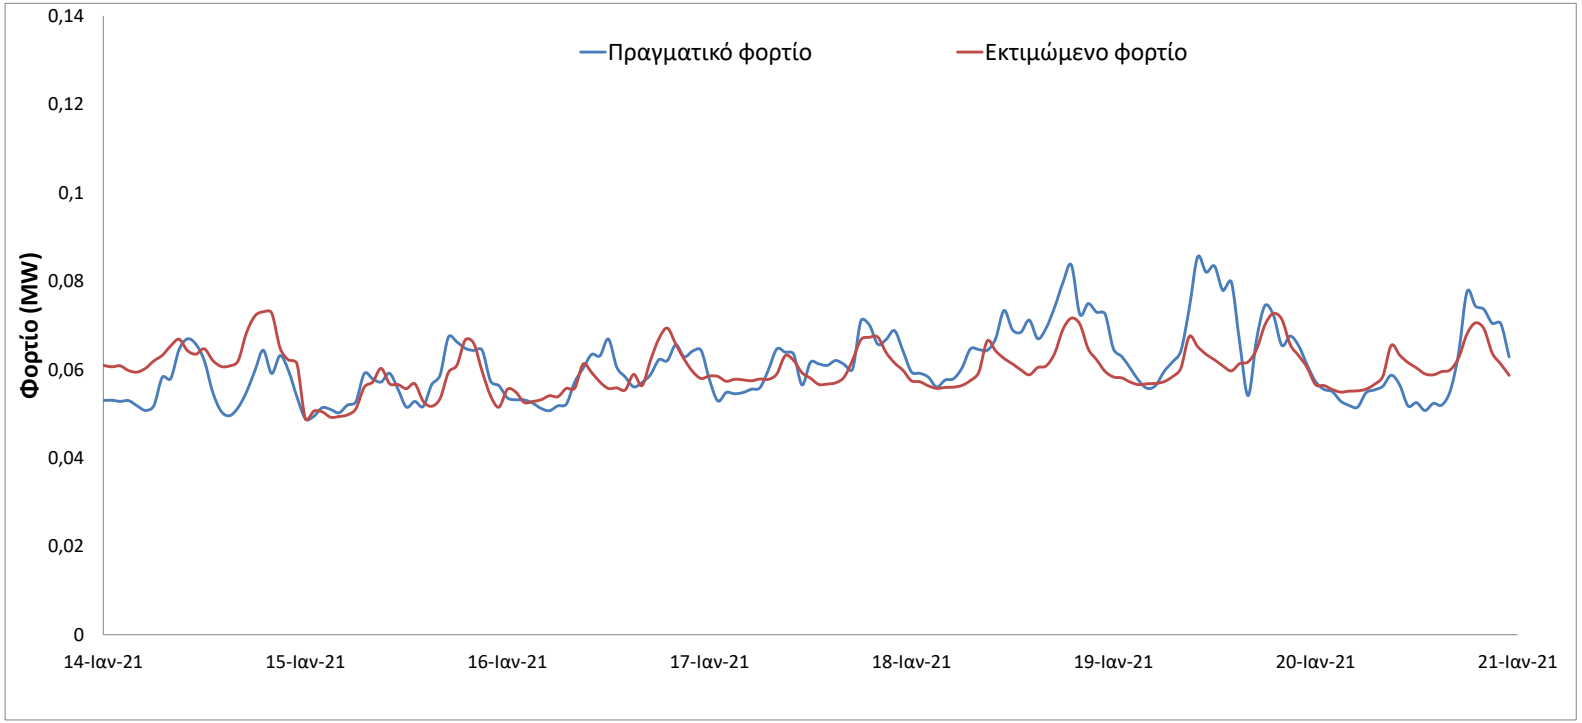


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 21-01-2021 έως τις 27-01-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 21-01-2021 έως και 27-01-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
21/01/21	1,60
22/01/21	1,68
23/01/21	1,72
24/01/21	1,69
25/01/21	1,53
26/01/21	1,63
27/01/21	1,53

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

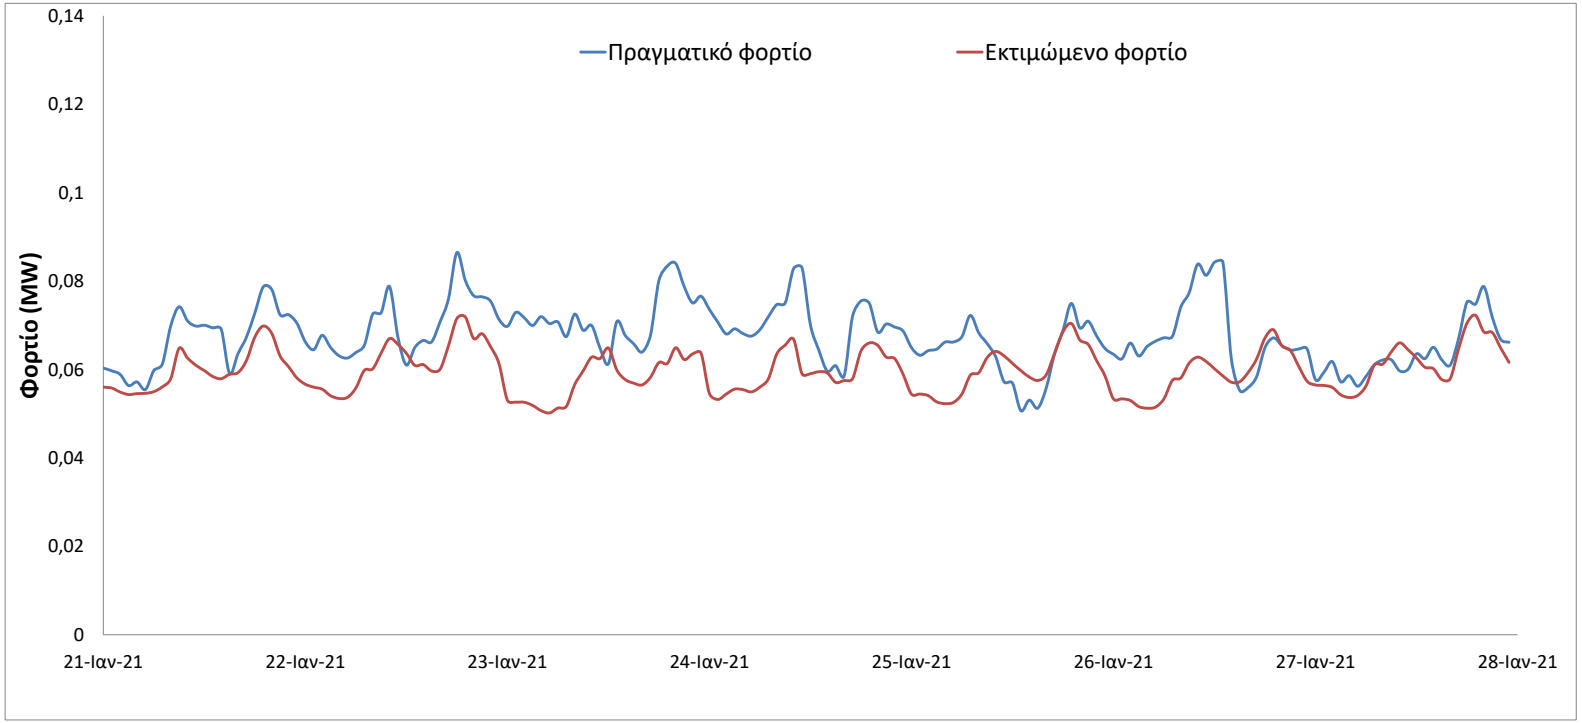


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 28-01-2021 έως τις 03-02-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 28-01-2021 έως και 03-02-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
28/01/21	1,61
29/01/21	1,71
30/01/21	1,53
31/01/21	1,36
01/02/21	1,44
02/02/21	1,41
03/02/21	1,46

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

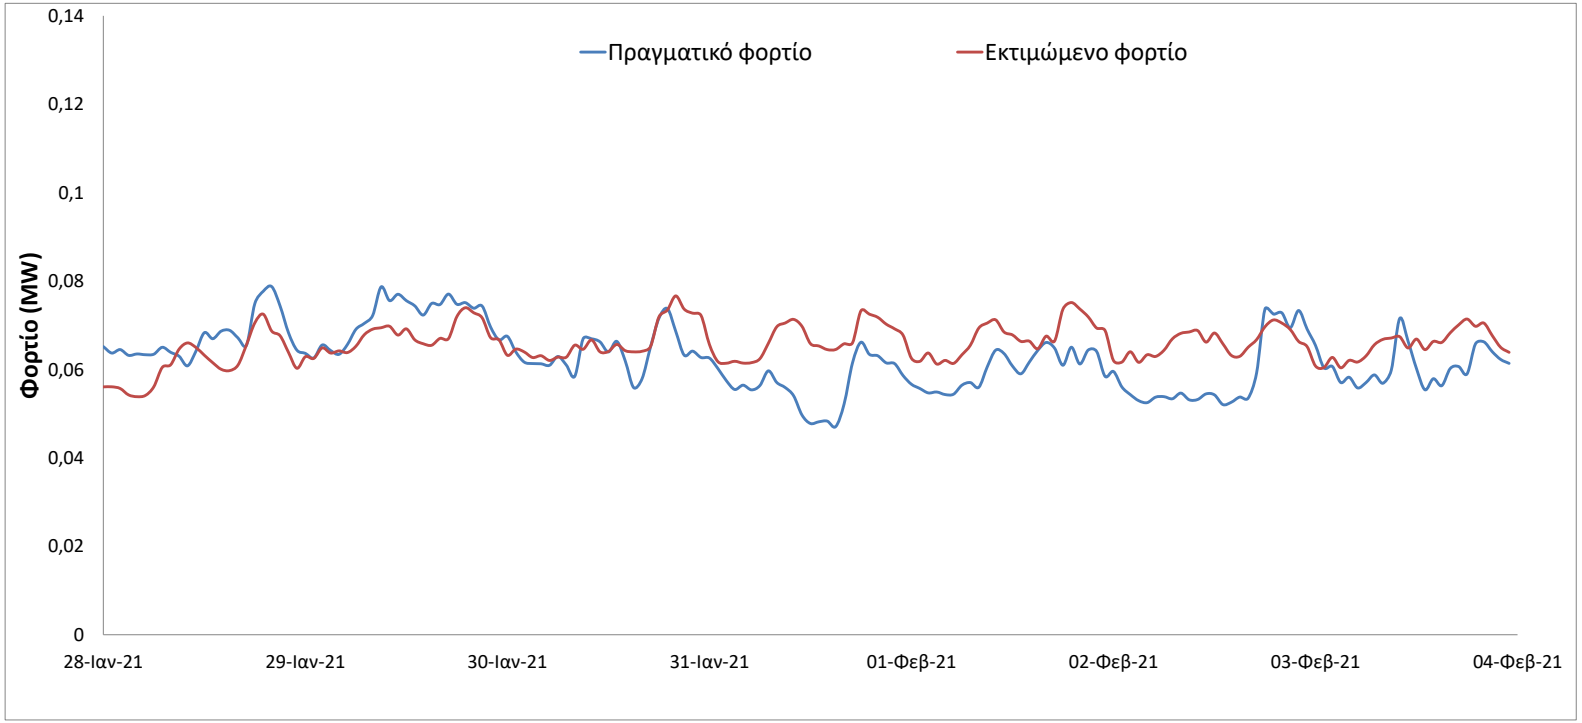


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 04-02-2021 έως τις 10-02-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-02-2021 έως και 10-02-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
04/02/21	1,34
05/02/21	1,48
06/02/21	1,36
07/02/21	1,28
08/02/21	1,48
09/02/21	1,34
10/02/21	1,41

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

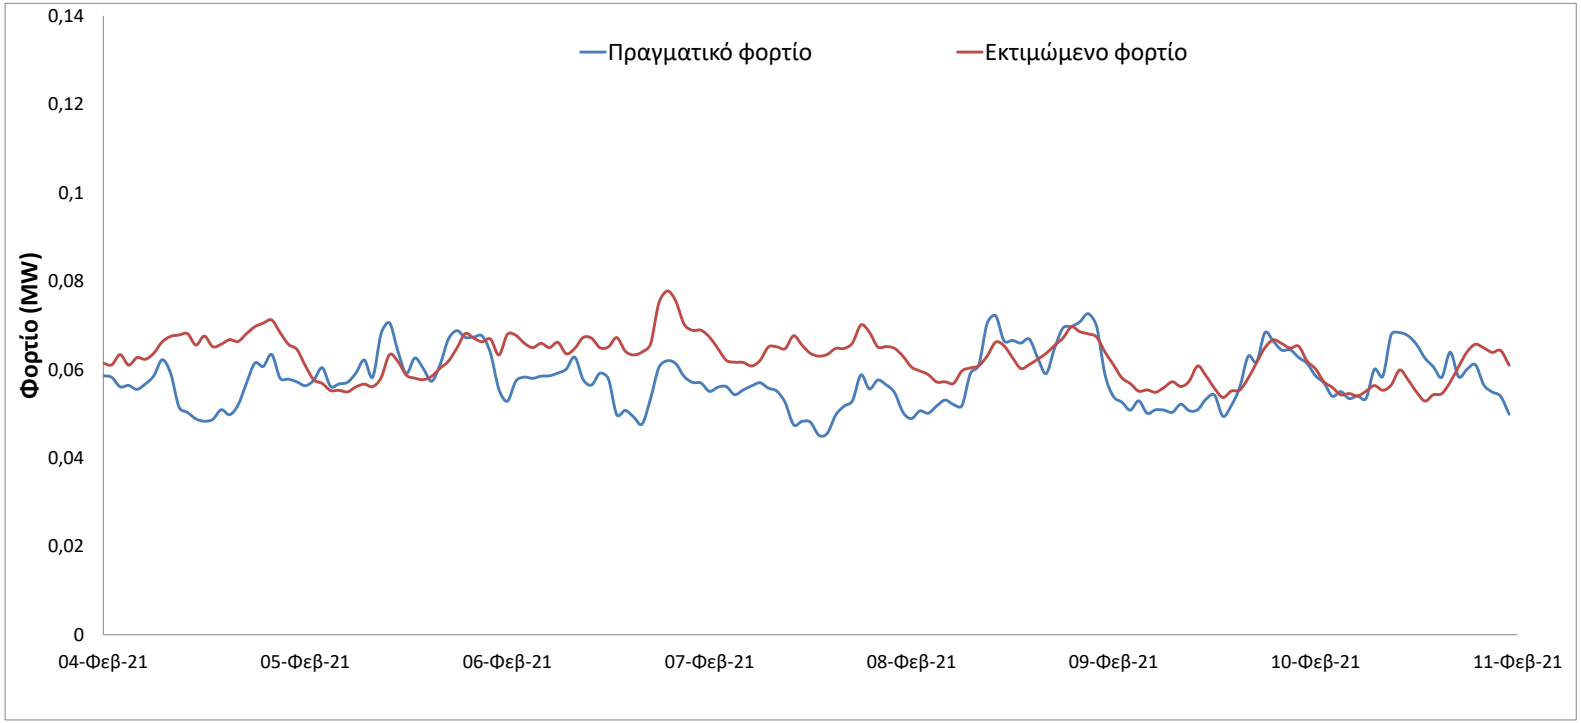


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 11-02-2021 έως τις 17-02-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 11-02-2021 έως και 17-02-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
11/02/21	1,31
12/02/21	1,39
13/02/21	1,15
14/02/21	1,39
15/02/21	1,68
16/02/21	1,69
17/02/21	1,69

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

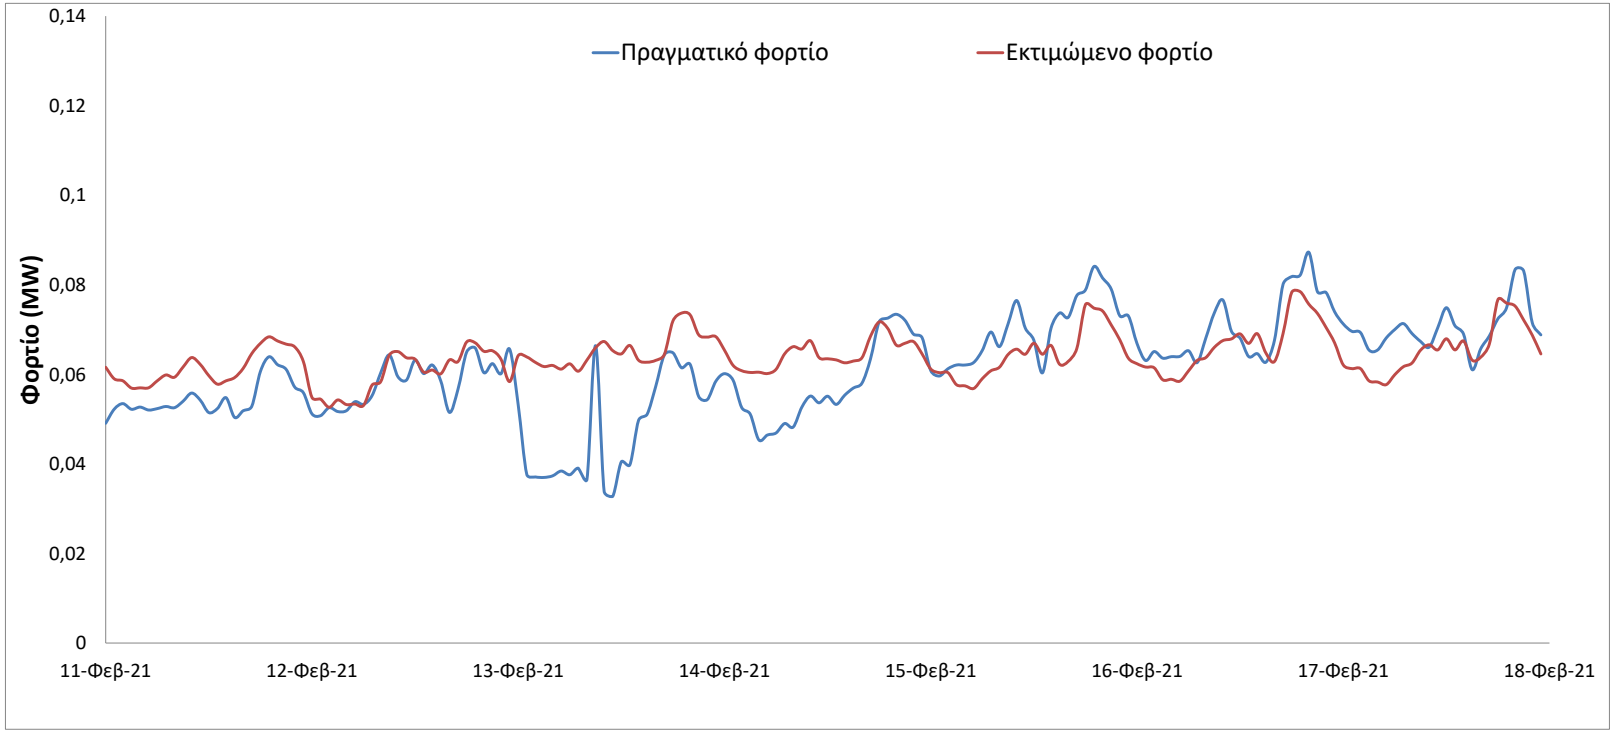


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 18-02-2021 έως τις 24-02-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 18-02-2021 έως και 24-02-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
18/02/21	1,55
19/02/21	1,44
20/02/21	1,44
21/02/21	1,45
22/02/21	1,43
23/02/21	1,40
24/02/21	1,45

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

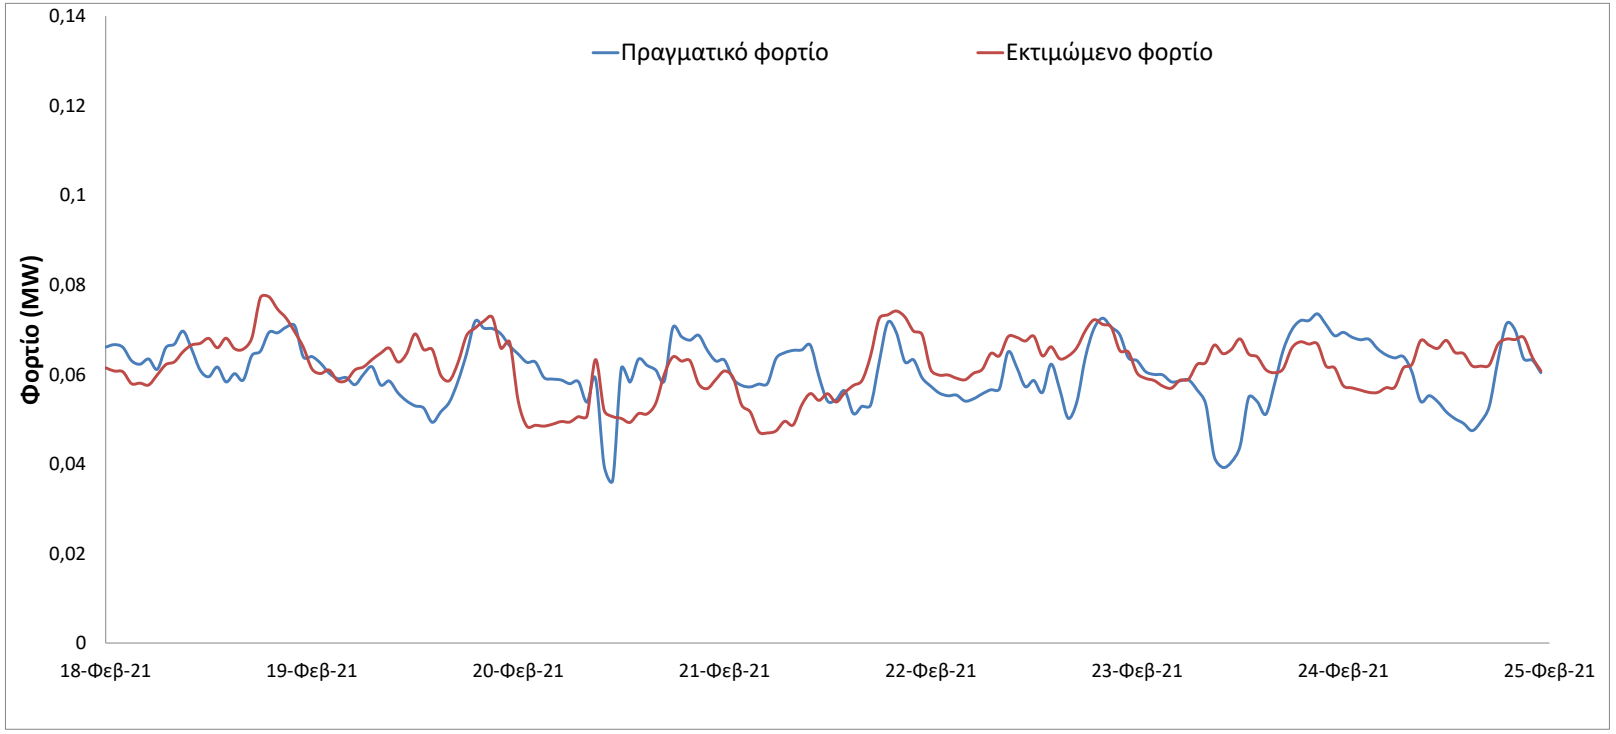


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 25-02-2021 έως τις 03-03-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-02-2021 έως και 03-03-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
25/02/21	1,34
26/02/21	1,29
27/02/21	1,30
28/02/21	1,31
01/03/21	1,37
02/03/21	1,40
03/03/21	1,41

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

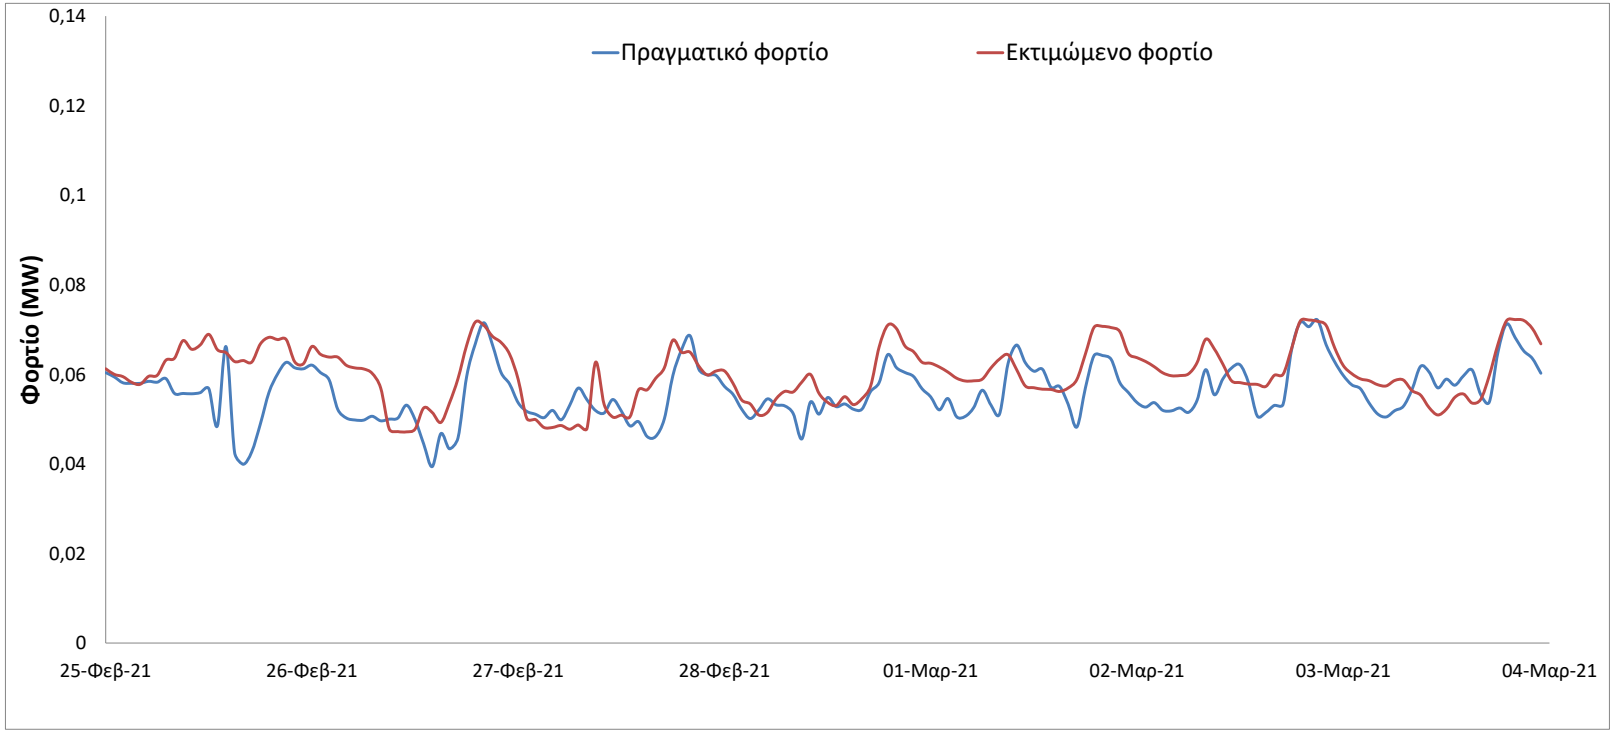


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 04-03-2021 έως τις 10-03-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-03-2021 έως και 10-03-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
04/03/21	1,31
05/03/21	1,32
06/03/21	1,42
07/03/21	1,45
08/03/21	1,45
09/03/21	1,50
10/03/21	1,48

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

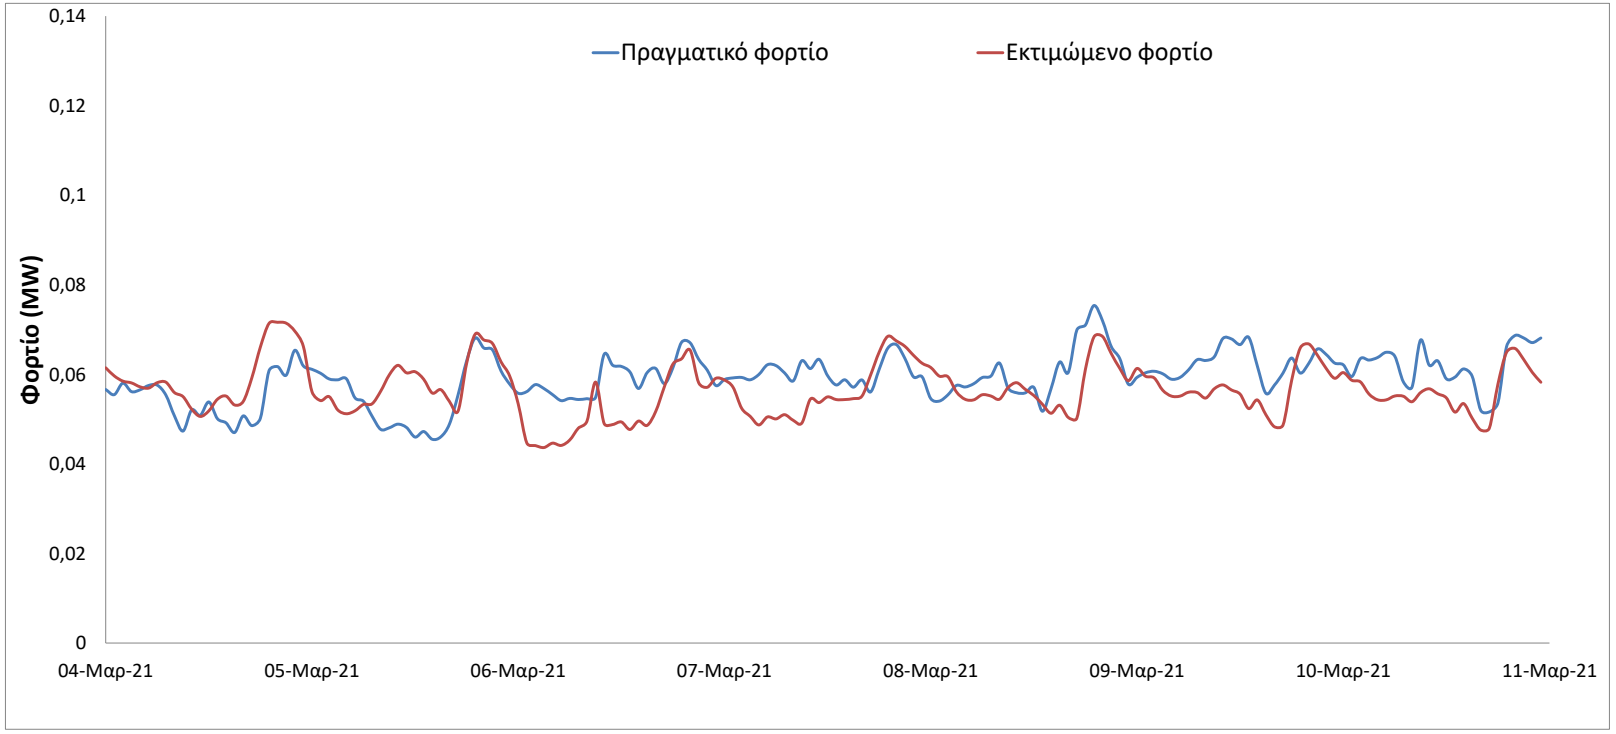


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 11-03-2021 έως τις 17-03-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 11-03-2021 έως και 17-03-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
11/03/21	1,39
12/03/21	1,41
13/03/21	1,45
14/03/21	1,40
15/03/21	1,36
16/03/21	1,44
17/03/21	1,48

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

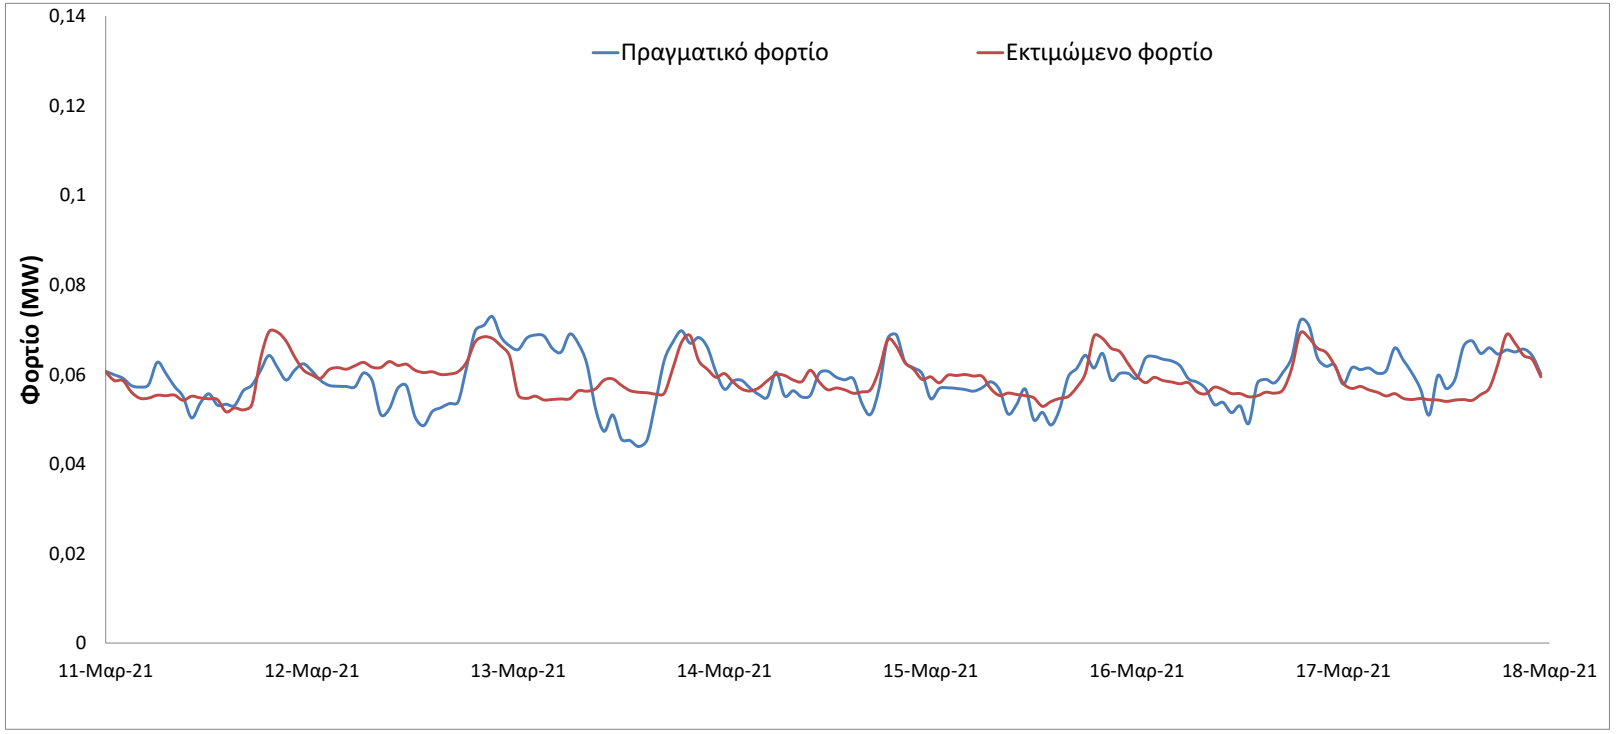


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 18-03-2021 έως τις 24-03-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 18-03-2021 έως και 24-03-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
18/03/21	1,50
19/03/21	1,48
20/03/21	1,44
21/03/21	1,47
22/03/21	1,50
23/03/21	1,49
24/03/21	1,46

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

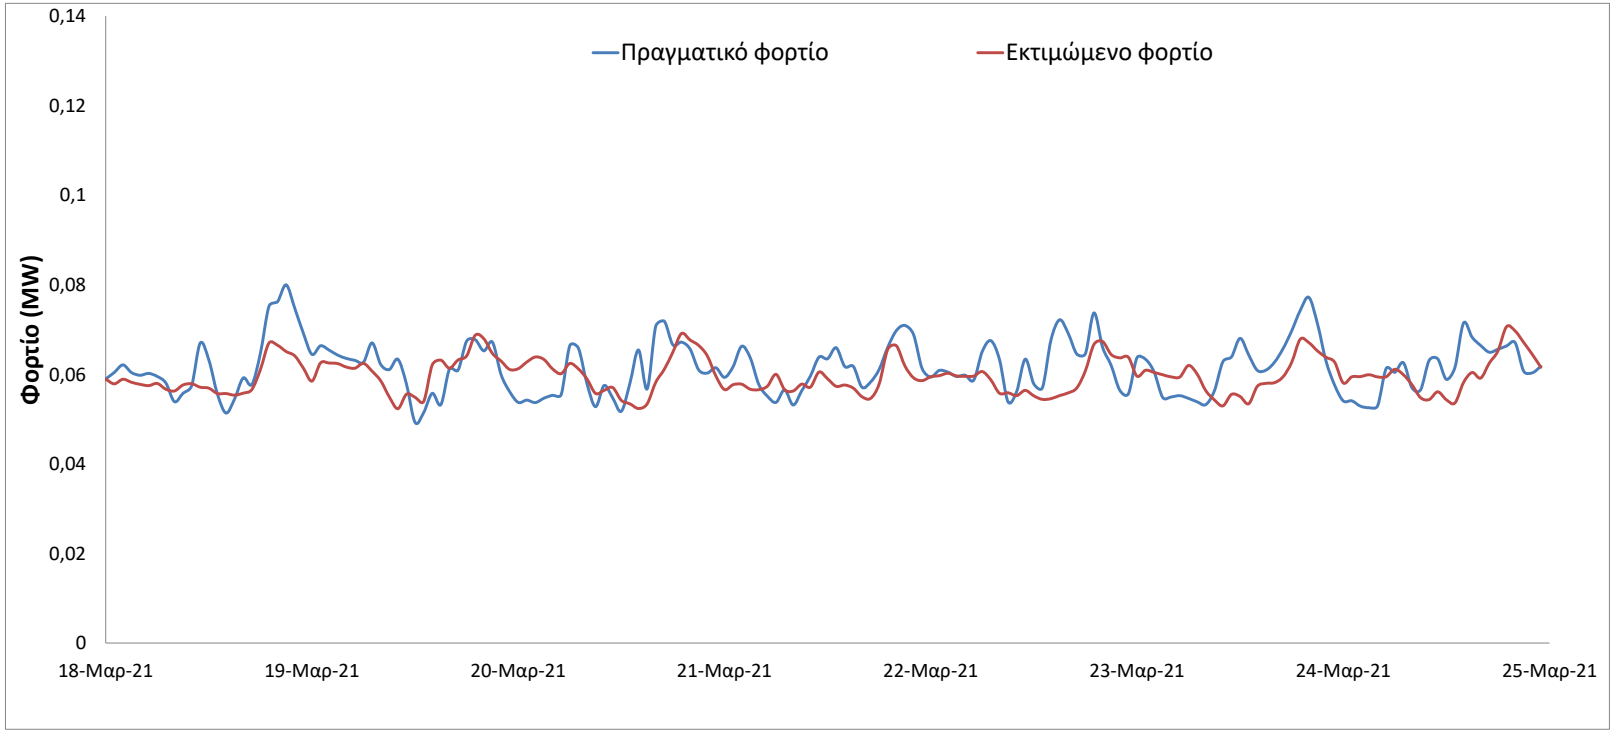


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 25-03-2021 έως τις 31-03-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-03-2021 έως και 31-03-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
25/03/21	1,55
26/03/21	1,76
27/03/21	1,64
28/03/21	1,57
29/03/21	1,42
30/03/21	1,40
31/03/21	1,47

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

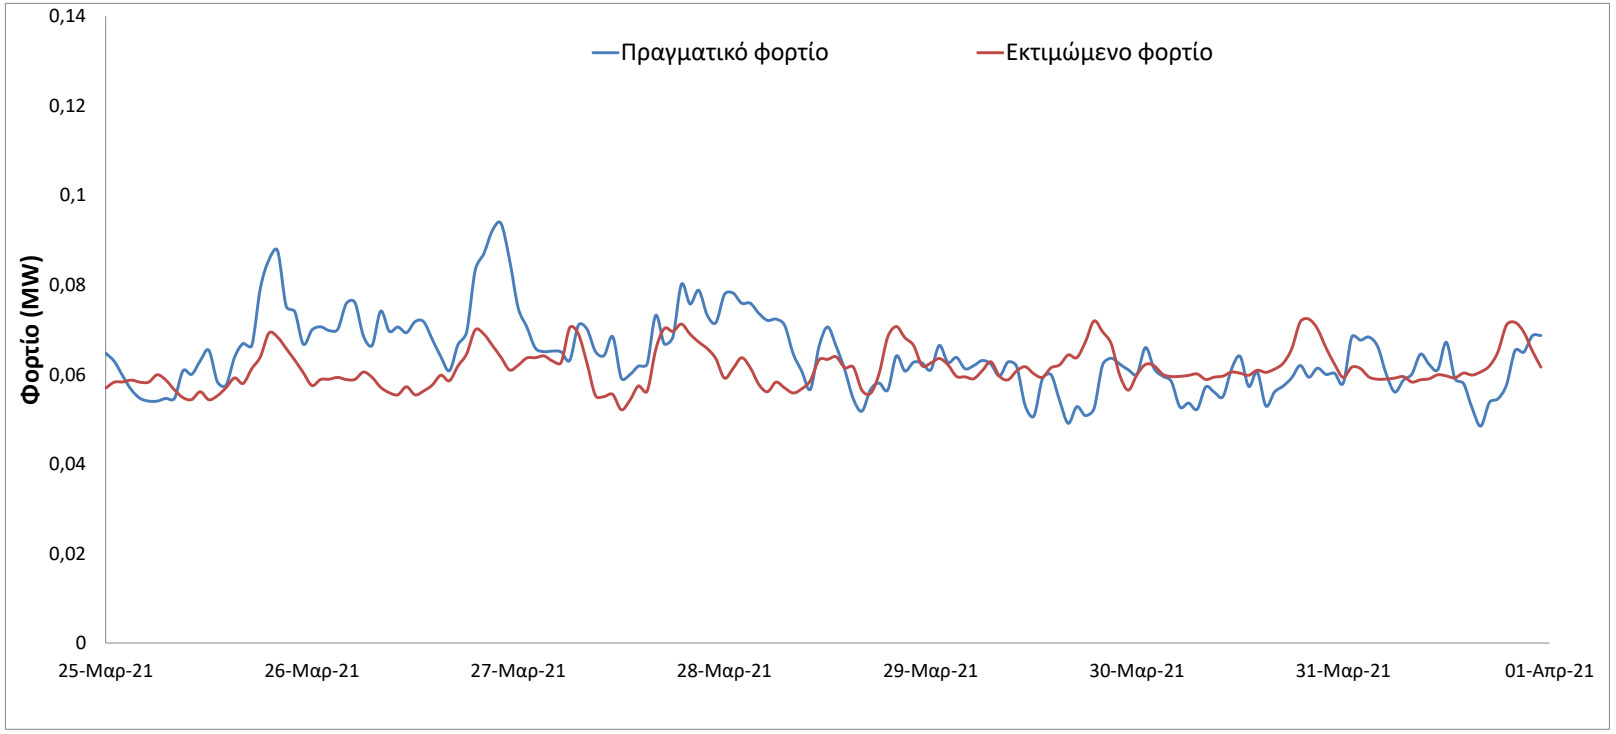


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 01-04-2021 έως τις 07-04-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 01-04-2021 έως και 07-04-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
01/04/21	1,48
02/04/21	1,29
03/04/21	1,44
04/04/21	1,40
05/04/21	1,30
06/04/21	1,30
07/04/21	1,27

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

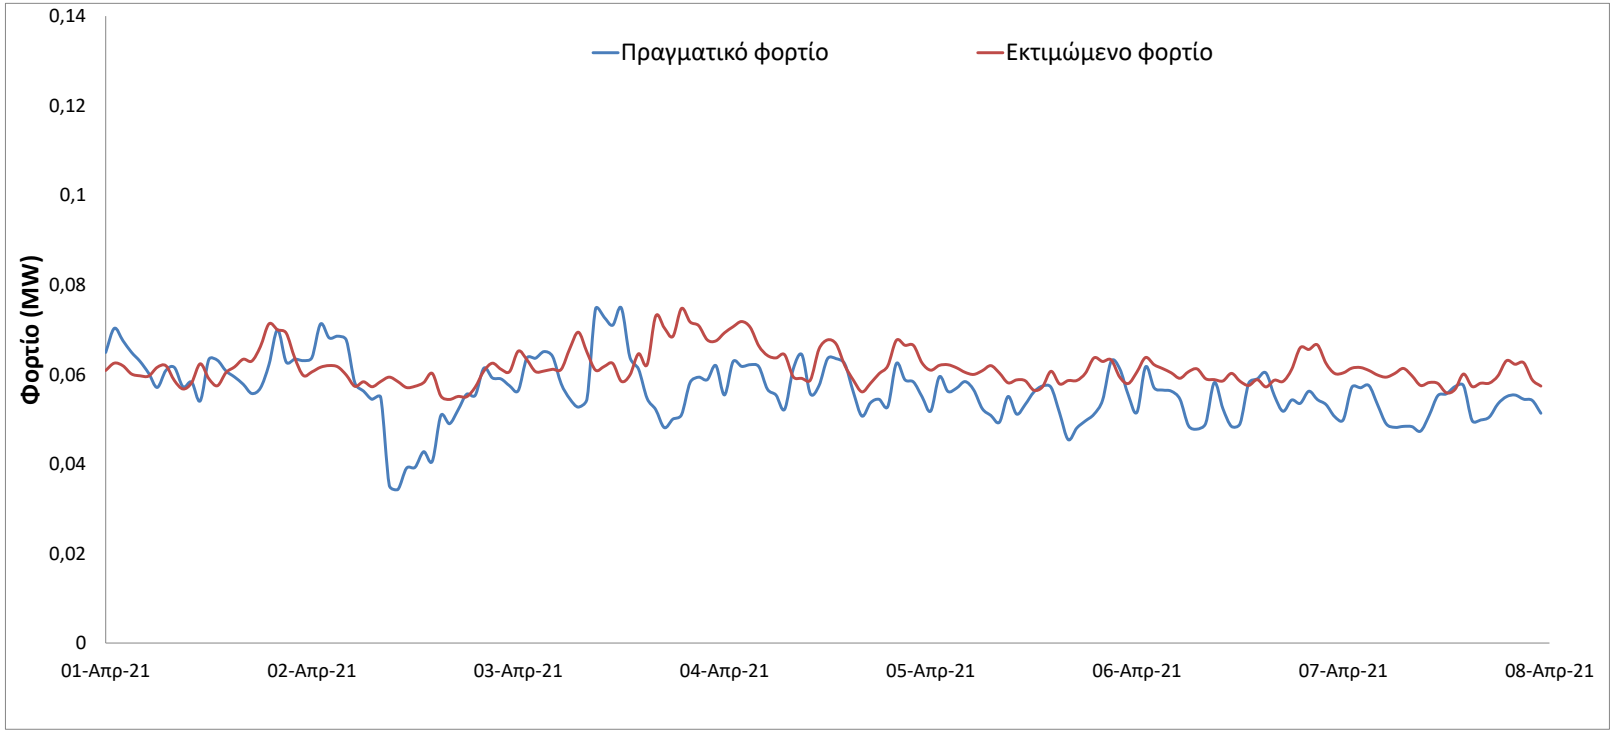


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 08-04-2021 έως τις 14-04-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 08-04-2021 έως και 14-04-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
08/04/21	1,25
09/04/21	1,39
10/04/21	1,42
11/04/21	1,26
12/04/21	1,33
13/04/21	1,28
14/04/21	1,33

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

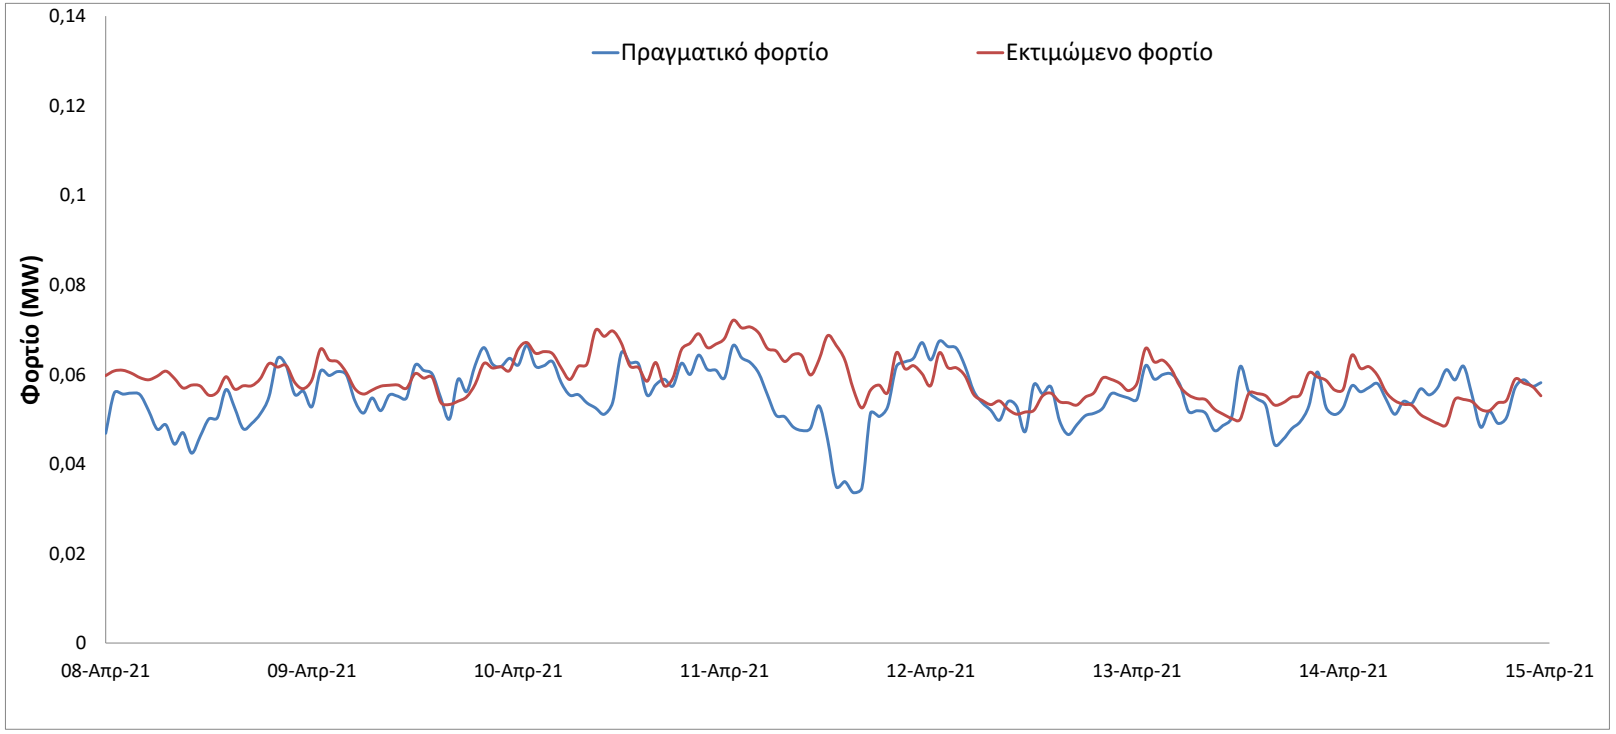


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 15-04-2021 έως τις 21-04-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 15-04-2021 έως και 21-04-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
15/04/21	1,28
16/04/21	1,29
17/04/21	1,31
18/04/21	1,24
19/04/21	1,21
20/04/21	1,27
21/04/21	1,31

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

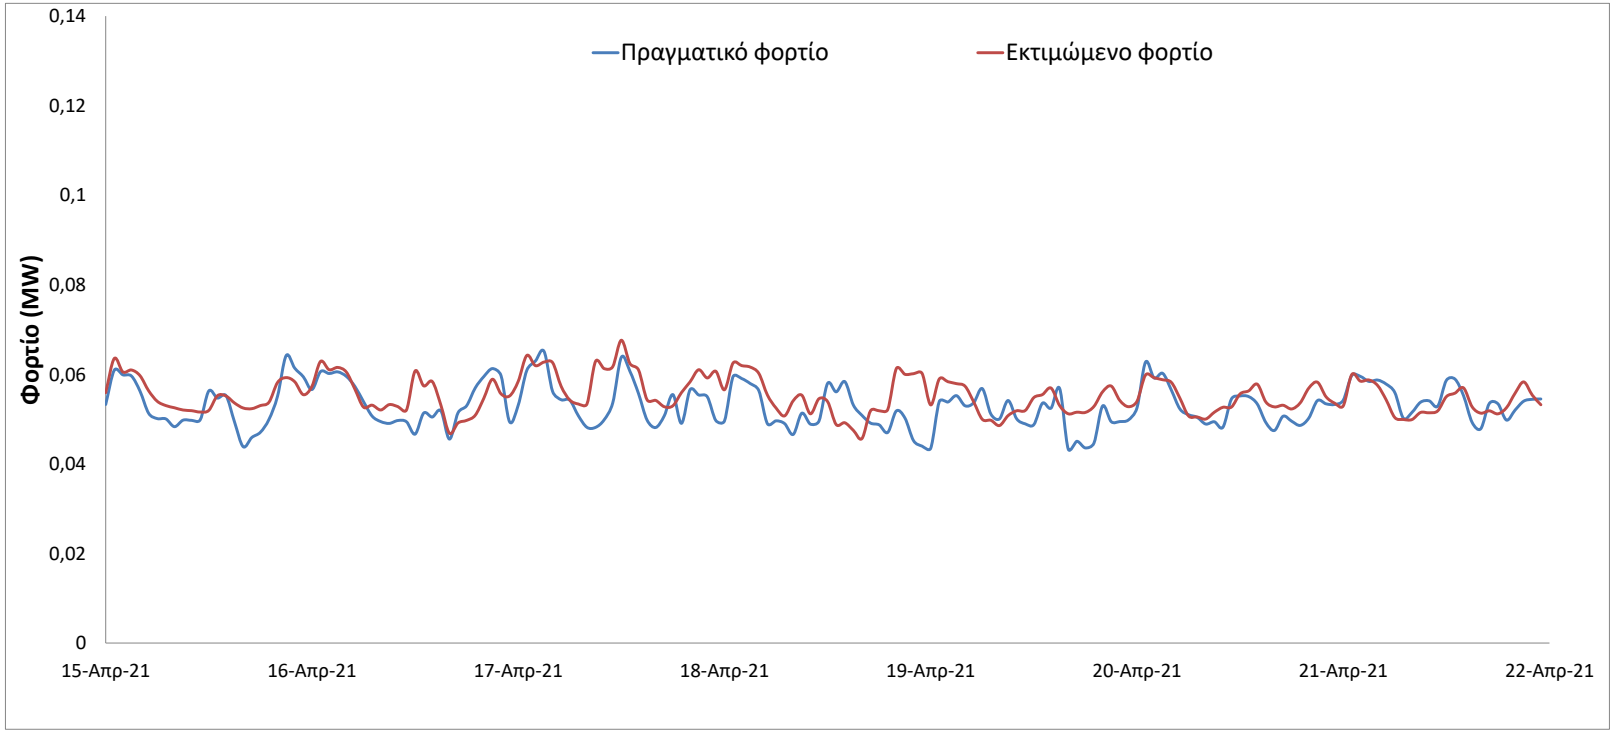


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 22-04-2021 έως τις 28-04-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 22-04-2021 έως και 28-04-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
22/04/21	1,27
23/04/21	1,38
24/04/21	1,19
25/04/21	1,30
26/04/21	1,26
27/04/21	1,20
28/04/21	1,32

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

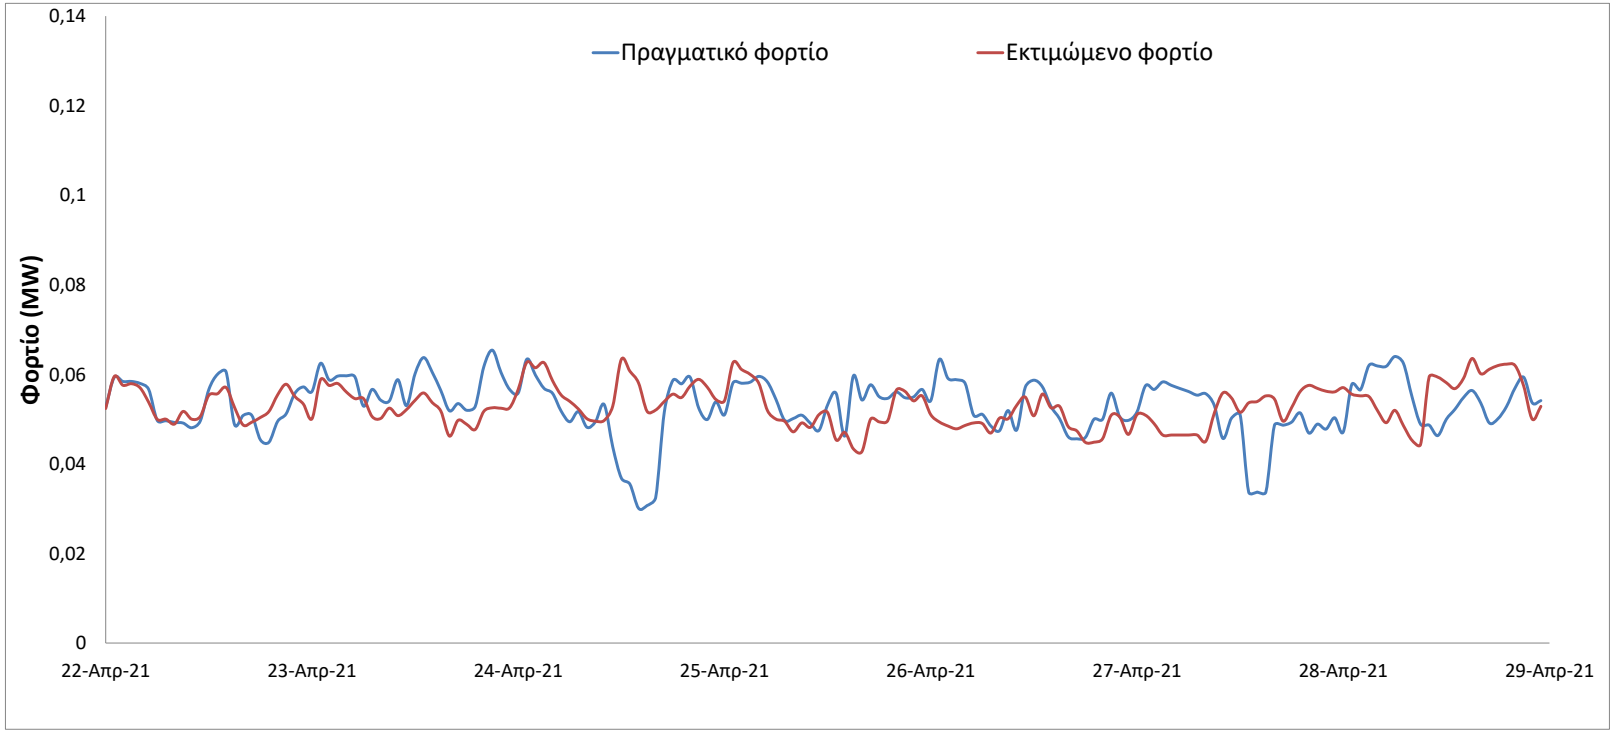


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 29-04-2021 έως τις 05-05-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-04-2021 έως και 05-05-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/04/21	1,30
30/04/21	1,40
01/05/21	1,57
02/05/21	1,51
03/05/21	1,55
04/05/21	1,50
05/05/21	1,45

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

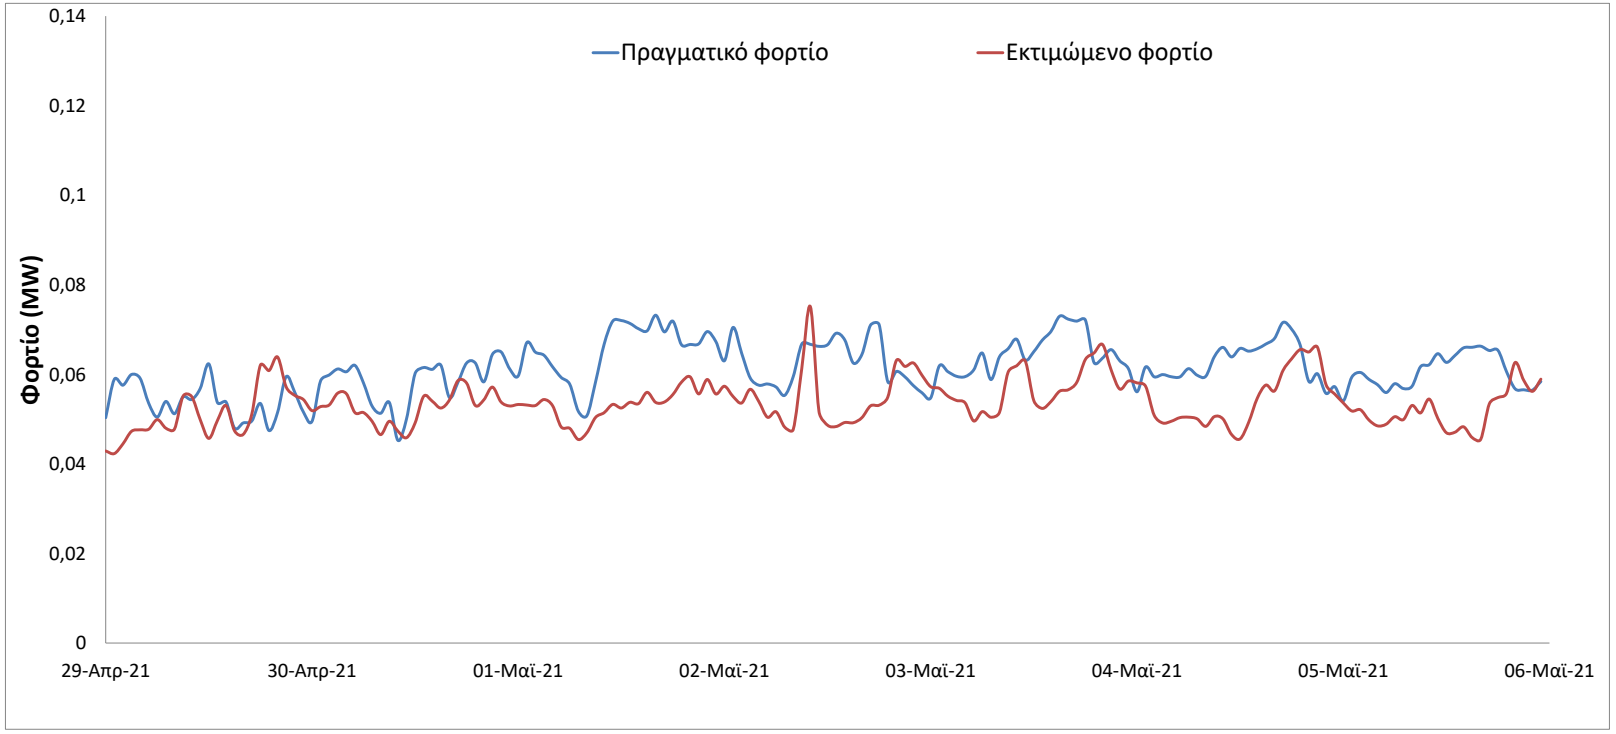


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 06-05-2021 έως τις 12-05-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 06-05-2021 έως και 12-05-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
06/05/21	1,45
07/05/21	1,53
08/05/21	1,79
09/05/21	1,35
10/05/21	1,34
11/05/21	1,31
12/05/21	1,32

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

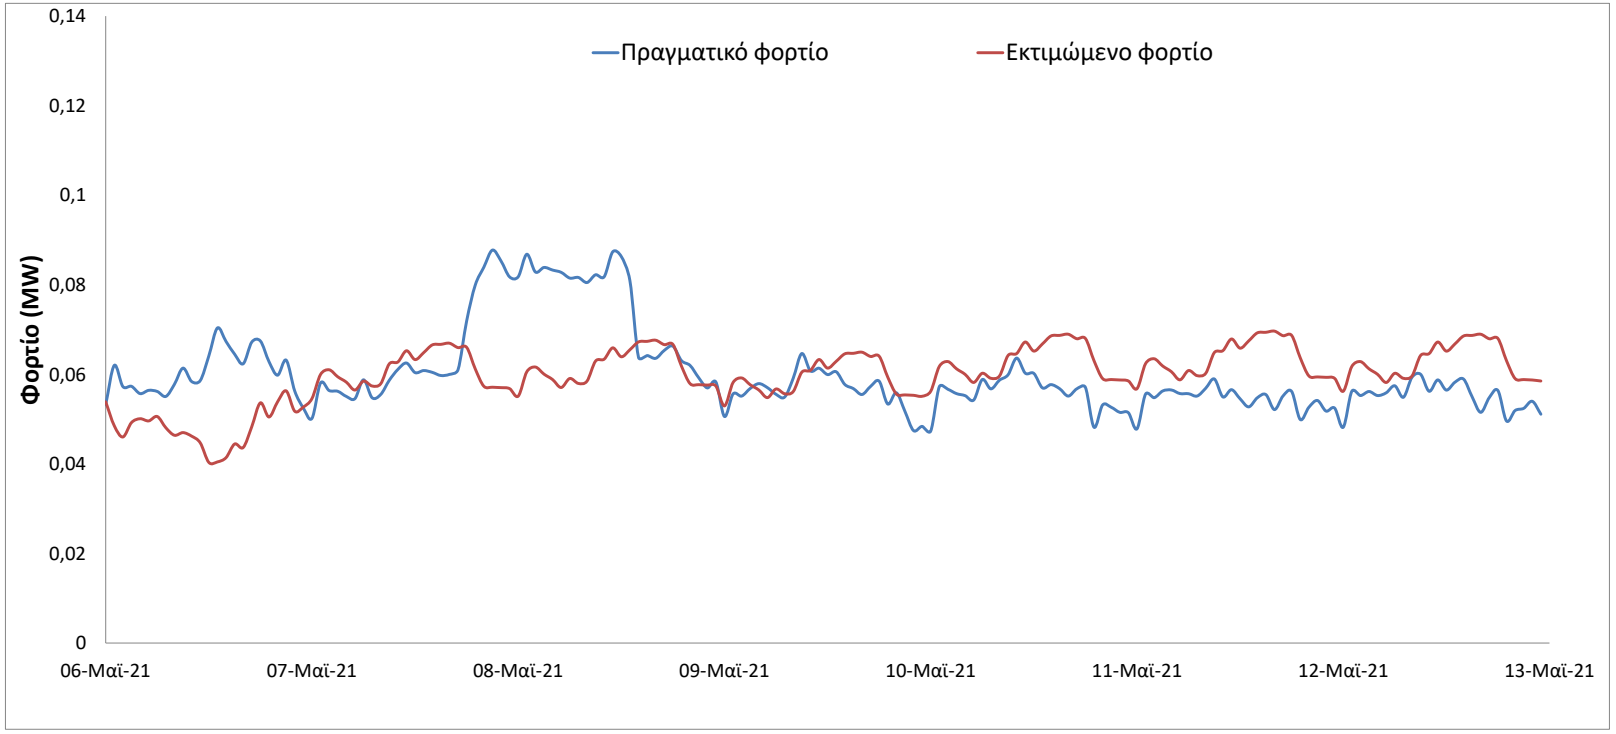


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 13-05-2021 έως τις 19-05-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 13-05-2021 έως και 19-05-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
13/05/21	1,36
14/05/21	1,33
15/05/21	1,39
16/05/21	1,37
17/05/21	1,35
18/05/21	1,41
19/05/21	1,28

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36MW.

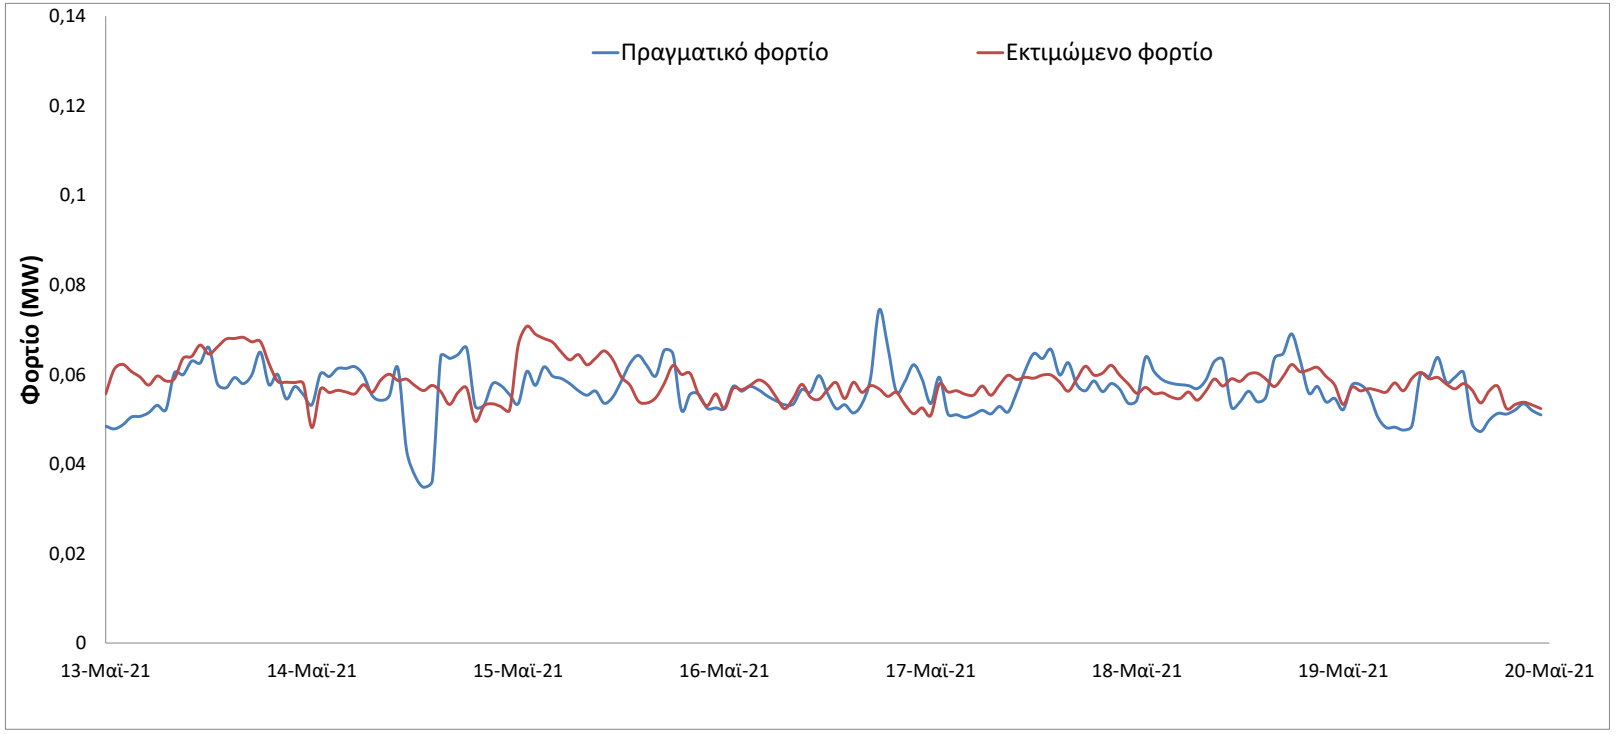


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 20-05-2021 έως τις 26-05-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 20-05-2021 έως και 26-05-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
20/05/21	1,38
21/05/21	1,43
22/05/21	1,45
23/05/21	1,43
24/05/21	1,41
25/05/21	1,40
26/05/21	1,42

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36 MW.

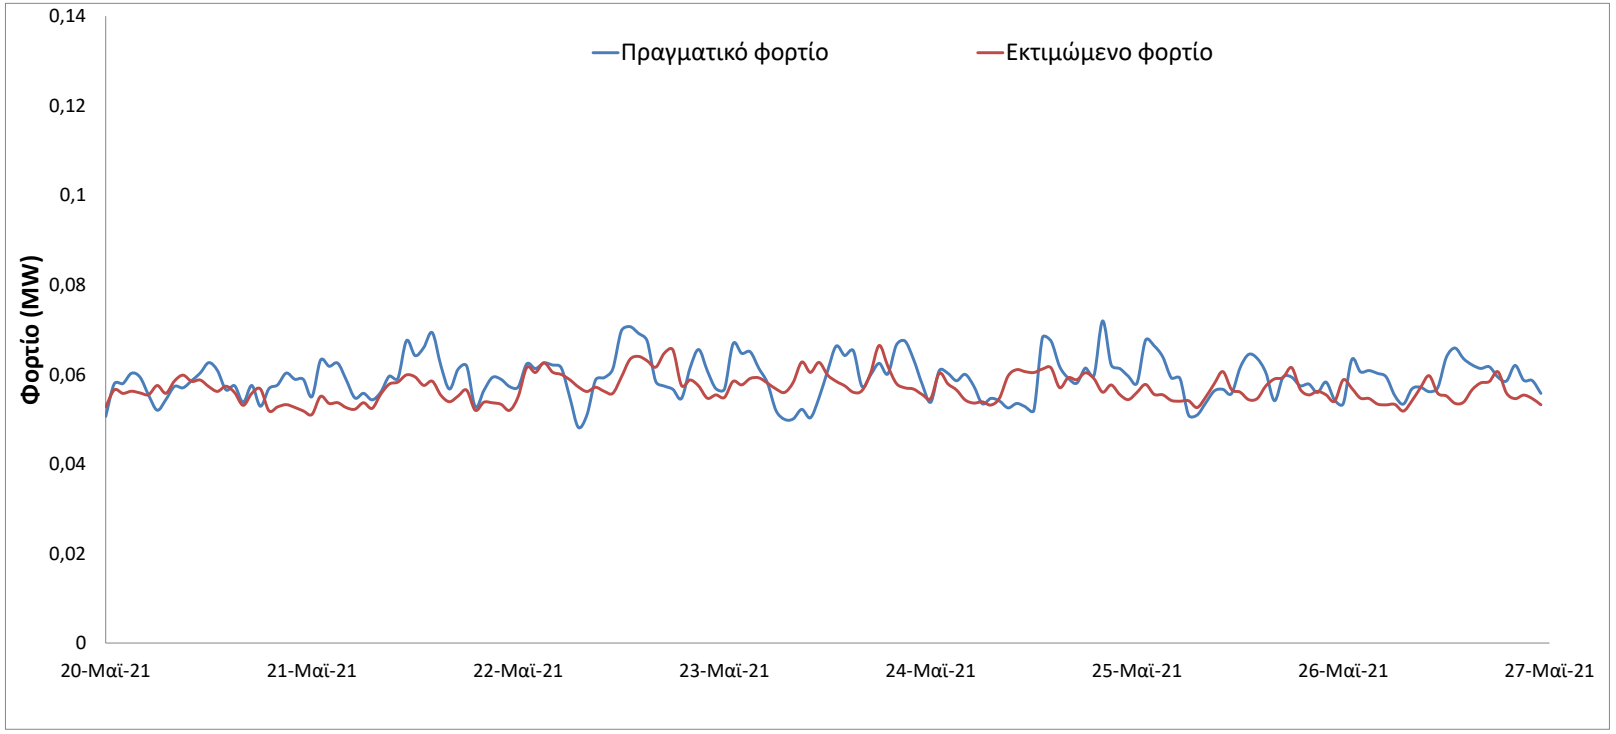


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 27-05-2021 έως τις 02-06-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 27-05-2021 έως και 02-06-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
27/05/21	1,37
28/05/21	1,35
29/05/21	1,52
30/05/21	1,86
31/05/21	1,70
01/06/21	1,36
02/06/21	1,37

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36 MW.

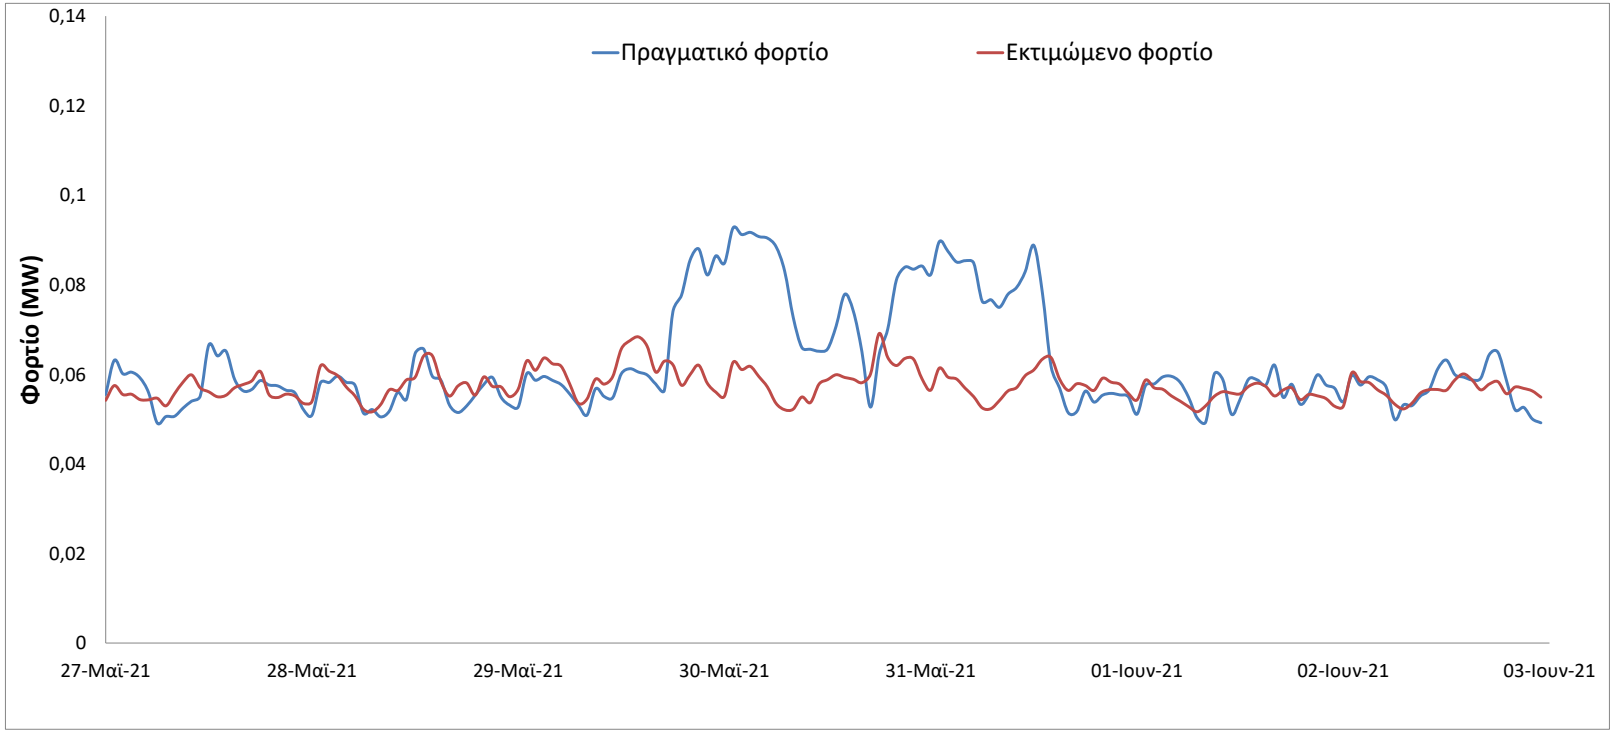


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 03-06-2021 έως τις 09-06-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 03-06-2021 έως και 09-06-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
03/06/21	1,35
04/06/21	1,19
05/06/21	0,78
06/06/21	0,97
07/06/21	1,04
08/06/21	1,15
09/06/21	1,26

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36 MW.
• Από το Σάββατο 05/06/2021 έως και την Κυριακή 06/06/2021 σημειώθηκε γενική διακοπή, λόγω προβλήματος δικτύου.

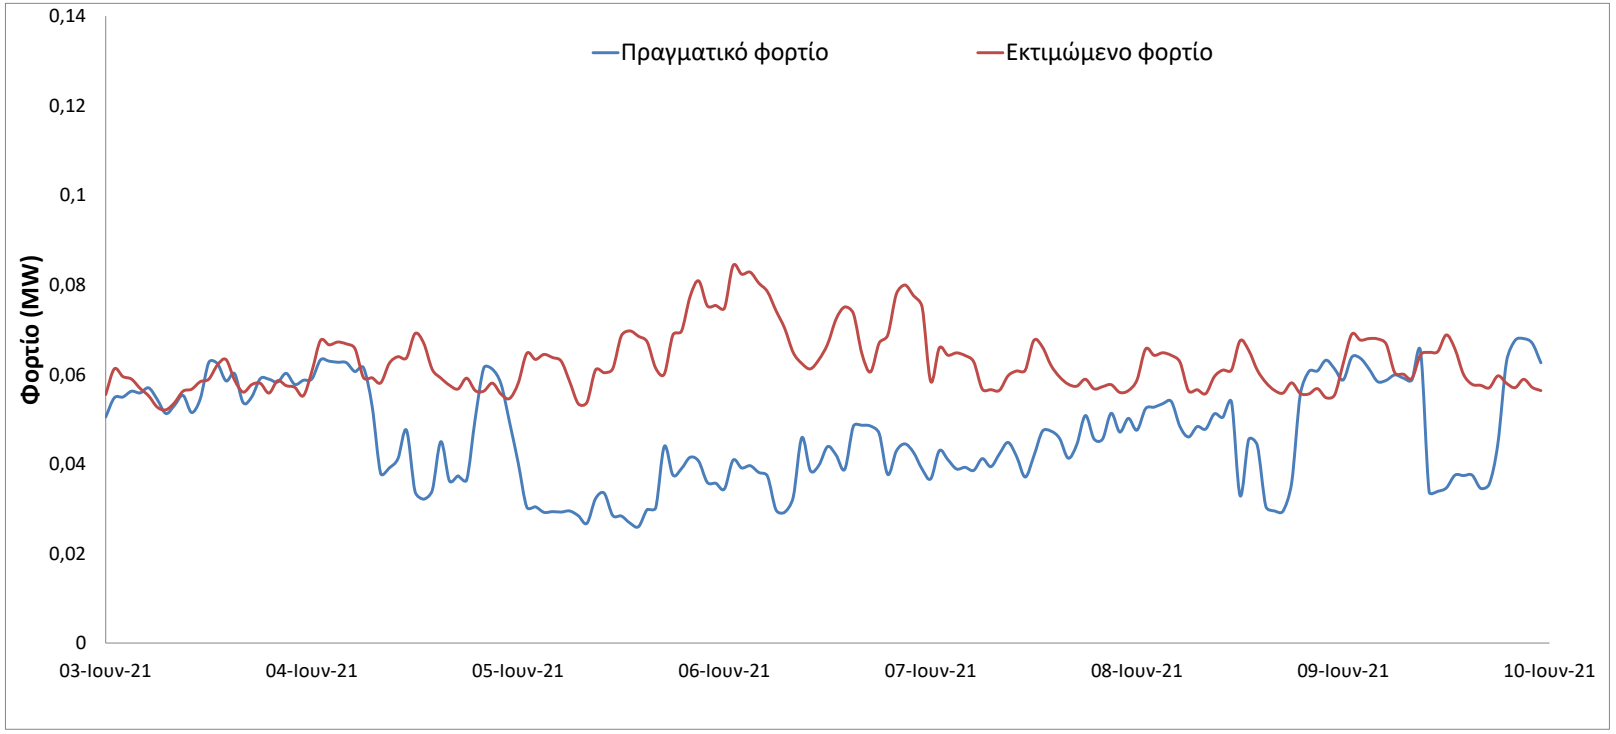


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 10-06-2021 έως τις 16-06-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-06-2021 έως και 16-06-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
10/06/21	1,40
11/06/21	1,49
12/06/21	1,56
13/06/21	1,55
14/06/21	1,65
15/06/21	1,50
16/06/21	1,54

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36 MW.

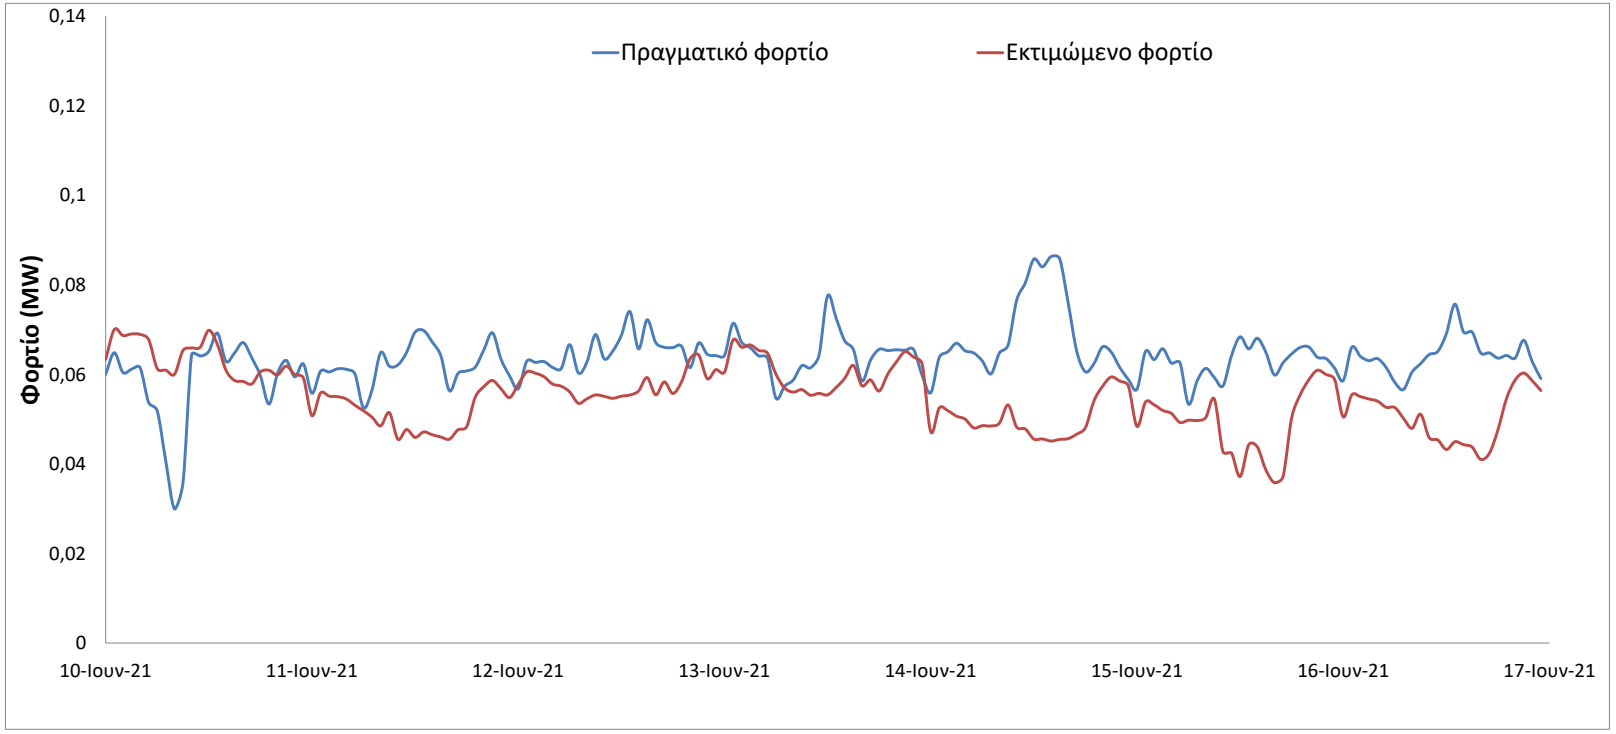


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 17-06-2021 έως τις 23-06-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 17-06-2021 έως και 23-06-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
17/06/21	1,61
18/06/21	1,56
19/06/21	1,80
20/06/21	1,83
21/06/21	1,91
22/06/21	1,87
23/06/21	2,14

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ ήταν διαθέσιμες έως και 19/06/2021, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 0,36 MW.
• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη από 20/06/2021, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.

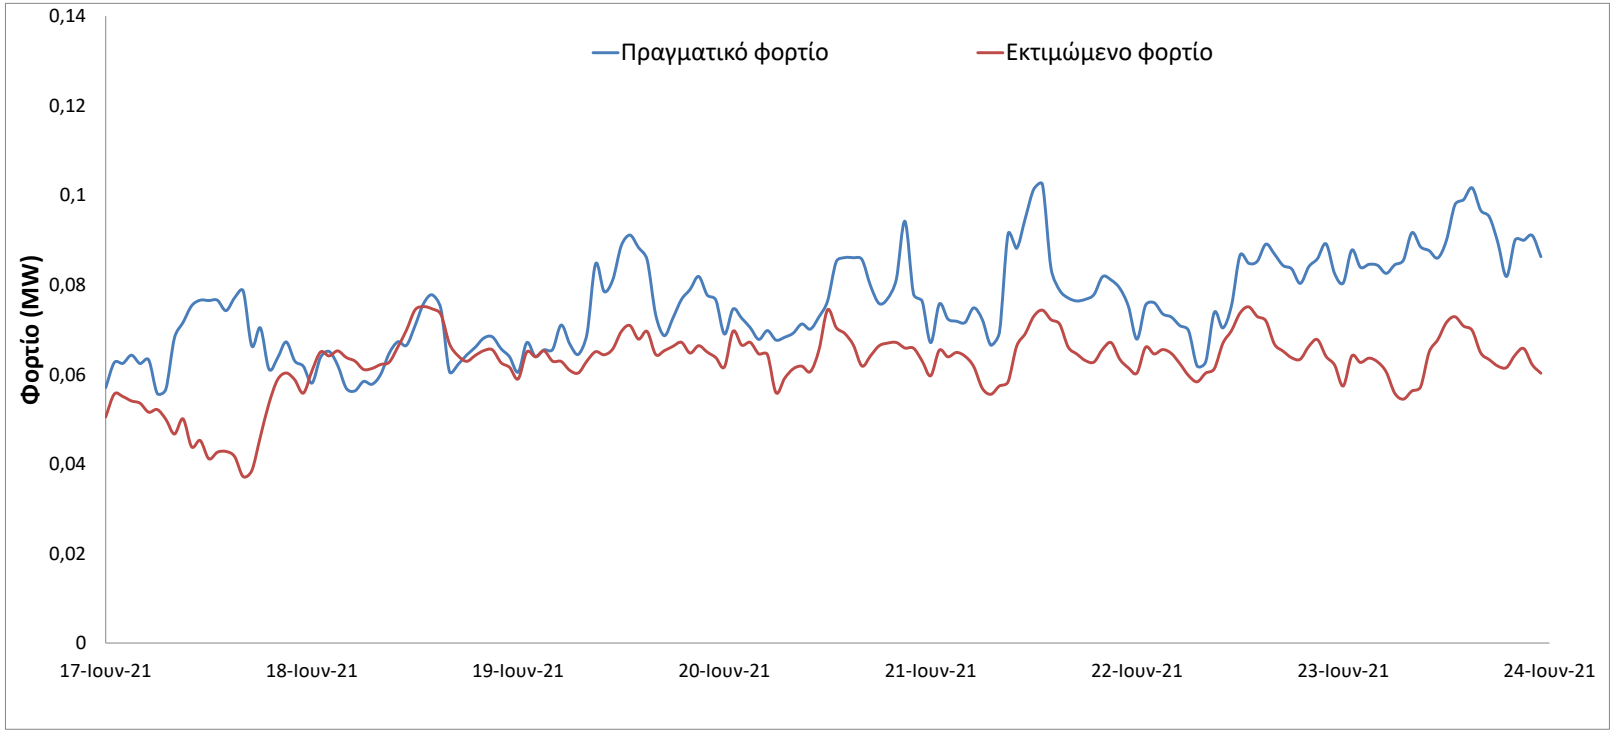


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 24-06-2021 έως τις 30-06-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 24-06-2021 έως και 30-06-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
24/06/21	2,21
25/06/21	2,40
26/06/21	2,46
27/06/21	2,51
28/06/21	2,43
29/06/21	2,36
30/06/21	2,40

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.

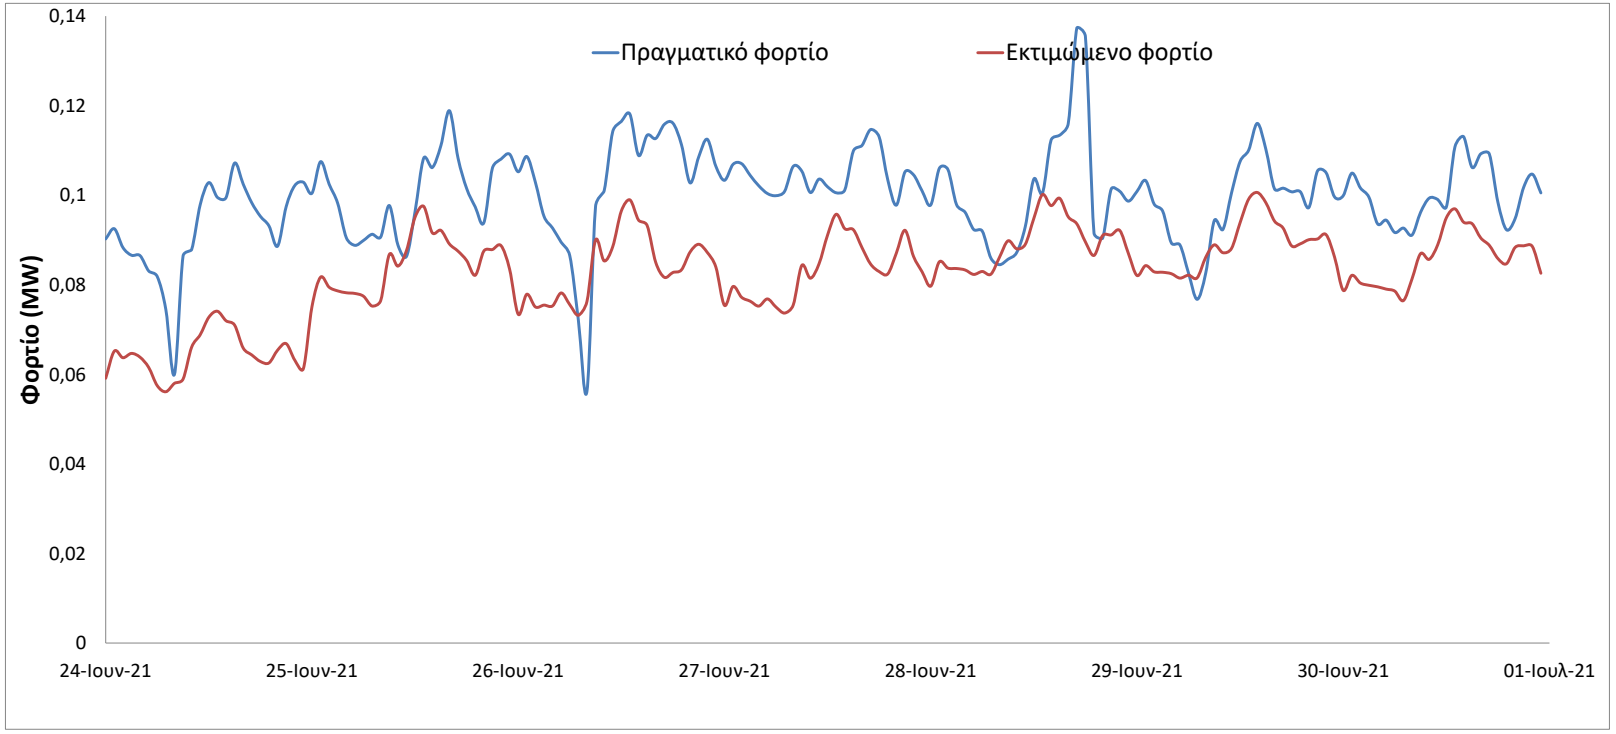


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 01-07-2021 έως τις 07-07-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 01-07-2021 έως και 07-07-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
01/07/21	2,41
02/07/21	2,58
03/07/21	2,24
04/07/21	2,18
05/07/21	2,19
06/07/21	2,23
07/07/21	2,21

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.

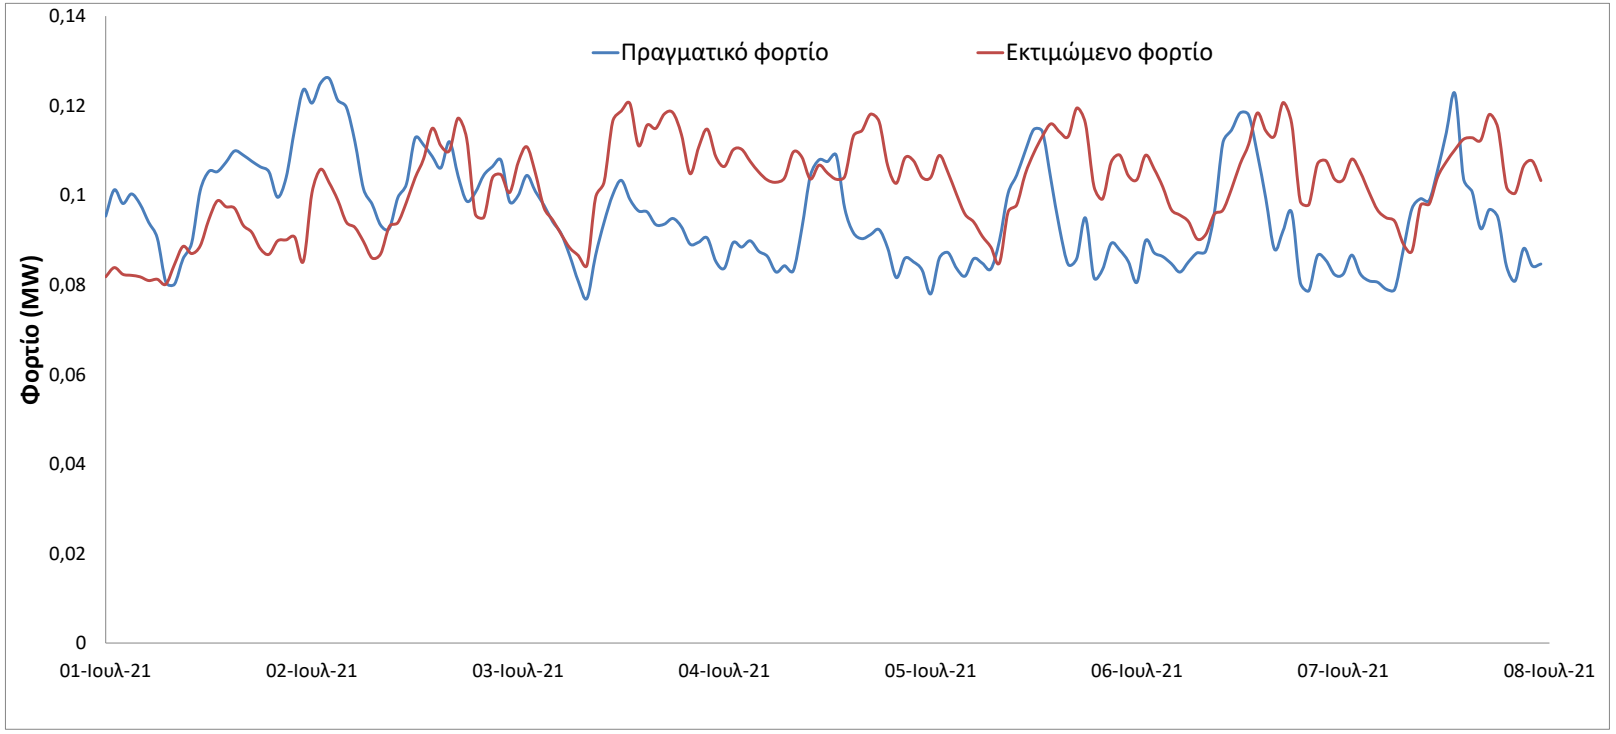


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 08-07-2021 έως τις 14-07-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 08-07-2021 έως και 14-07-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
08/07/21	2,32
09/07/21	2,50
10/07/21	2,48
11/07/21	2,26
12/07/21	2,30
13/07/21	2,41
14/07/21	2,51

Παρατηρήσεις

• Η μονάδα Νο 3 δεν ήταν διαθέσιμη έως και τις 12/07/2021, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.
• Από 13/07/2021 όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.

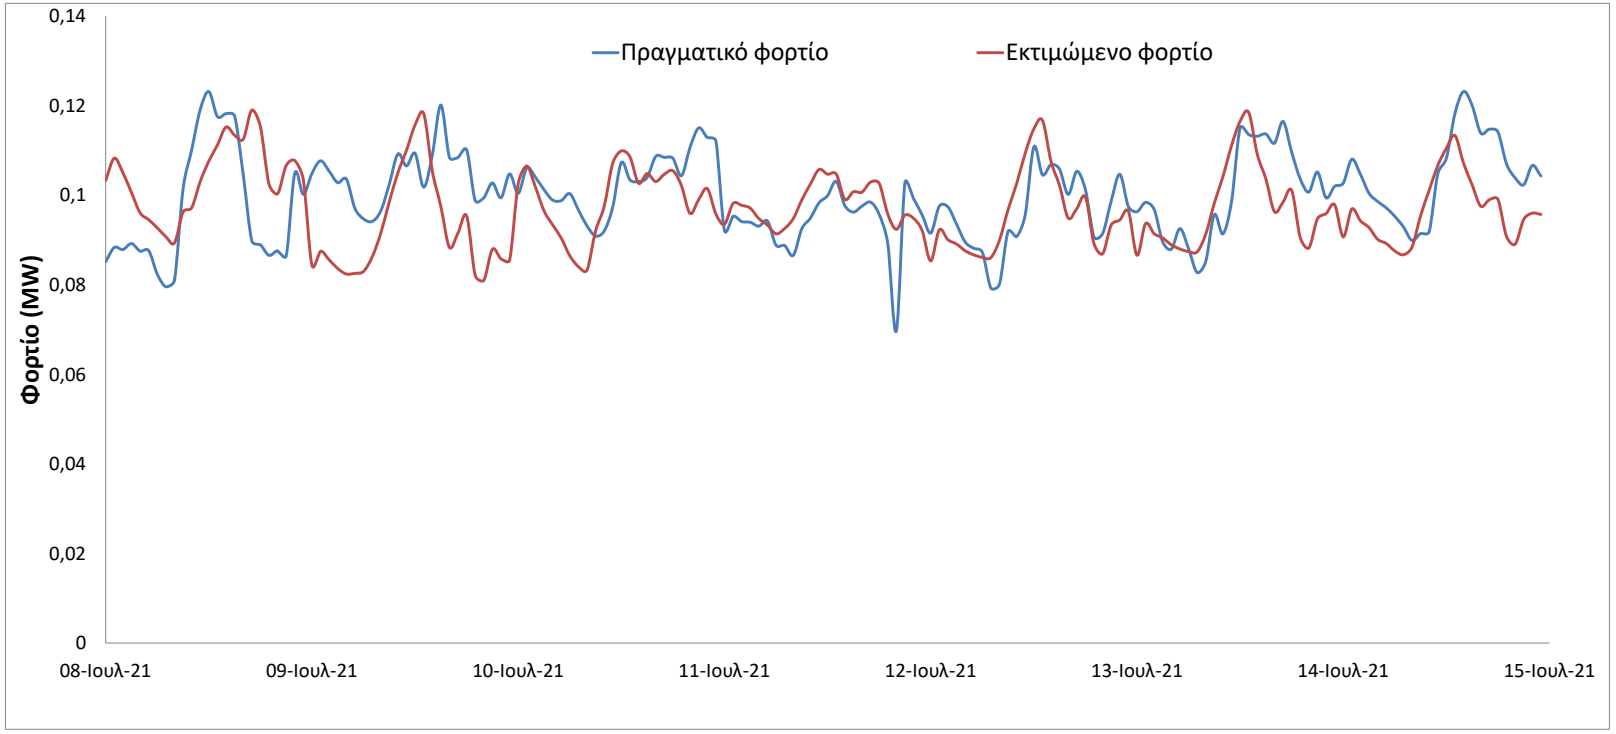


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 15-07-2021 έως τις 21-07-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 15-07-2021 έως και 21-07-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
15/07/21	2,56
16/07/21	2,61
17/07/21	2,39
18/07/21	2,31
19/07/21	2,31
20/07/21	2,28
21/07/21	2,44

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.

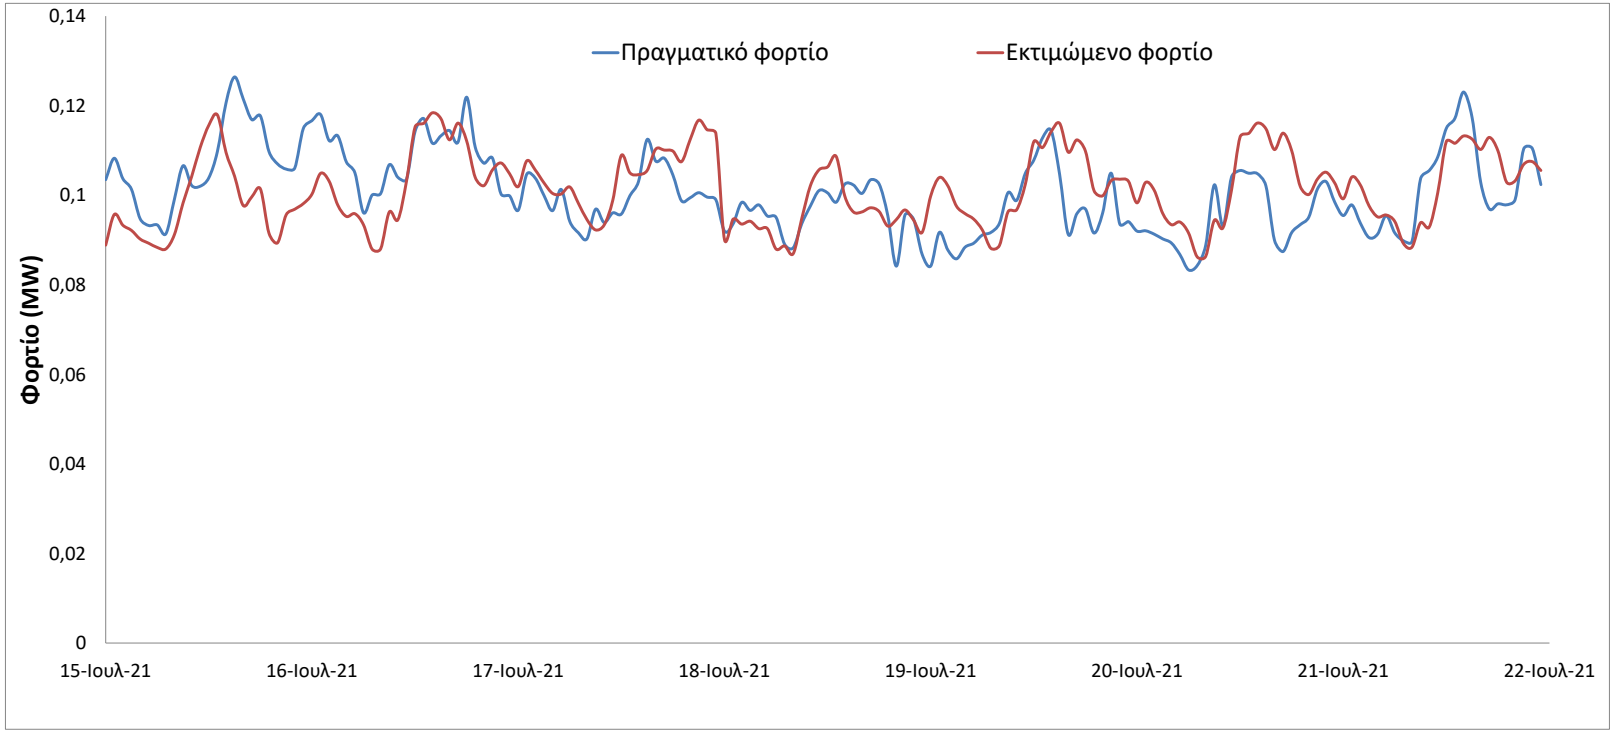


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 22-07-2021 έως τις 28-07-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 22-07-2021 έως και 28-07-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
22/07/21	2,48
23/07/21	2,61
24/07/21	2,44
25/07/21	2,37
26/07/21	2,33
27/07/21	2,55
28/07/21	2,69

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.

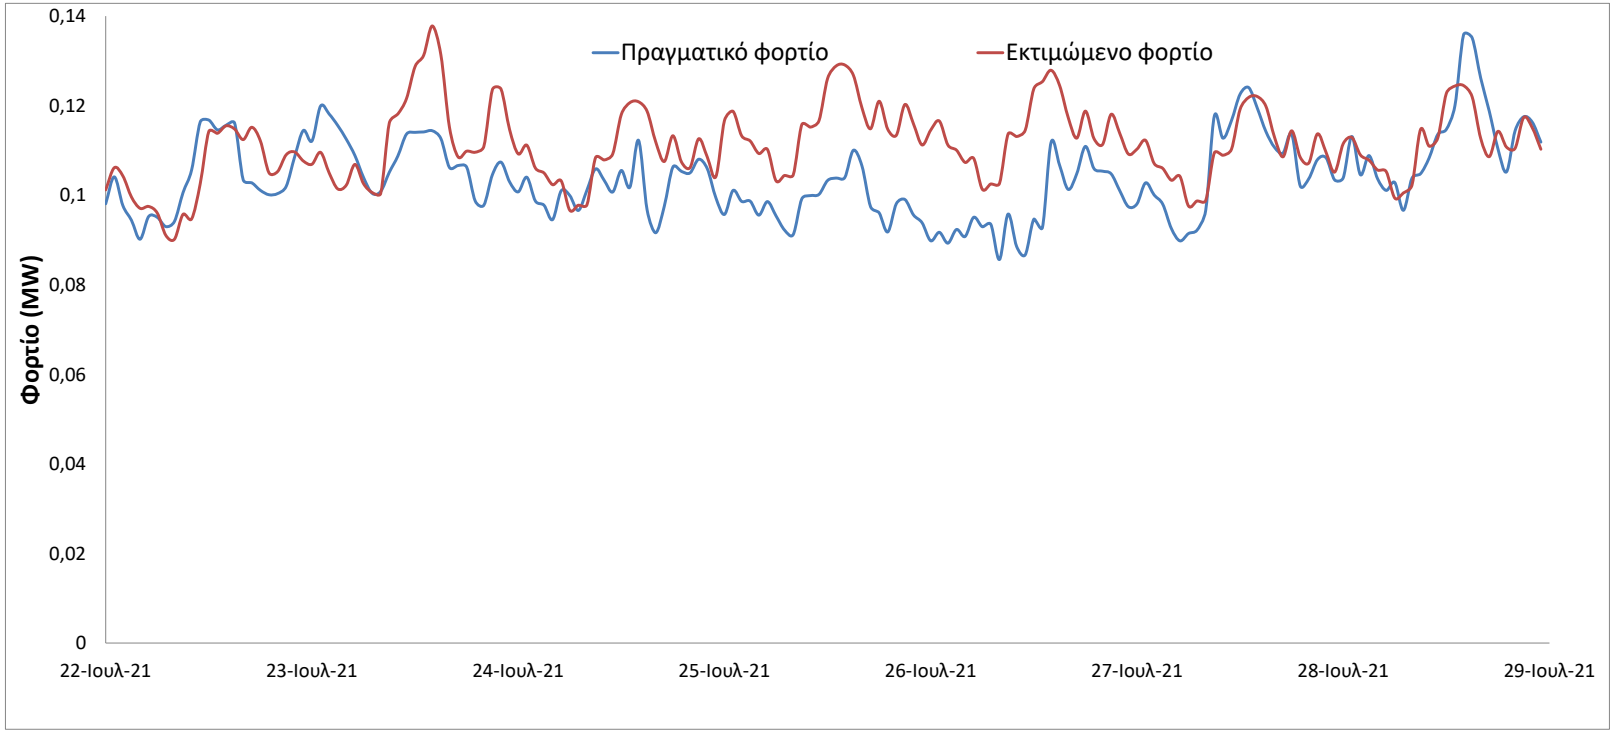


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 29-07-2021 έως τις 04-08-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-07-2021 έως και 04-08-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/07/21	2,87
30/07/21	3,28
31/07/21	3,02
01/08/21	2,35
02/08/21	3,09
03/08/21	3,29
04/08/21	3,39

Παρατηρήσεις

- Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.
- Σημειώνεται ότι την 01/08/2021 σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο κατά τις ώρες 05:00-16:00.

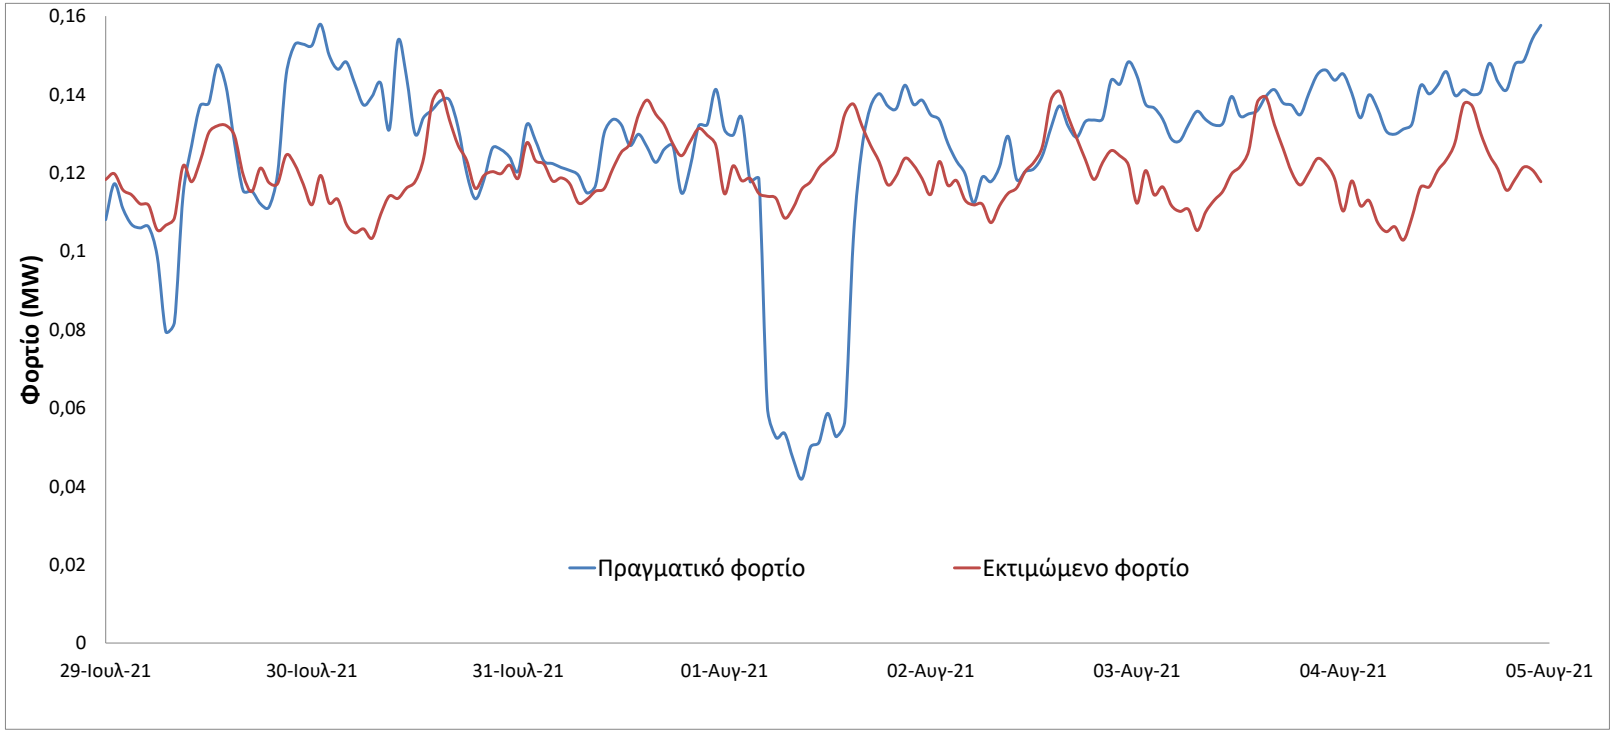


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 05-08-2021 έως τις 11-08-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 05-08-2021 έως και 11-08-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
05/08/21	3,60
06/08/21	3,58
07/08/21	2,71
08/08/21	2,84
09/08/21	2,72
10/08/21	2,86
11/08/21	3,09

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.
• Σημειώνεται ότι την 01/08/2021 σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο κατά τις ώρες 05:00-16:00.

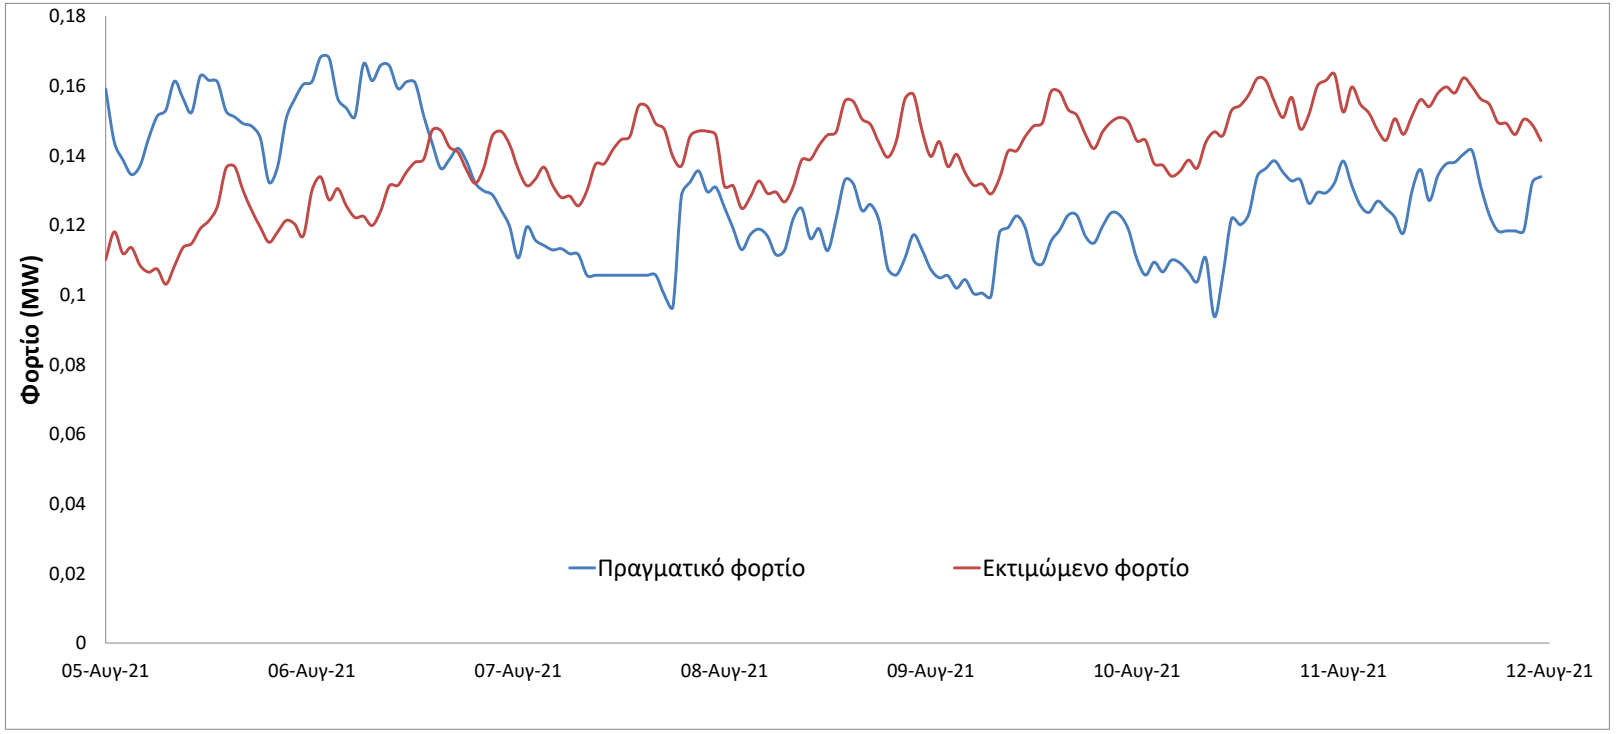


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 12-08-2021 έως τις 18-08-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 12-08-2021 έως και 18-08-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
12/08/21	3,11
13/08/21	3,01
14/08/21	2,82
15/08/21	2,83
16/08/21	2,81
17/08/21	2,92
18/08/21	2,96

Παρατηρήσεις

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.

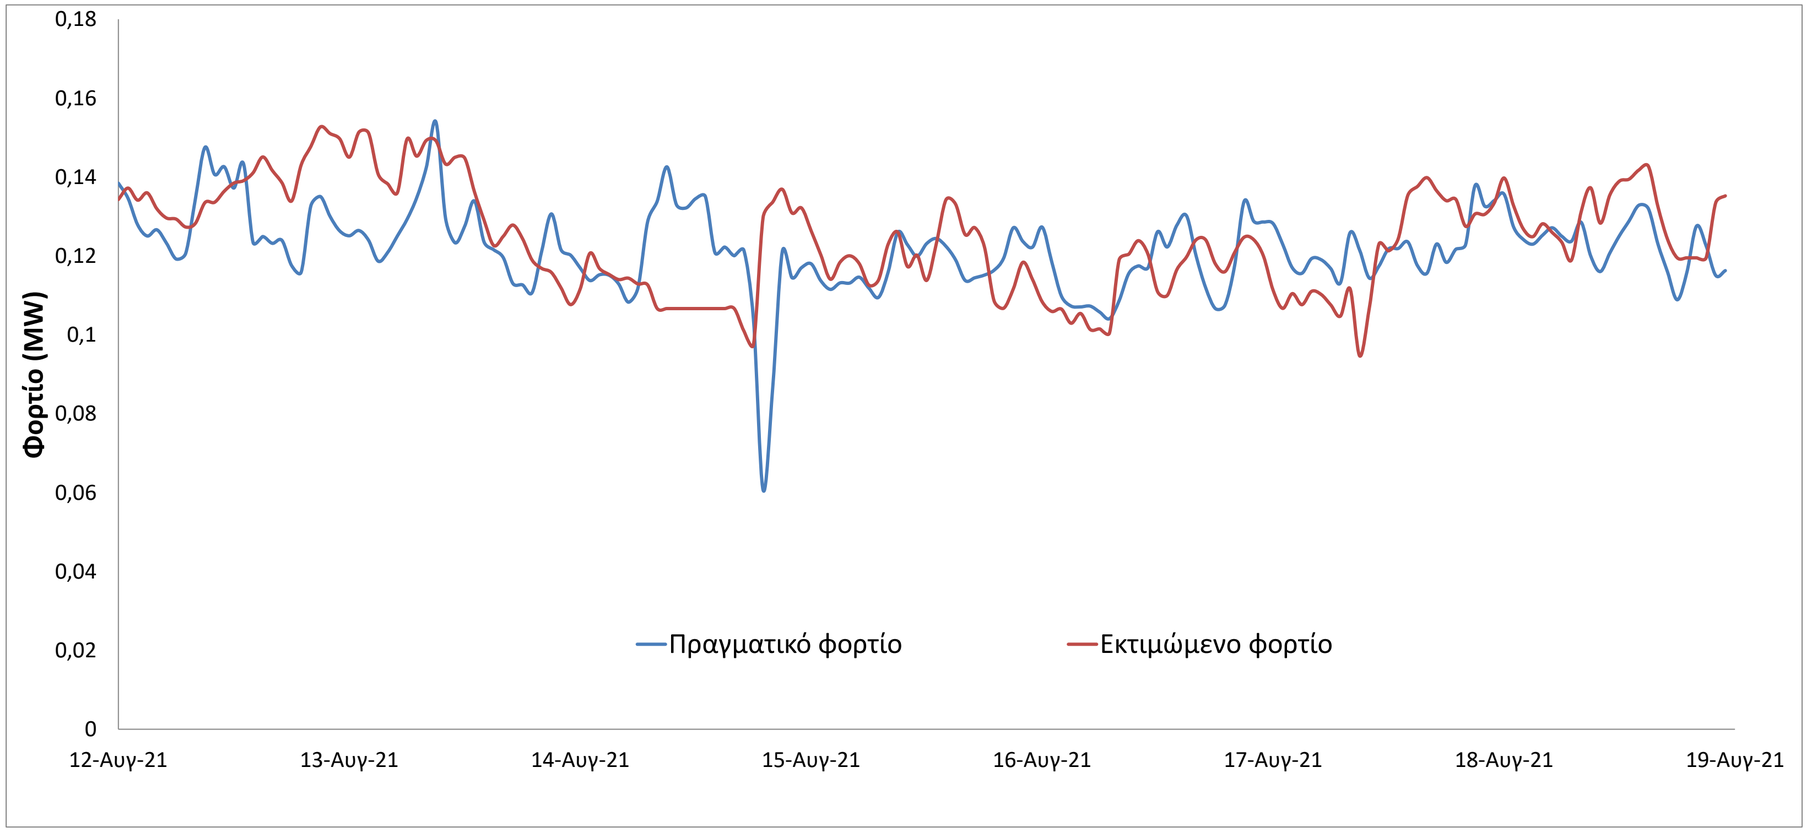


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 19-08-2021 έως τις 25-08-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-08-2021 έως και 25-08-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/08/21	3,02
20/08/21	3,01
21/08/21	2,87
22/08/21	2,76
23/08/21	2,31
24/08/21	2,32
25/08/21	2,44

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.
• Σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο στις 23.08.2021 από τις 19:30 έως την επόμενη ημέρα στις 00:02.

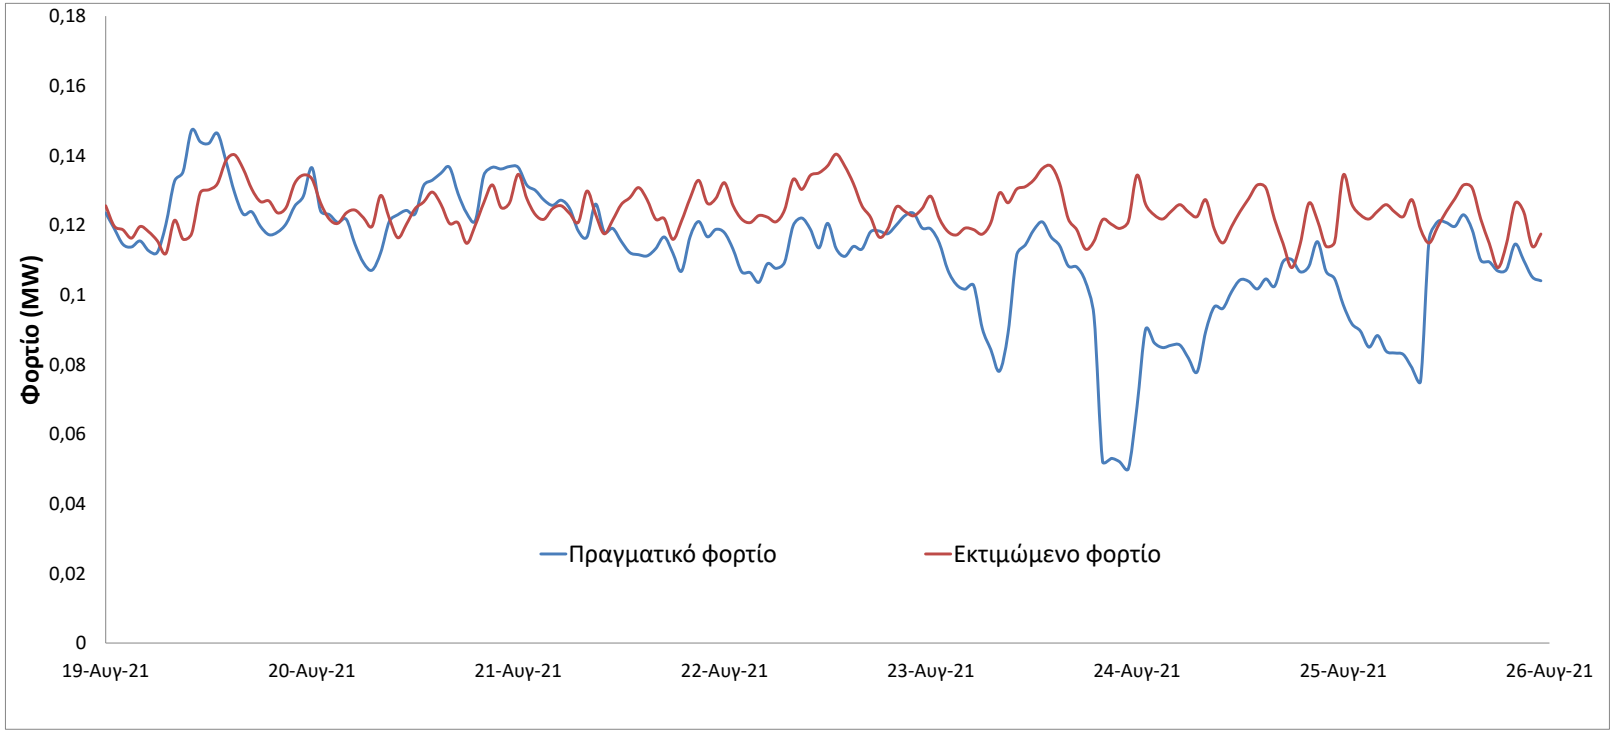


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 26-08-2021 έως τις 01-09-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 26-08-2021 έως και 01-09-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
26/08/21	2,60
27/08/21	2,56
28/08/21	2,81
29/08/21	2,79
30/08/21	2,83
31/08/21	2,58
01/09/21	2,49

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW.
• Στις 27.08.2021 σημειώθηκε τεχνικό πρόβλημα στον ΤΣΠ από τις 03:20, το οποίο αποκαταστάθηκε στις 10:00.

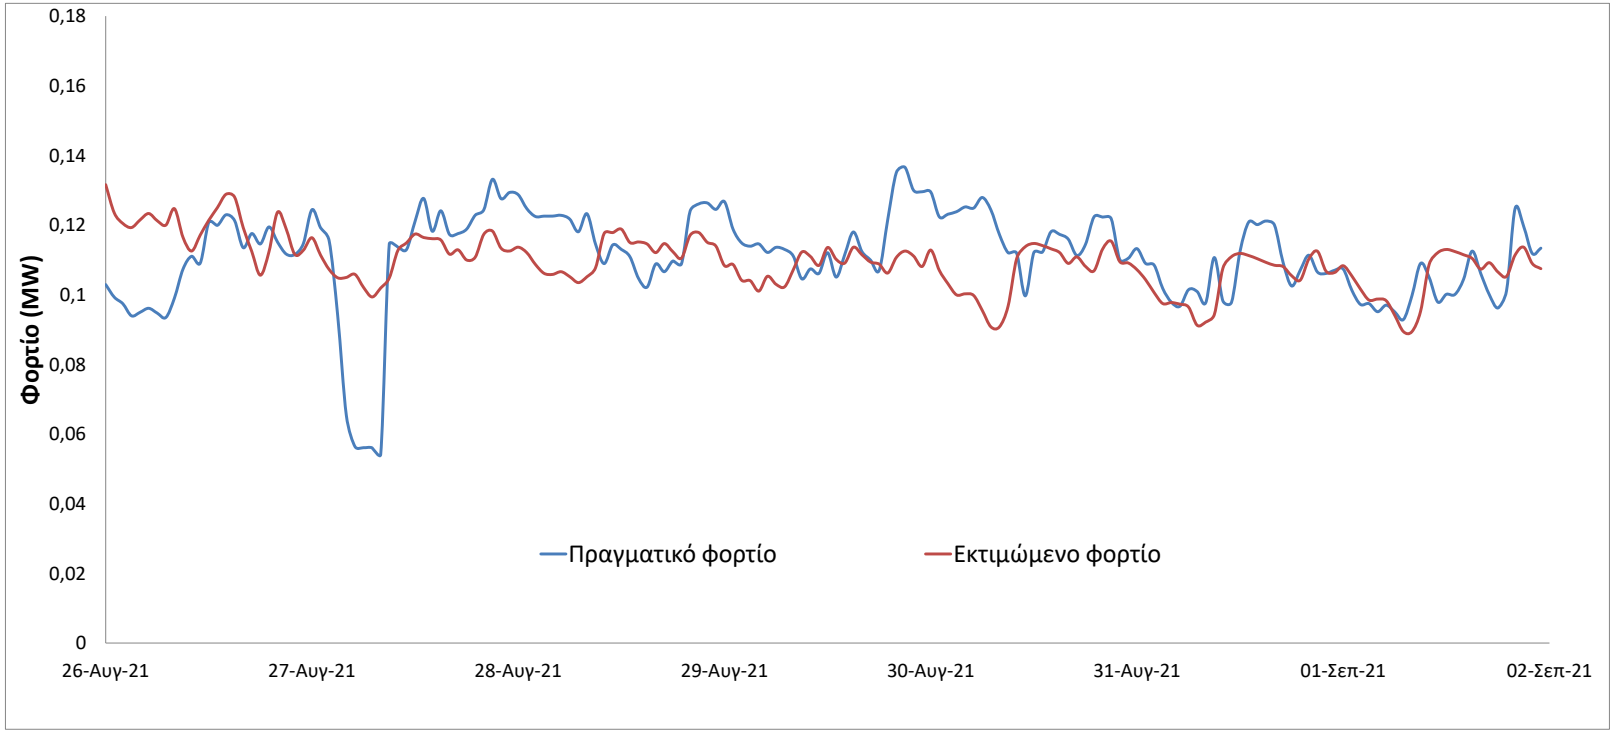


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 02-09-2021 έως τις 08-09-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 02-09-2021 έως και 08-09-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
02/09/21	2,45
03/09/21	2,36
04/09/21	2,26
05/09/21	2,29
06/09/21	2,16
07/09/21	2,18
08/09/21	2,20

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες έως 07/09/21, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,36 MW και κατόπιν, δεν είναι διαθέσιμη η μονάδα No 3, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.

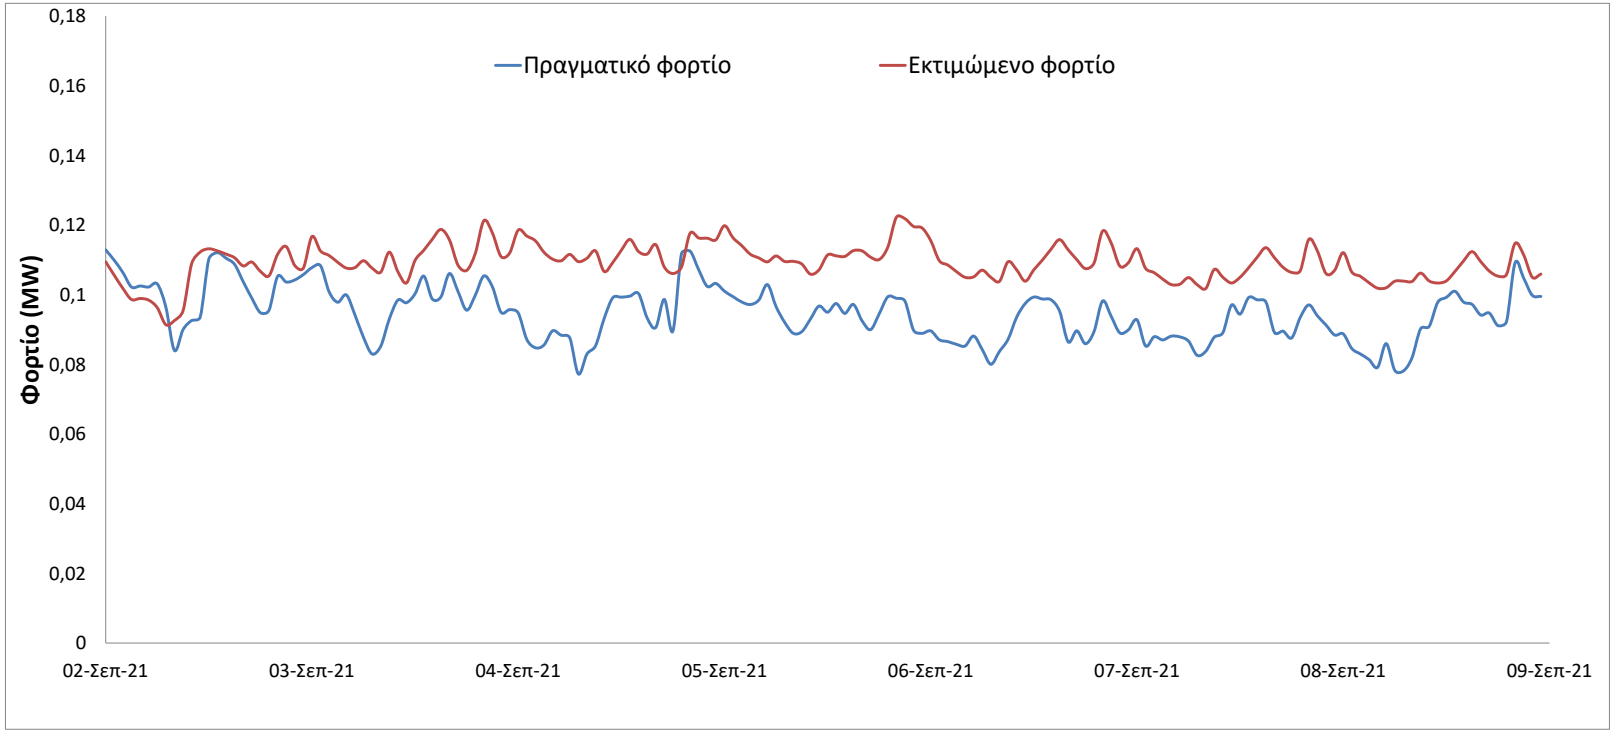


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 09-09-2021 έως τις 15-09-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 09-09-2021 έως και 15-09-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
09/09/21	2,17
10/09/21	2,16
11/09/21	2,19
12/09/21	2,16
13/09/21	2,18
14/09/21	2,09
15/09/21	2,10

Παρατηρήσεις:

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW.

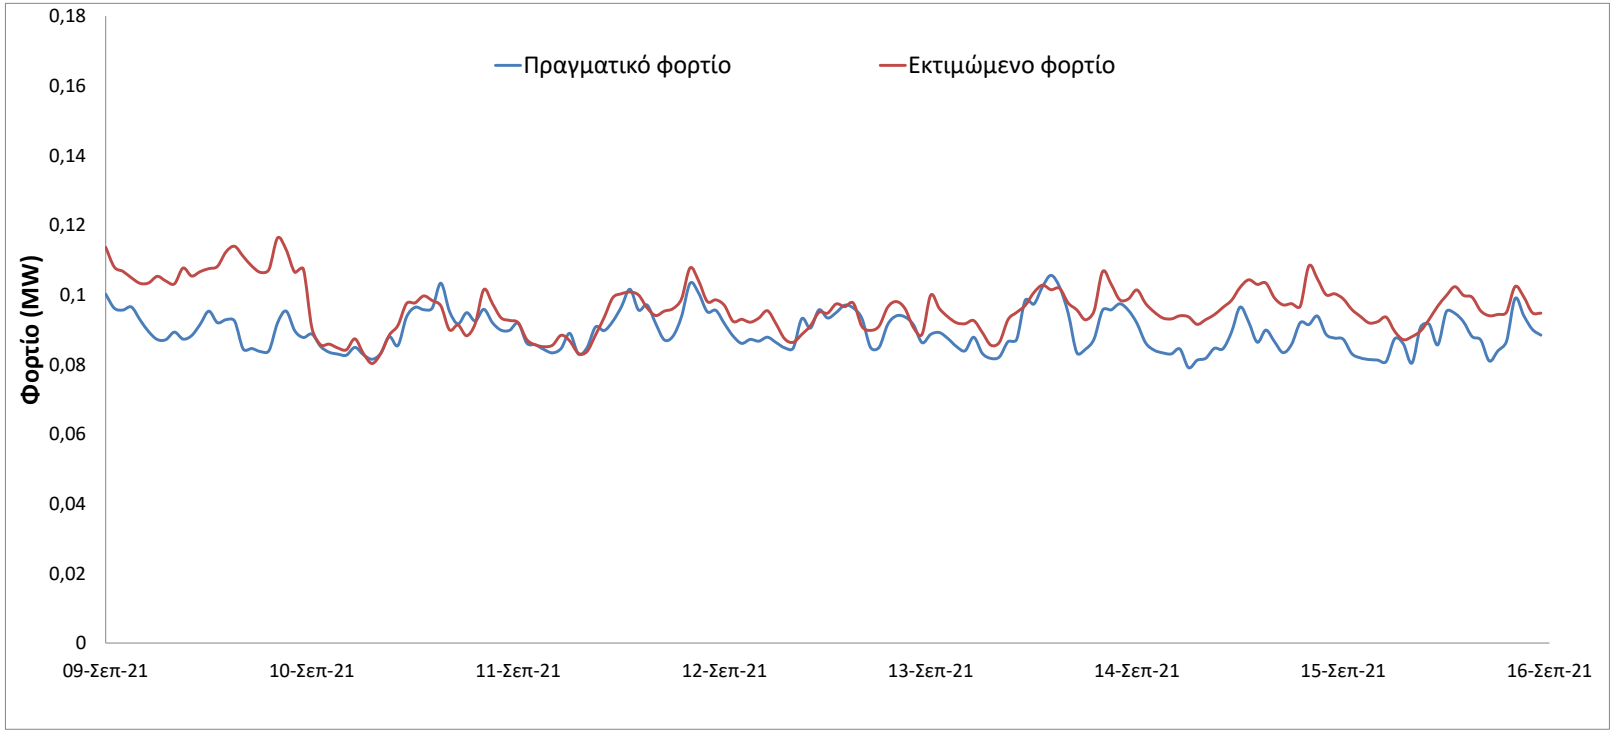


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 16-09-2021 έως τις 22-09-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 16-09-2021 έως και 22-09-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
16/09/21	2,18
17/09/21	2,29
18/09/21	2,15
19/09/21	2,21
20/09/21	2,30
21/09/21	2,45
22/09/21	2,21

Παρατηρήσεις:

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης μέχρι και 20/09/21, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,28 MW. Από τις 21/09/21 δεν είναι διαθέσιμες οι μονάδες Νο 1 και Νο 3 λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,175 MW.

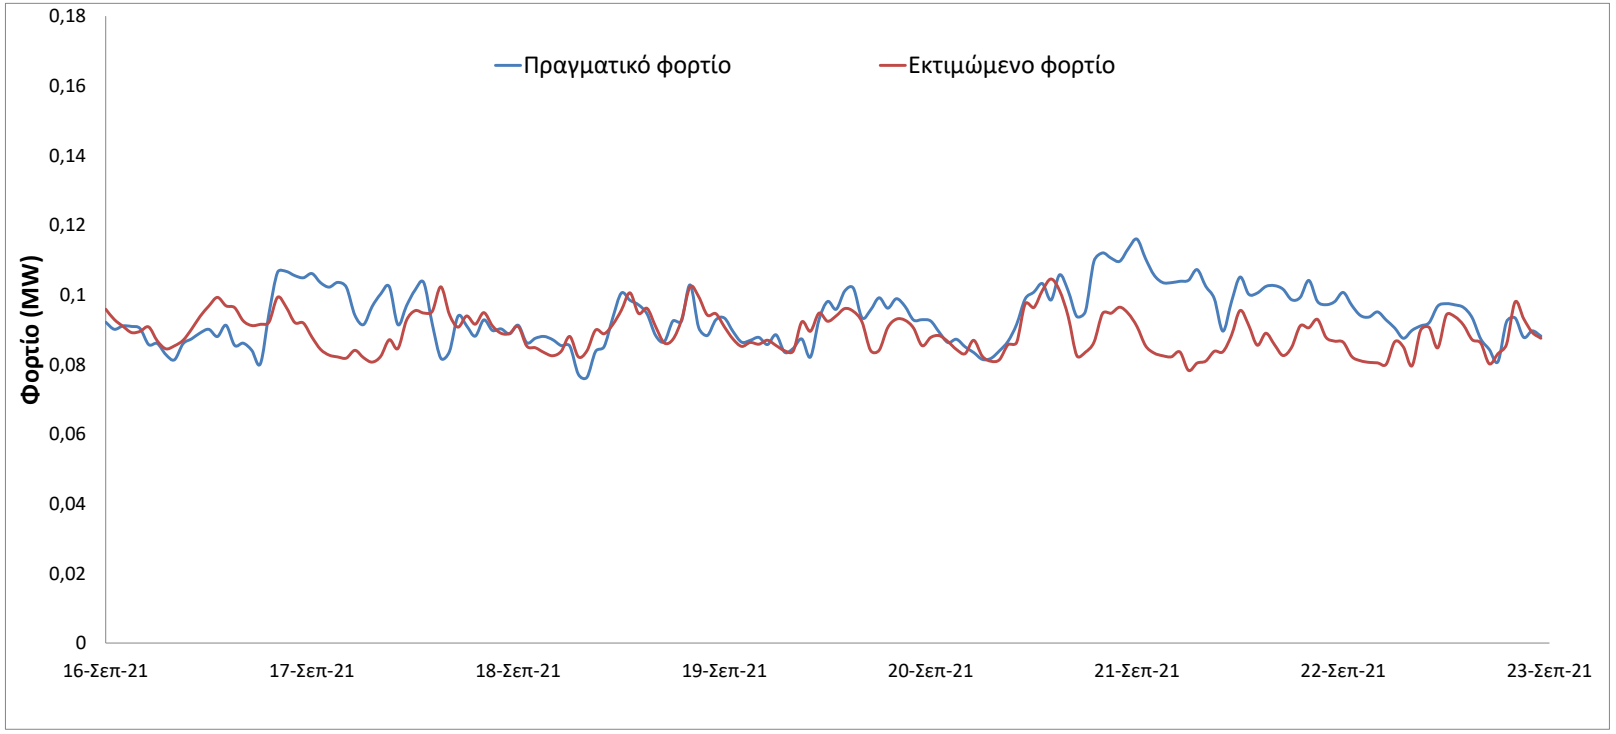


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 23-09-2021 έως τις 29-09-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 23-09-2021 έως και 29-09-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
23/09/21	2,00
24/09/21	2,00
25/09/21	1,89
26/09/21	2,00
27/09/21	2,09
28/09/21	1,99
29/09/21	1,93

Παρατηρήσεις:

• Οι μονάδες Νο 1 και Νο 3 δεν είναι διαθέσιμες, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,175 MW.

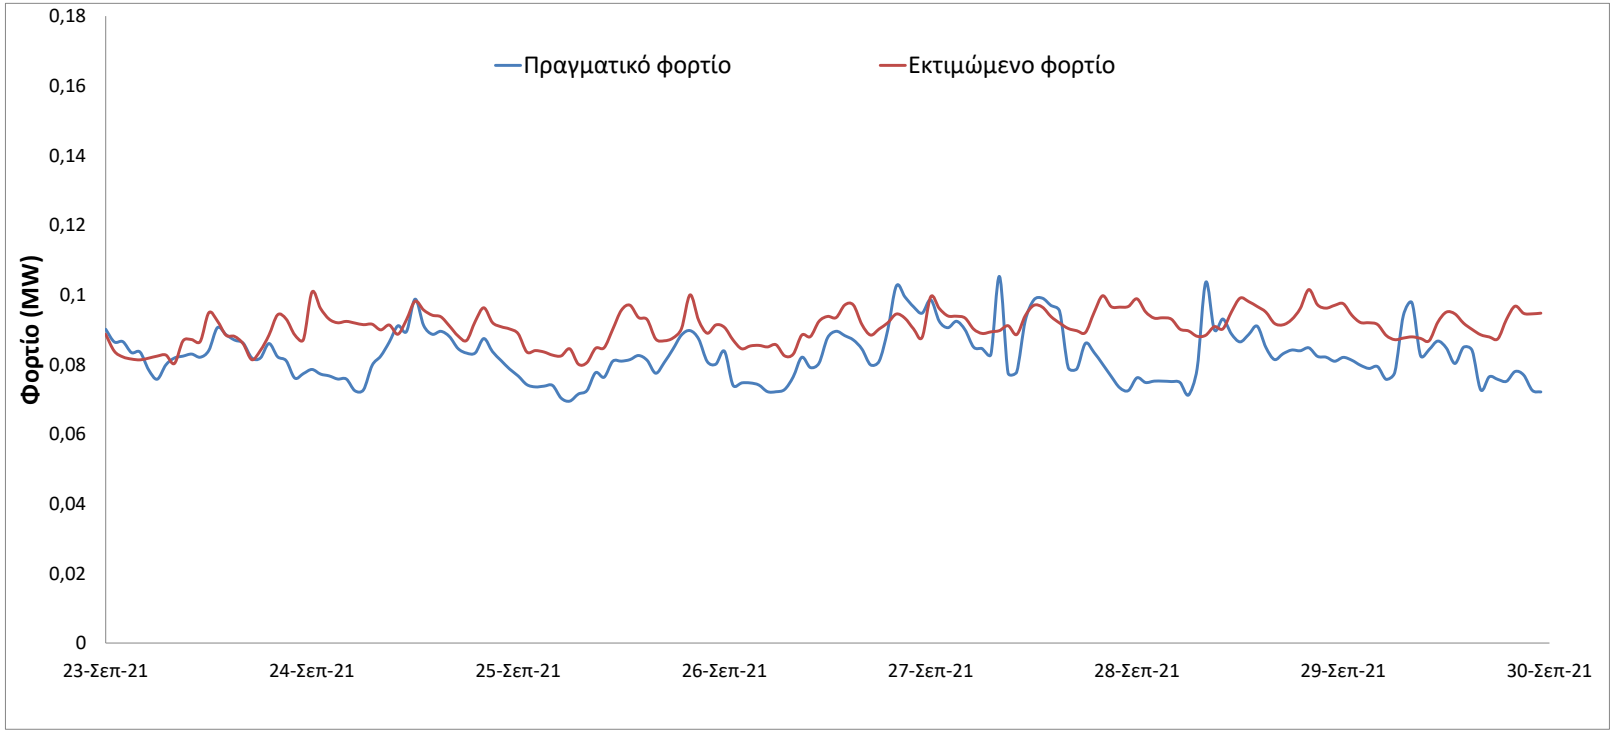


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 30-09-2021 έως τις 06-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 30-09-2021 έως και 06-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
30/09/21	1,73
01/10/21	1,74
02/10/21	1,72
03/10/21	1,67
04/10/21	1,62
05/10/21	0,54
06/10/21	0,40

Παρατηρήσεις:

• Οι μονάδες Νο 1 και Νο 3 δεν είναι διαθέσιμες, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,175 MW.
• Έχει σημειωθεί γενική διακοπή από τις 04/10/21 στις 21:10, λόγω προβλήματος δικτύου.

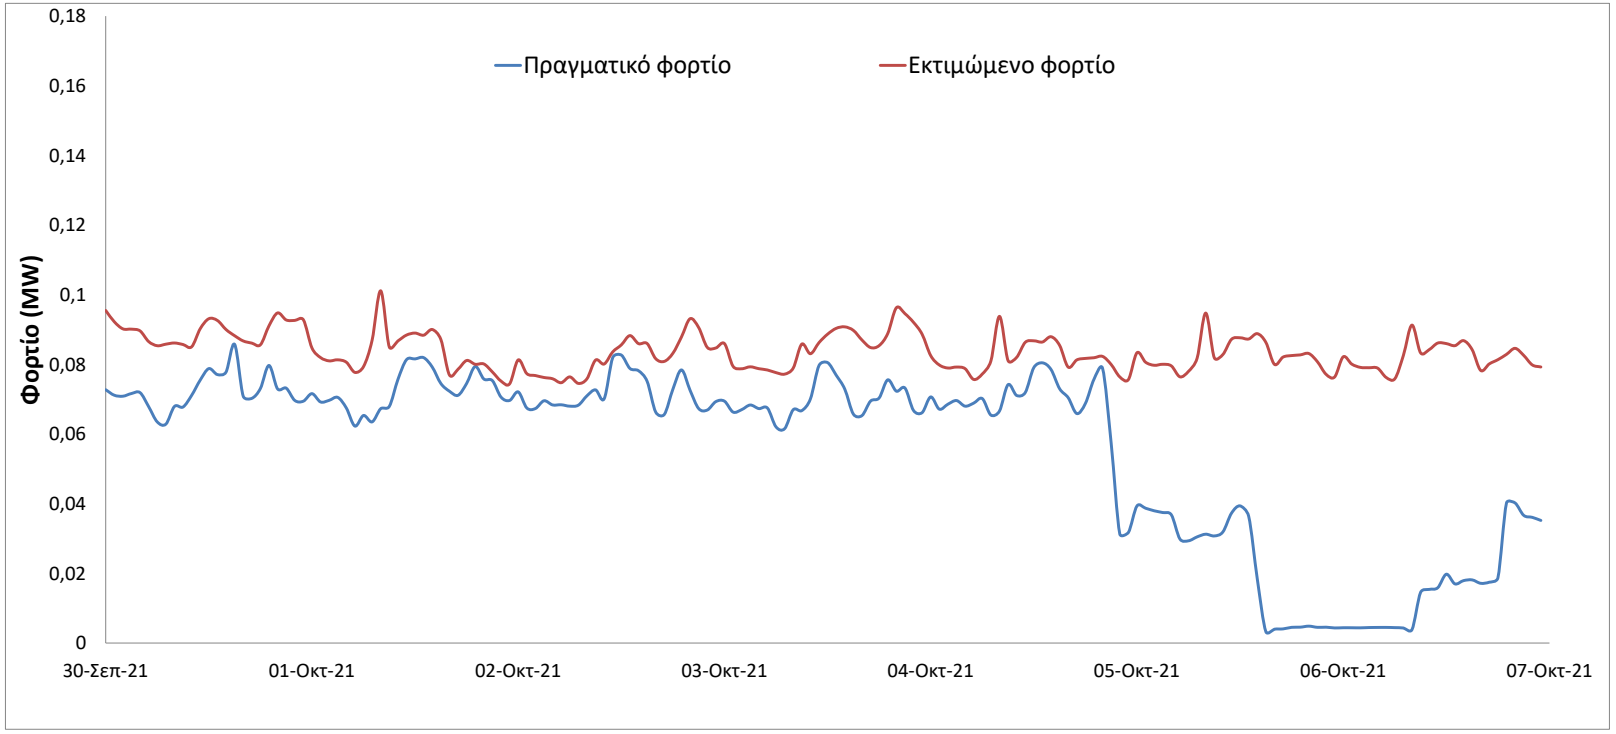


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 07-10-2021 έως τις 13-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 07-10-2021 έως και 13-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
07/10/21	0,85
08/10/21	1,19
09/10/21	1,75
10/10/21	1,70
11/10/21	1,82
12/10/21	1,80
13/10/21	1,71

Παρατηρήσεις:

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,275 MW.
• Έχει σημειωθεί γενική διακοπή μέχρι τις απογευματινές ώρες στις 08/10/21, λόγω προβλήματος δικτύου.

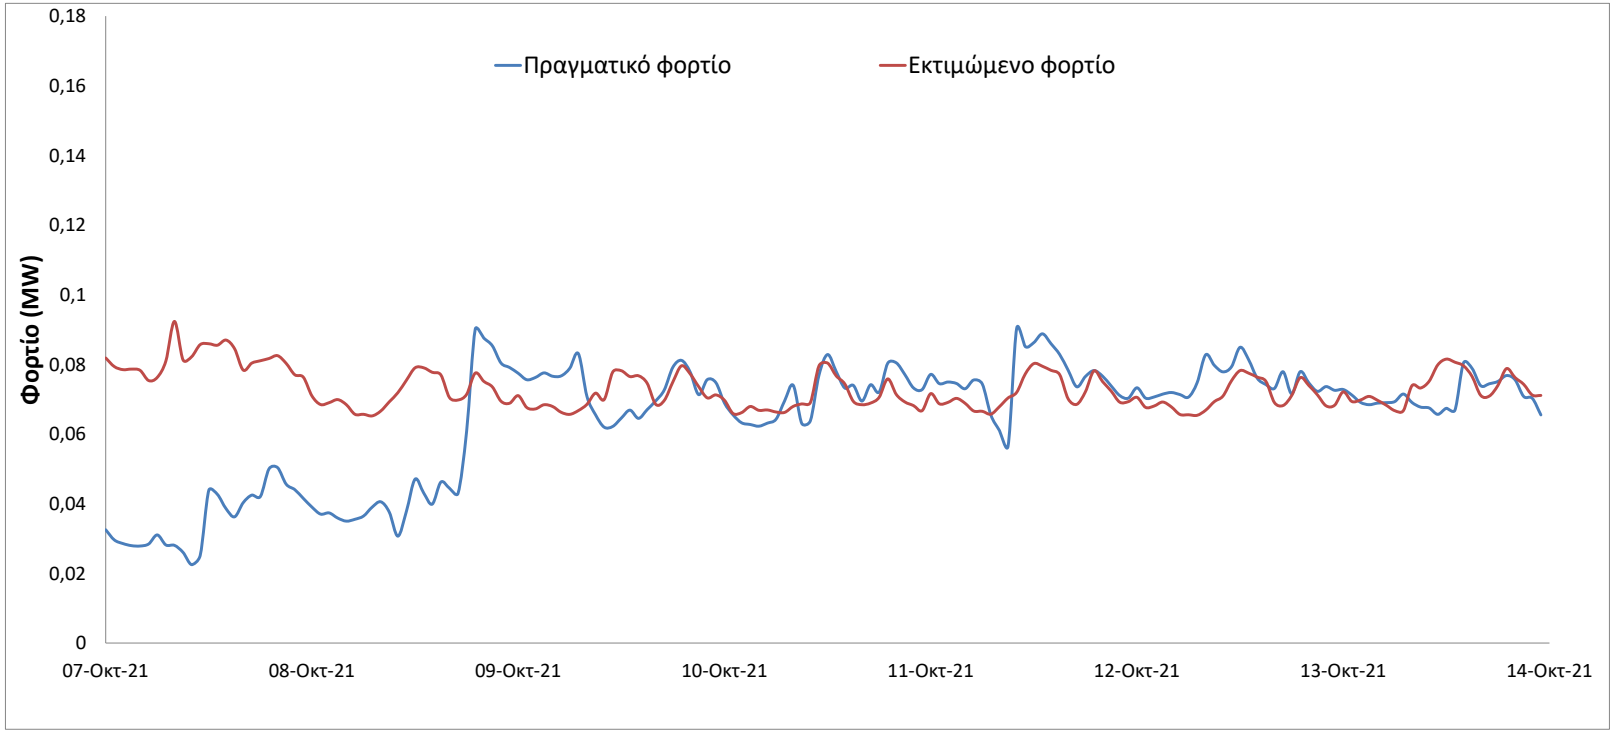


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 14-10-2021 έως τις 20-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 14-10-2021 έως και 20-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
14/10/21	1,57
15/10/21	1,54
16/10/21	1,51
17/10/21	1,50
18/10/21	1,58
19/10/21	1,52
20/10/21	1,61

Παρατηρήσεις:

• Οι μονάδες Νο 2 και 3 δεν είναι διαθέσιμες, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,185 MW.

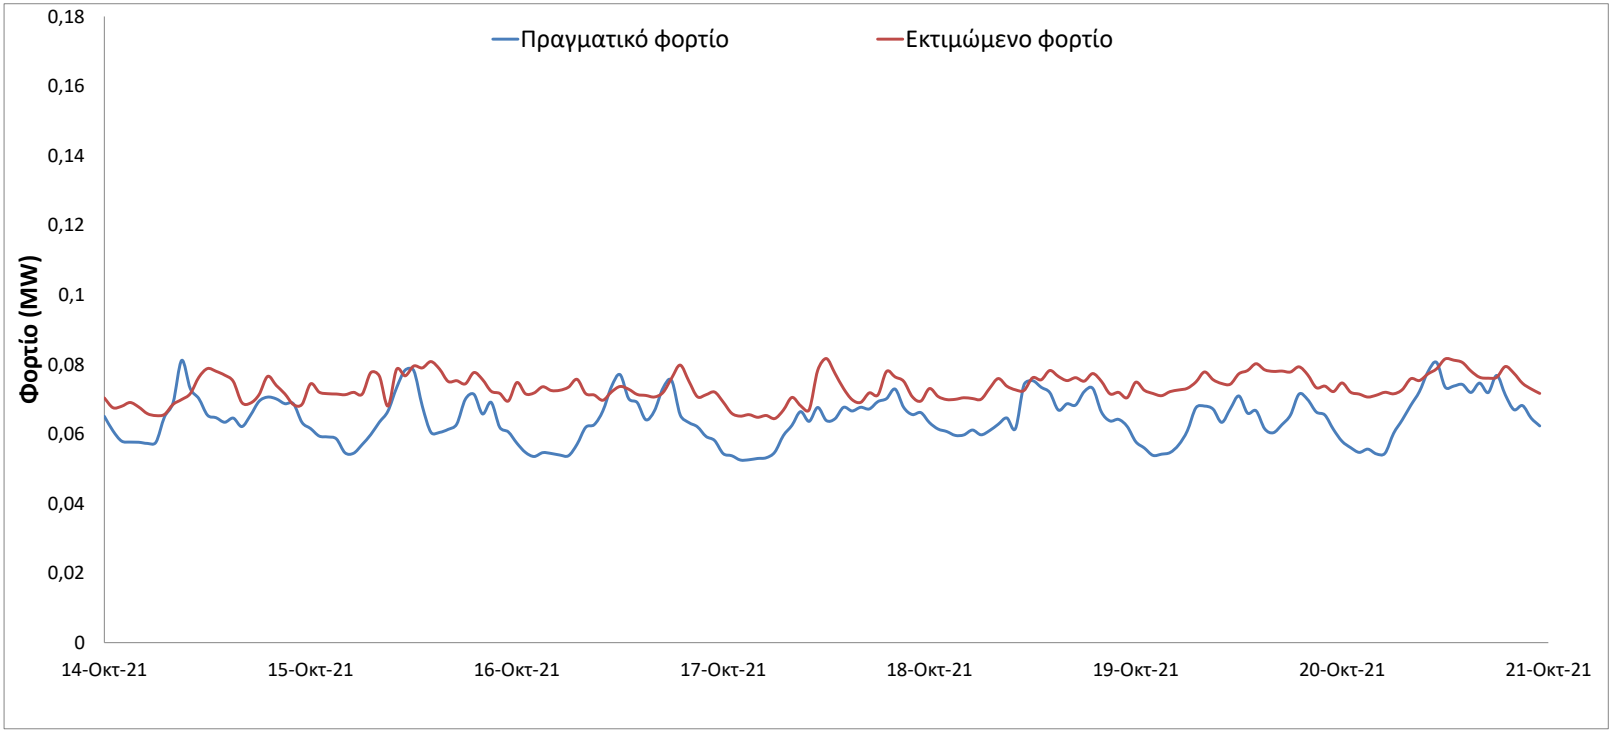


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 21-10-2021 έως τις 28-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 21-10-2021 έως και 28-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
21/10/21	1,66
22/10/21	1,56
23/10/21	1,61
24/10/21	1,57
25/10/21	1,66
26/10/21	1,51
27/10/21	1,54
28/10/21	1,62

Παρατηρήσεις:

• Η μονάδα 3 δεν είναι διαθέσιμη, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,280 MW.

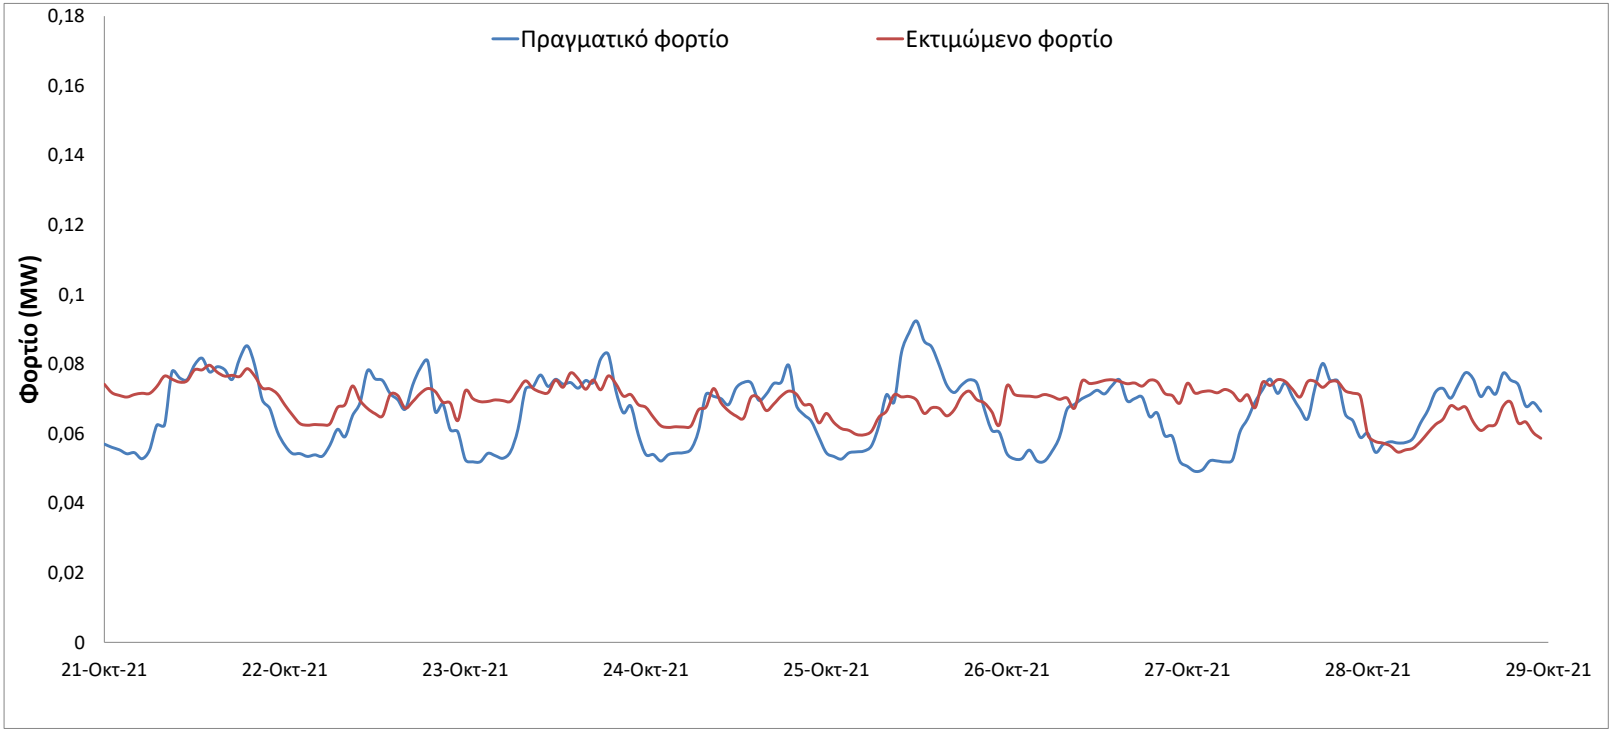


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 29-10-2021 έως τις 03-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 29-10-2021 έως και 03-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
29/10/21	1,56
30/10/21	1,41
31/10/21	1,49
01/11/21	1,39
02/11/21	1,40
03/11/21	1,49

Παρατηρήσεις:

• Η μονάδα Νο 3 δεν είναι διαθέσιμη μέχρι και την 01/11/2021, λόγω βλάβης, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΤΣΠ, να ανέρχεται σε 0,275 MW.
• Από 02/11/2021 όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

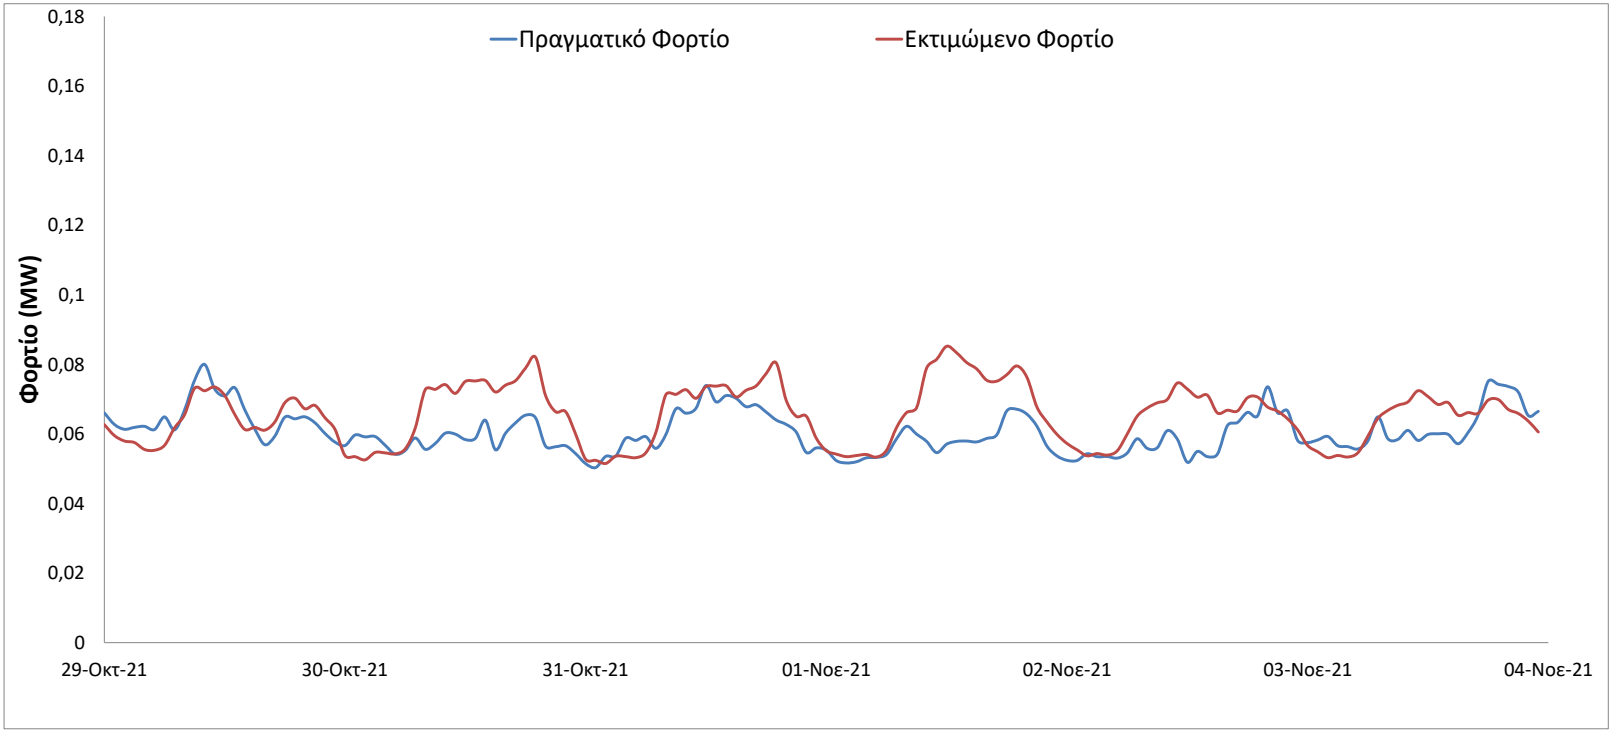


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 04-11-2021 έως τις 10-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 04-11-2021 έως και 10-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
04/11/21	1,50
05/11/21	1,42
06/11/21	1,41
07/11/21	1,39
08/11/21	1,32
09/11/21	1,41
10/11/21	1,36

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

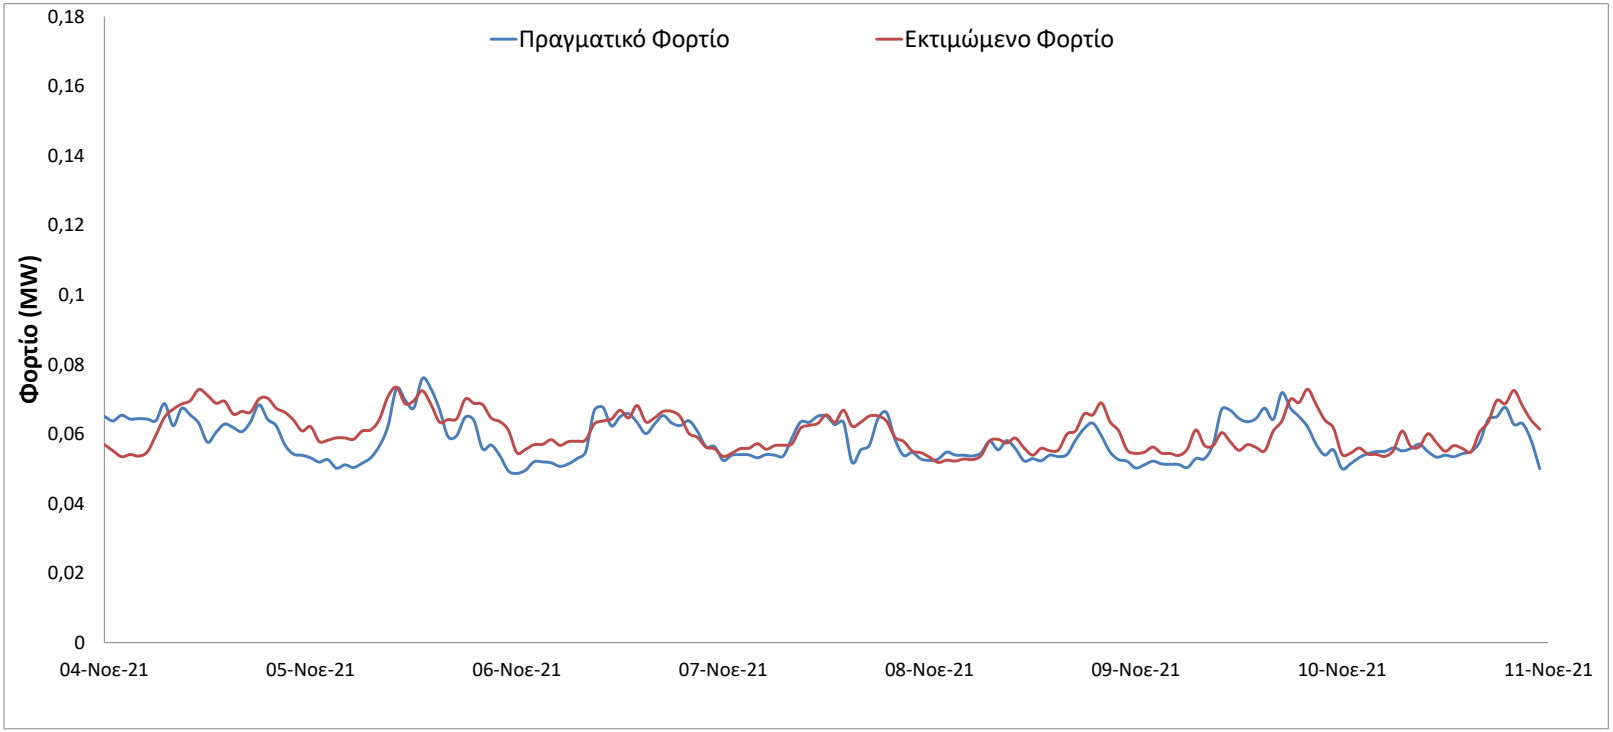

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 11-11-2021 έως τις 17-11-2021


Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 11-11-2021 έως και 17-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
11/11/21	1,47
12/11/21	1,15
13/11/21	1,10
14/11/21	1,52
15/11/21	1,57
16/11/21	1,40
17/11/21	1,37

Παρατηρήσεις:

1)Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

2)Σημειώνεται ότι στις 12/11/2021 και για τις ώρες 15:00-18:00 υπήρξε γενική διακοπή λόγω έλλειψης ισχύος στον σταθμό παραγωγής.

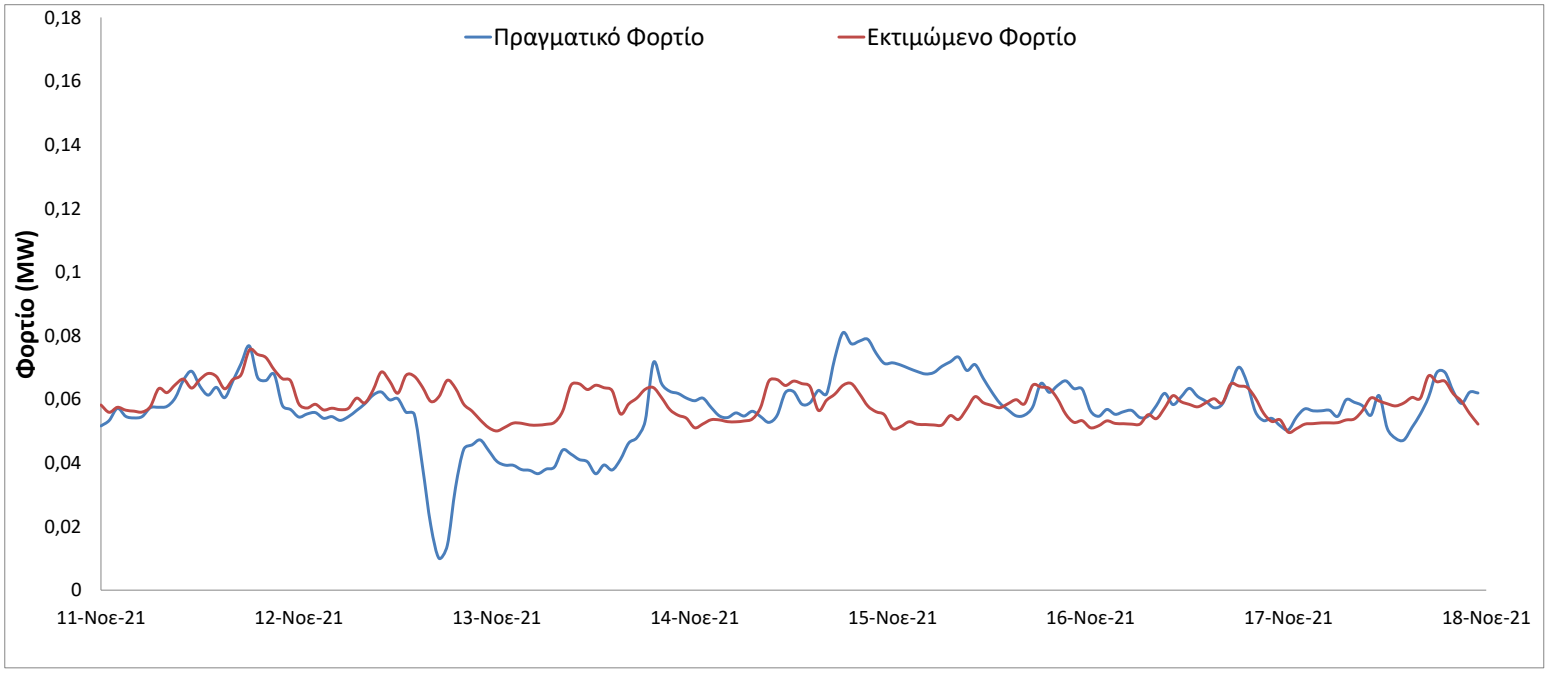


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 18-11-2021 έως τις 24-11-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 18-11-2021 έως και 24-11-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
18/11/21	1,45
19/11/21	1,56
20/11/21	1,58
21/11/21	1,46
22/11/21	1,39
23/11/21	1,44
24/11/21	1,35

Παρατηρήσεις:

1)Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

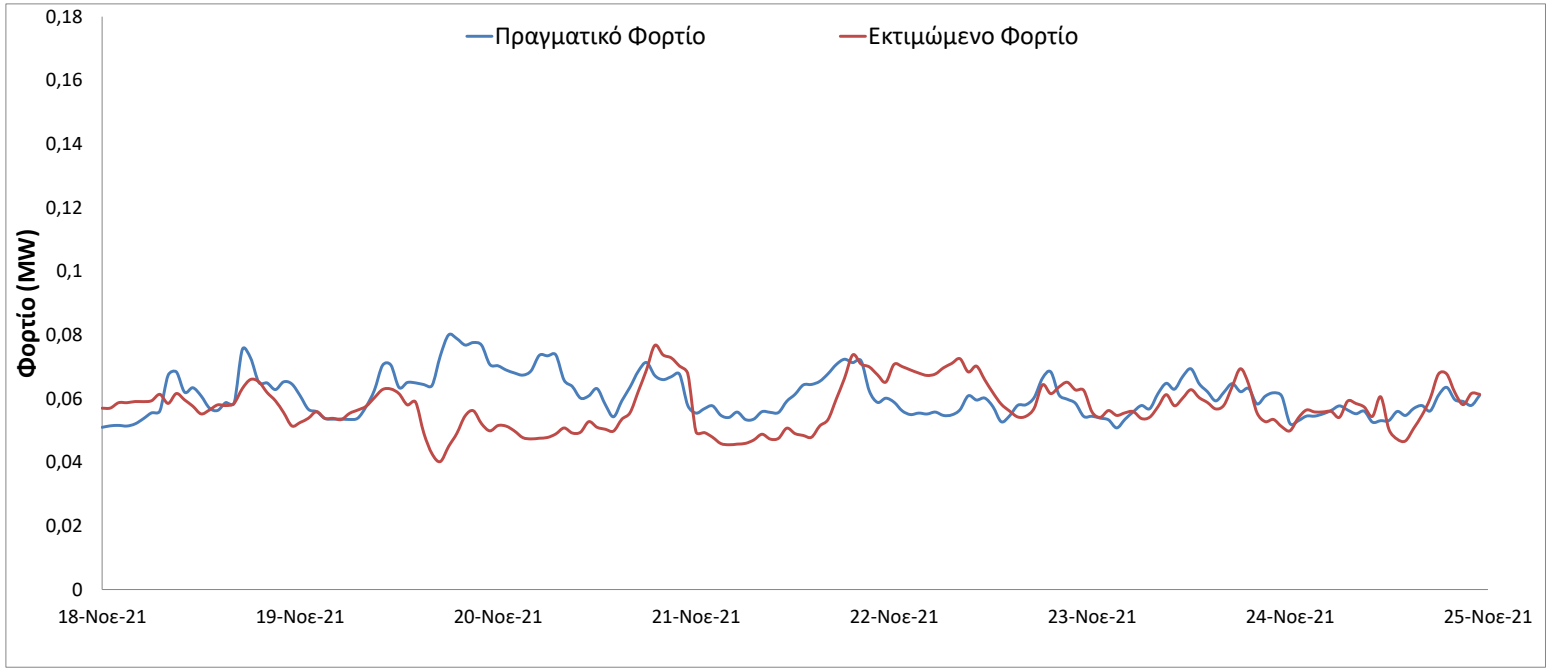


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 25-11-2021 έως τις 01-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 25-11-2021 έως και 01-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
25/11/21	1,48
26/11/21	1,42
27/11/21	1,31
28/11/21	1,50
29/11/21	1,56
30/11/21	1,45
01/12/21	1,67

Παρατηρήσεις:

Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

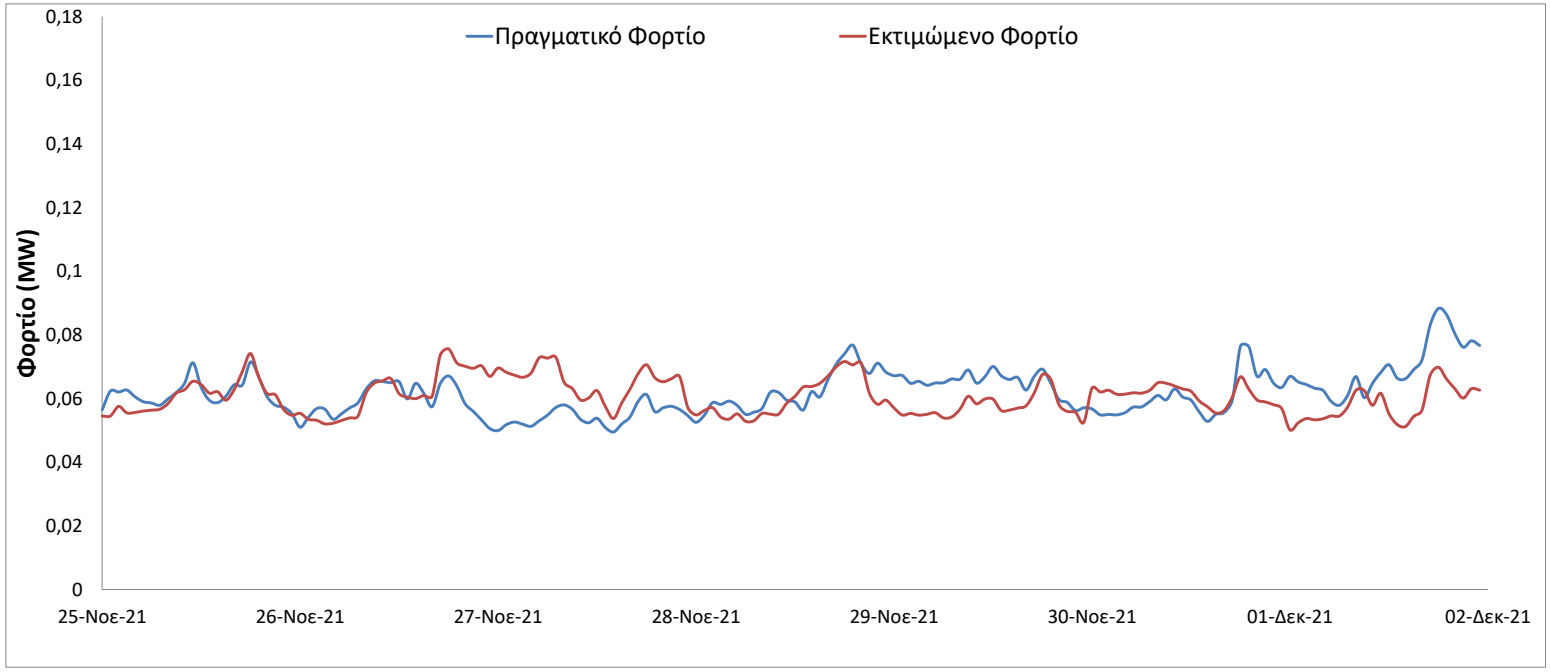

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Παρασκευή **10/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,12	0,1	0,09	0,12
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Παρασκευή	10/12/21 0:00	0,064		1			0,03	71%	19
	10/12/21 1:00	0,064		1			0,03	71%	19
	10/12/21 2:00	0,063		1			0,03	70%	19
	10/12/21 3:00	0,063		1			0,03	71%	19
	10/12/21 4:00	0,062		1			0,03	69%	19
	10/12/21 5:00	0,064		1			0,03	71%	19
	10/12/21 6:00	0,065		1			0,02	73%	19
	10/12/21 7:00	0,063		1			0,03	70%	19
	10/12/21 8:00	0,060		1			0,03	67%	18
	10/12/21 9:00	0,067		1			0,02	74%	20
	10/12/21 10:00	0,068		1			0,02	75%	20
	10/12/21 11:00	0,059		1			0,03	66%	18
	10/12/21 12:00	0,061		1			0,03	68%	18
	10/12/21 13:00	0,053		1			0,04	59%	17
	10/12/21 14:00	0,055		1			0,04	61%	17
	10/12/21 15:00	0,056		1			0,03	63%	17
	10/12/21 16:00	0,061		1			0,03	68%	18
	10/12/21 17:00	0,065		1			0,03	72%	19
	10/12/21 18:00	0,065		1			0,02	72%	19
	10/12/21 19:00	0,064		1			0,03	71%	19
	10/12/21 20:00	0,061		1			0,03	67%	18
	10/12/21 21:00	0,059		1			0,03	66%	18
	10/12/21 22:00	0,059		1			0,03	66%	18
	10/12/21 23:00	0,055		1			0,03	61%	17
									445 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Σάββατο **11/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:



Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Σάββατο	11/12/21 0:00	0,056		1			0,03	62%	17
	11/12/21 1:00	0,059		1			0,03	65%	18
	11/12/21 2:00	0,062		1			0,03	68%	19
	11/12/21 3:00	0,062		1			0,03	69%	19
	11/12/21 4:00	0,063		1			0,03	70%	19
	11/12/21 5:00	0,064		1			0,03	71%	19
	11/12/21 6:00	0,060		1			0,03	66%	18
	11/12/21 7:00	0,059		1			0,03	65%	18
	11/12/21 8:00	0,059		1			0,03	66%	18
	11/12/21 9:00	0,061		1			0,03	67%	18
	11/12/21 10:00	0,063		1			0,03	70%	19
	11/12/21 11:00	0,065		1			0,03	72%	19
	11/12/21 12:00	0,061		1			0,03	68%	18
	11/12/21 13:00	0,060		1			0,03	67%	18
	11/12/21 14:00	0,062		1			0,03	69%	19
	11/12/21 15:00	0,064		1			0,03	71%	19
	11/12/21 16:00	0,069		1	1		0,10	40%	25
	11/12/21 17:00	0,076		1	1		0,09	45%	27
	11/12/21 18:00	0,077		1	1		0,09	45%	27
	11/12/21 19:00	0,079		1	1		0,09	46%	27
	11/12/21 20:00	0,079		1	1		0,09	47%	27
	11/12/21 21:00	0,075		1	1		0,10	44%	26
	11/12/21 22:00	0,071		1	1		0,10	42%	25
	11/12/21 23:00	0,071		1	1		0,10	42%	25
									504 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Κυριακή **12/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Κυριακή	12/12/21 0:00	0,055		1			0,04	61%	17
	12/12/21 1:00	0,058		1			0,03	64%	18
	12/12/21 2:00	0,060		1			0,03	67%	18
	12/12/21 3:00	0,061		1			0,03	68%	18
	12/12/21 4:00	0,062		1			0,03	69%	19
	12/12/21 5:00	0,062		1			0,03	69%	19
	12/12/21 6:00	0,058		1			0,03	65%	18
	12/12/21 7:00	0,058		1			0,03	64%	18
	12/12/21 8:00	0,058		1			0,03	65%	18
	12/12/21 9:00	0,059		1			0,03	66%	18
	12/12/21 10:00	0,062		1			0,03	69%	19
	12/12/21 11:00	0,063		1			0,03	70%	19
	12/12/21 12:00	0,060		1			0,03	66%	18
	12/12/21 13:00	0,059		1			0,03	66%	18
	12/12/21 14:00	0,061		1			0,03	68%	18
	12/12/21 15:00	0,062		1			0,03	69%	19
	12/12/21 16:00	0,067		1	1		0,10	40%	24
	12/12/21 17:00	0,074		1	1		0,10	44%	26
	12/12/21 18:00	0,075		1	1		0,09	44%	26
	12/12/21 19:00	0,077		1	1		0,09	45%	27
	12/12/21 20:00	0,078		1	1		0,09	46%	27
	12/12/21 21:00	0,073		1	1		0,10	43%	26
	12/12/21 22:00	0,070		1	1		0,10	41%	25
	12/12/21 23:00	0,070		1	1		0,10	41%	25
									497 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Δευτέρα **13/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Δευτέρα	13/12/21 0:00	0,068		1			0,02	75%	20
	13/12/21 1:00	0,068		1			0,02	75%	20
	13/12/21 2:00	0,067		1			0,02	75%	20
	13/12/21 3:00	0,068		1			0,02	75%	20
	13/12/21 4:00	0,068		1			0,02	76%	20
	13/12/21 5:00	0,067		1			0,02	75%	20
	13/12/21 6:00	0,066		1			0,02	74%	20
	13/12/21 7:00	0,061		1			0,03	68%	18
	13/12/21 8:00	0,061		1			0,03	67%	18
	13/12/21 9:00	0,060		1			0,03	67%	18
	13/12/21 10:00	0,062		1			0,03	69%	19
	13/12/21 11:00	0,058		1			0,03	65%	18
	13/12/21 12:00	0,056		1			0,03	62%	17
	13/12/21 13:00	0,058		1			0,03	64%	18
	13/12/21 14:00	0,058		1			0,03	64%	18
	13/12/21 15:00	0,059		1			0,03	65%	18
	13/12/21 16:00	0,064		1			0,03	71%	19
	13/12/21 17:00	0,064		1			0,03	71%	19
	13/12/21 18:00	0,063		1			0,03	70%	19
	13/12/21 19:00	0,064		1			0,03	71%	19
	13/12/21 20:00	0,061		1			0,03	67%	18
	13/12/21 21:00	0,062		1			0,03	69%	19
	13/12/21 22:00	0,062		1			0,03	69%	19
	13/12/21 23:00	0,060		1			0,03	66%	18
									451 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Τρίτη **14/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Τρίτη	14/12/21 0:00	0,060		1			0,03	67%	18
	14/12/21 1:00	0,057		1			0,03	63%	17
	14/12/21 2:00	0,059		1			0,03	66%	18
	14/12/21 3:00	0,060		1			0,03	67%	18
	14/12/21 4:00	0,057		1			0,03	64%	18
	14/12/21 5:00	0,058		1			0,03	65%	18
	14/12/21 6:00	0,060		1			0,03	67%	18
	14/12/21 7:00	0,060		1			0,03	67%	18
	14/12/21 8:00	0,059		1			0,03	66%	18
	14/12/21 9:00	0,065		1			0,03	72%	19
	14/12/21 10:00	0,064		1			0,03	71%	19
	14/12/21 11:00	0,061		1			0,03	67%	18
	14/12/21 12:00	0,061		1			0,03	68%	18
	14/12/21 13:00	0,062		1			0,03	69%	19
	14/12/21 14:00	0,062		1			0,03	69%	19
	14/12/21 15:00	0,060		1			0,03	67%	18
	14/12/21 16:00	0,067		1			0,02	75%	20
	14/12/21 17:00	0,068		1			0,02	76%	20
	14/12/21 18:00	0,066		1			0,02	74%	20
	14/12/21 19:00	0,068		1			0,02	76%	20
	14/12/21 20:00	0,068		1			0,02	75%	20
	14/12/21 21:00	0,067		1			0,02	74%	20
	14/12/21 22:00	0,066		1			0,02	73%	20
	14/12/21 23:00	0,064		1			0,03	71%	19
									450 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου					Τετάρτη	15/12/2021
Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120		
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085	ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:	
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060		

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Τετάρτη	15/12/21 0:00	0,060		1			0,03	66%	18
	15/12/21 1:00	0,059		1			0,03	65%	18
	15/12/21 2:00	0,059		1			0,03	65%	18
	15/12/21 3:00	0,058		1			0,03	65%	18
	15/12/21 4:00	0,060		1			0,03	66%	18
	15/12/21 5:00	0,064		1			0,03	72%	19
	15/12/21 6:00	0,065		1			0,03	72%	19
	15/12/21 7:00	0,062		1			0,03	69%	19
	15/12/21 8:00	0,064		1			0,03	71%	19
	15/12/21 9:00	0,068		1			0,02	76%	20
	15/12/21 10:00	0,068		1			0,02	76%	20
	15/12/21 11:00	0,070		1			0,02	78%	21
	15/12/21 12:00	0,070		1			0,02	78%	21
	15/12/21 13:00	0,069		1			0,02	77%	20
	15/12/21 14:00	0,069		1			0,02	77%	20
	15/12/21 15:00	0,069		1			0,02	77%	20
	15/12/21 16:00	0,070		1			0,02	77%	20
	15/12/21 17:00	0,069		1			0,02	76%	20
	15/12/21 18:00	0,069		1			0,02	77%	20
	15/12/21 19:00	0,069		1			0,02	77%	20
	15/12/21 20:00	0,070		1			0,02	78%	21
	15/12/21 21:00	0,068		1			0,02	76%	20
	15/12/21 22:00	0,066		1			0,02	74%	20
	15/12/21 23:00	0,068		1			0,02	75%	20
									470 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (MW):	0,36

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα βάσει Εκτίμησης Φορτίου

Πέμπτη **16/12/2021**

Ονομαστική Ισχύς (MW)	0,120	0,100	0,090	0,120
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	0,100	0,090	0,080	0,085
ΤΕ (MW)	0,060	0,050	0,045	0,060

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ:

Ημέρα	Χρονική στιγμή	Εκτιμώμενο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εκτιμώμενη Φόρτιση ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Εκτιμώμενο Κόστος Καυσίμου (€)
Πέμπτη	16/12/21 0:00	0,064		1			0,03	71%	19
	16/12/21 1:00	0,064		1			0,03	71%	19
	16/12/21 2:00	0,063		1			0,03	70%	19
	16/12/21 3:00	0,063		1			0,03	71%	19
	16/12/21 4:00	0,062		1			0,03	69%	19
	16/12/21 5:00	0,064		1			0,03	71%	19
	16/12/21 6:00	0,065		1			0,02	73%	19
	16/12/21 7:00	0,063		1			0,03	70%	19
	16/12/21 8:00	0,060		1			0,03	67%	18
	16/12/21 9:00	0,067		1			0,02	74%	20
	16/12/21 10:00	0,068		1			0,02	75%	20
	16/12/21 11:00	0,059		1			0,03	66%	18
	16/12/21 12:00	0,061		1			0,03	68%	18
	16/12/21 13:00	0,053		1			0,04	59%	17
	16/12/21 14:00	0,055		1			0,04	61%	17
	16/12/21 15:00	0,056		1			0,03	63%	17
	16/12/21 16:00	0,061		1			0,03	68%	18
	16/12/21 17:00	0,065		1			0,03	72%	19
	16/12/21 18:00	0,065		1			0,02	72%	19
	16/12/21 19:00	0,064		1			0,03	71%	19
	16/12/21 20:00	0,061		1			0,03	67%	18
	16/12/21 21:00	0,059		1			0,03	66%	18
	16/12/21 22:00	0,059		1			0,03	66%	18
	16/12/21 23:00	0,055		1			0,03	61%	17
									445 €

Παρατηρήσεις:

1) Η στρεφόμενη εφεδρεία στον πίνακα υπολογίζεται ως η διαφορά: Δυναμικότητα ενταγμένων μονάδων του ΤΣΠ - Συνολικό μέσο ωριαίο φορτίο.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 09-12-2021 έως τις 15-12-2021


Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 09-12-2021 έως και 15-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
09/12/21	1,49
10/12/21	1,56
11/12/21	1,61
12/12/21	1,31
13/12/21	1,65
14/12/21	1,60
15/12/21	1,48

Παρατηρήσεις:

Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

Σημειώνεται ότι στις 12/12/2021, υπήρξε διακοπή από τις 14:00 έως τις 16:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο

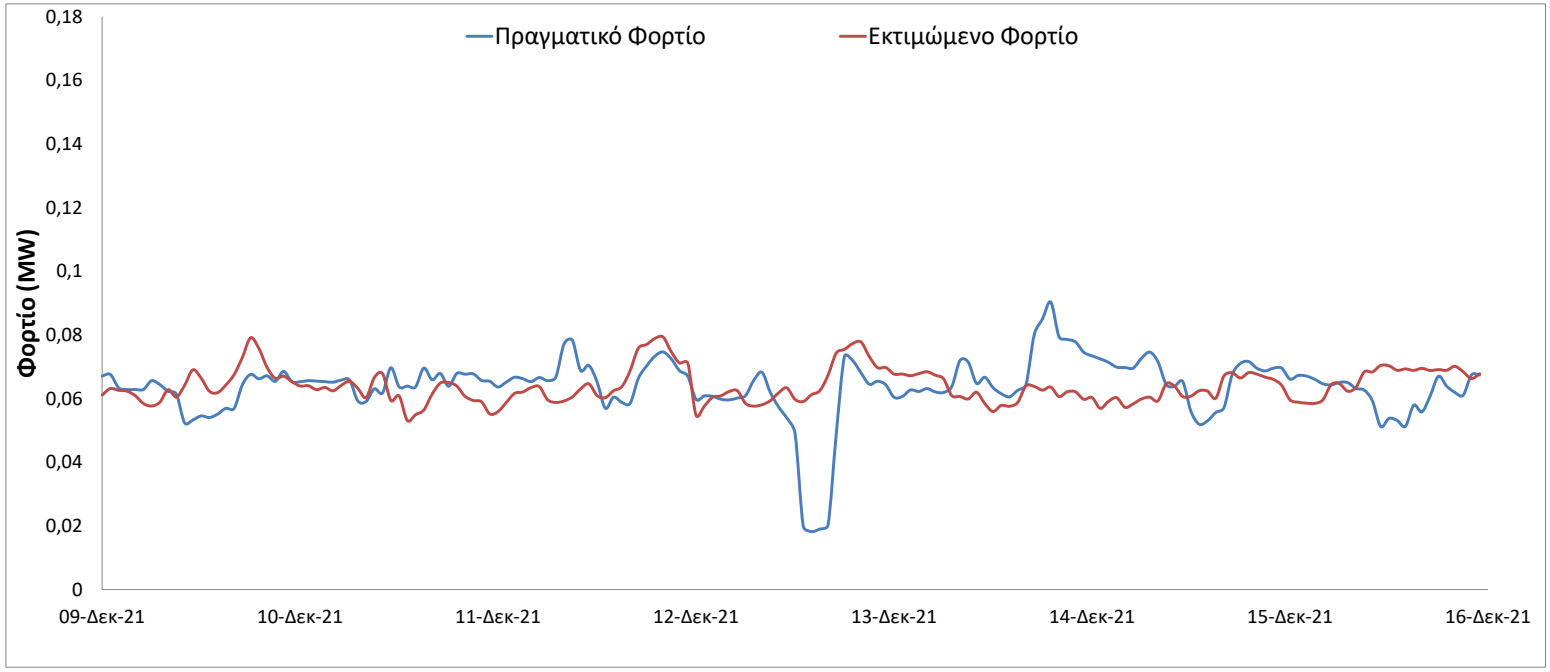


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 16-12-2021 έως τις 22-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 16-12-2021 έως και 22-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
16/12/21	1,70
17/12/21	1,65
18/12/21	1,76
19/12/21	1,99
20/12/21	1,88
21/12/21	1,75
22/12/21	1,62

Παρατηρήσεις:

Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

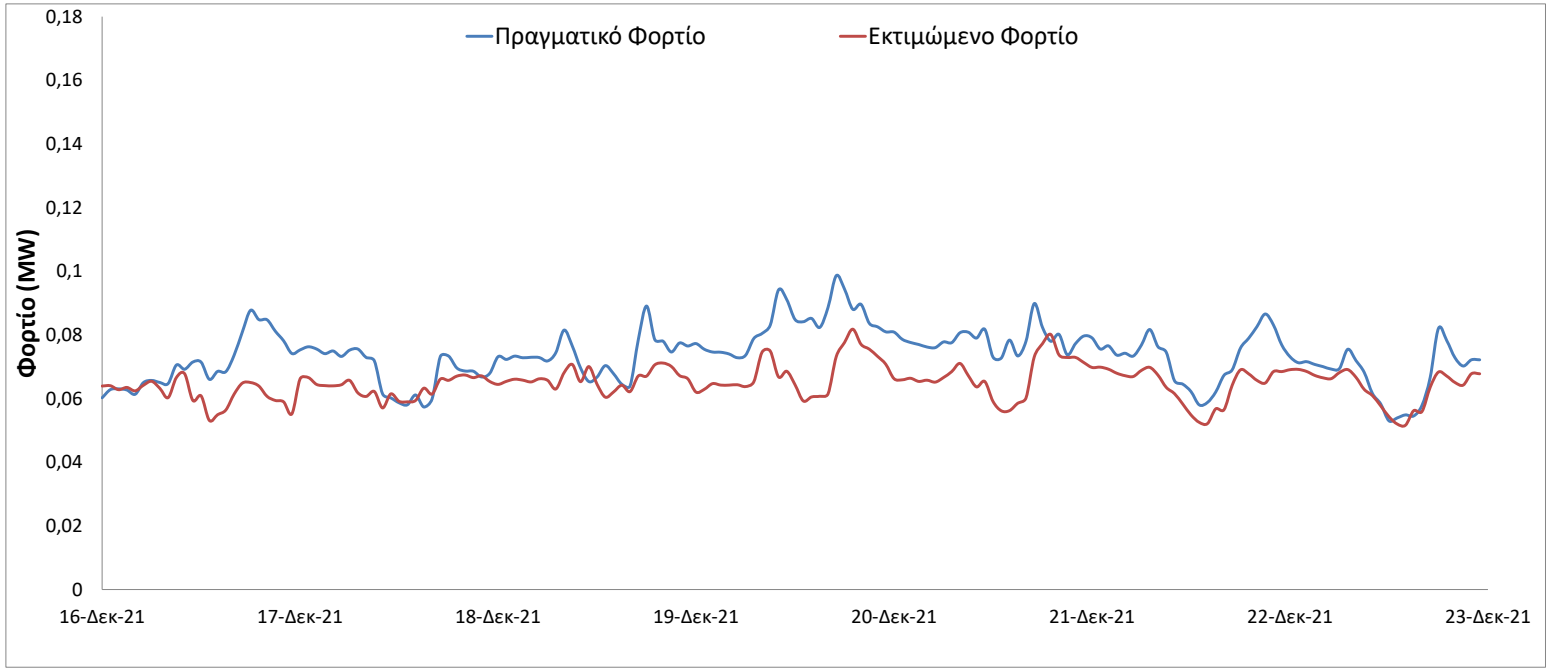

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Γαύδου για τις 23-12-2021 έως τις 29-12-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Γαύδου η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 23-12-2021 έως και 29-12-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
23/12/21	1,78
24/12/21	1,72
25/12/21	1,65
26/12/21	1,65
27/12/21	1,61
28/12/21	1,61
29/12/21	1,75

Παρατηρήσεις:

Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του, να ανέρχεται σε 0,355 MW.

