


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του
Αγαθονησίου για τις 30-10-2020 έως 04-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ του Αγαθονησίου, η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 30-10-2020 έως και 04-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
30/10/20	1,87
31/10/20	1,89
1/11/20	1,75
2/11/20	1,77
3/11/20	1,82
4/11/20	1,89

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G6 δεν ήταν διαθέσιμη λόγω συντήρησης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,74MW.

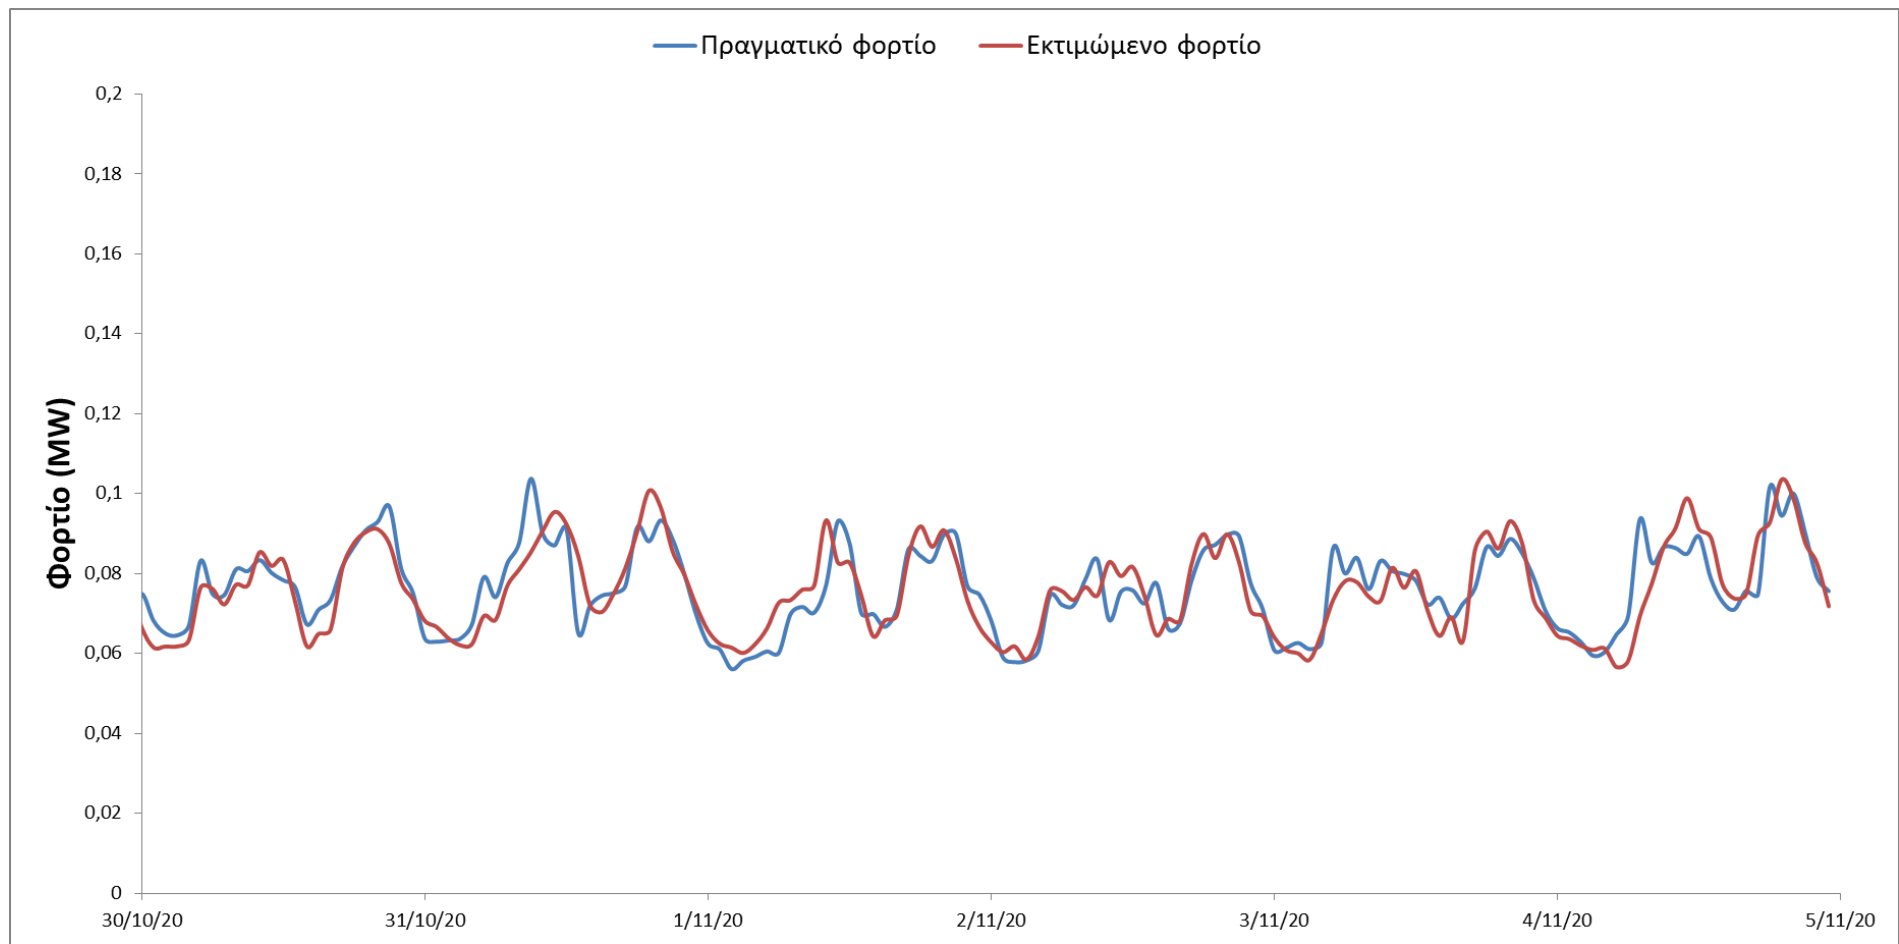


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 05-11-2020 έως τις 11-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 05-11-2020 έως και 11-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
05/11/20	1,86
06/11/20	1,76
07/11/20	1,77
08/11/20	1,73
09/11/20	1,81
10/11/20	1,92
11/11/20	1,84

Παρατηρήσεις

- Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης, ενώ στις 07/11 παρουσιάστηκε βλάβη στη μονάδα G2, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

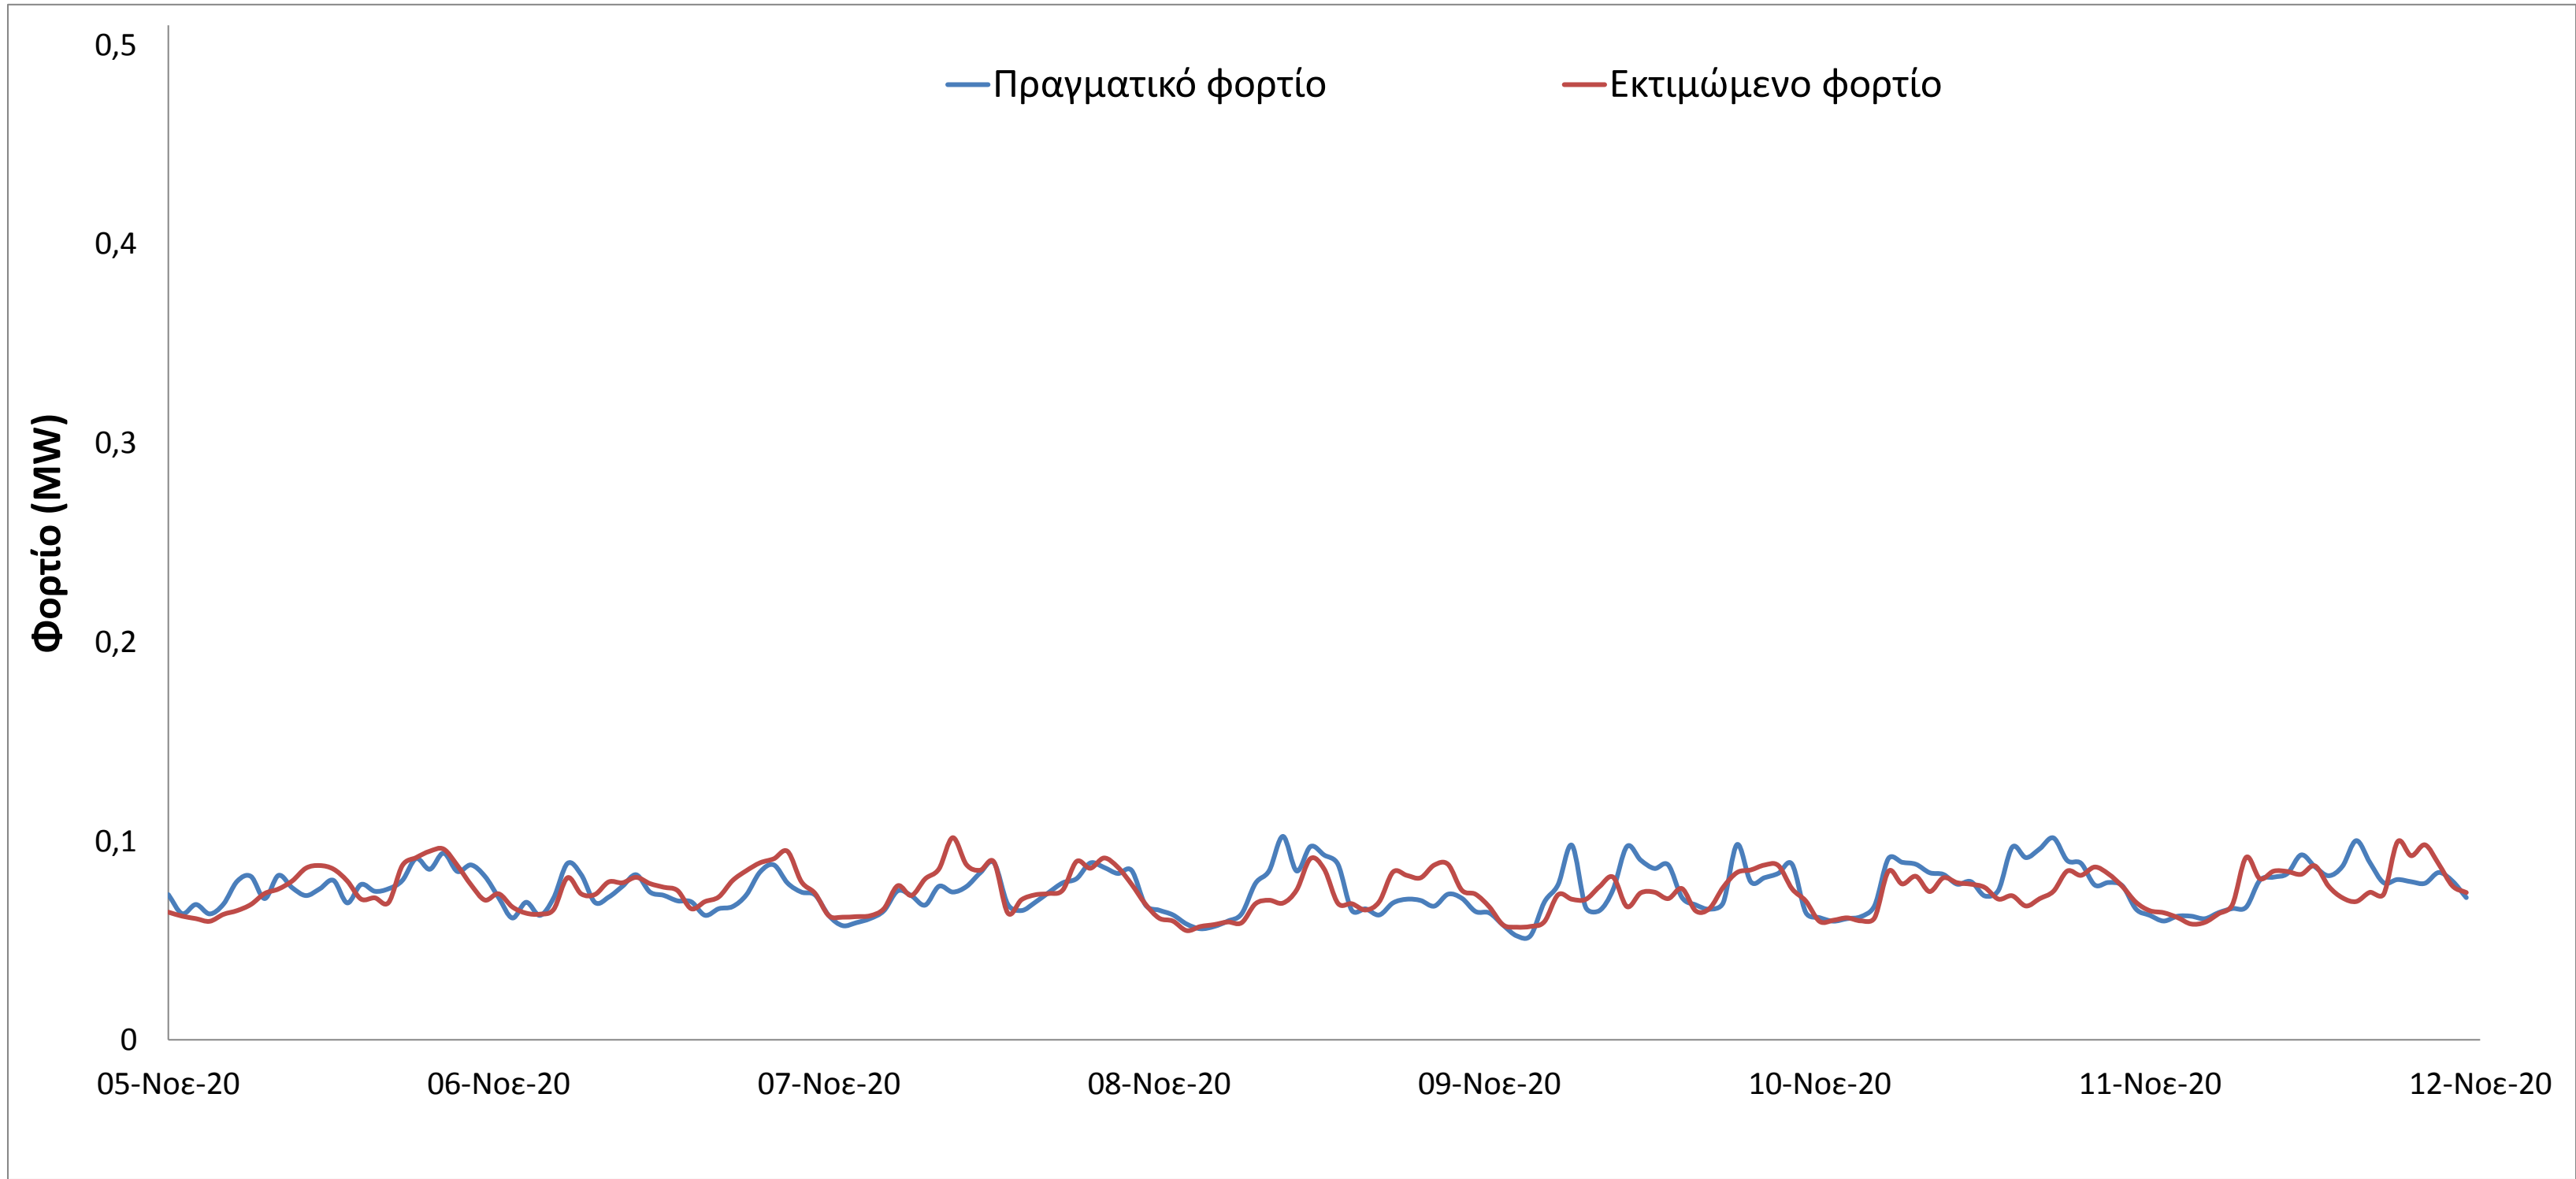


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 12-11-2020 έως τις 18-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 12-11-2020 έως και 18-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
12/11/20	1,87
13/11/20	1,95
14/11/20	1,98
15/11/20	1,94
16/11/20	1,91
17/11/20	2,05
18/11/20	2,18

Παρατηρήσεις

- Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης, ενώ στις 07/11 παρουσιάστηκε βλάβη στη μονάδα G2, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

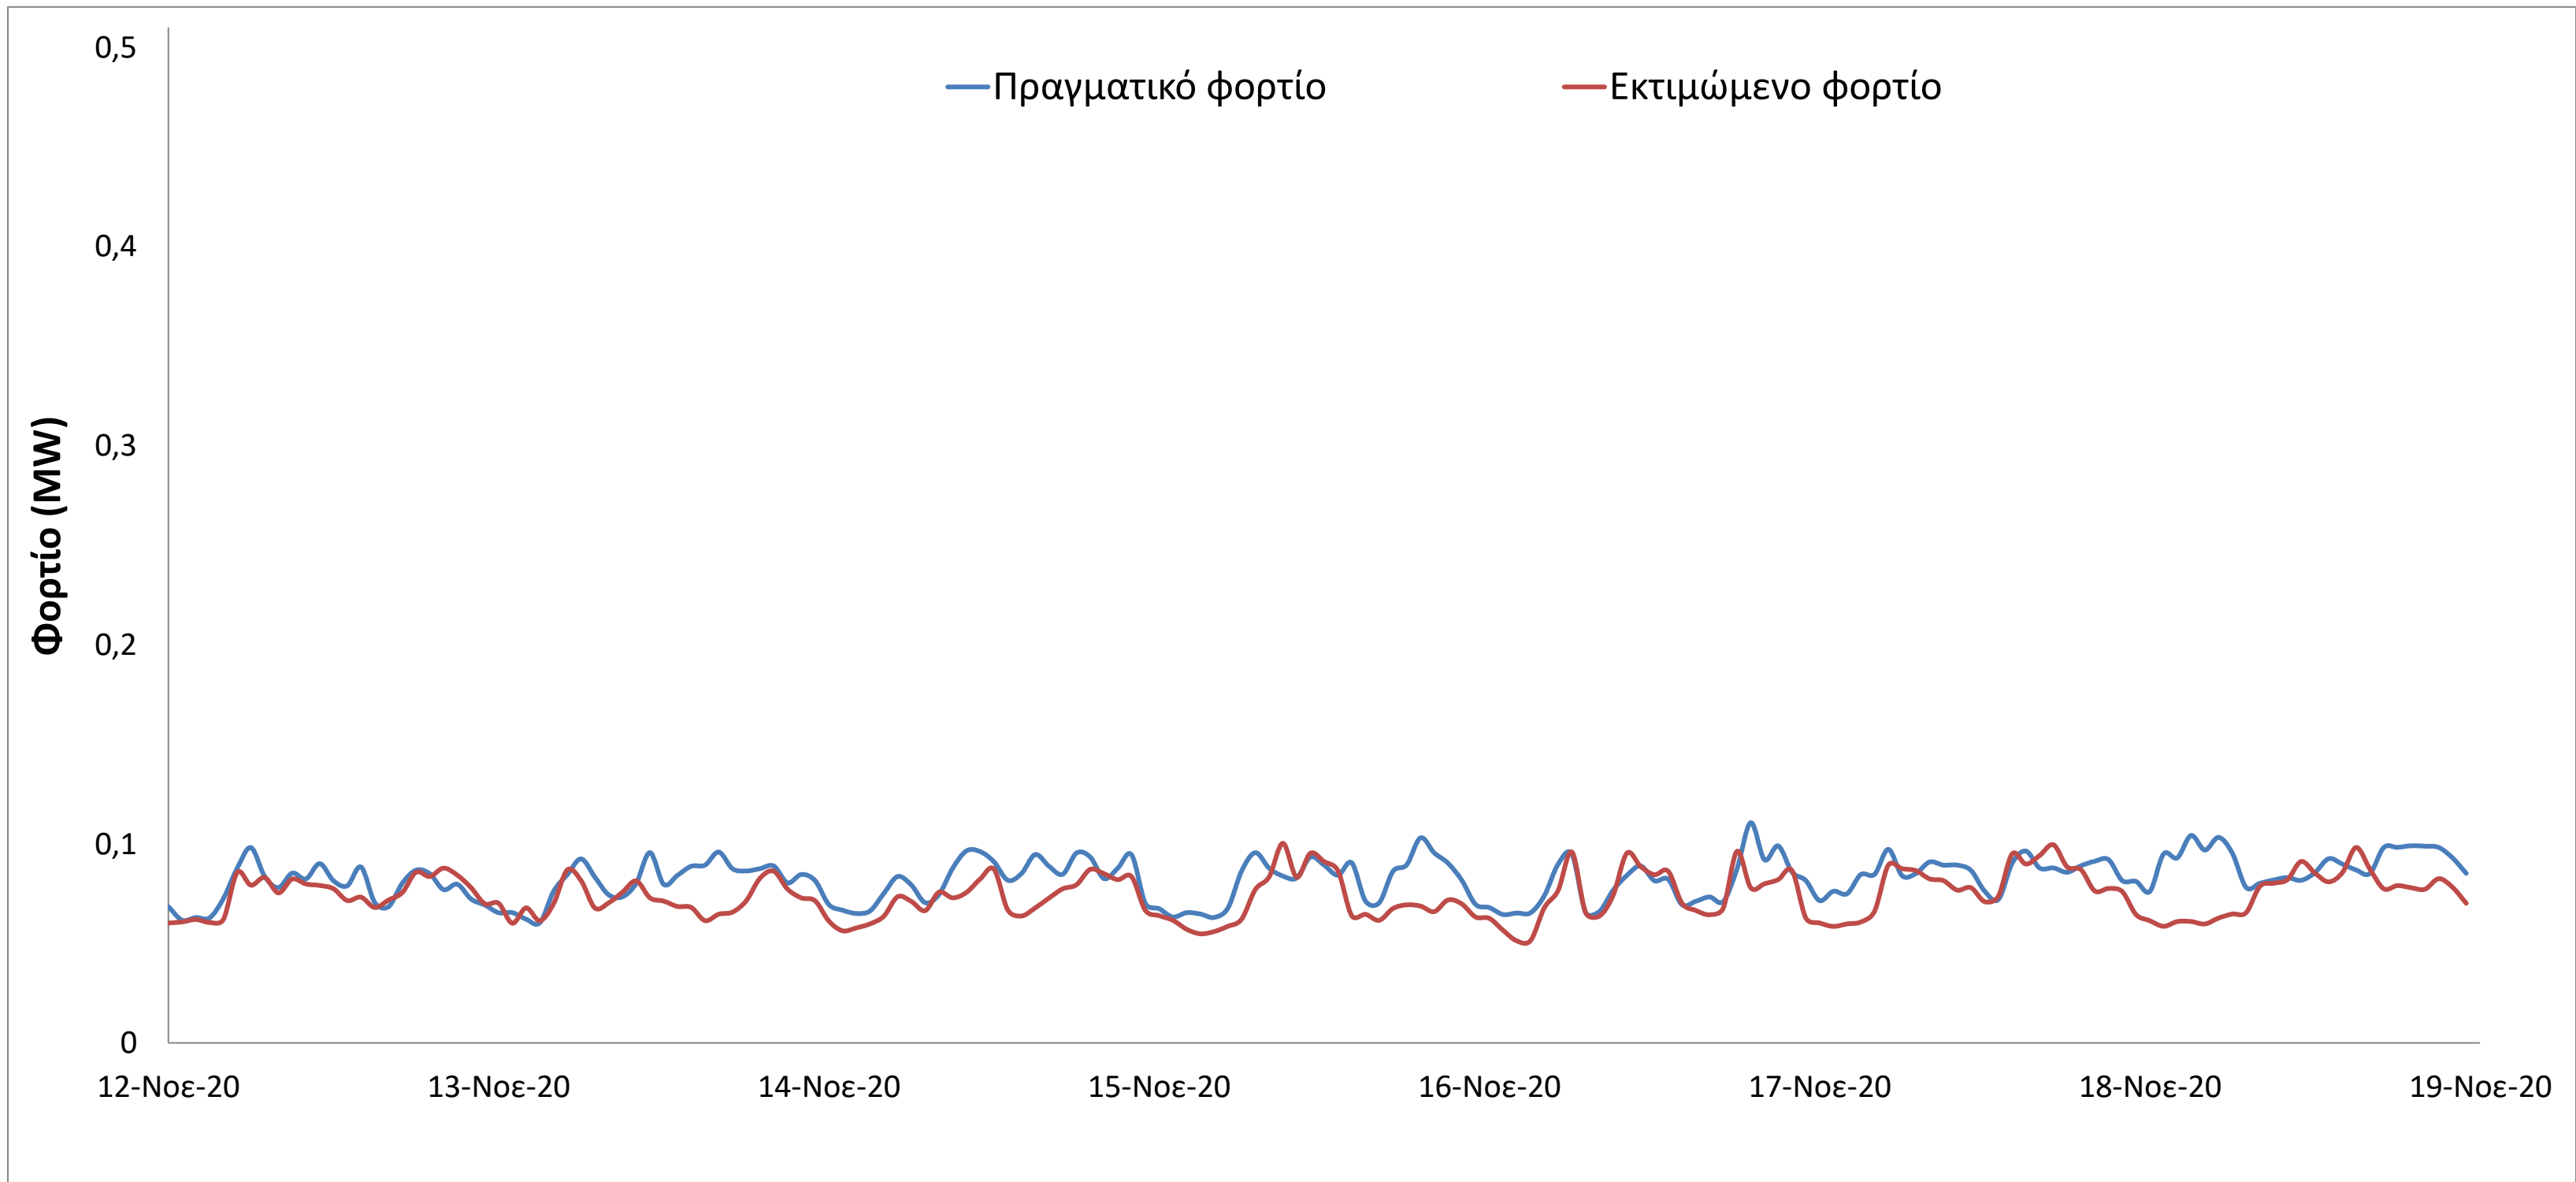


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 19-11-2020 έως τις 25-11-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 19-11-2020 έως και 25-11-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
19/11/20	2,29
20/11/20	2,08
21/11/20	2,15
22/11/20	2,06
23/11/20	2,10
24/11/20	2,01
25/11/20	2,10

Παρατηρήσεις

- Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης, ενώ στις 07/11 παρουσιάστηκε βλάβη στη μονάδα G2, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

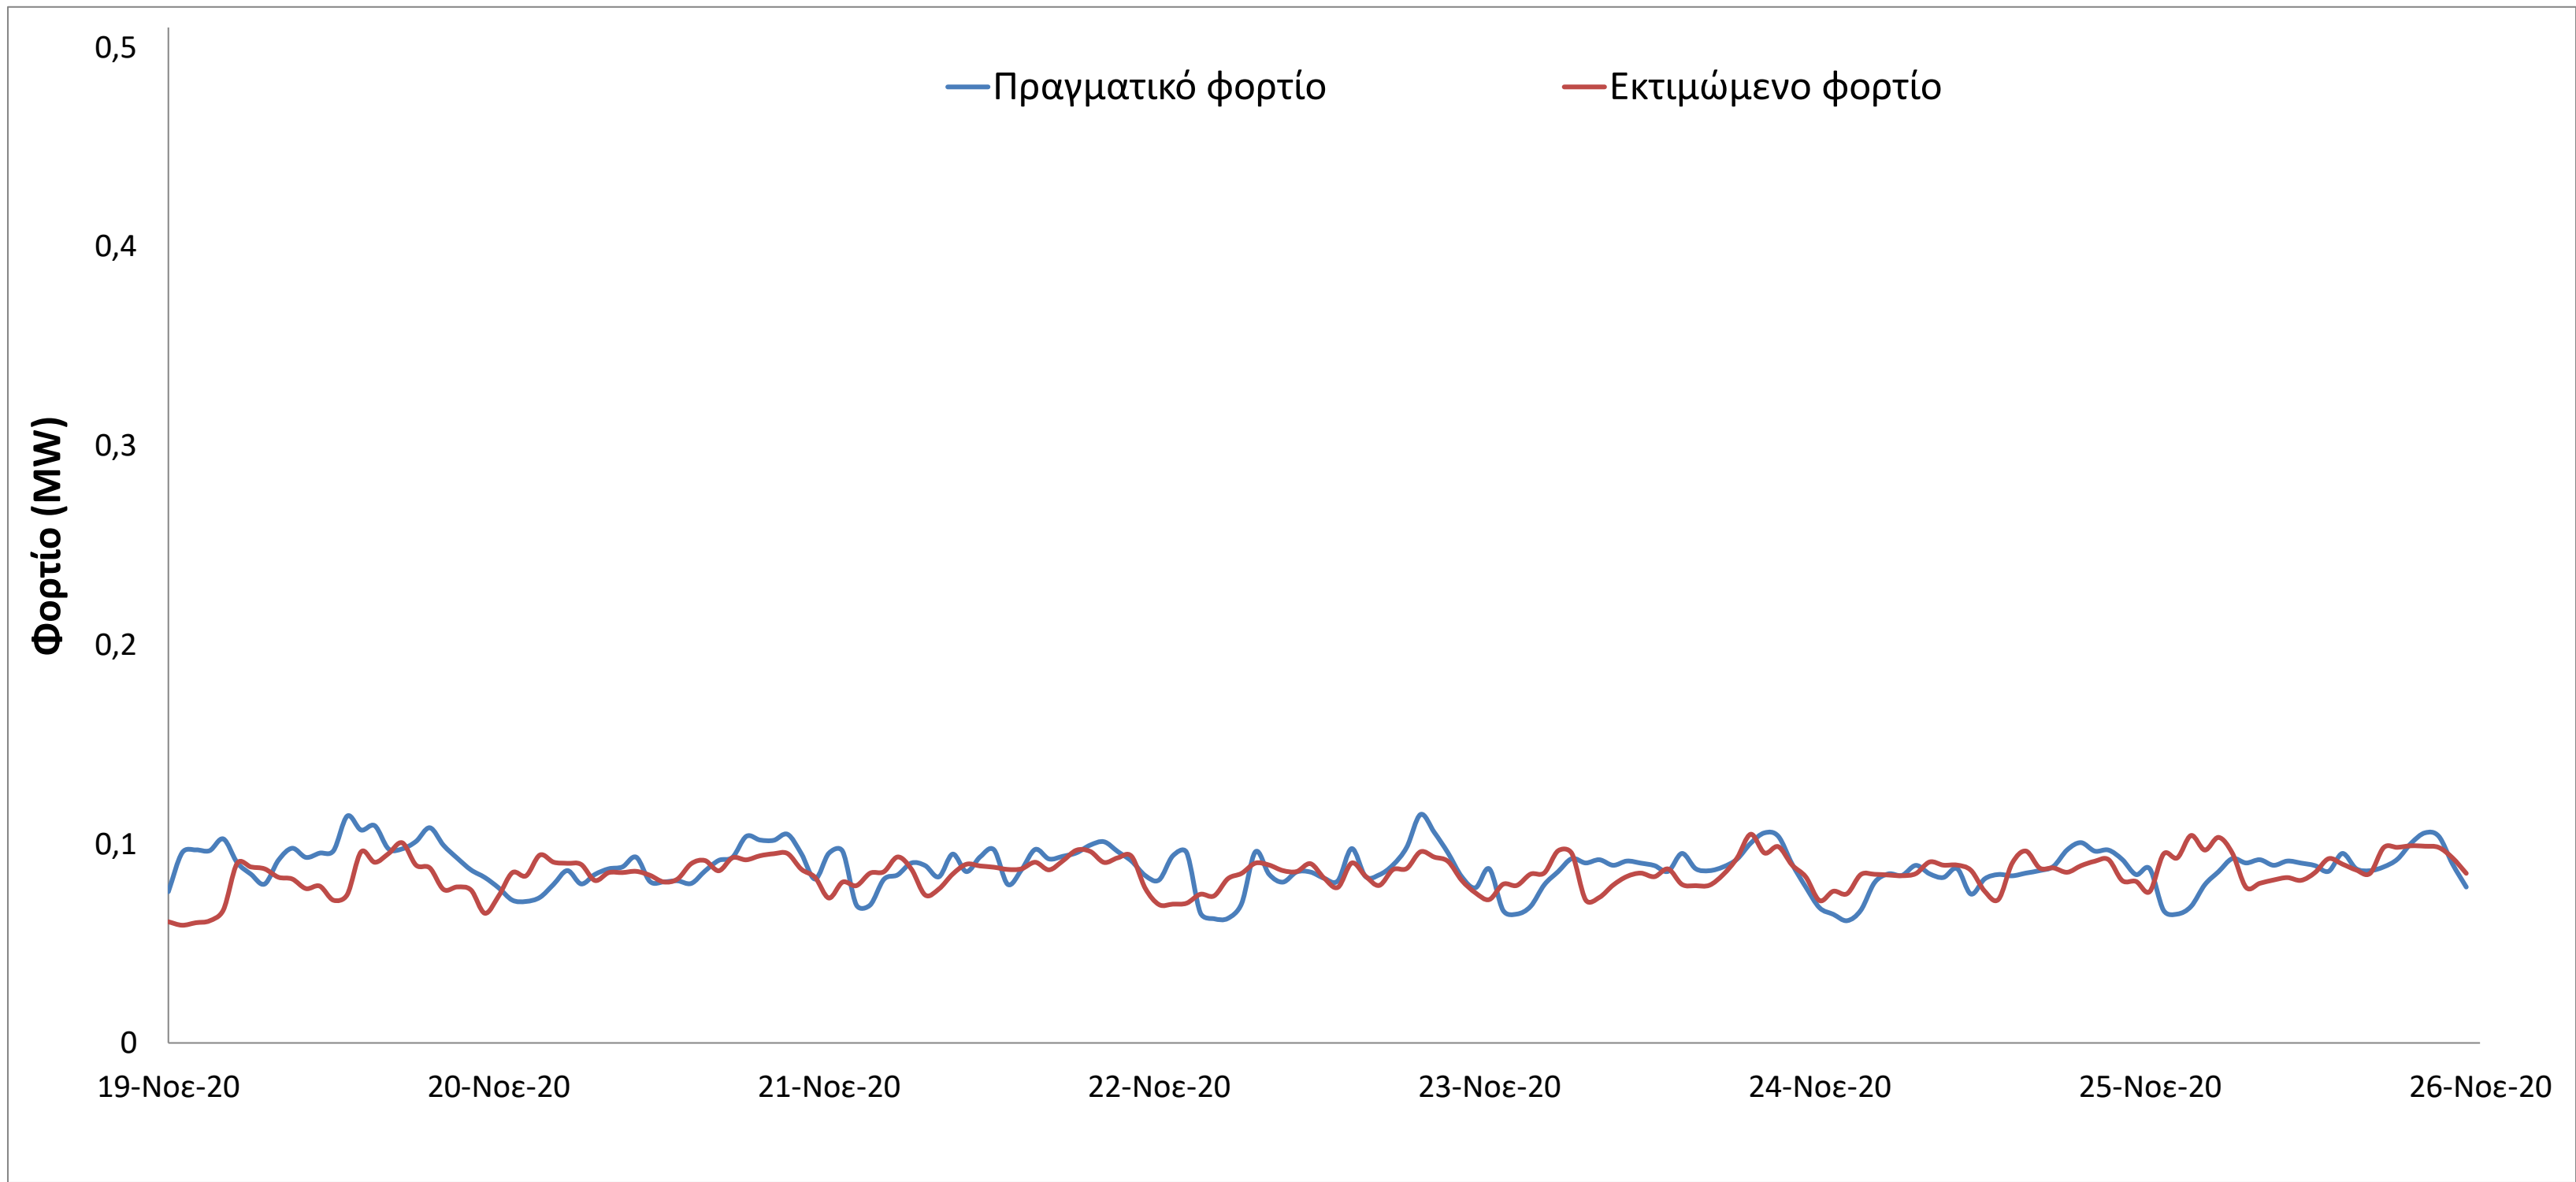


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 26-11-2020 έως τις 02-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 26-11-2020 έως και 02-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
26/11/20	2,21
27/11/20	2,07
28/11/20	2,03
29/11/20	2,04
30/11/20	2,13
01/12/20	2,29
02/12/20	2,07

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης και η μονάδα G2 λόγω βλάβης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

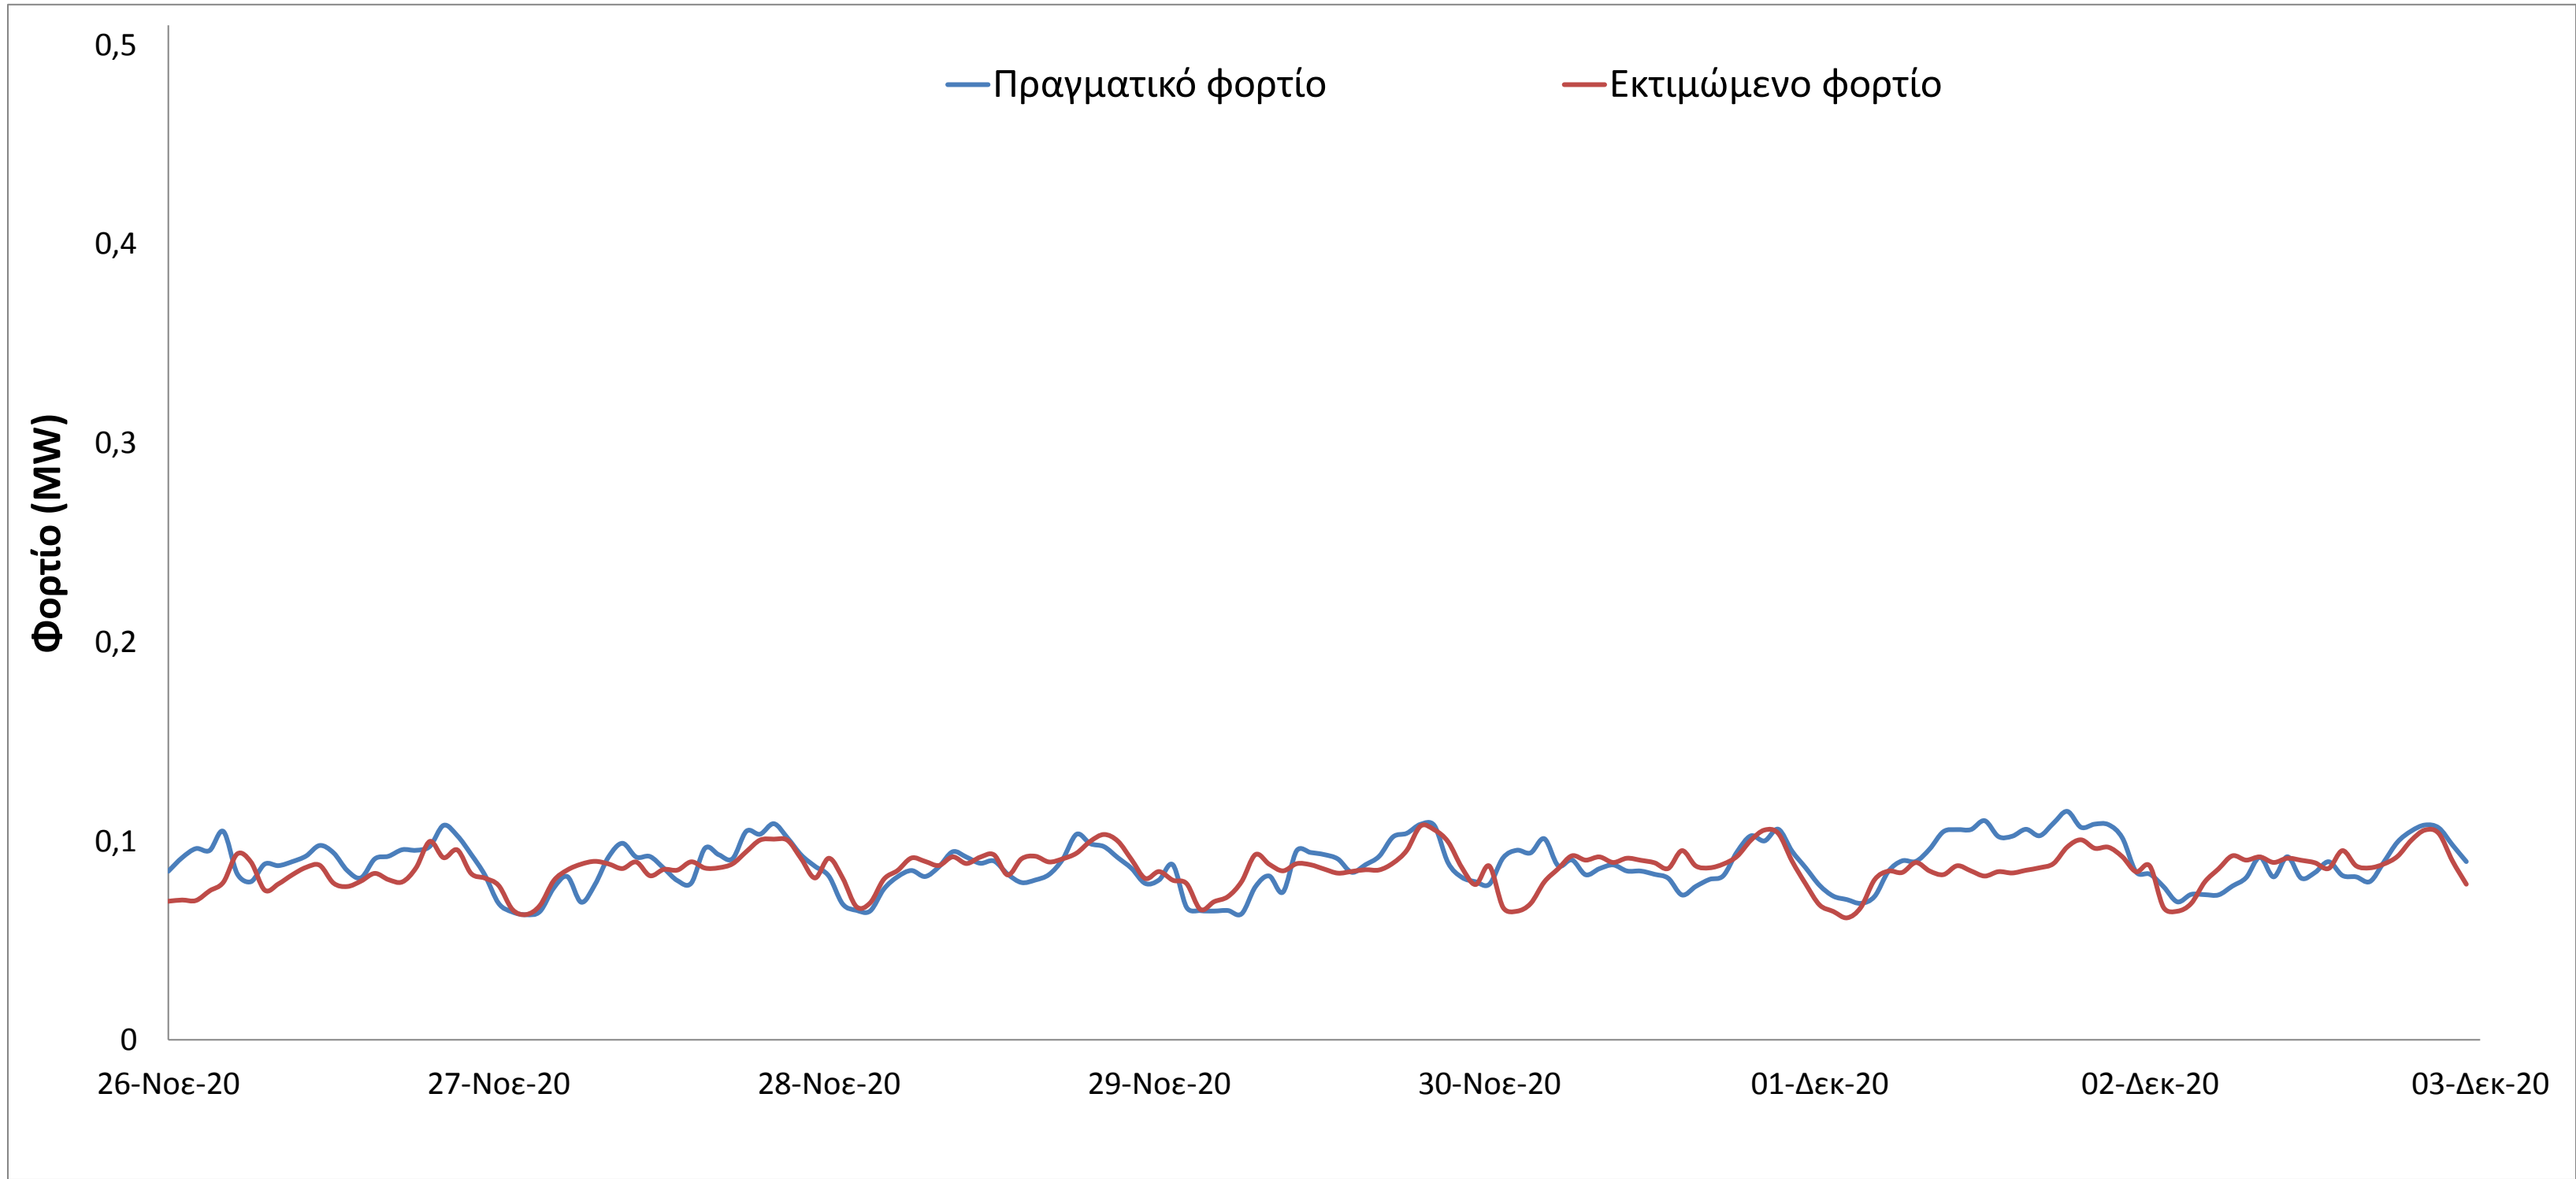


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 03-12-2020 έως τις 09-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 03-12-2020 έως και 09-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
03/12/20	2,11
04/12/20	2,01
05/12/20	2,11
06/12/20	2,11
07/12/20	2,23
08/12/20	2,00
09/12/20	2,00

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης και η μονάδα G2 λόγω βλάβης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

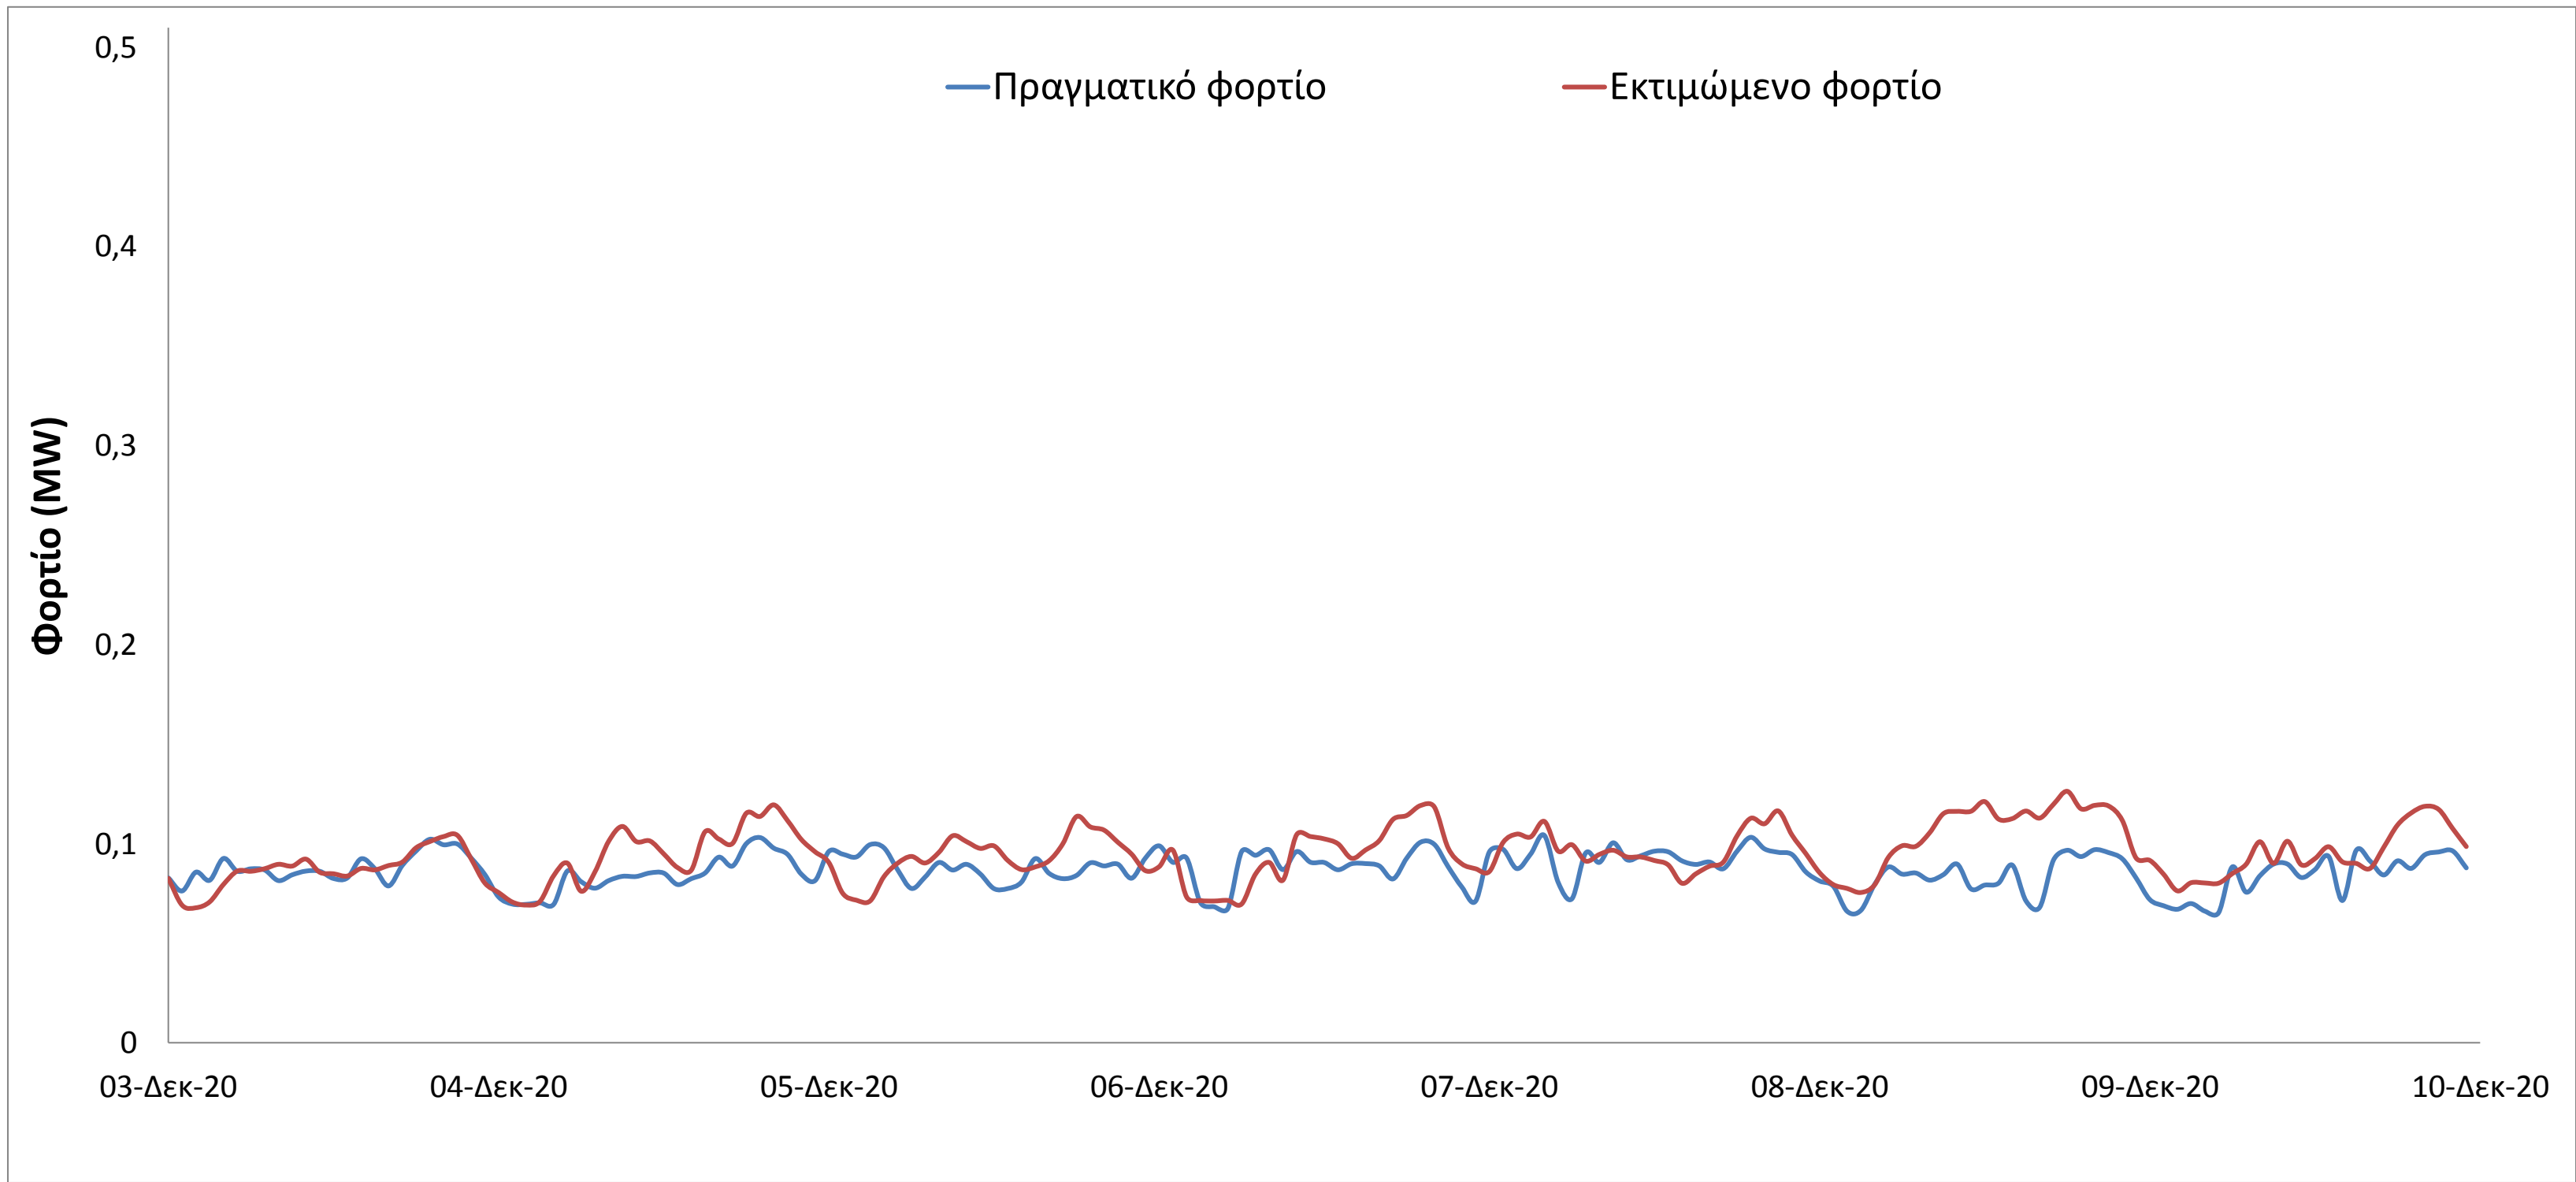


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 10-12-2020 έως τις 16-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 10-12-2020 έως και 16-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
10/12/20	2,11
11/12/20	2,06
12/12/20	2,12
13/12/20	2,12
14/12/20	2,10
15/12/20	2,13
16/12/20	2,05

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης και η μονάδα G2 λόγω βλάβης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

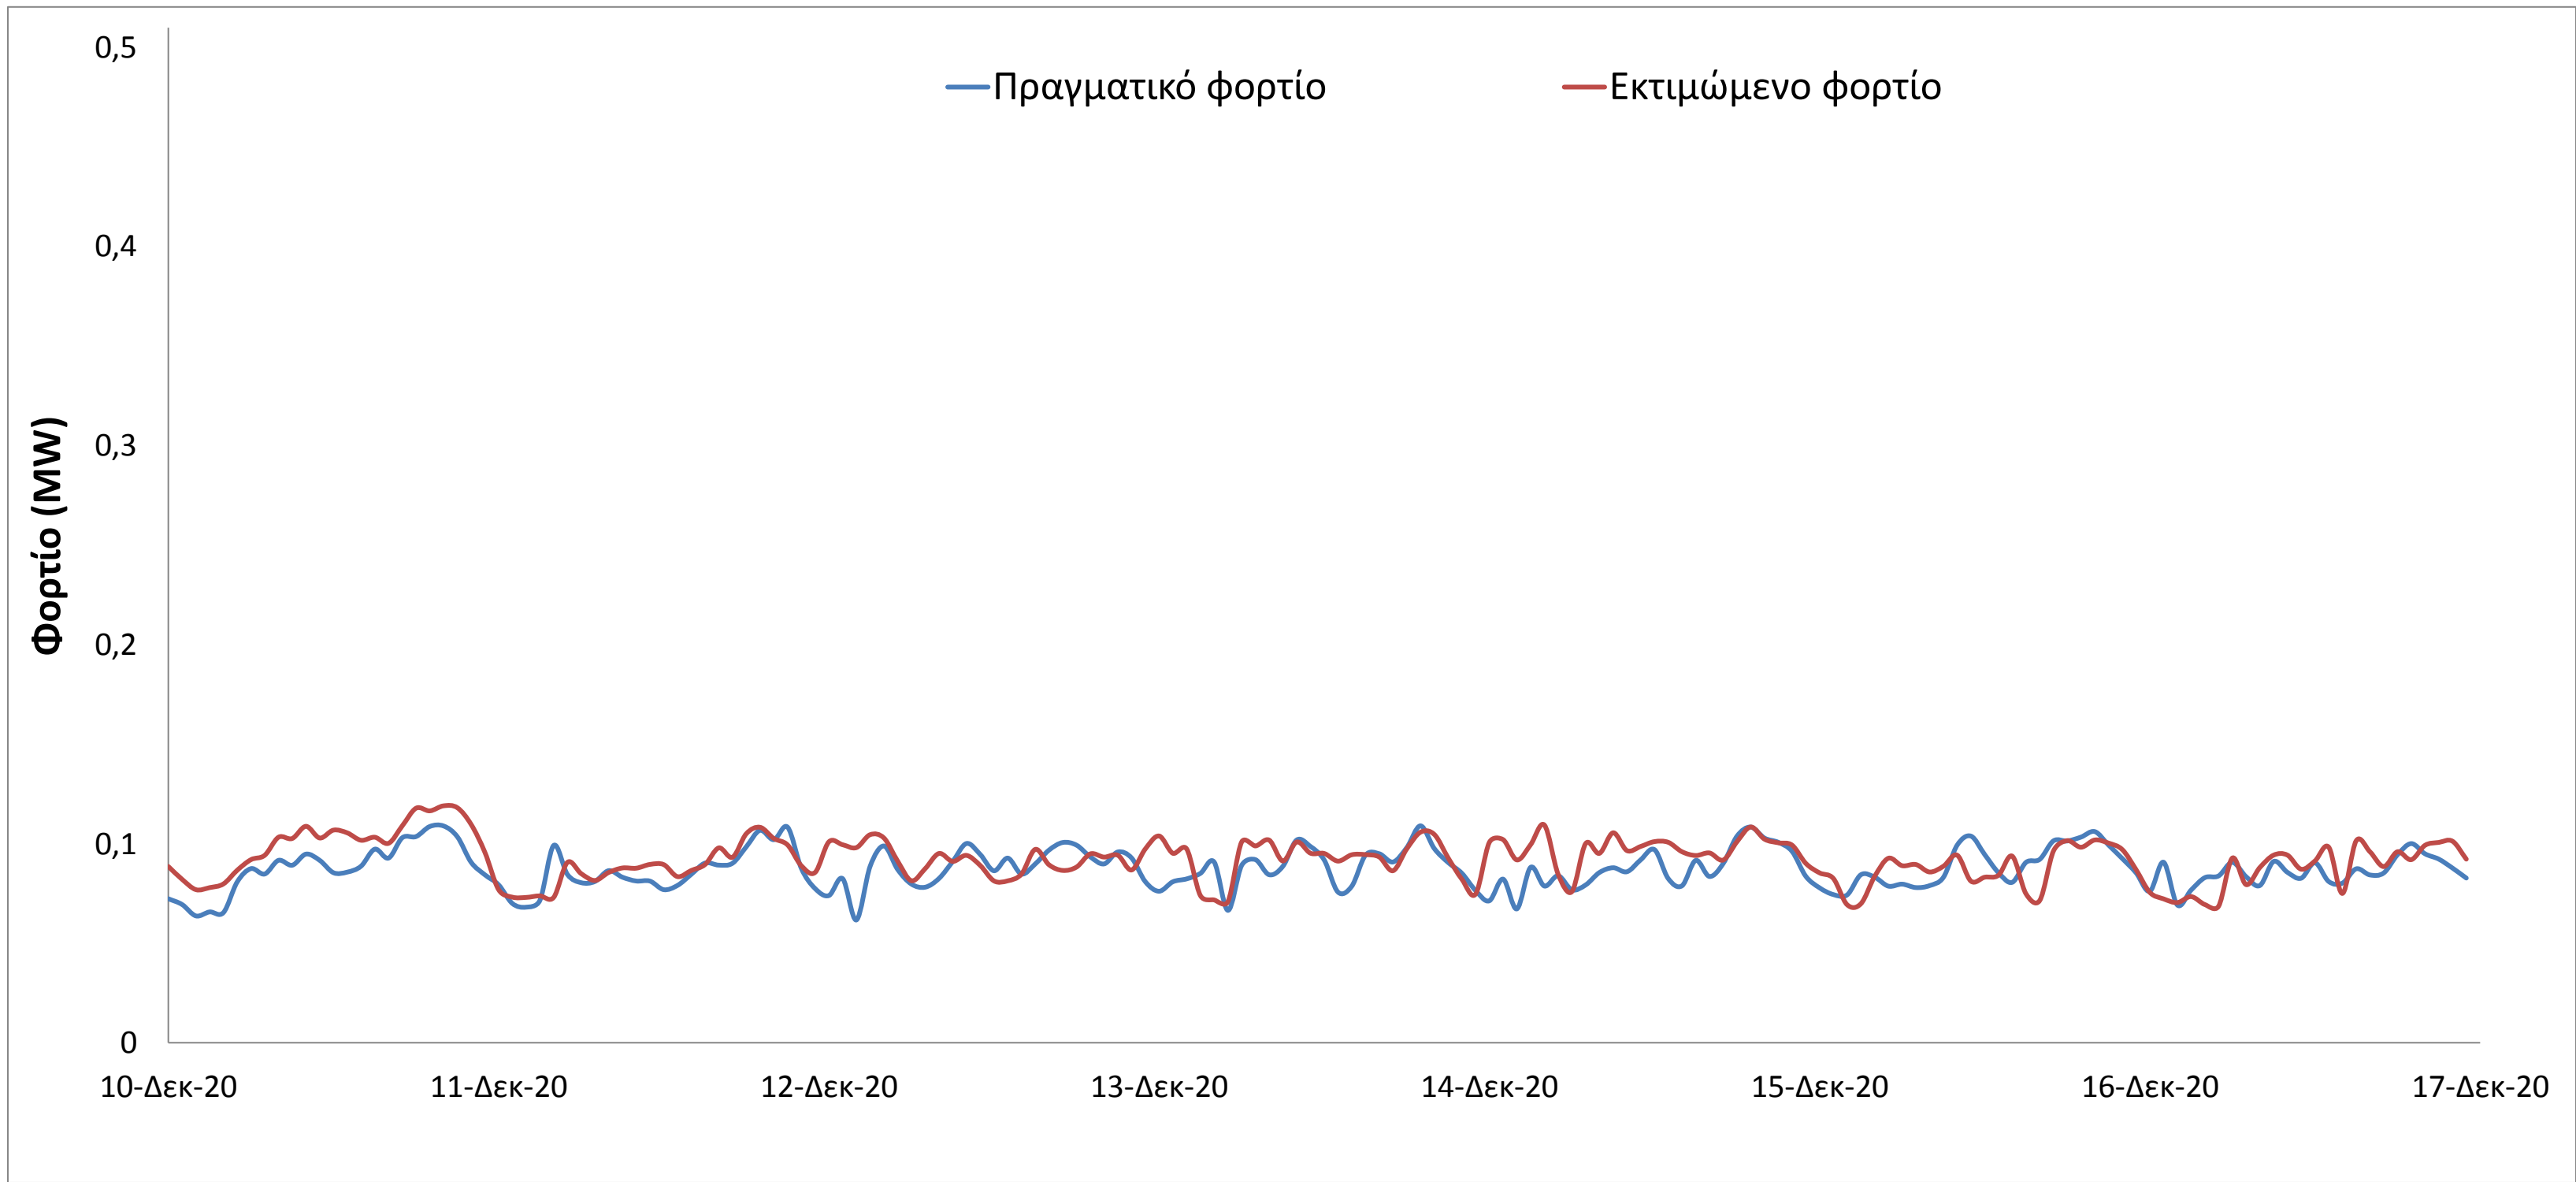


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 17-12-2020 έως τις 23-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 17-12-2020 έως και 23-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
17/12/20	2,06
18/12/20	2,10
19/12/20	2,13
20/12/20	2,03
21/12/20	2,04
22/12/20	2,15
23/12/20	2,19

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης και η μονάδα G2 λόγω βλάβης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

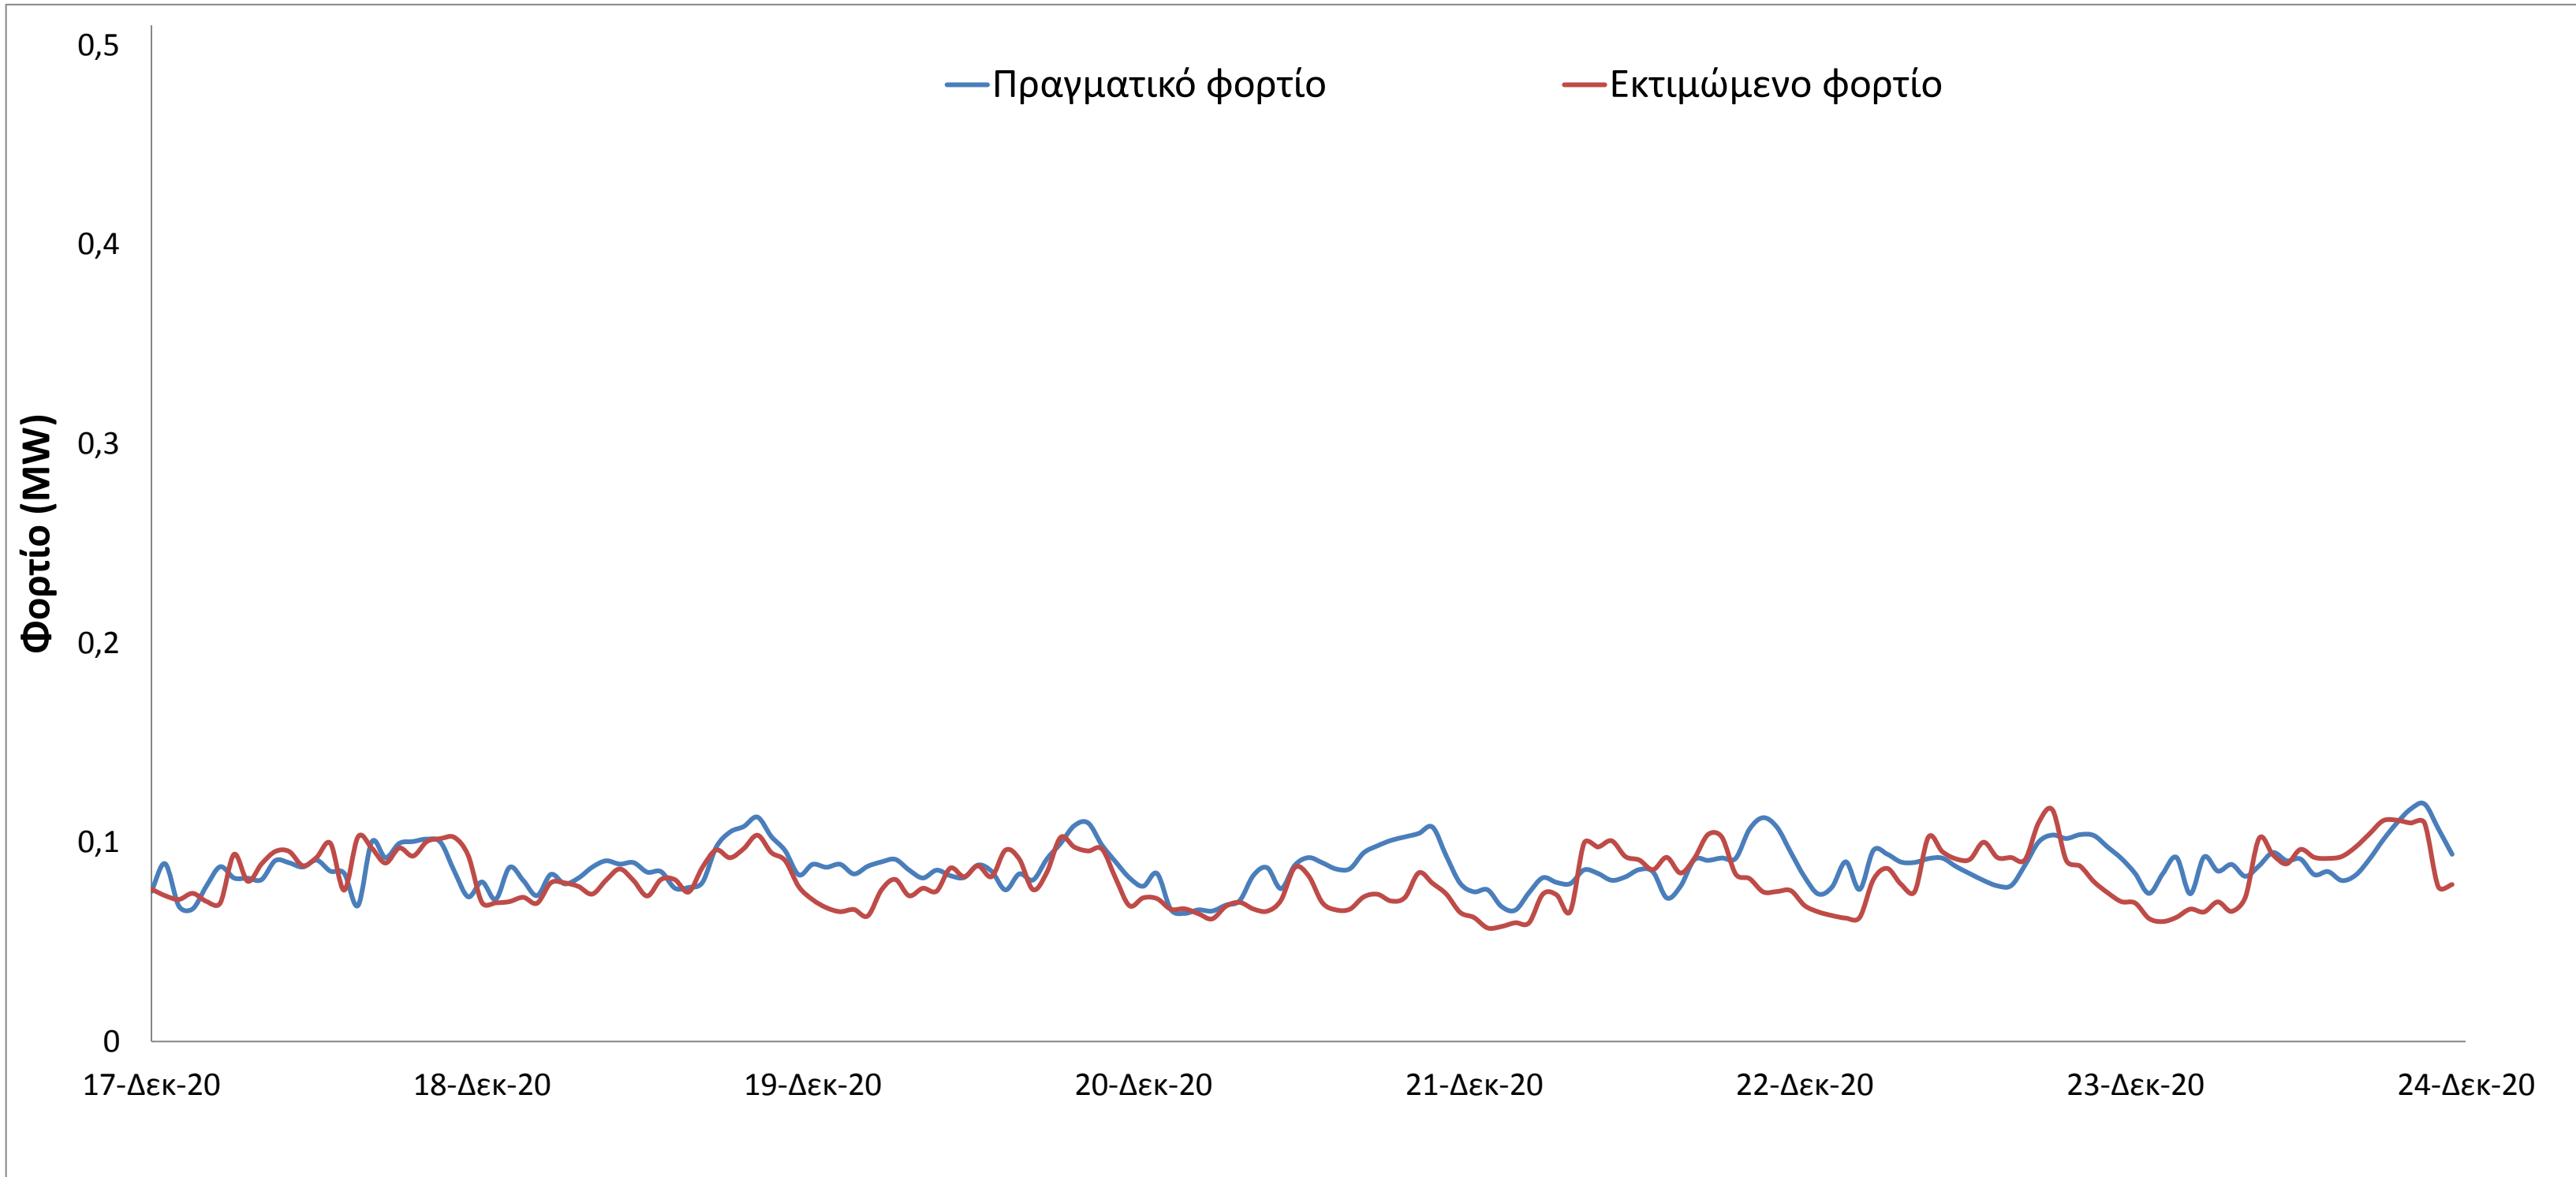

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Δονούσας για τις 24-12-2020 έως τις 30-12-2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Δονούσας η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 24-12-2020 έως και 30-12-2020, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
24/12/20	2,12
25/12/20	2,16
26/12/20	2,01
27/12/20	2,05
28/12/20	2,00
29/12/20	2,05
30/12/20	2,08

Παρατηρήσεις

- Η μονάδα G6 ήταν μη διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης και η μονάδα G2 λόγω βλάβης, με την συνολική ισχύ του ΤΣΠ να ανέρχεται σε 0,66 MW.

