


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 21-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **589,72 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **531,03 MWh** (90,05% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **58,7 MWh**, με διείσδυση 9,95%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **141 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

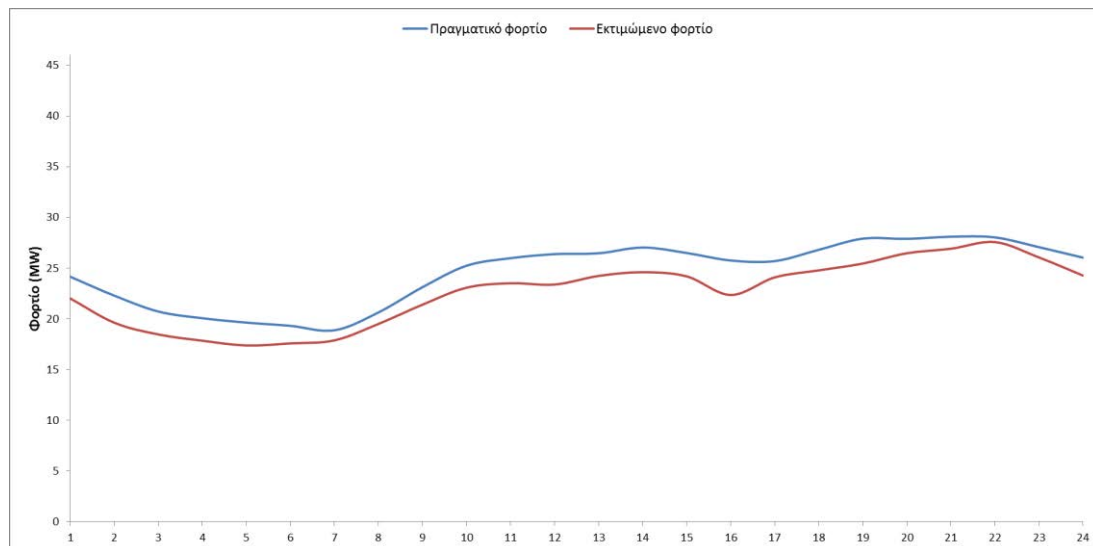

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 22-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **503,21 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **429,55 MWh** (85,36% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **73,67 MWh**, με διείσδυση 14,64%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **112,96 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

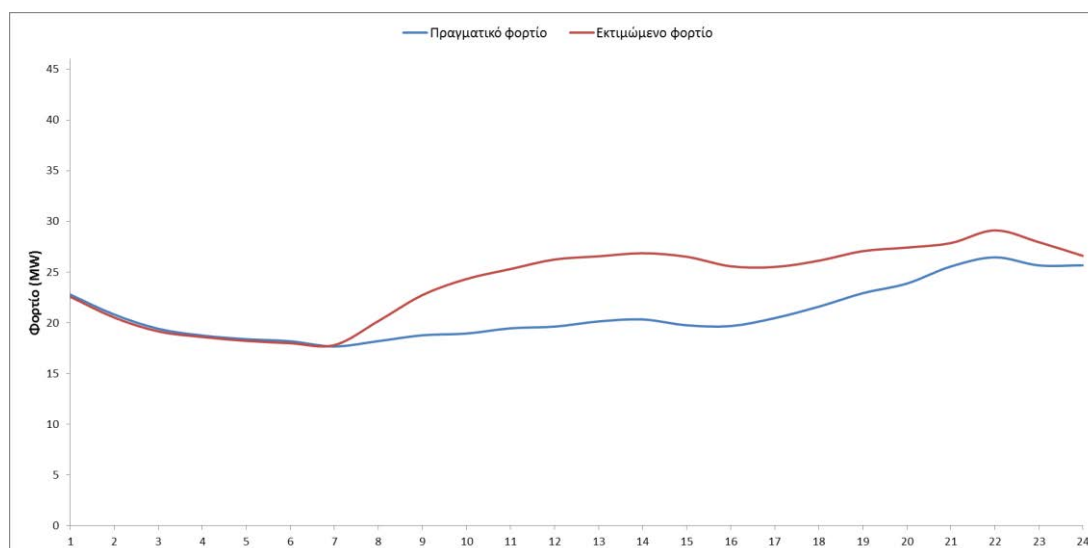

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.
- Πτώση του Δ/I P-320 ΑΣΠ Χίου από σφάλμα άγνωστης προέλευσης που προκάλεσε υποσυχνότητα και πτώση των Δ/I P-210, P-220, P-250, P-260, P-270, P-280. Οι γραμμές διανομής επανασυνδέθηκαν μετά από περίπου 10'.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 23-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **623,42 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **581,01 MWh** (93,2% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **42,42 MWh**, με διείσδυση 6,8%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

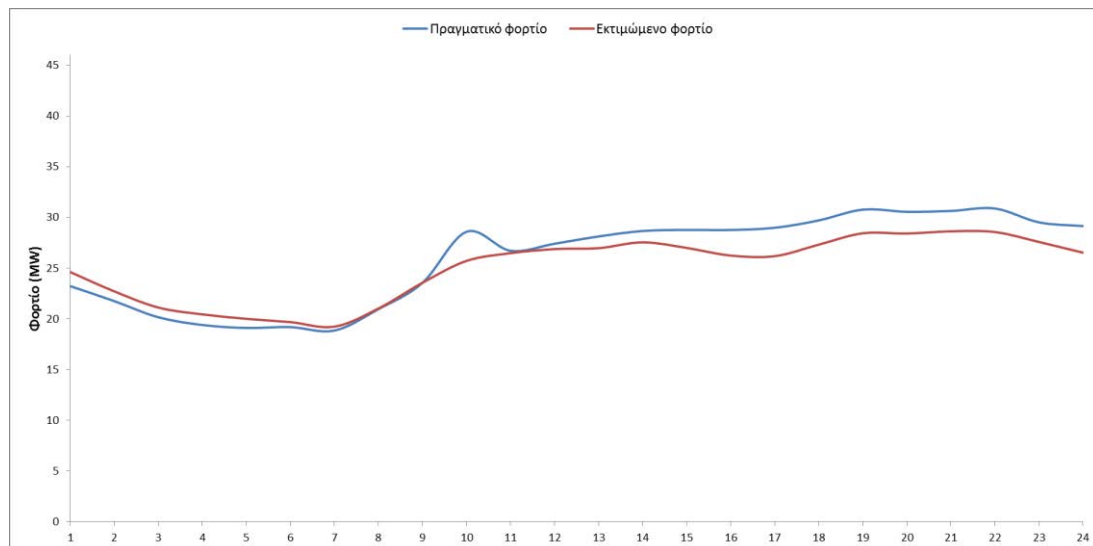

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 24-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **646,98 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **610,38 MWh** (94,34% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **36,61 MWh**, με διείσδυση 5,66%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

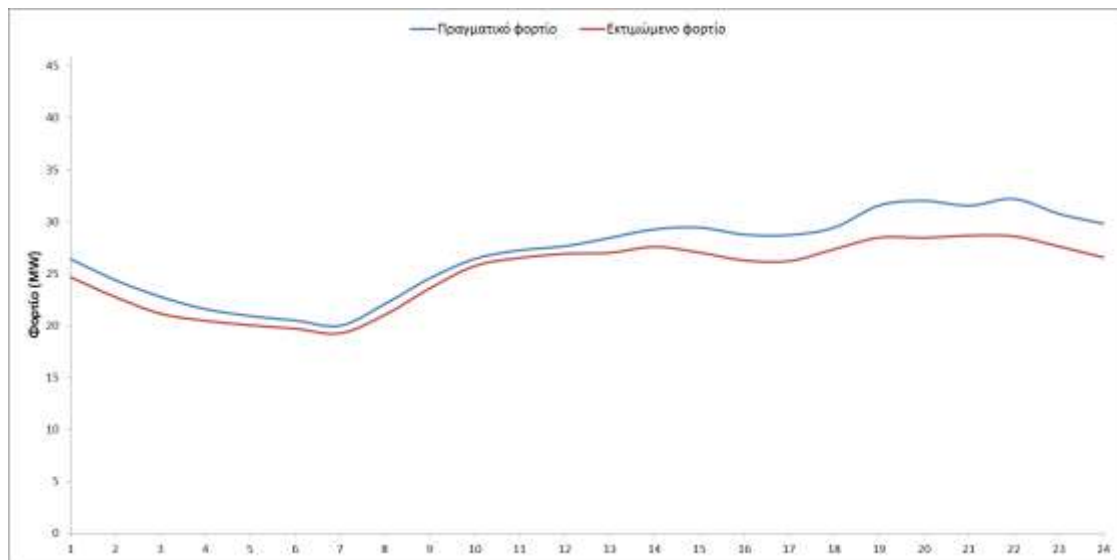

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.
- Από τις 11:19 π.μ. έως τις 11:27 π.μ. τέθηκαν εκτός οι αναχωρήσεις P-21, P-22, P-25, P-26, P-27, P-28 λόγω σφάλματος σε μονάδα παραγωγής του ΑΣΠ.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 25-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **613,53 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **567,58 MWh** (92,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **45,95 MWh**, με διείσδυση 7,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

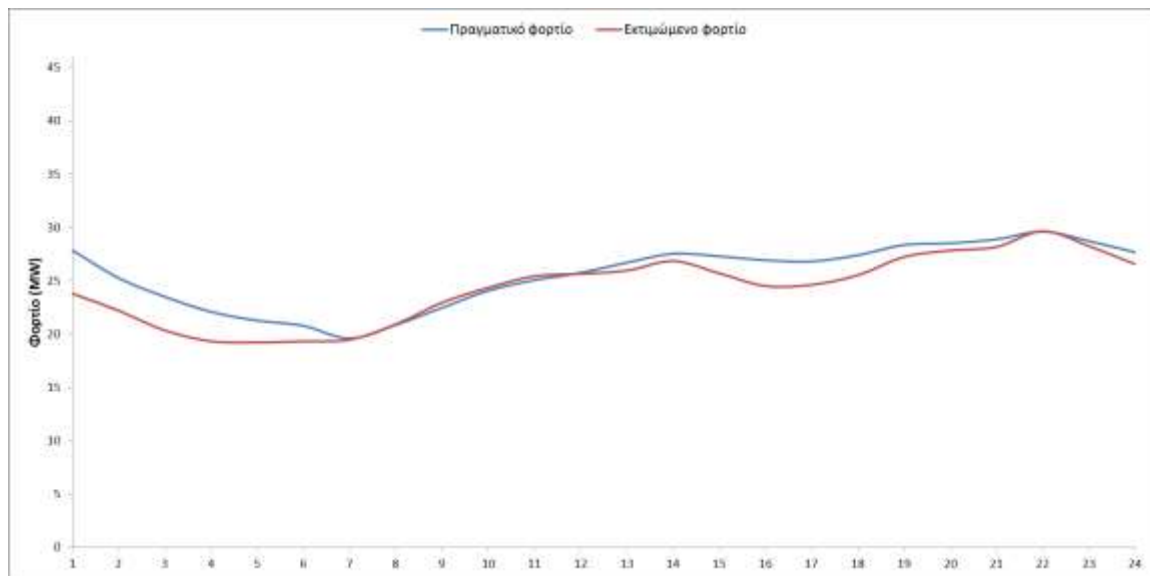

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 26-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **555 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **519,42 MWh** (93,59% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **35,58 MWh**, με διείσδυση 6,41%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **136,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

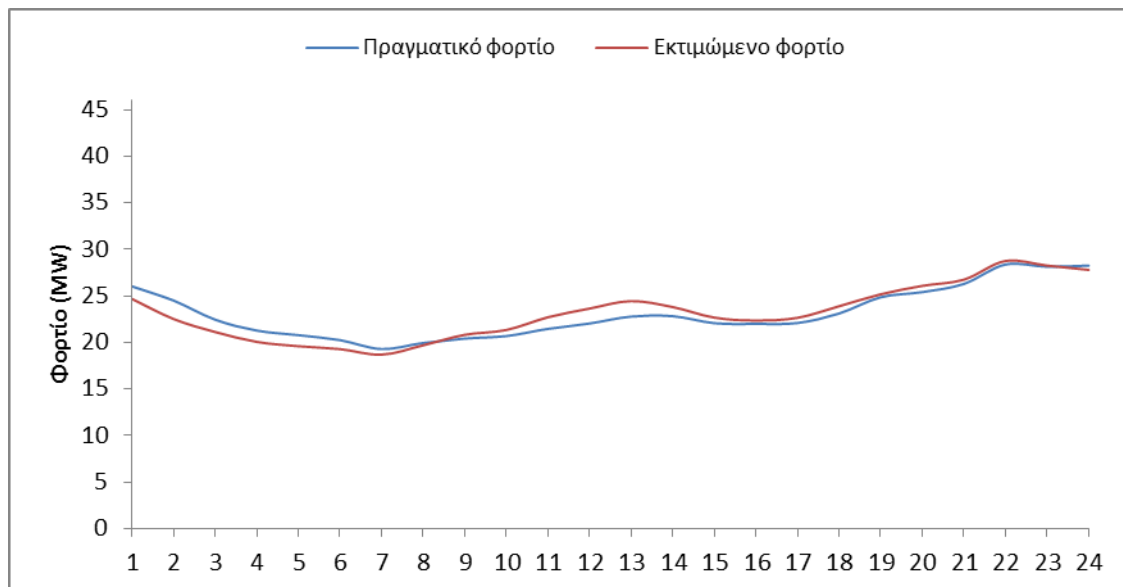

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 27-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **618,1 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **574,59 MWh** (92,96% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,51 MWh**, με διείσδυση 7,04%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **136,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

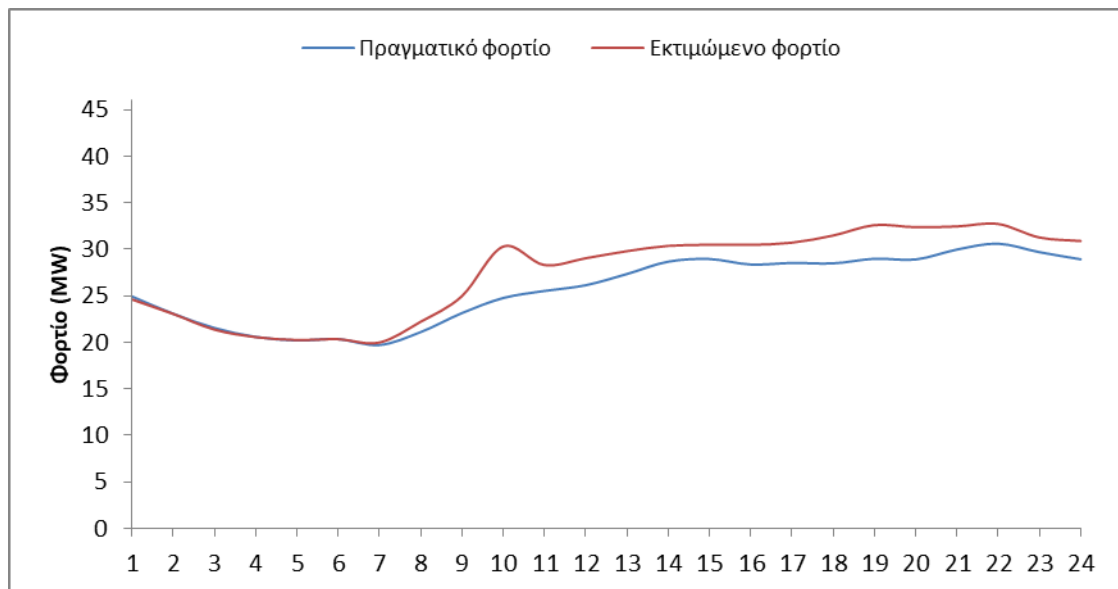

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 28-07-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **649,61 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **580,55 MWh** (89,37% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **69,06 MWh**, με διείσδυση 10,63%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

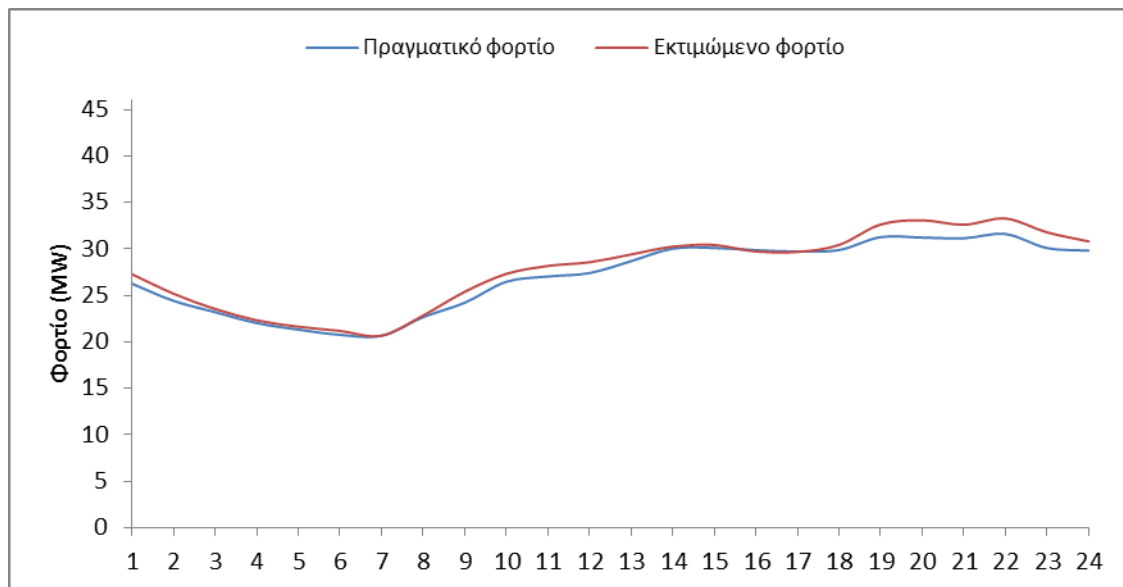

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/07/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **676,26 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **614,69 MWh** (90,9% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **61,57 MWh** με διείσδυση 9,1%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

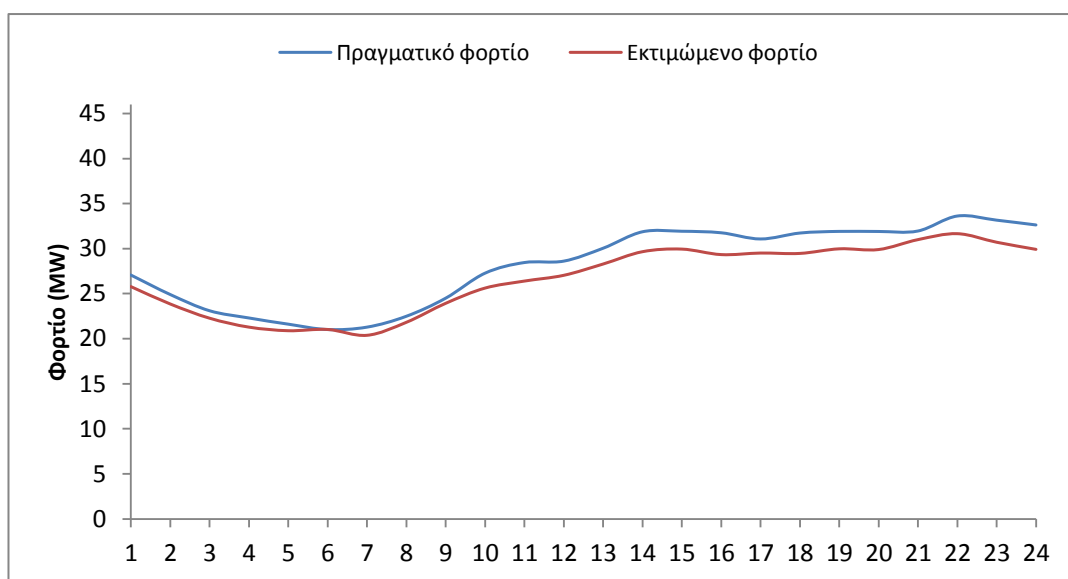

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/07/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **736,81 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **673,81 MWh** (91,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **63 MWh**, με διείσδυση 8,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

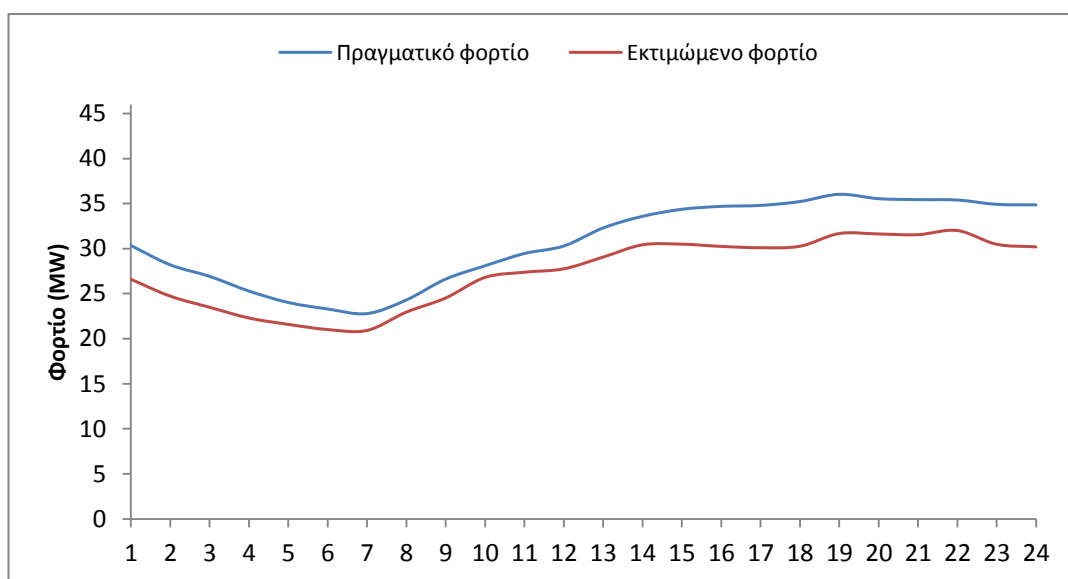

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 31/07/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **728,35 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **663,4 MWh** (91,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **64,95 MWh**, με διείσδυση 8,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

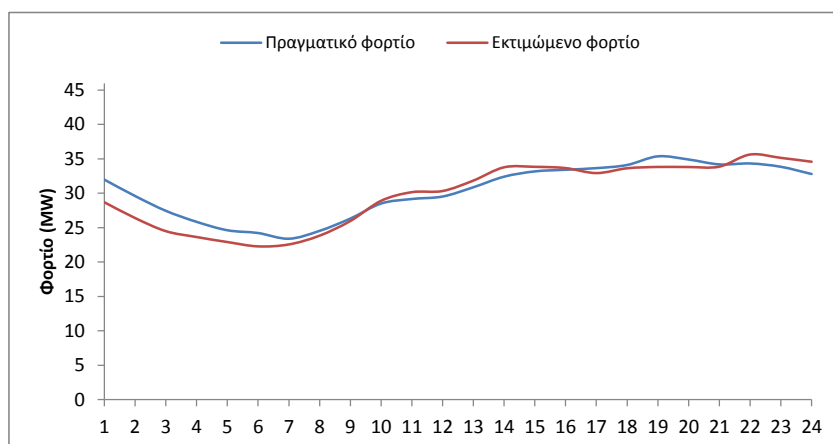

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **761,64 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **720,66 MWh** (94,62% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **40,98 MWh**, με διείσδυση 5,38%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

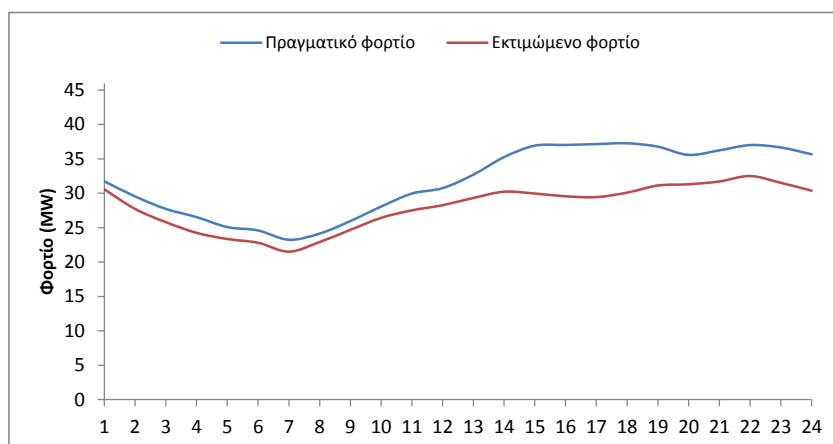

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 02/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **675,32 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **609,02 MWh** (90,18% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **66,3 MWh**, με διείσδυση 9,82%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

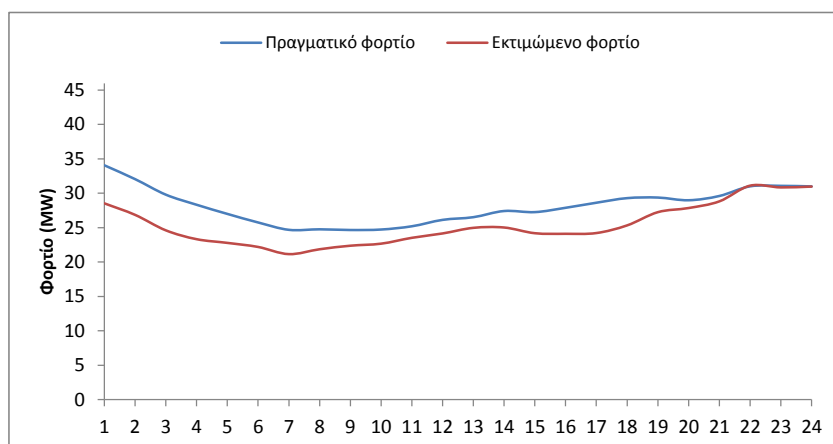

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 03/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **673,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **605,13 MWh** (89,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **68,09 MWh**, με διείσδυση 10,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

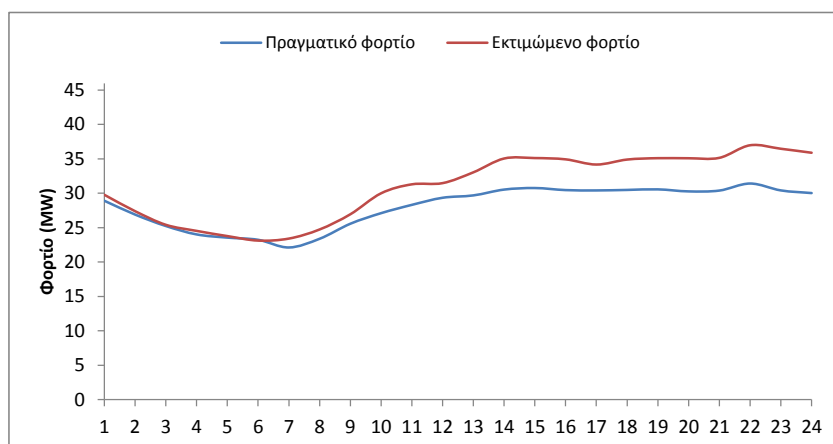

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 04/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **620,97 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **580,38 MWh** (93,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **40,59 MWh**, με διείσδυση 6,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

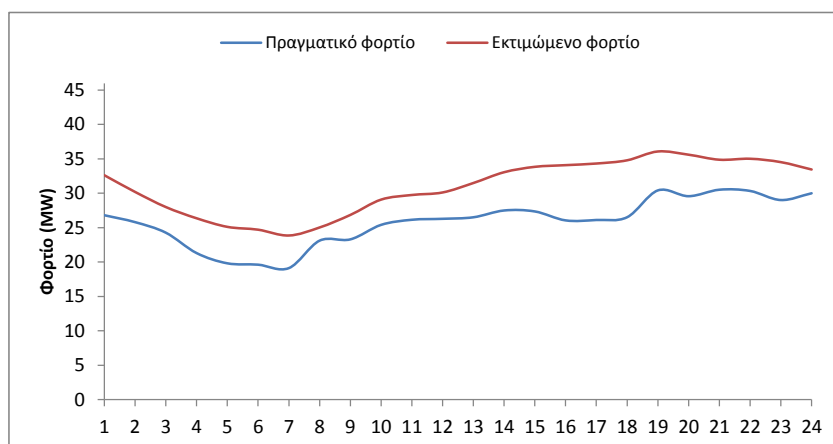

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 05/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **652,05 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **626,18 MWh** (96,03% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **25,87 MWh**, με διείσδυση 3,97%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

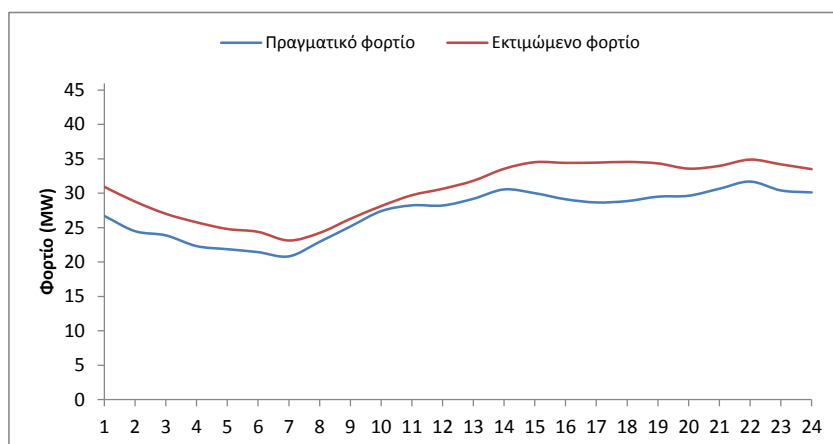

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 06-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **672,63 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **669,69 MWh** (99,56% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **2,93 MWh**, με διείσδυση 0,44%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,14 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

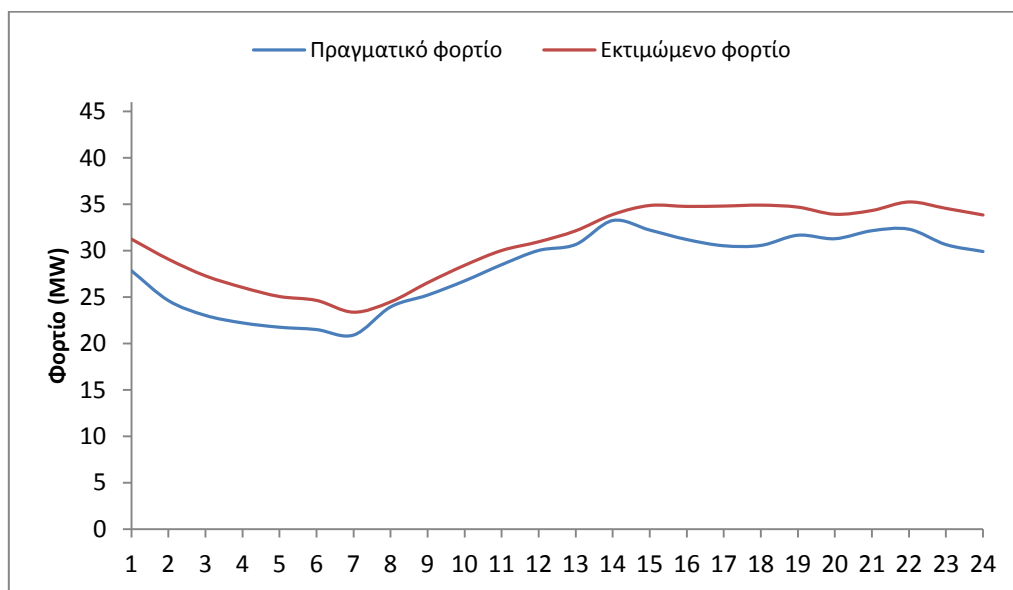

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 07-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **651,99 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **645,14 MWh** (98,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **6,85 MWh**, με διείσδυση 1,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

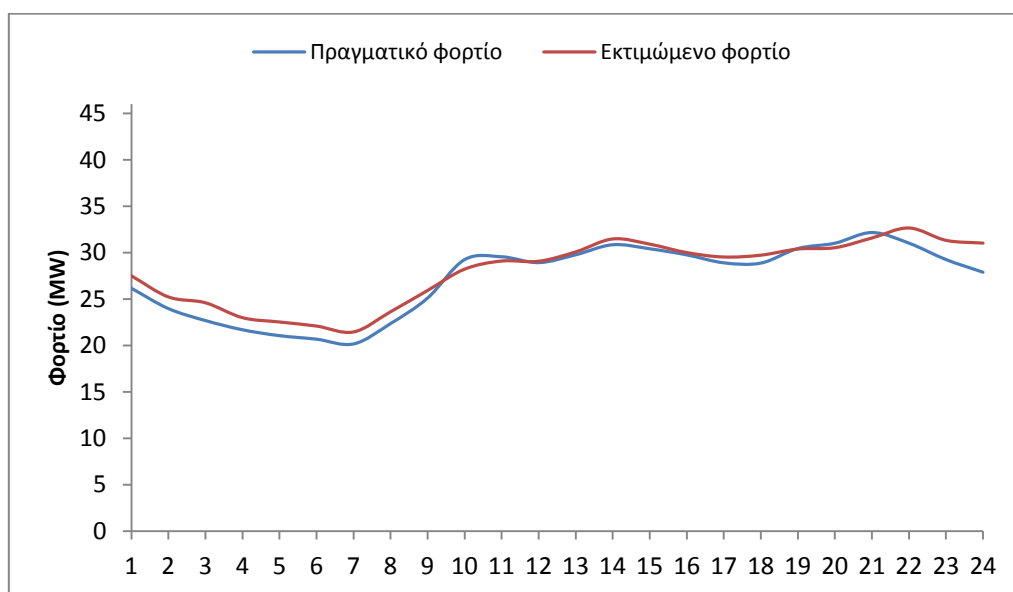

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 08-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **633,69 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **624,43 MWh** (98,54% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **9,27 MWh**, με διείσδυση 1,46%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

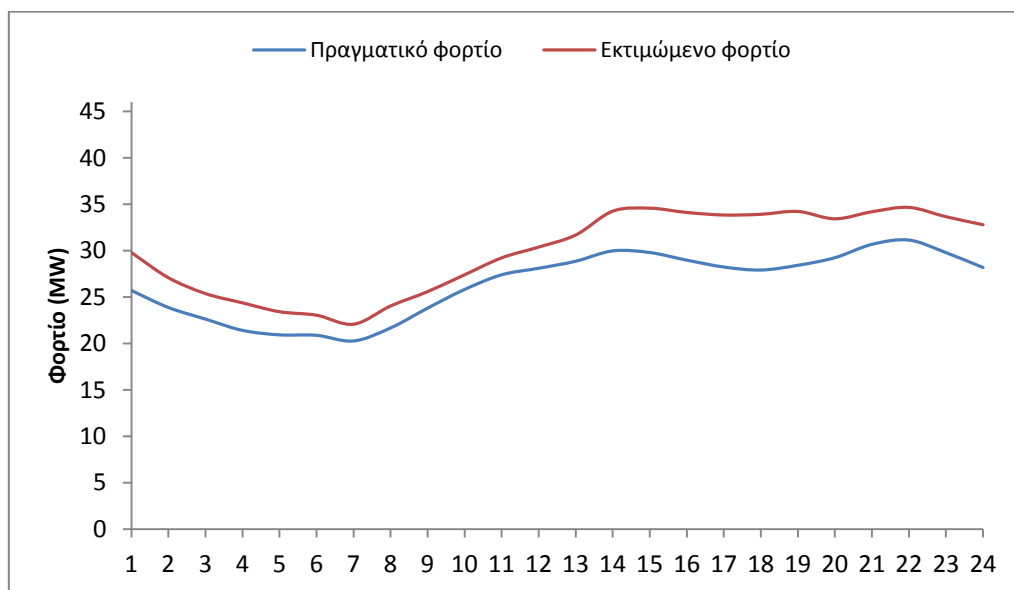

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 09-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **604,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **572,48 MWh** (94,71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **31,95 MWh**, με διείσδυση 5,29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

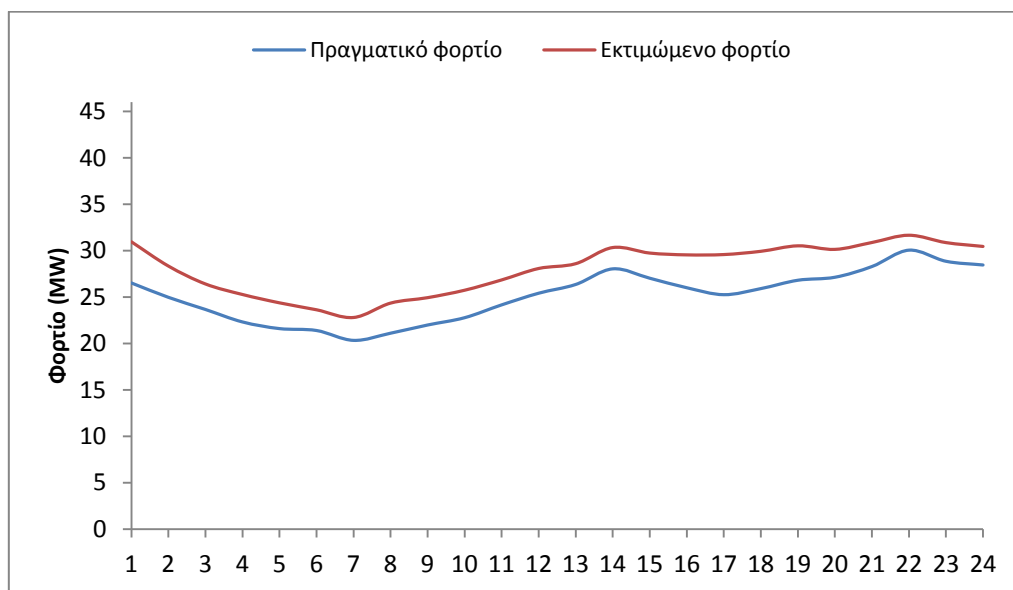

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 10-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **636,03 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **543,58 MWh** (85,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **92,45 MWh**, με διείσδυση 14,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

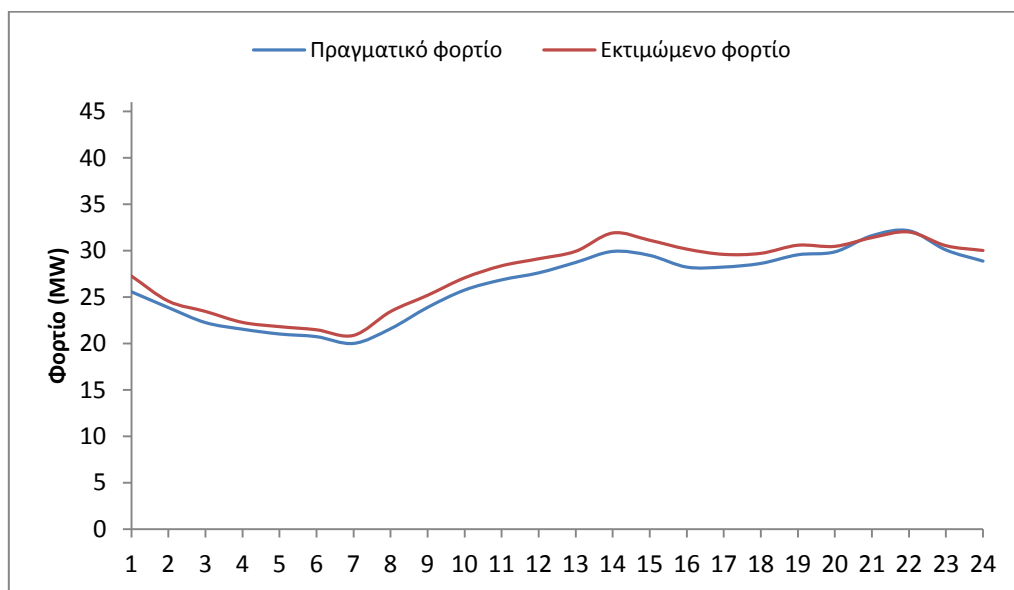

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 11-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **646,24 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **550,43 MWh** (85,17% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **95,81 MWh**, με διείσδυση 14,83%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **143,88 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

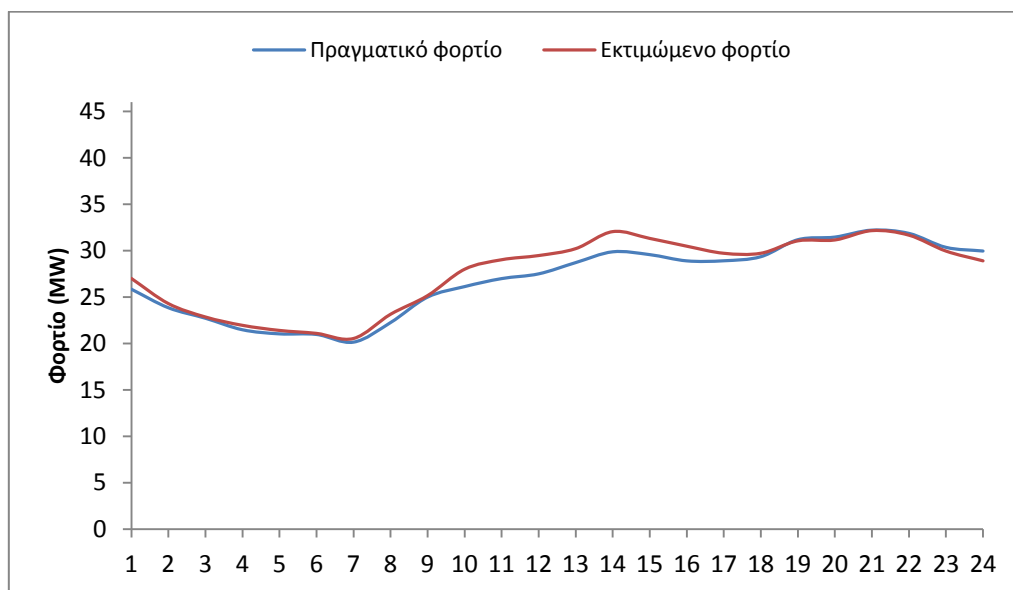

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G1 βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 12-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **654,40 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **572,41 MWh** (87,47% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **81,99 MWh**, με διείσδυση 12,53%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

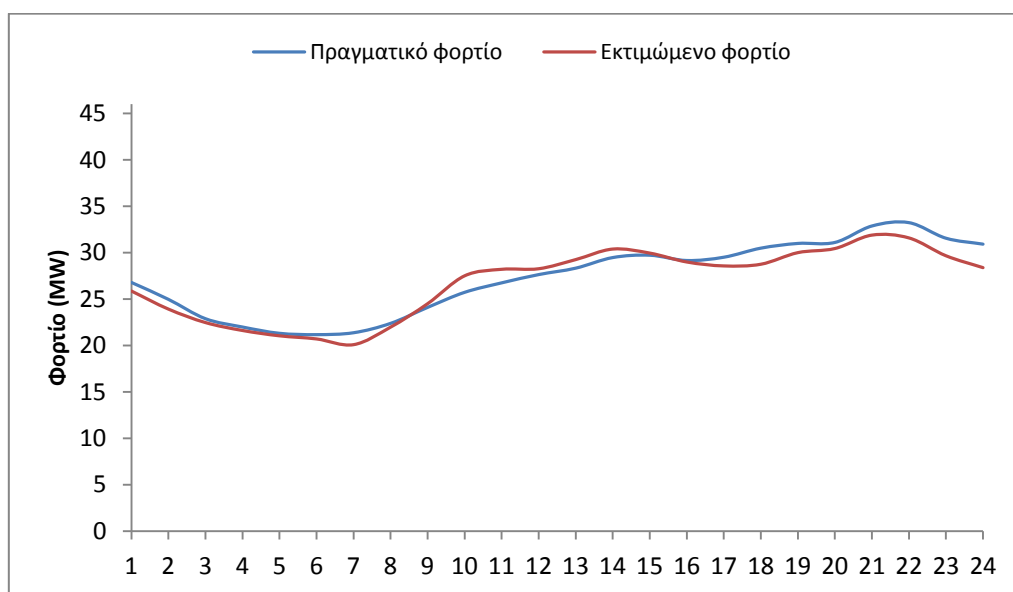

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη μονάδα G1, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 13-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **690,94 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **622,75 MWh** (90,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **68,19 MWh**, με διείσδυση 9,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

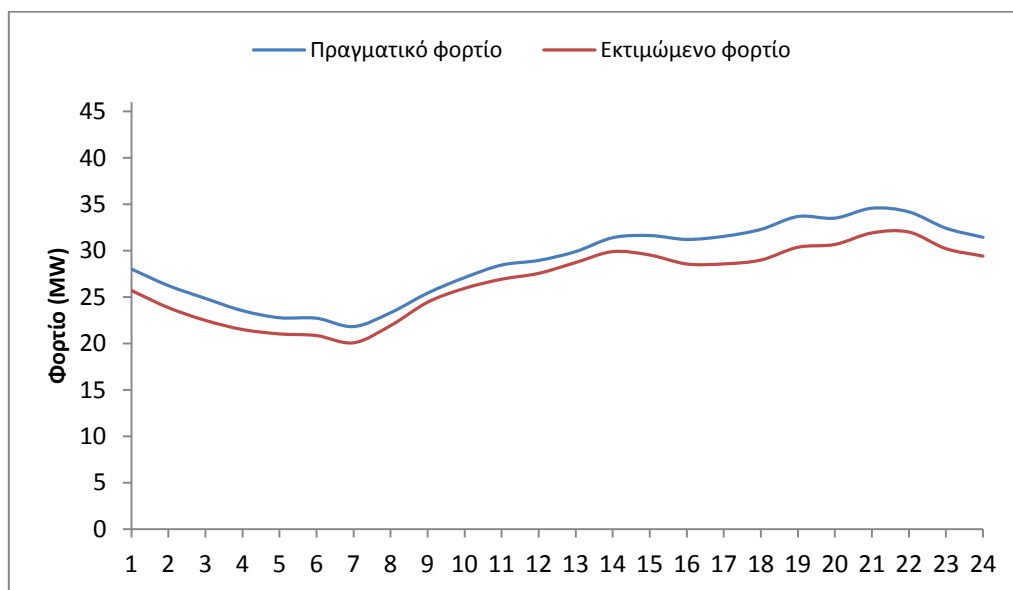

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 14/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **674,16 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **576,97 MWh** (85,58% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **97,19 MWh**, με διείσδυση 14,42%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

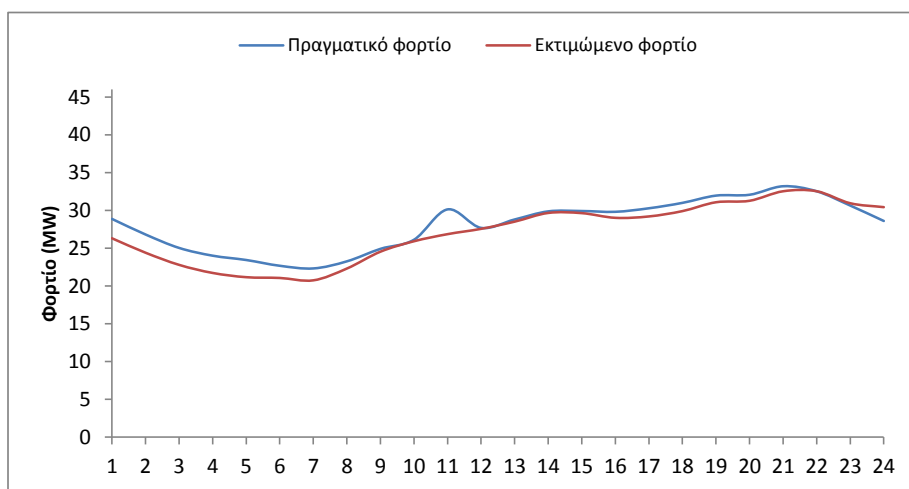

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 15/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **593,84 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **531,7 MWh** (89,54% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **62,14 MWh**, με διείσδυση 10,46%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

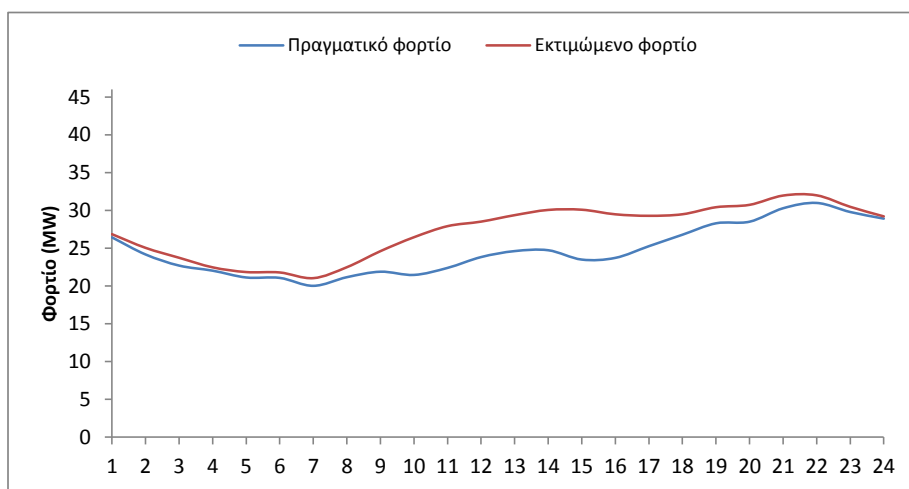

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 16/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **595,4 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **546,41 MWh** (91,77% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48,99 MWh**, με διείσδυση 8,23%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

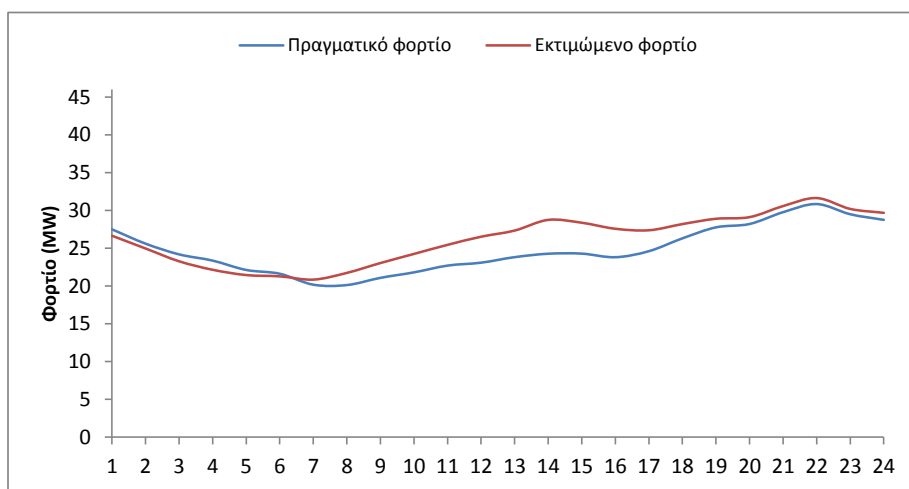

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 17/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **607,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **499,04 MWh** (82,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **108,37 MWh** με διείσδυση 17,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

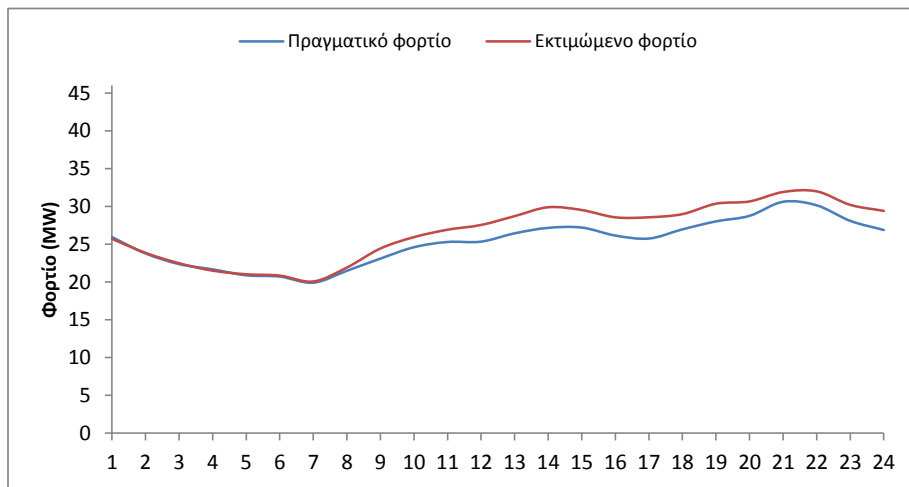

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 18/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **593,05 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **506,53 MWh** (85,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **86,52 MWh** με διείσδυση 14,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

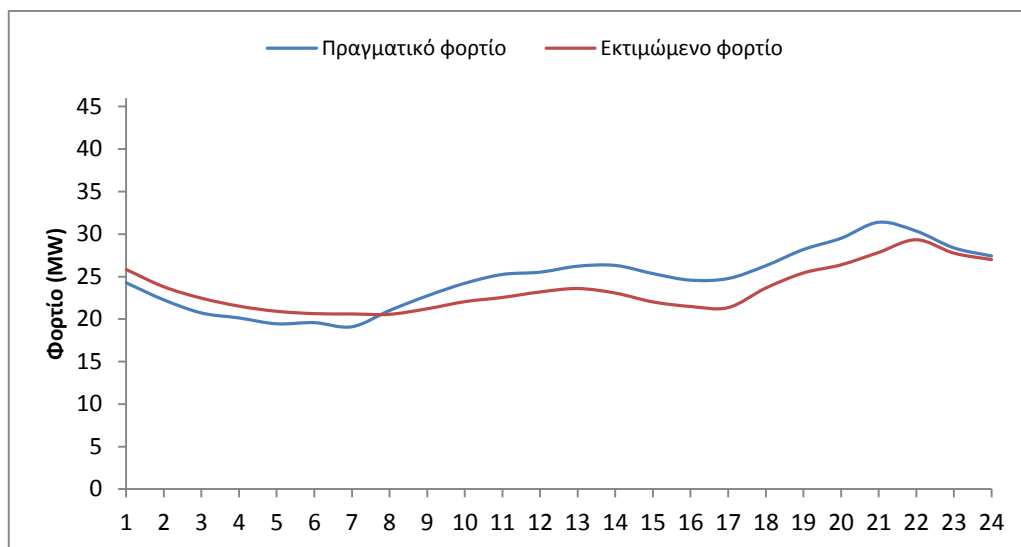

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 19/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **600,02 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **574,19 MWh** (95,7% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **25,83 MWh** με διείσδυση 4,3%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

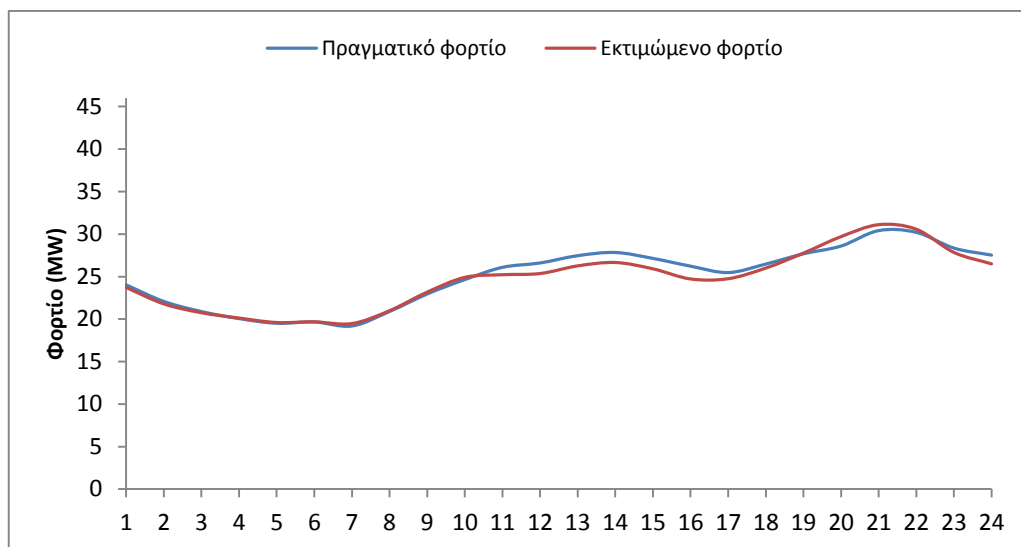

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 20/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **604,61 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **551,61 MWh** (91,23% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **53 MWh**, με διείσδυση 8,77%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

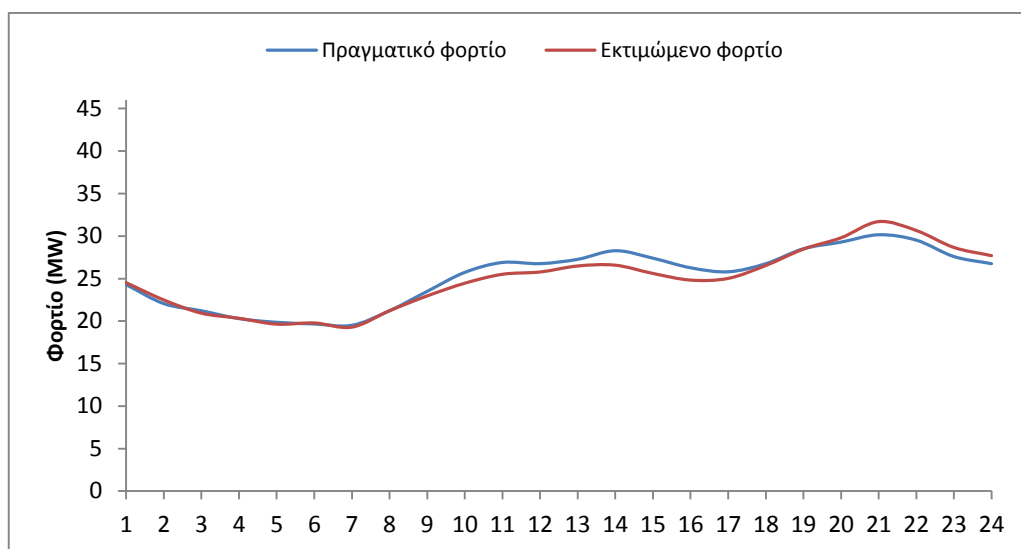

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 21/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **606,28 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **529,55 MWh** (87,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **76,72 MWh**, με διείσδυση 12,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

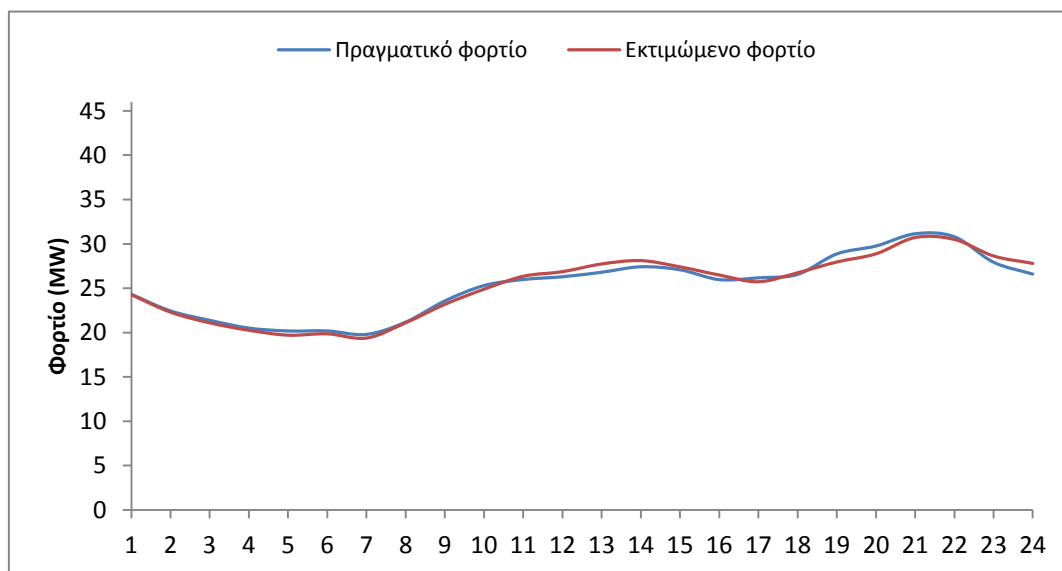

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 22/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **607,26 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **557,73 MWh** (91,84% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **49,53 MWh**, με διείσδυση 8,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

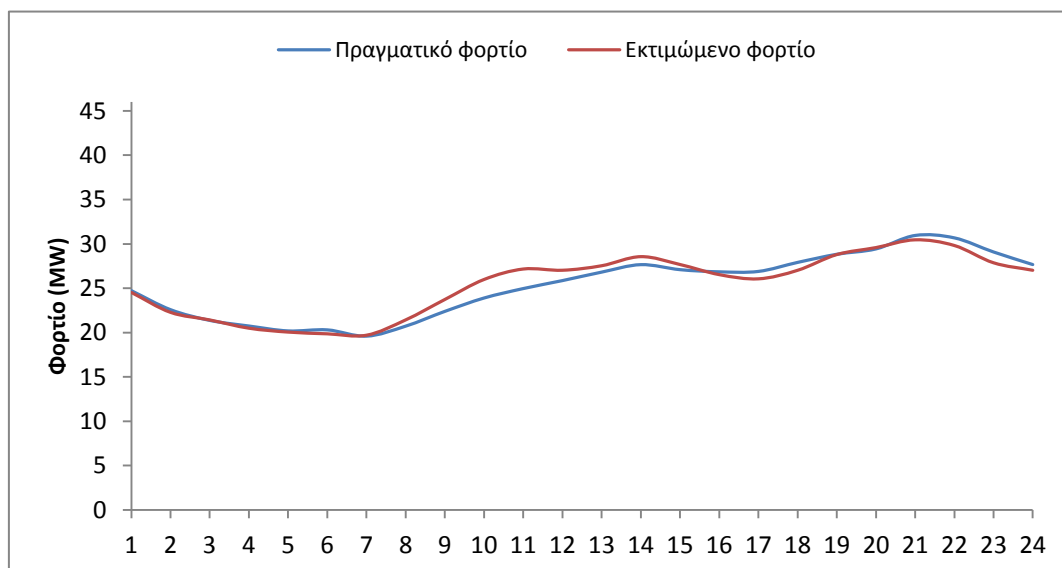

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 23/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **585,72 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **519,36 MWh** (88,67% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **66,37 MWh**, με διείσδυση 11,33%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

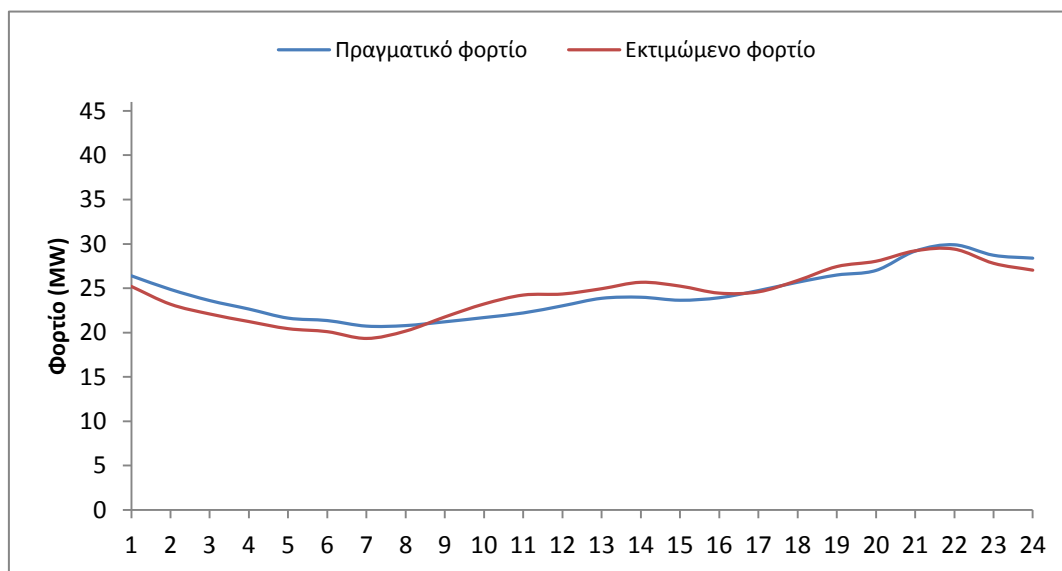

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 24/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **633,24 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **581,43 MWh** (91,82% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **51,8 MWh**, με διείσδυση 8,18%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

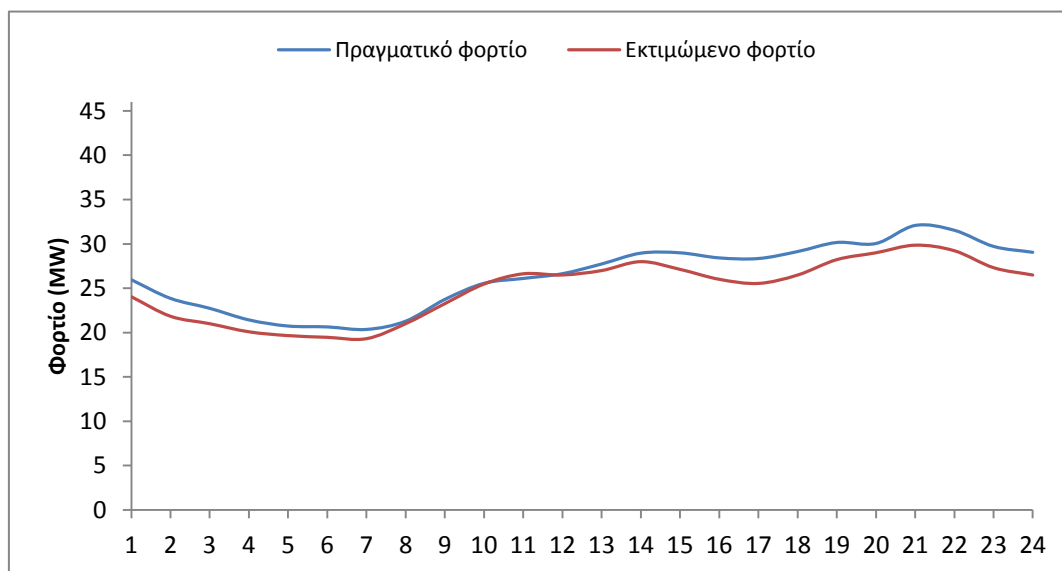

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου **για τις 25-08-2020**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **638,22 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **614,29 MWh** (96,25% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **23,93 MWh**, με διείσδυση 3,75%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **131,28 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

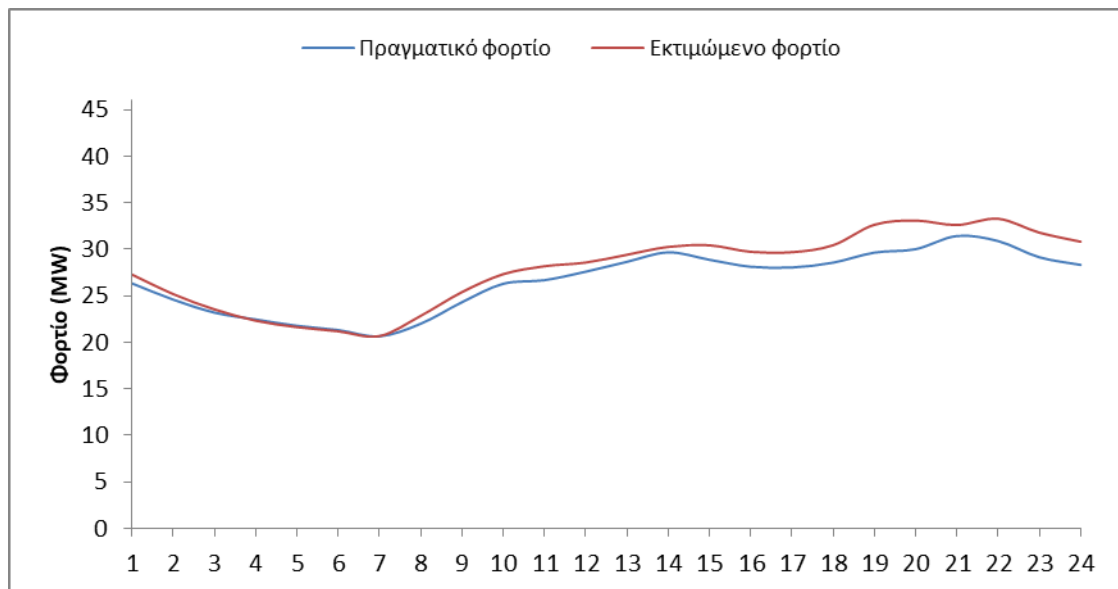

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 που είναι σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 26/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **623,01 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **556,52 MWh** (89,33% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **66,49 MWh** με διείσδυση 10,67%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

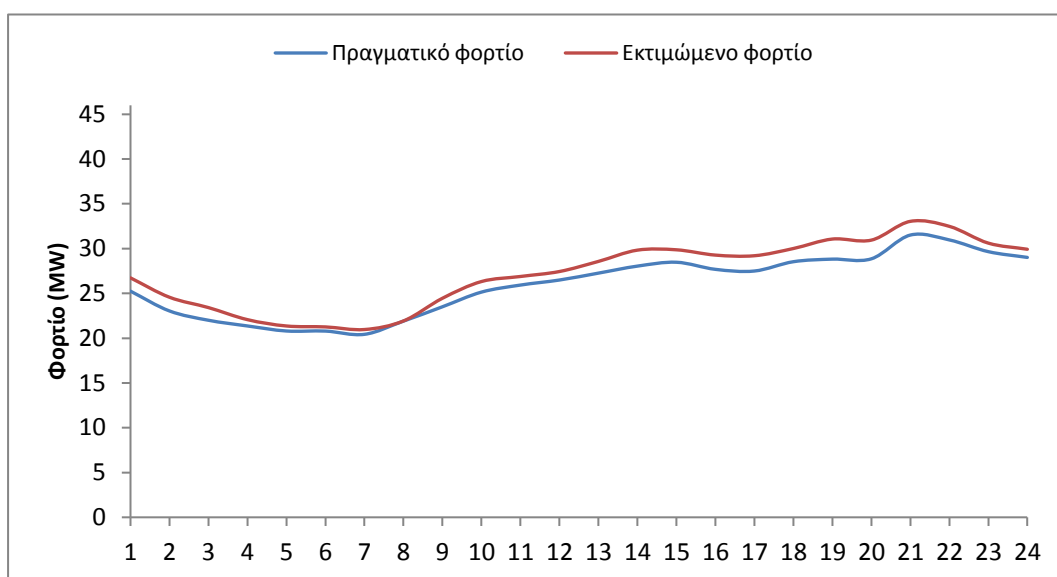

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 η οποία έχει βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 27/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **636 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **579,3 MWh** (91,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **56,7 MWh**, με διείσδυση 8,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

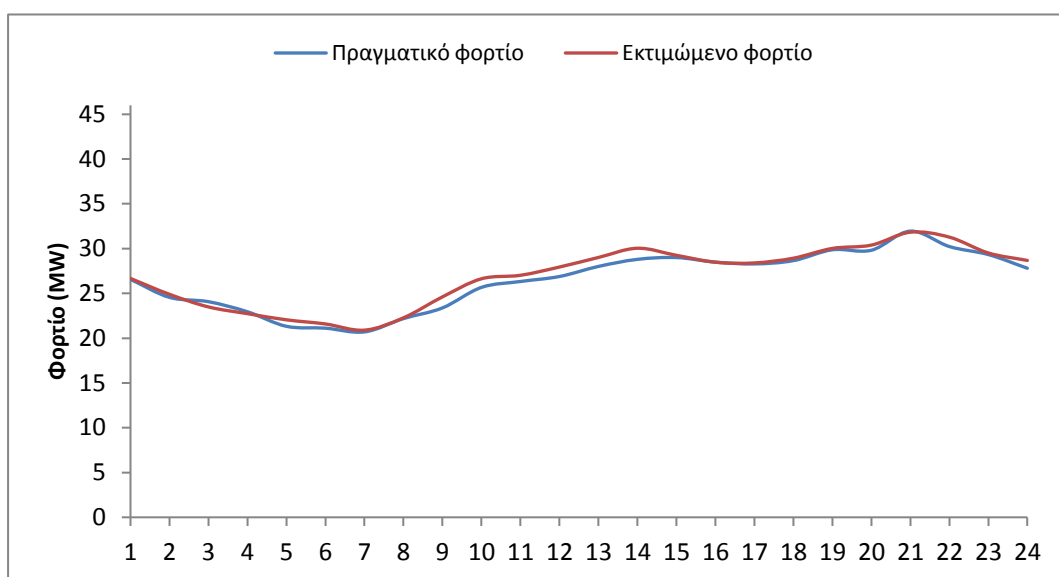

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 η οποία έχει βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 28/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **629 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **586 MWh** (93,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43 MWh**, με διείσδυση 6,83%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **134,89 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

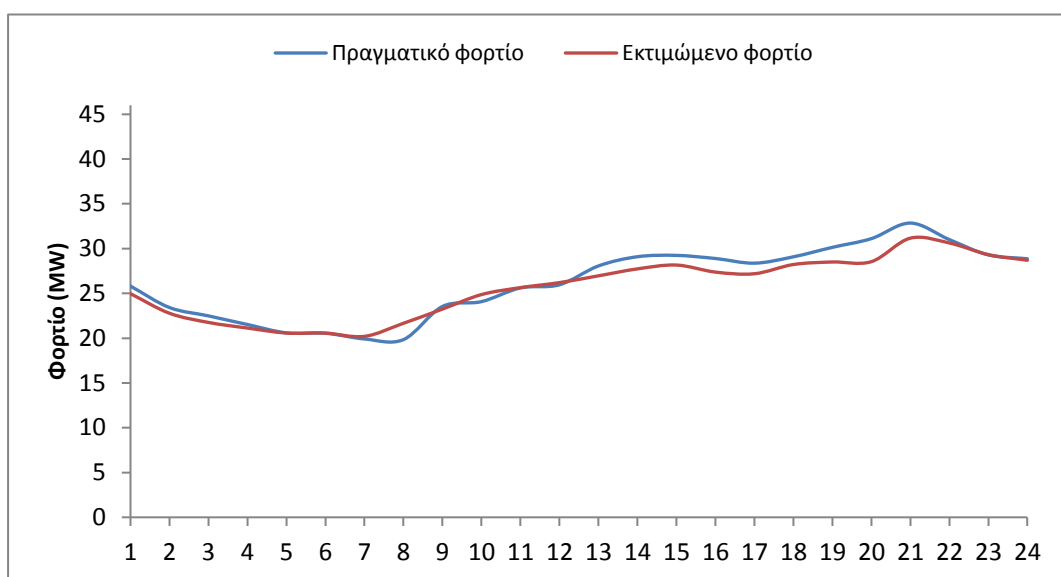

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 η οποία έχει βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **610 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **604 MWh** (98,99% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **6,14 MWh**, με διείσδυση 1,01%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

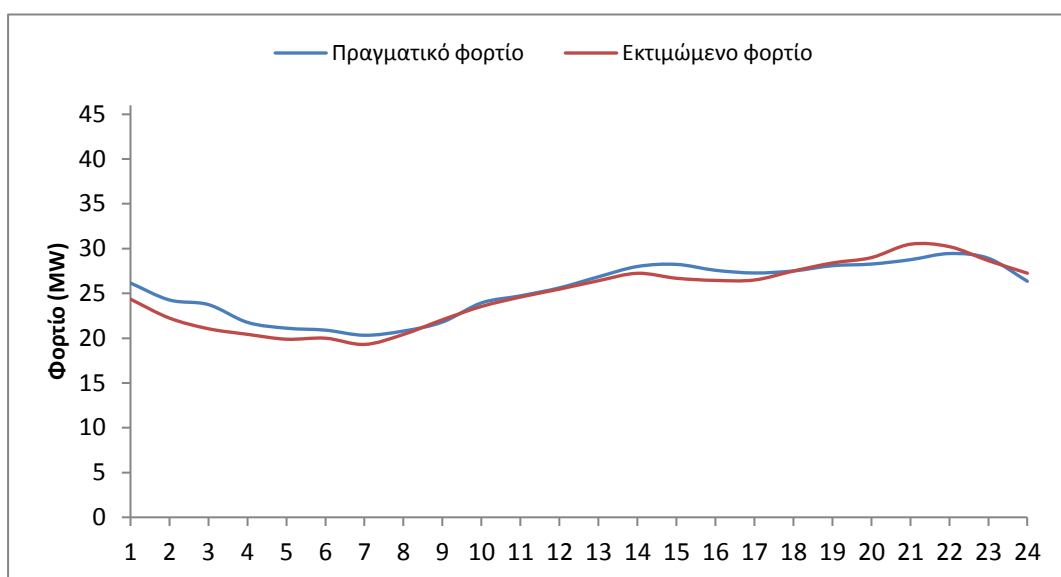

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 η οποία έχει βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **566 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **558 MWh** (98,52% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,37 MWh**, με διείσδυση 1,48%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

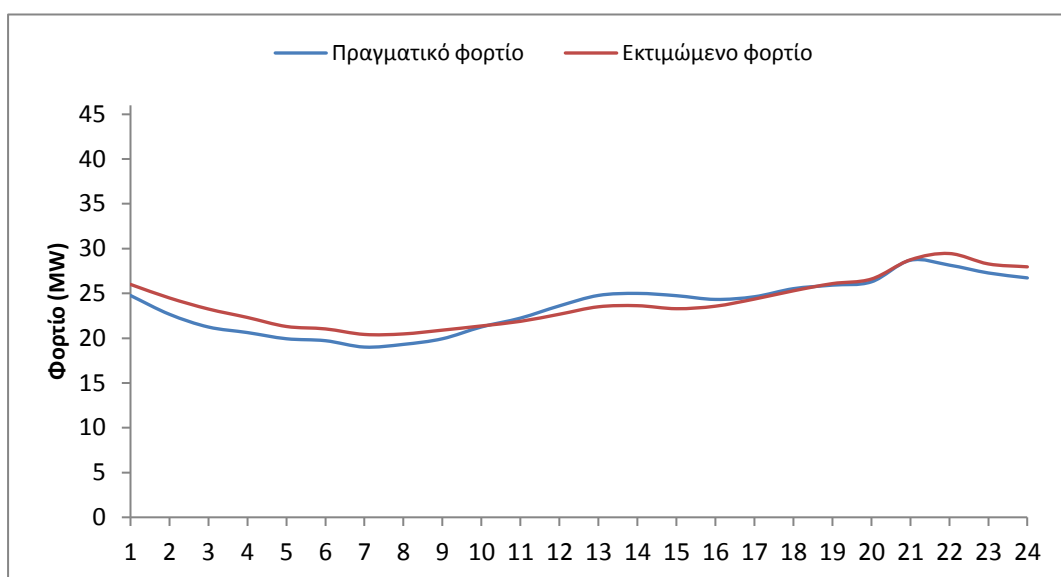

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες εκτός από την G3 η οποία έχει βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 31/08/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **665 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **624 MWh** (93,93% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **40 MWh**, με διείσδυση 6,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

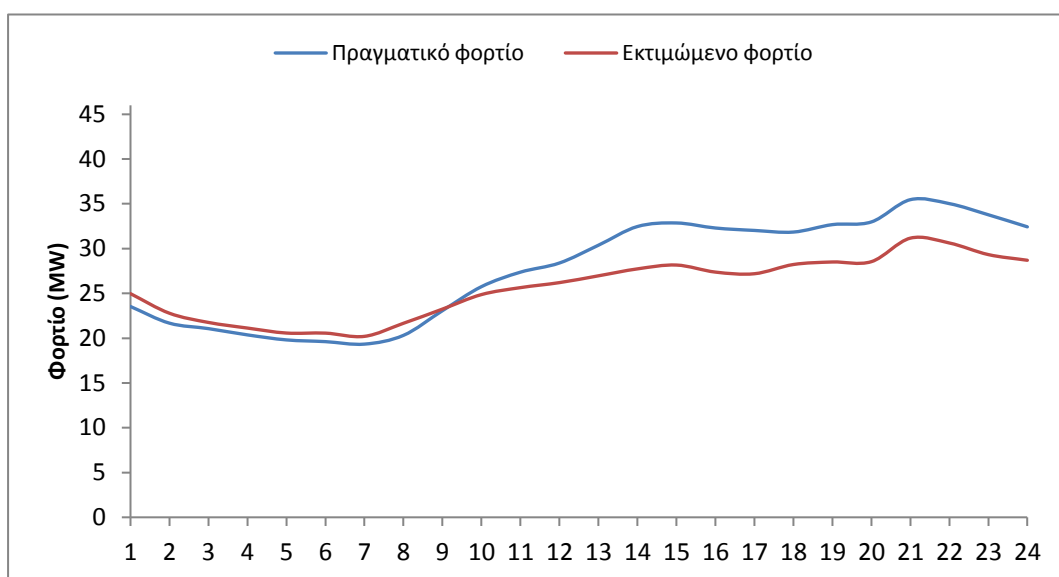

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **649 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **622 MWh** (95,82% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **27 MWh**, με διείσδυση 4,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

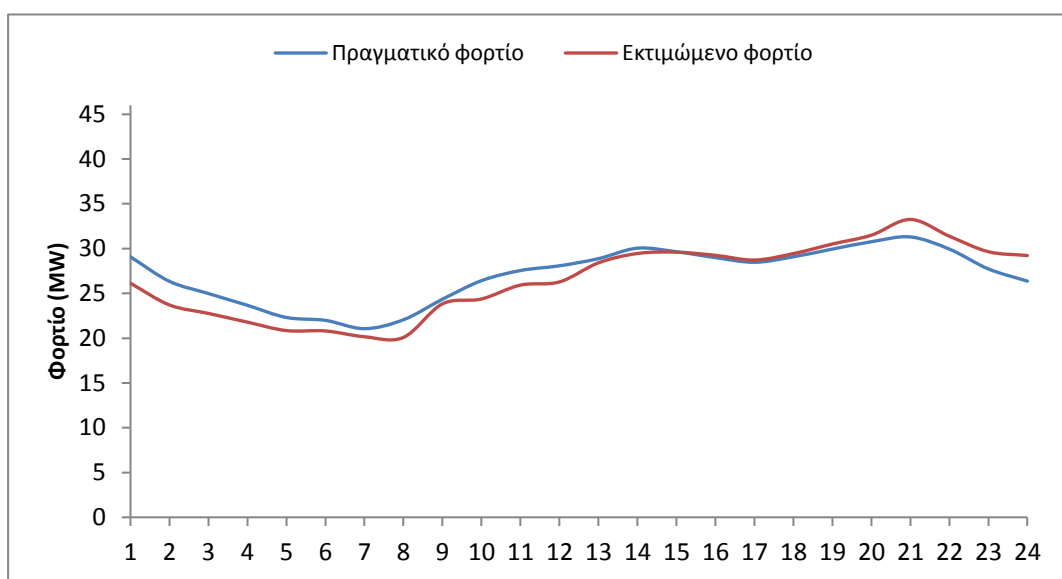

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 λόγω εργασιών συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 02/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **623 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **622 MWh** (99,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **0,69 MWh**, με διείσδυση 0,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

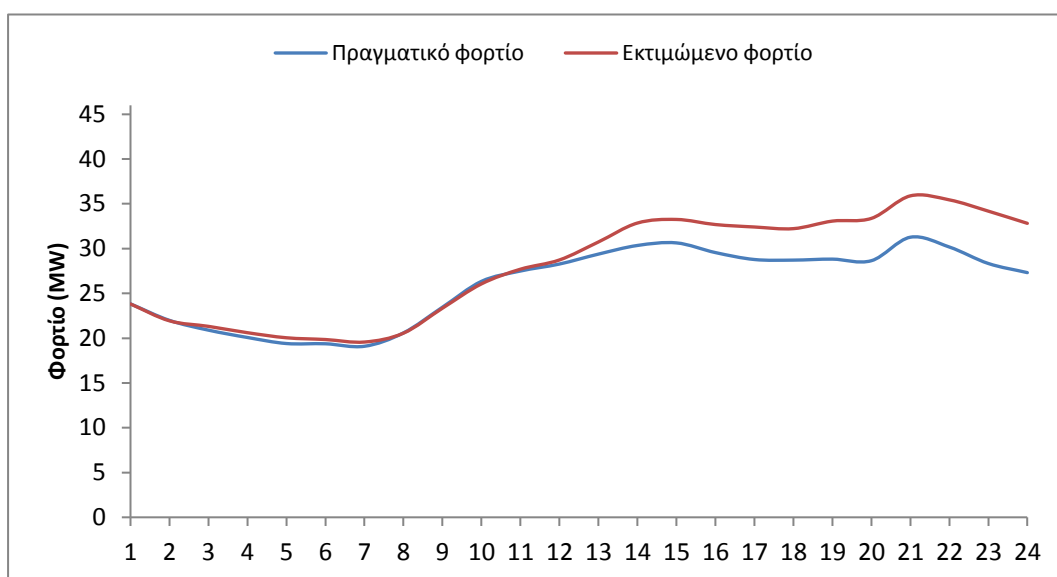

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 λόγω εργασιών συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 03/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **624 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **621 MWh** (99,48% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **3,25 MWh**, με διείσδυση 0,52%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

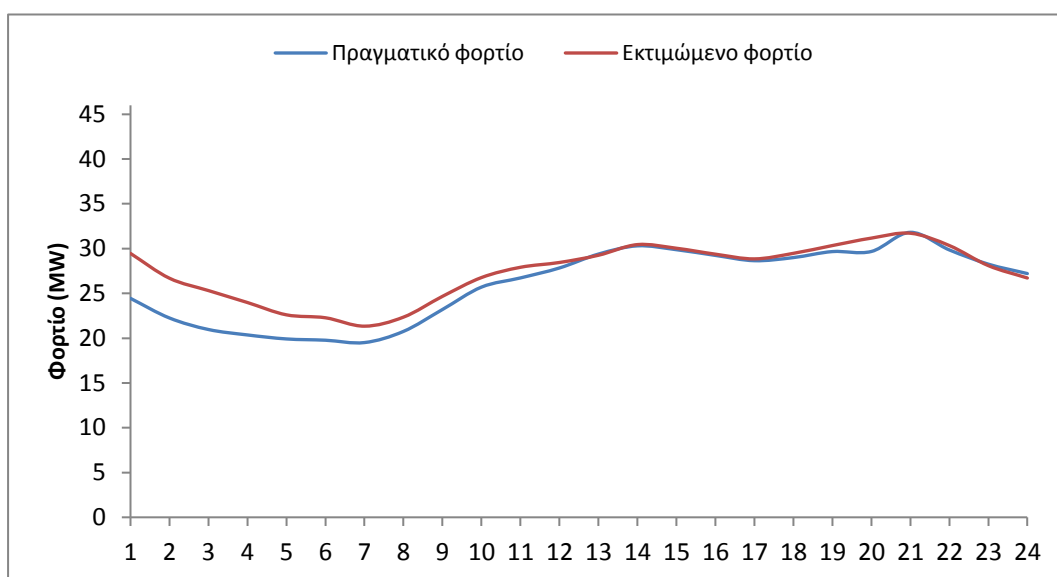

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 λόγω εργασιών συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 04/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **621 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **561 MWh** (90,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **59,67 MWh**, με διείσδυση 9,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

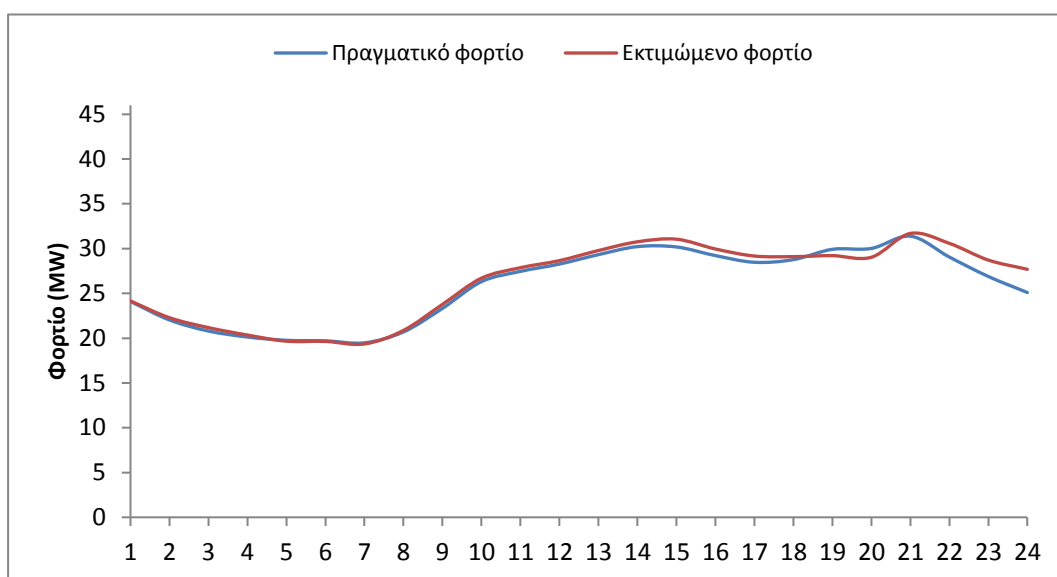

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 λόγω εργασιών συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 05/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **532 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **412 MWh** (77,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **120,54 MWh** με διείσδυση 22,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

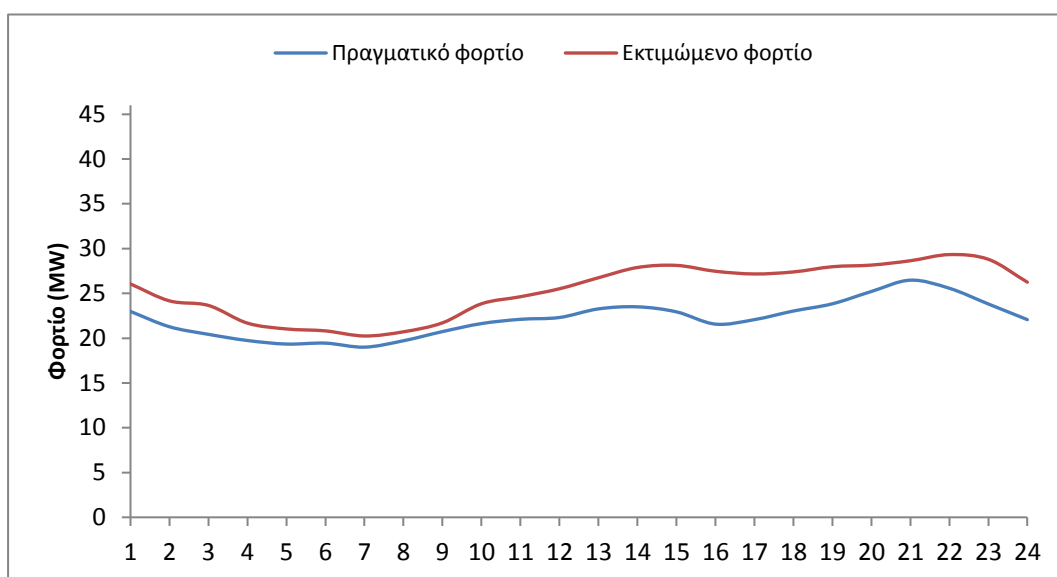

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 λόγω εργασιών συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 06/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **486 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **415 MWh** (85,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **70,41 MWh**, με διείσδυση 14,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

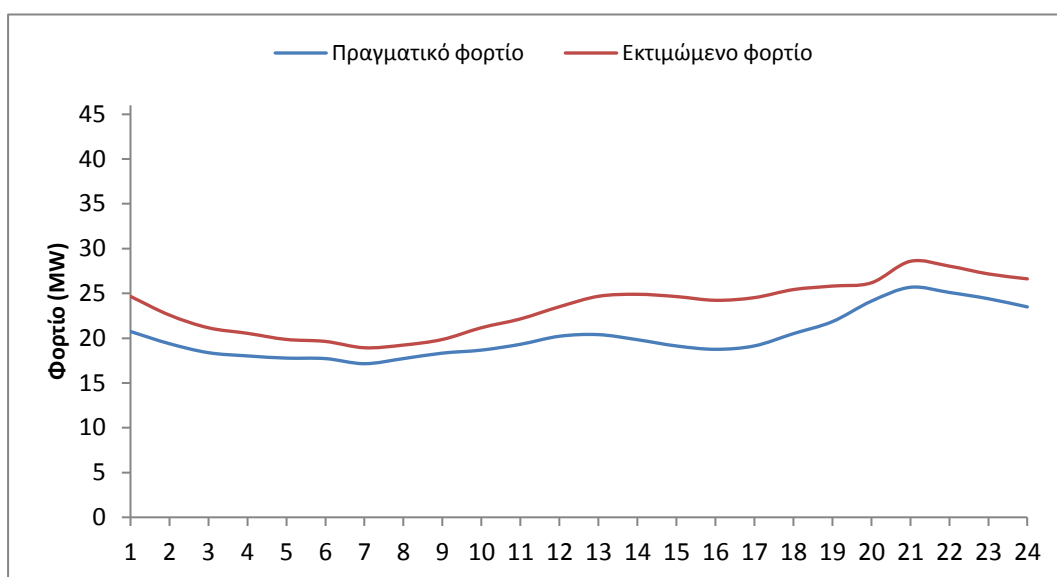

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 07/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **551 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **518 MWh** (94,01% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,05 MWh** με διείσδυση 5,99%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

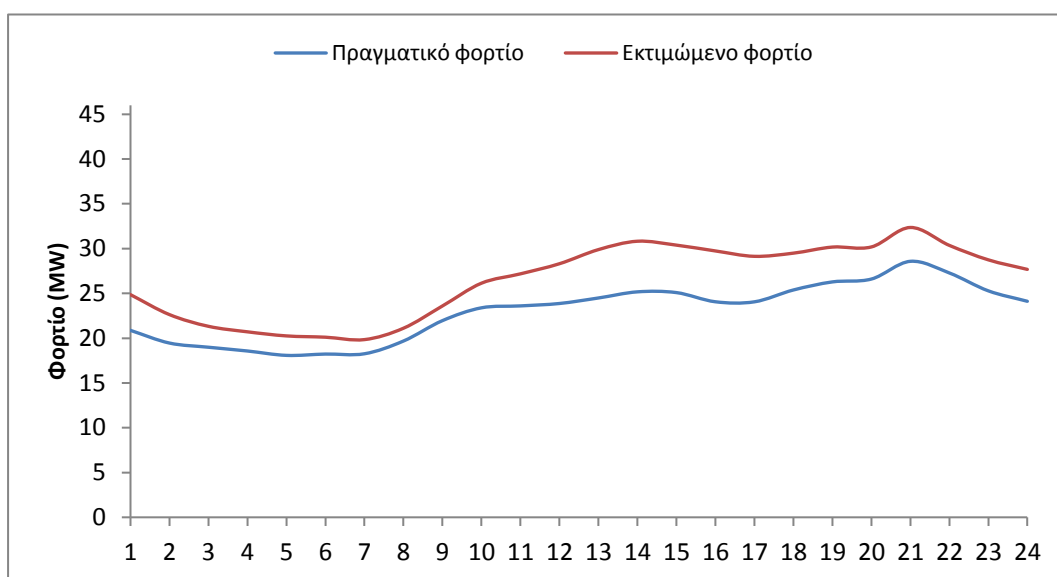

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3 η οποία παρουσίασε βλάβη μετά τις 15:00, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 08/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **556 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **486 MWh** (87,49% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **69,58 MWh**, με διείσδυση 12,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

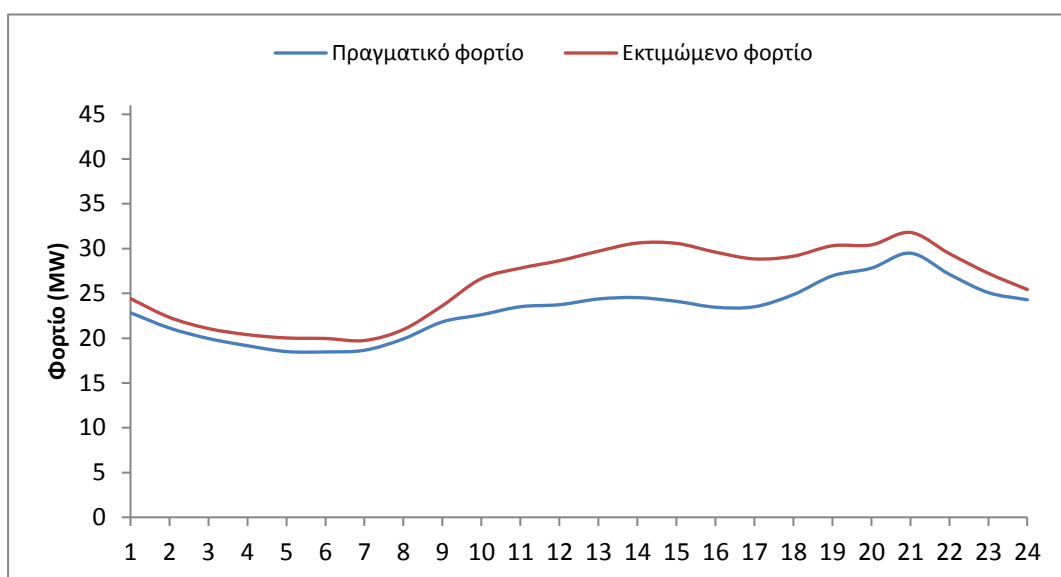

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3 η οποία παρουσίασε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 09/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **549 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **451 MWh** (82,24% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **97,45 MWh**, με διείσδυση 17,76%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταθερές εντολές περιορισμού του ΑΠ ήταν **147,82 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

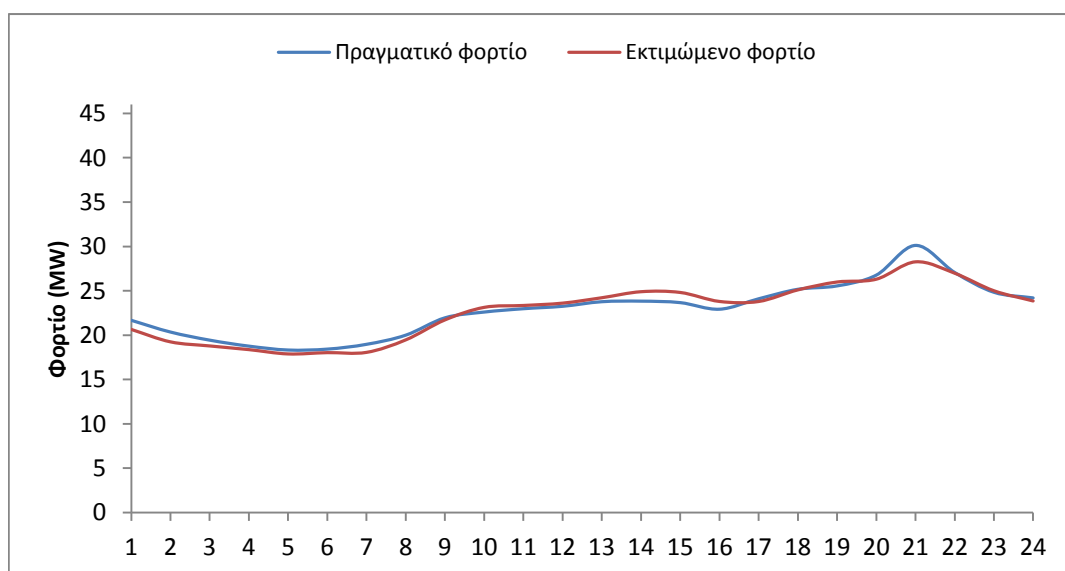

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.
- Λόγω πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων παρατηρήθηκε υπέρταση σε όλη την Βόρεια Χίο και τα νησιά Οινούσσες και Ψαρά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Για τον λόγο αυτό το χρονικό διάστημα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. περιορίστηκε ισόποσα η παραγωγή των ΑΠ προκειμένου να μετρηθεί η τάση του δικτύου στην Βόρεια Χίο και τα νησιά Οινούσσες και Ψαρά σε διάφορα σημεία και με διαφορετικά φορτία κατανάλωσης και παραγωγής στην γραμμή που τα ηλεκτροδοτεί.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 10/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **562 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **512 MWh** (91% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **50,6 MWh**, με διείσδυση 9%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταθερές εντολές περιορισμού του ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

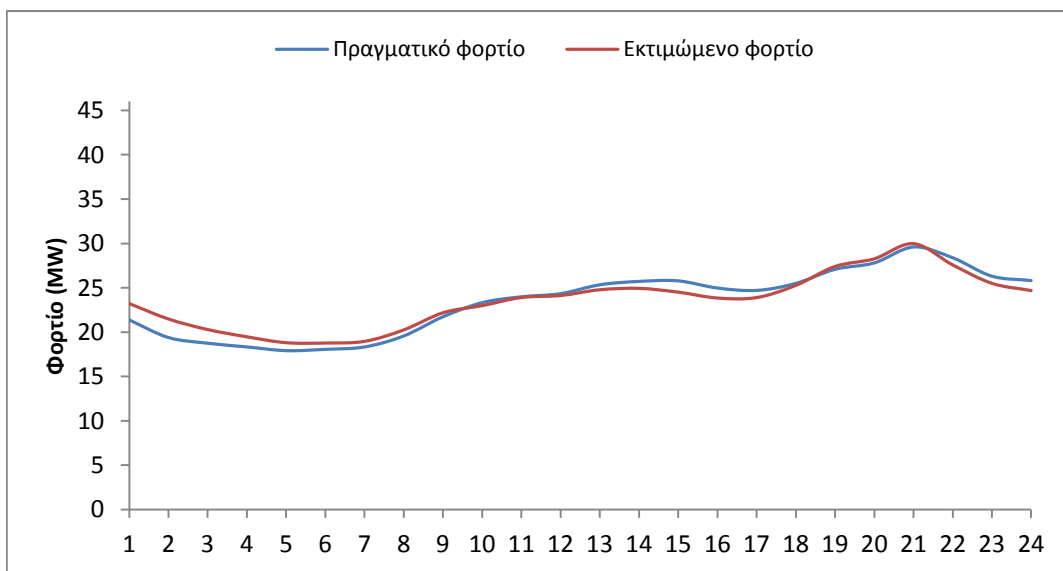

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 11/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **581 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **558 MWh** (95,99% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **23,29 MWh**, με διείσδυση 4,01%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

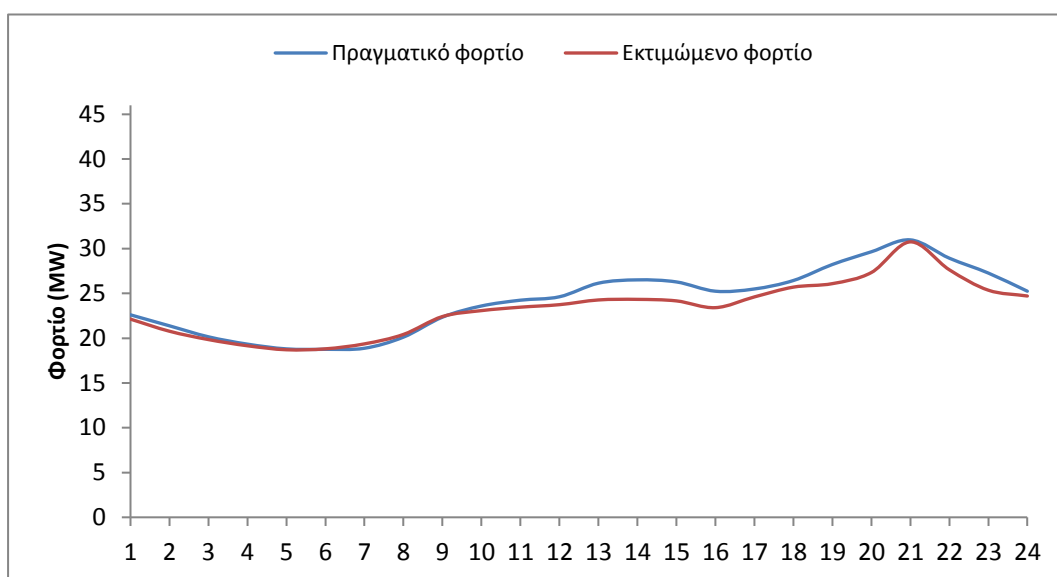

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 12/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **567 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **550 MWh** (96,91% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **17,55 MWh**, με διείσδυση 3,09%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

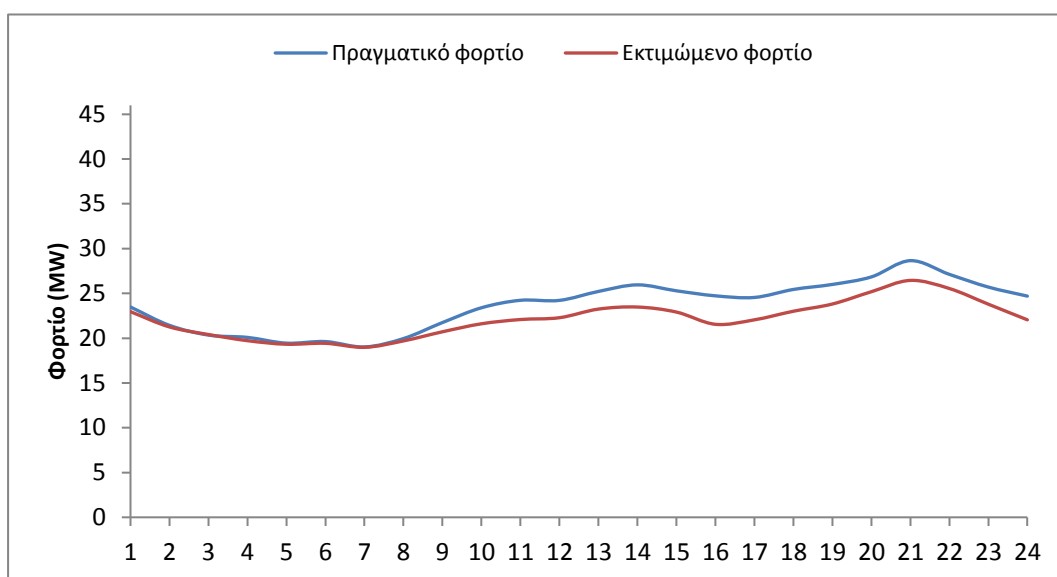

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 13/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **526 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **492 MWh** (93,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **34,11 MWh**, με διείσδυση 6,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

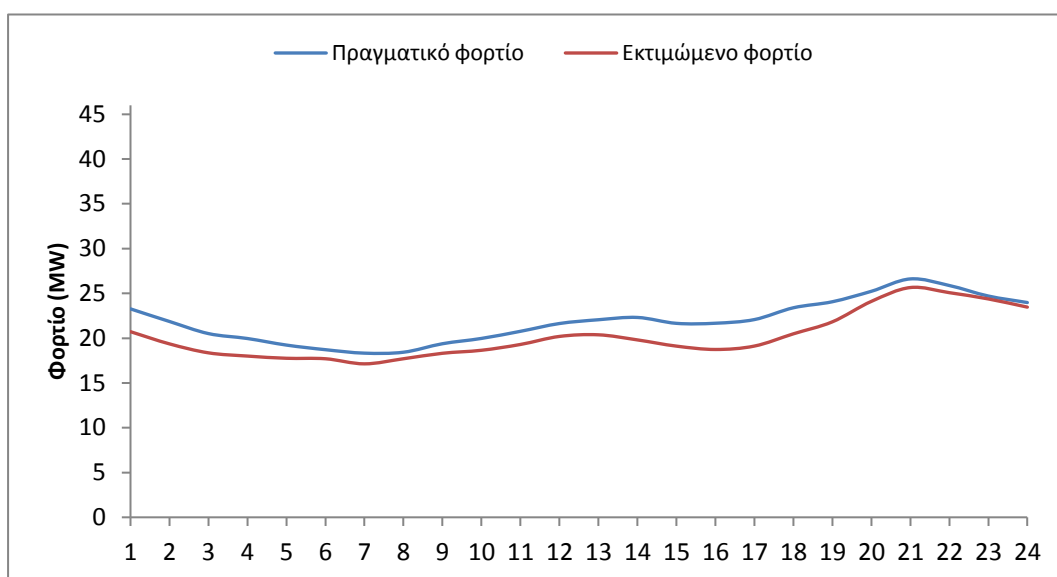

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 14/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **554 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **473 MWh** (85,3% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **81,51 MWh**, με διείσδυση 14,7%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

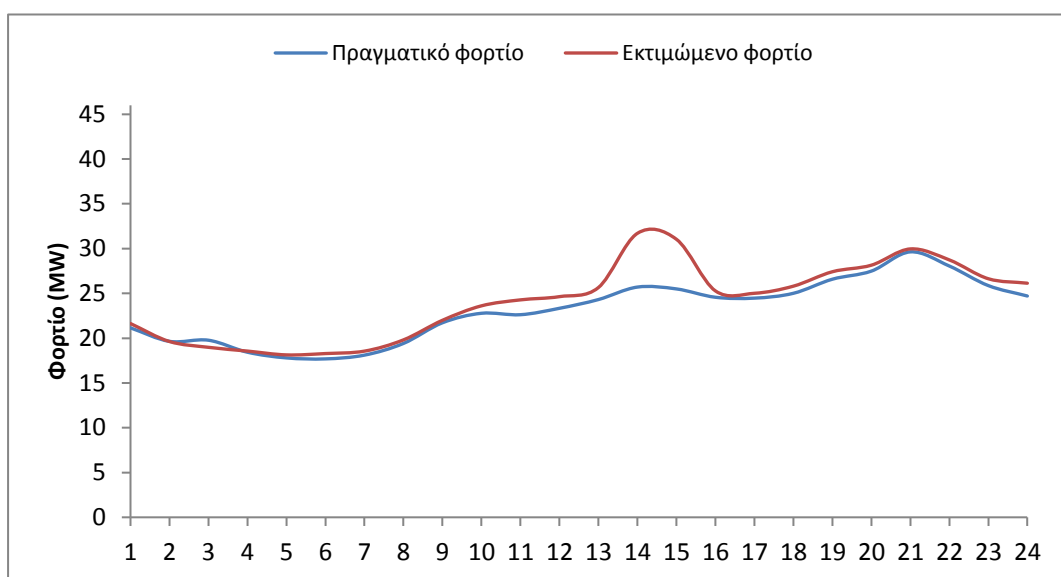

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G2 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 15/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **577 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **553 MWh** (95,76% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **24,49 MWh**, με διείσδυση 4,24%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

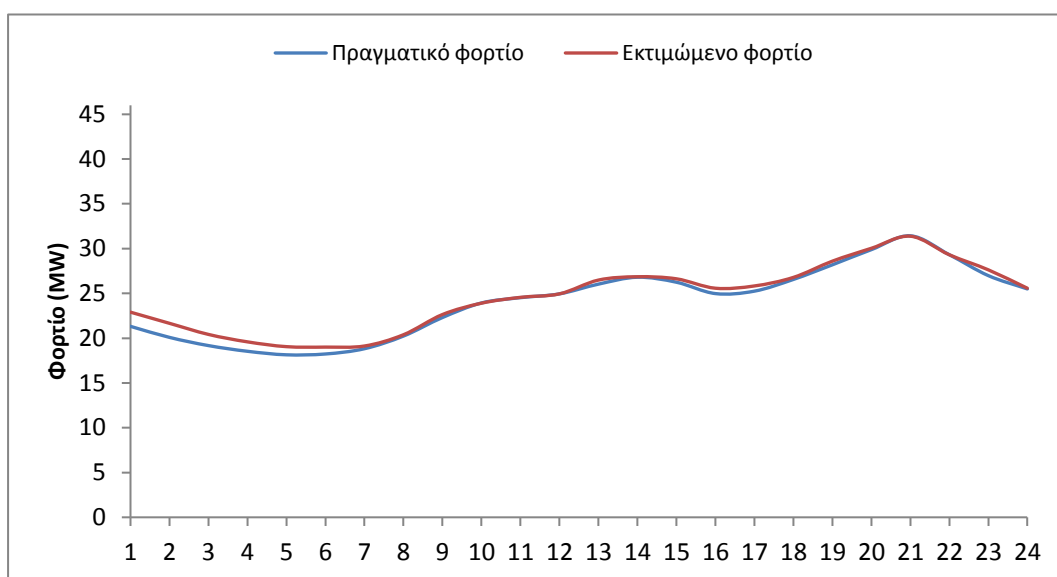

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G2 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 16/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **555 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **537 MWh** (96,73% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **18,17 MWh**, με διείσδυση 3,27%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **151,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

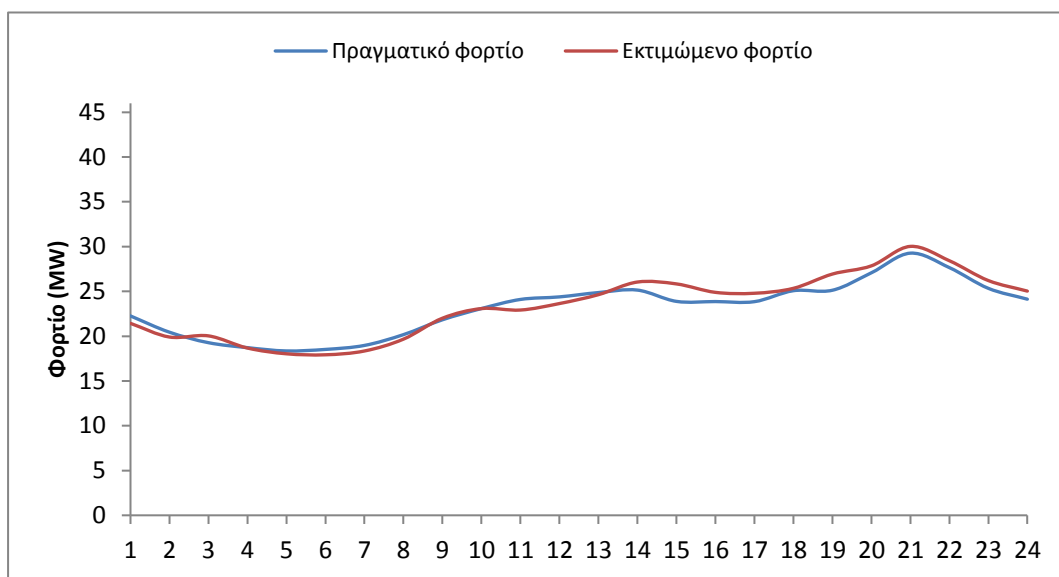

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G2 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,45 MW.
- Το ΑΠ Νεμούρια είχε μηδενική παραγωγή το χρονικό διάστημα 09:00 - 12:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντηρήσεων και επισκευής των ζημιών που έχουν προκύψει στις Α/Γ. Το ΑΠ Καρδάμυλα είχε μηδενική παραγωγή το χρονικό διάστημα 13:00 - 15:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντηρήσεων και επισκευής των ζημιών που έχουν προκύψει στις Α/Γ.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 17/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **551 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **548 MWh** (99,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **3,01 MWh**, με διείσδυση 0,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

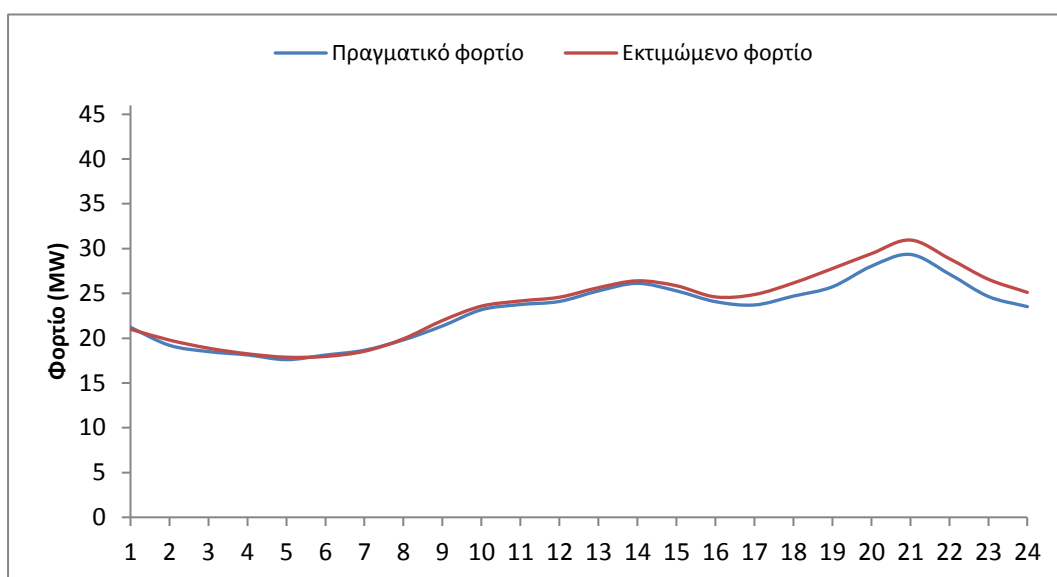

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G2 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,45 MW.
- Το ΑΠ Ροδόκλινα είχε μηδενική παραγωγή το χρονικό διάστημα 09:00 - 12:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντηρήσεων και επισκευής των ζημιών που έχουν προκύψει στις Α/Γ.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 18/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **548 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **538 MWh** (98,11% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **10,37 MWh**, με διείσδυση 1,89%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

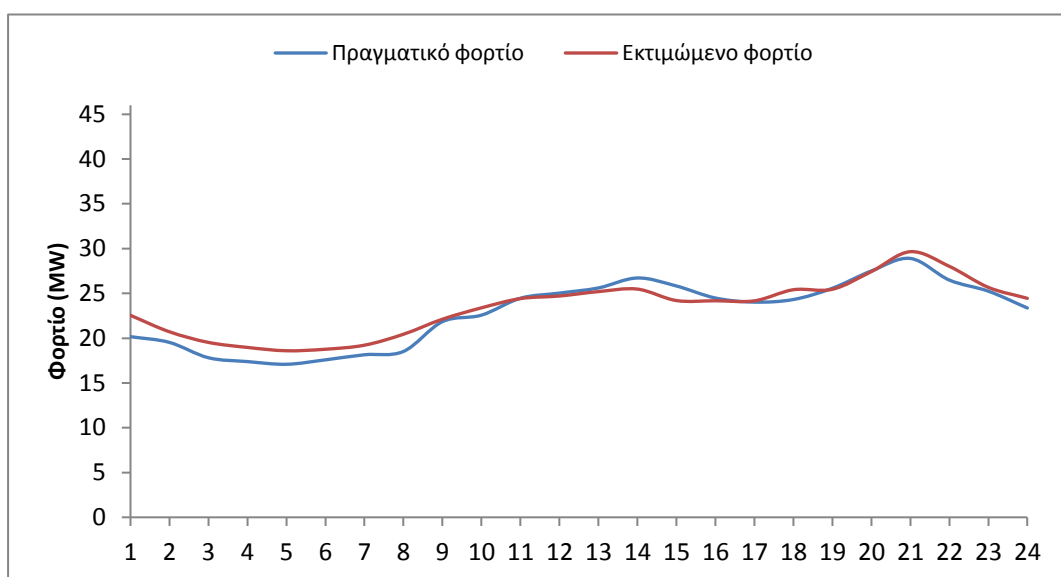

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 19/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **505 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **470 MWh** (93,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **34,98 MWh**, με διείσδυση 6,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

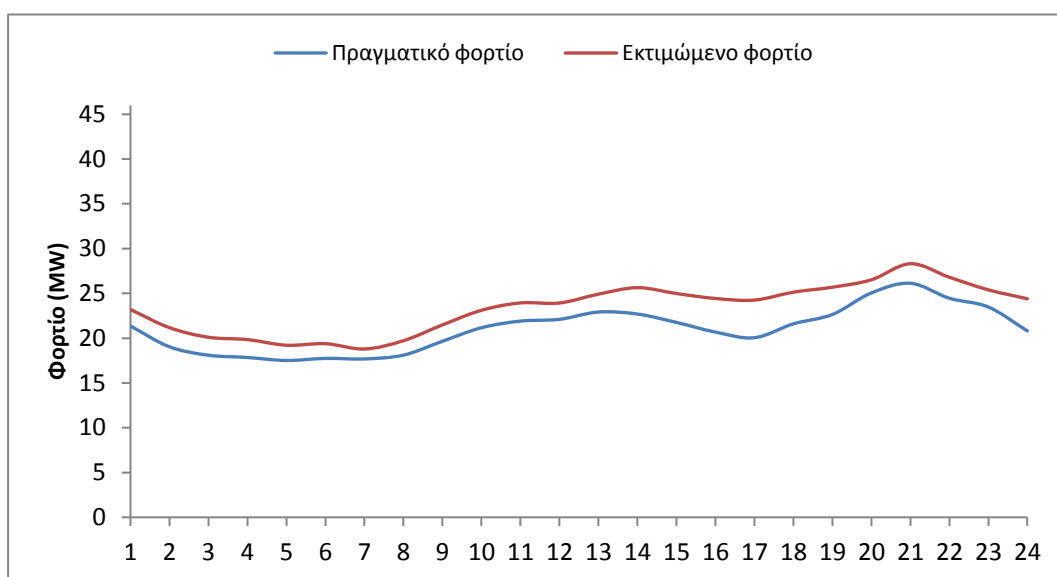

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 20/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **445 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **369 MWh** (82,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **75,8 MWh**, με διείσδυση 17,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

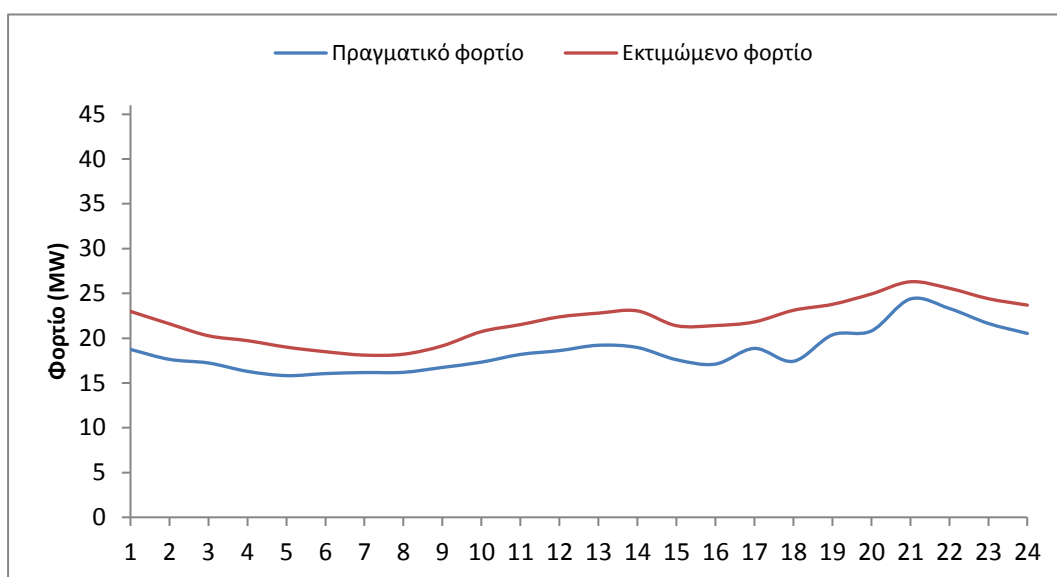

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 21/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **481 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **432 MWh** (89,82% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48,92 MWh**, με διείσδυση 10,18%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

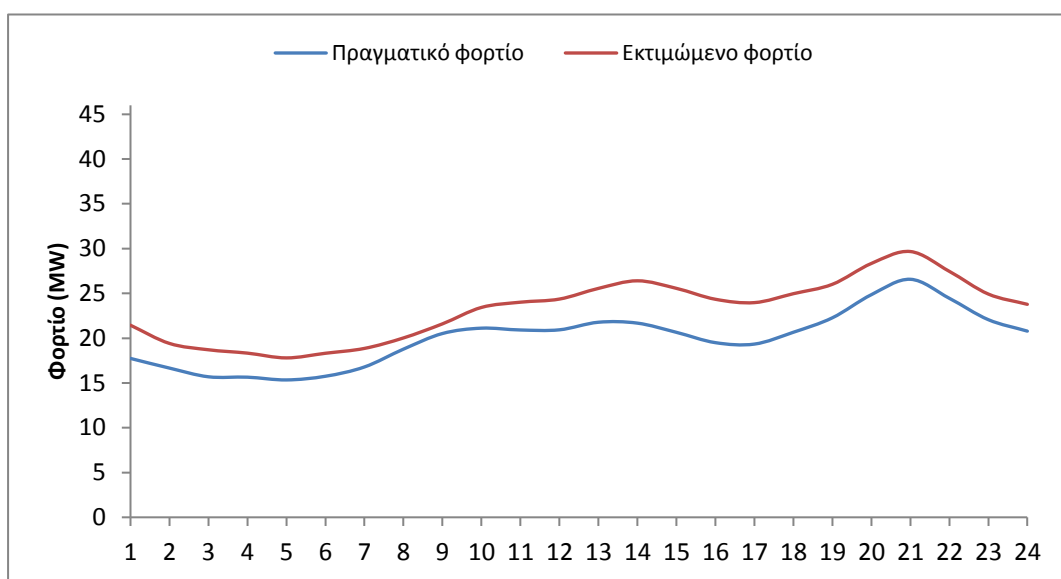

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 22/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **486 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **448 MWh** (92,11% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **38,36 MWh**, με διείσδυση 7,89%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

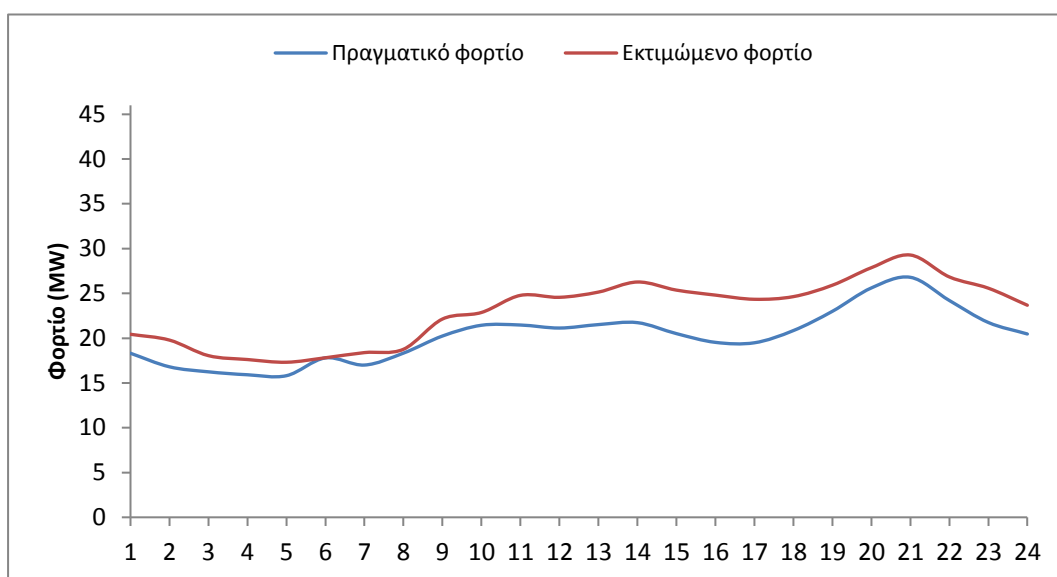

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 23/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **476 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **468 MWh** (98,33% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **7,94 MWh**, με διείσδυση 1,67%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

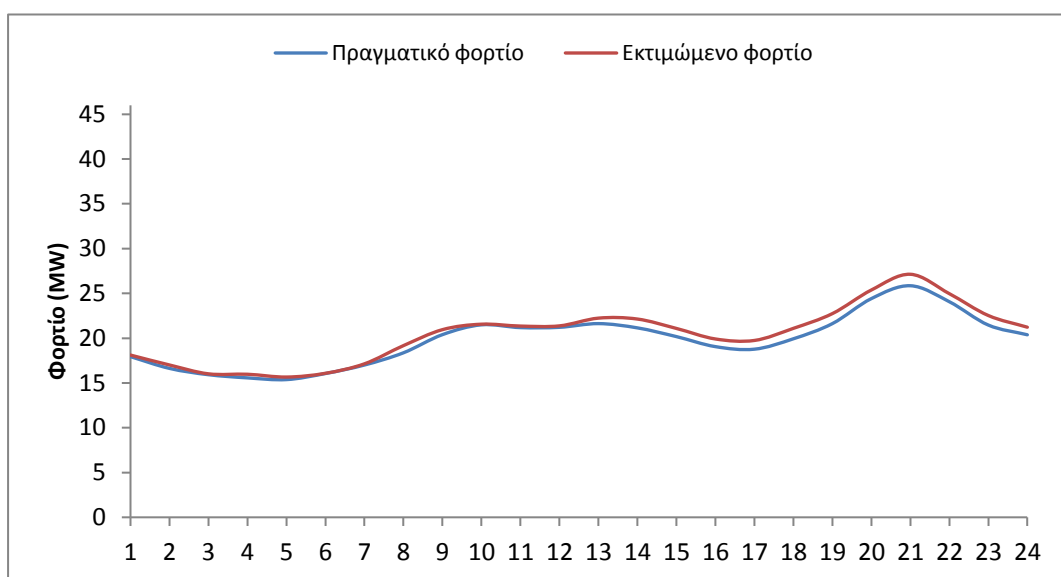

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 24/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **490 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **481 MWh** (98,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,27 MWh**, με διείσδυση 1,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

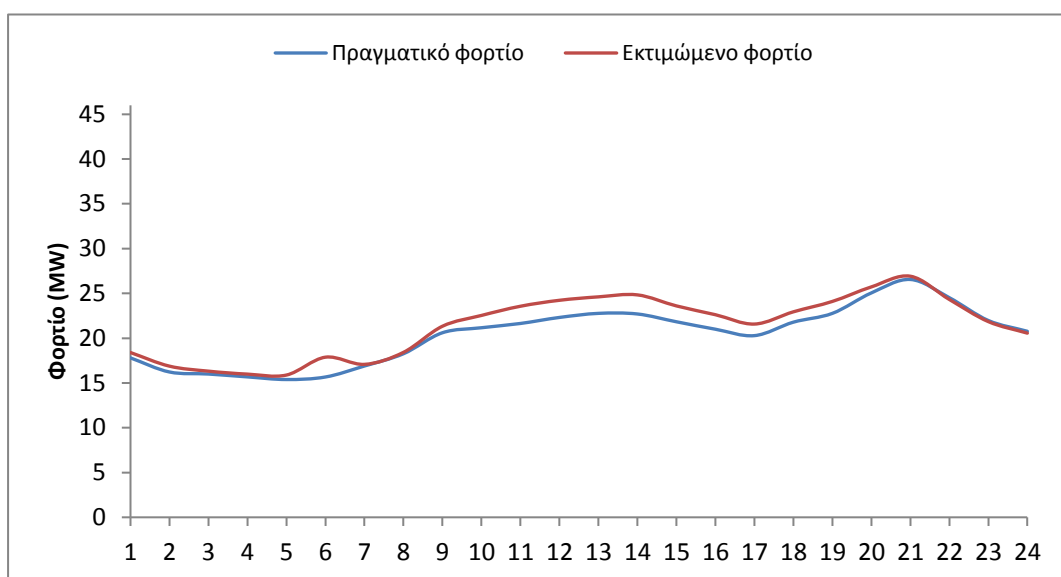

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 25/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **473 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **468 MWh** (98,97% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **4,88 MWh**, με διείσδυση 1,03%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **146,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

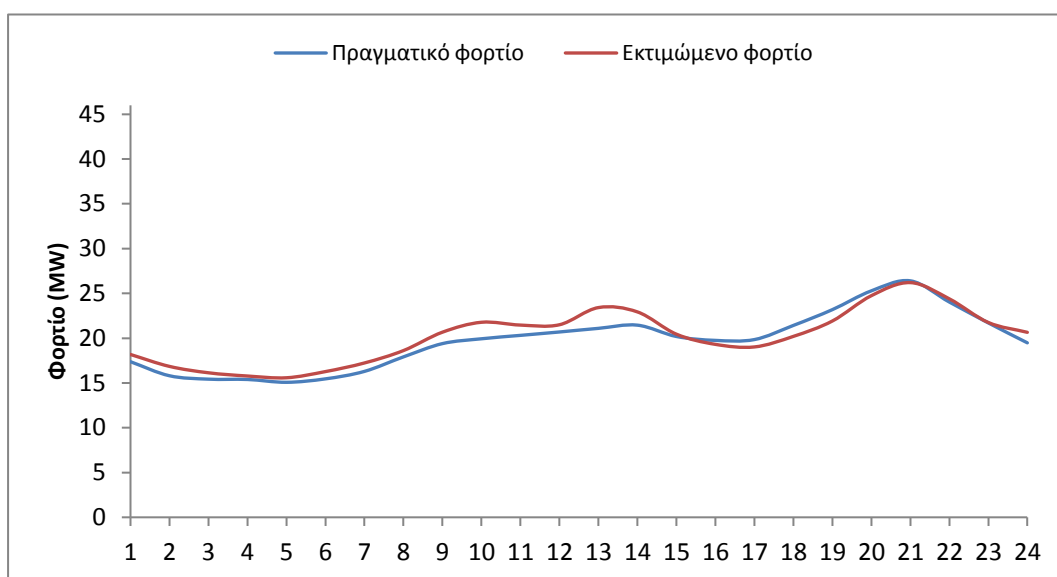

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G1 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 26/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **472 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **384 MWh** (81,43% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **87,58 MWh**, με διείσδυση 18,57%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

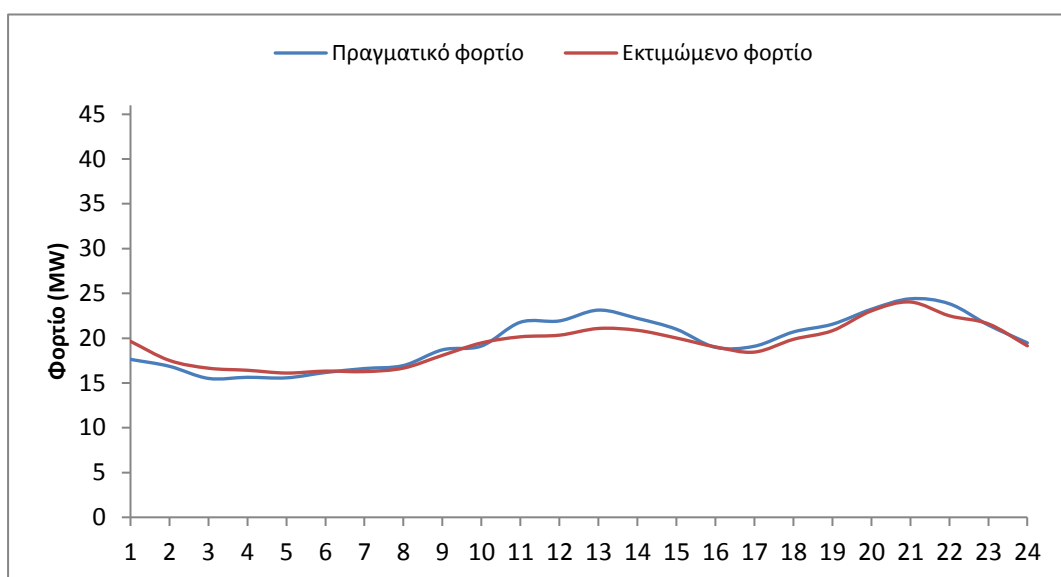

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G1 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 27/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **433 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **419 MWh** (96,86% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **13,61 MWh**, με διείσδυση 3,14%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

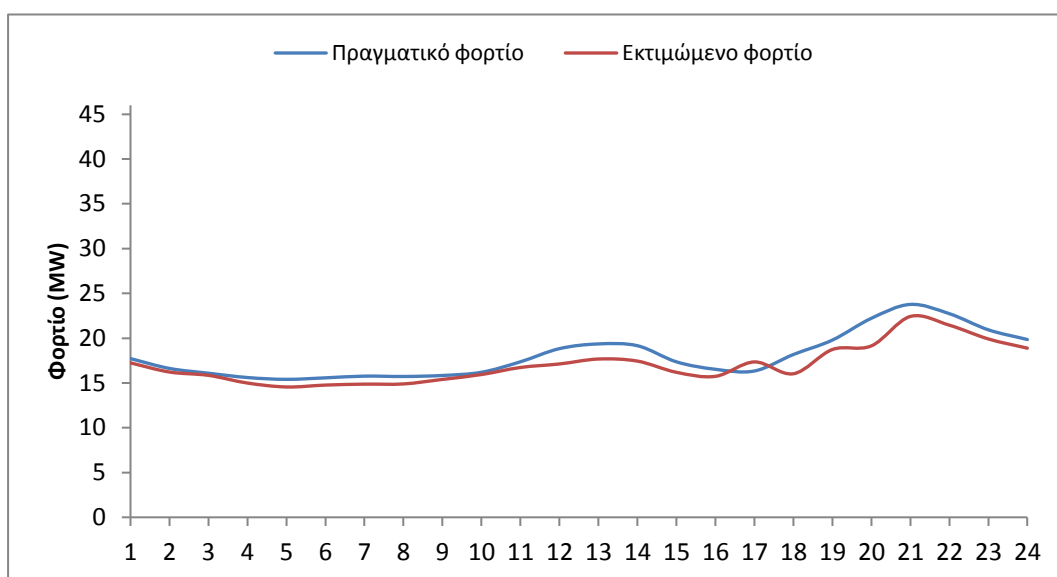

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G1 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 28/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **486 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **452 MWh** (93,09% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,55 MWh**, με διείσδυση 6,91%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

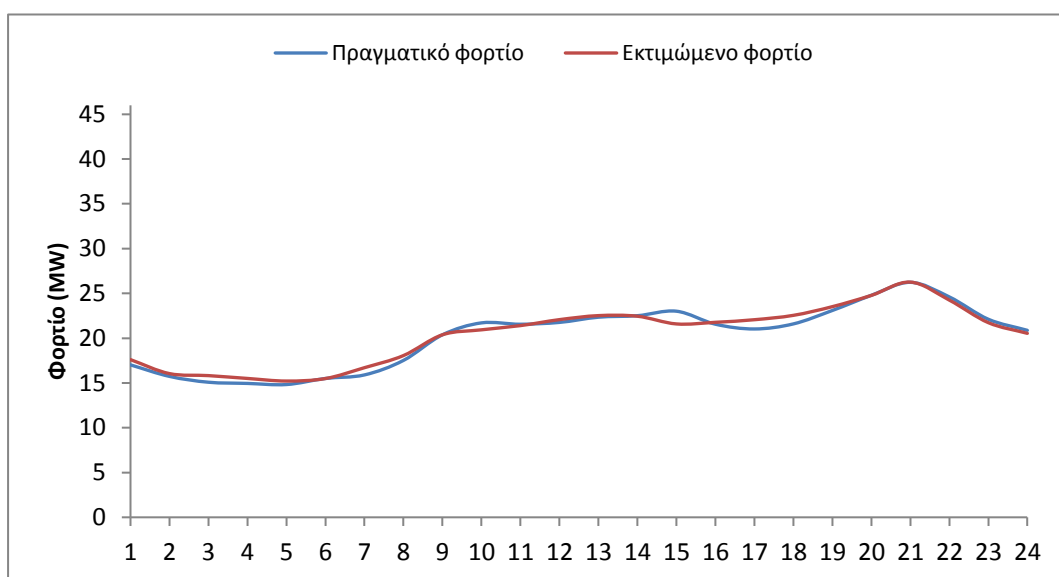

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **489 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **461 MWh** (94,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **27,83 MWh**, με διείσδυση 5,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

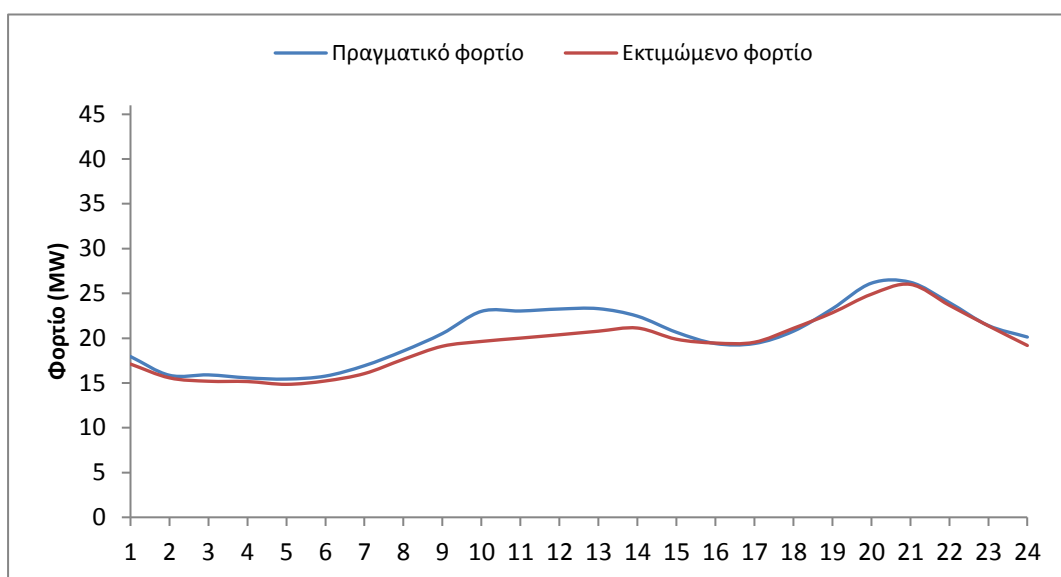

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/09/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **457 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **434 MWh** (95,15% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **22,15 MWh**, με διείσδυση 4,85%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **151,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

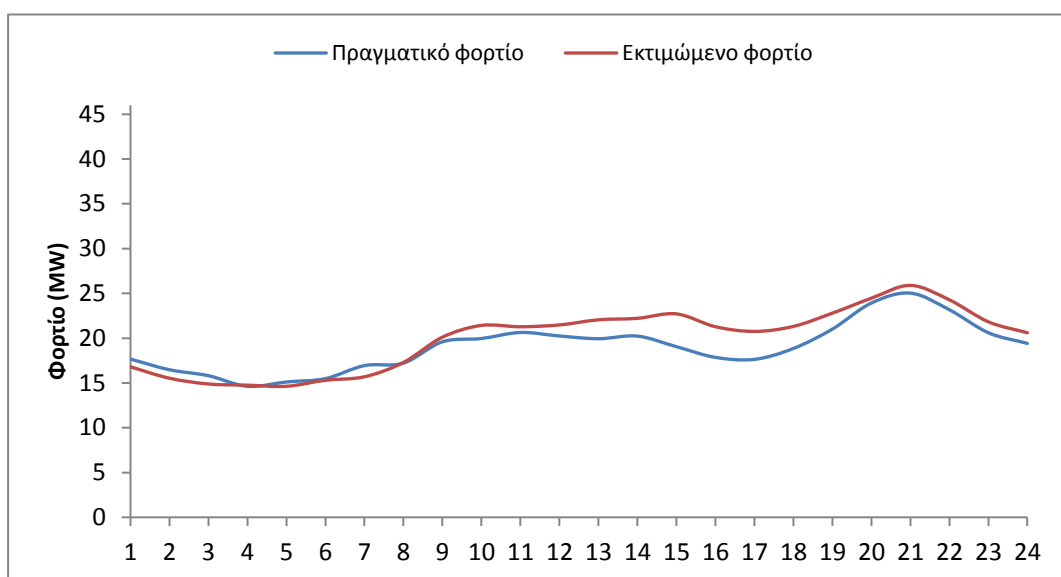

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **459 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **456 MWh** (99,28% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **3,28 MWh**, με διείσδυση 0,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,37 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

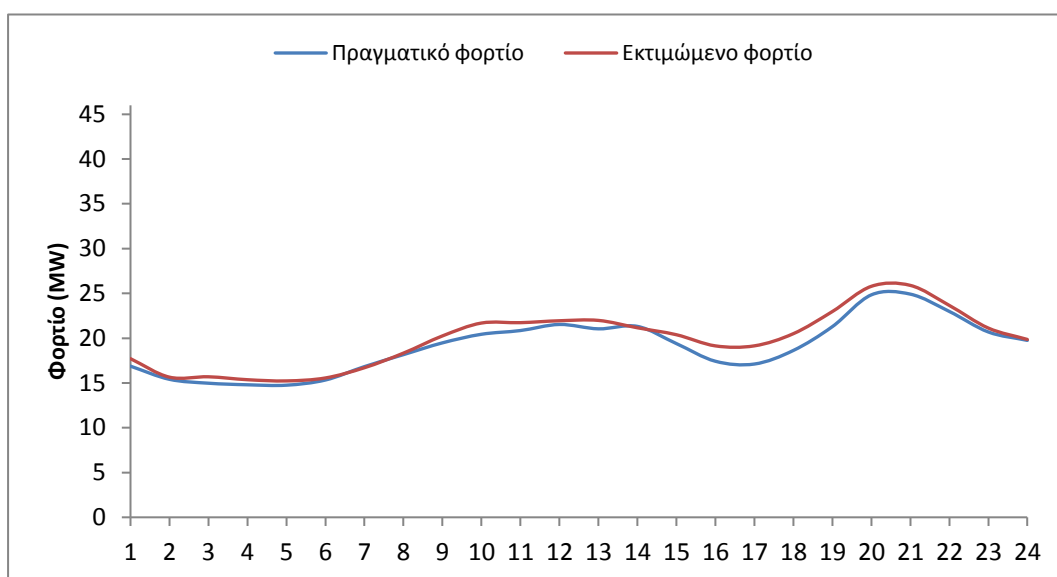

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 49,98 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 02/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **455 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **447 MWh** (98,17% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,34 MWh**, με διείσδυση 1,83%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

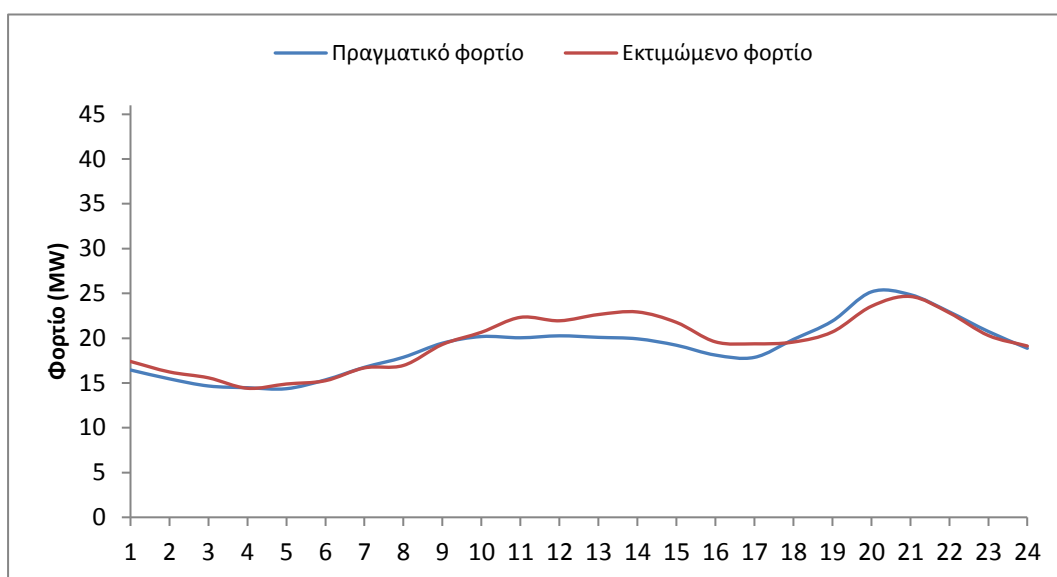

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 03/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **451 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **448 MWh** (99,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **2,46 MWh**, με διείσδυση 0,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

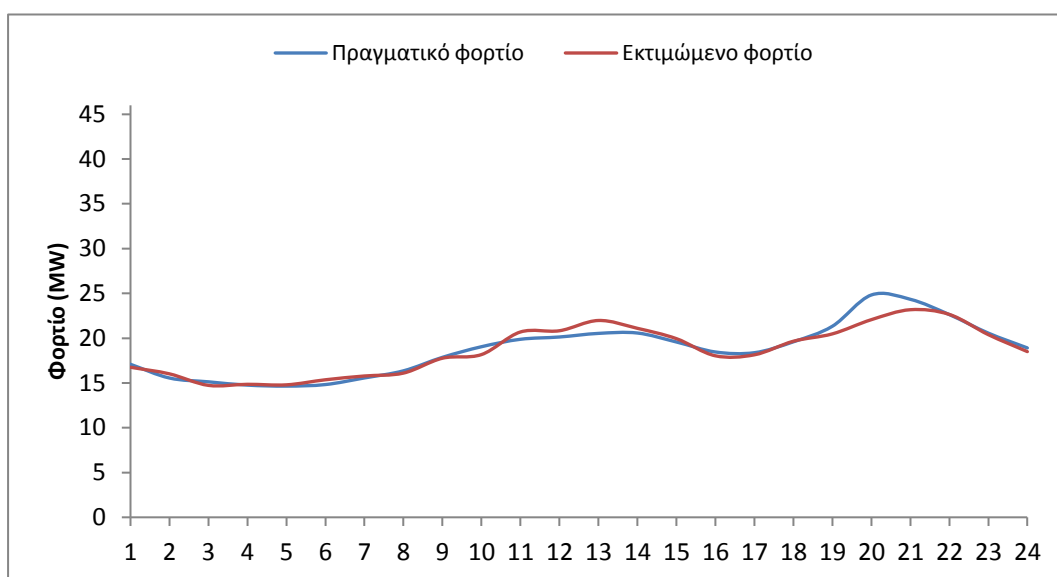

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 04/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **433 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **427 MWh** (98,79% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,23 MWh**, με διείσδυση 1,21%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

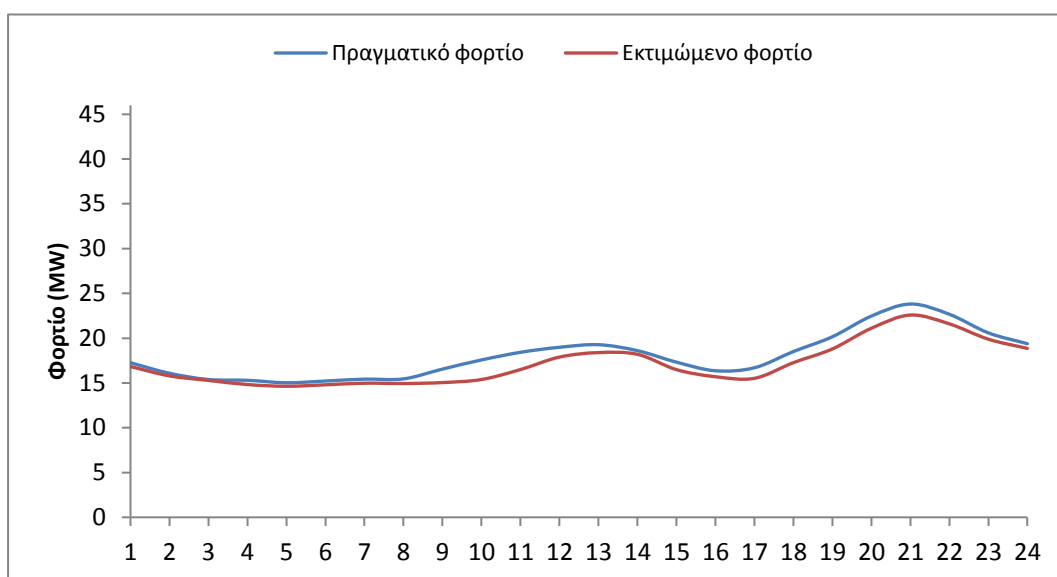

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 05/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **477 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **467 MWh** (97,9% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **10,02 MWh**, με διείσδυση 2,1%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **144,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

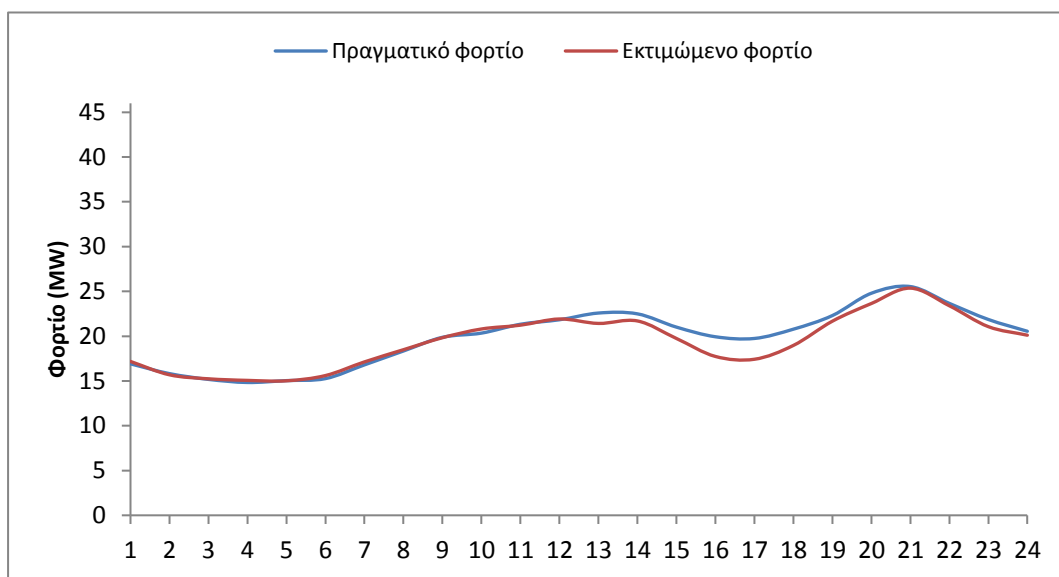

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 06/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **492 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **491 MWh** (99,71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **1,41 MWh**, με διείσδυση 0,29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **144,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

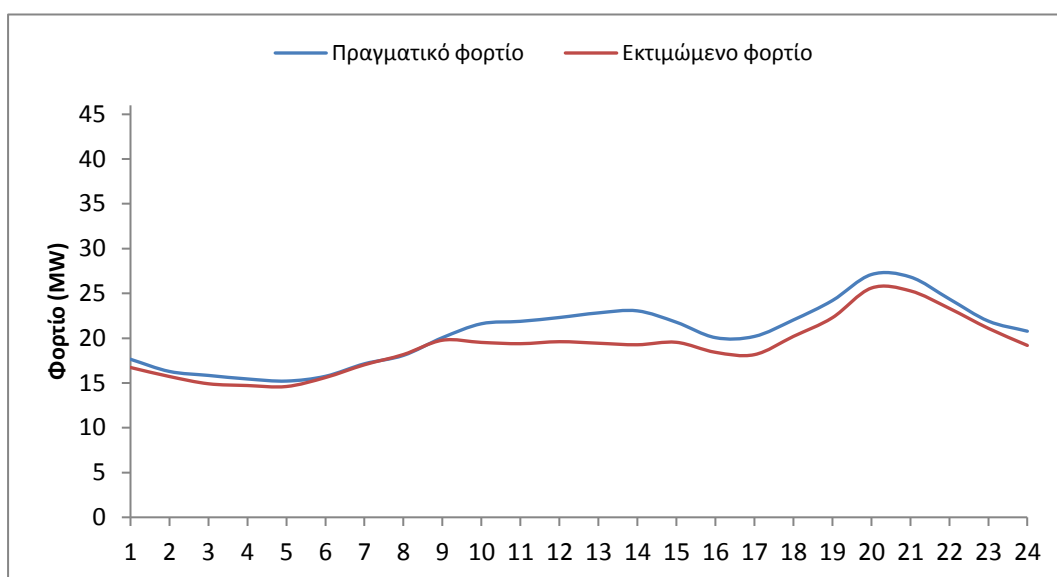

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.
- ΑΠ Μύλου, Ροδόκλινα I & II, Νεμούρια, Μύλου, Χίου: Απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 10:00-14:30.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 07/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **501 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **491 MWh** (97,99% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **10,09 MWh**, με διείσδυση 2,01%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

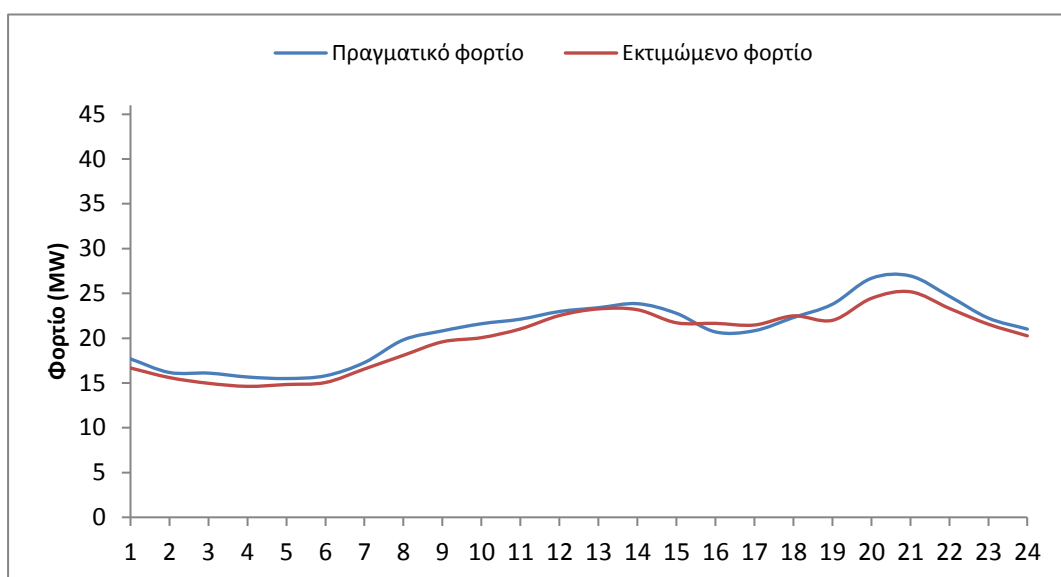

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 08/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **503 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **482 MWh** (95,88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **20,71 MWh**, με διείσδυση 4,12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

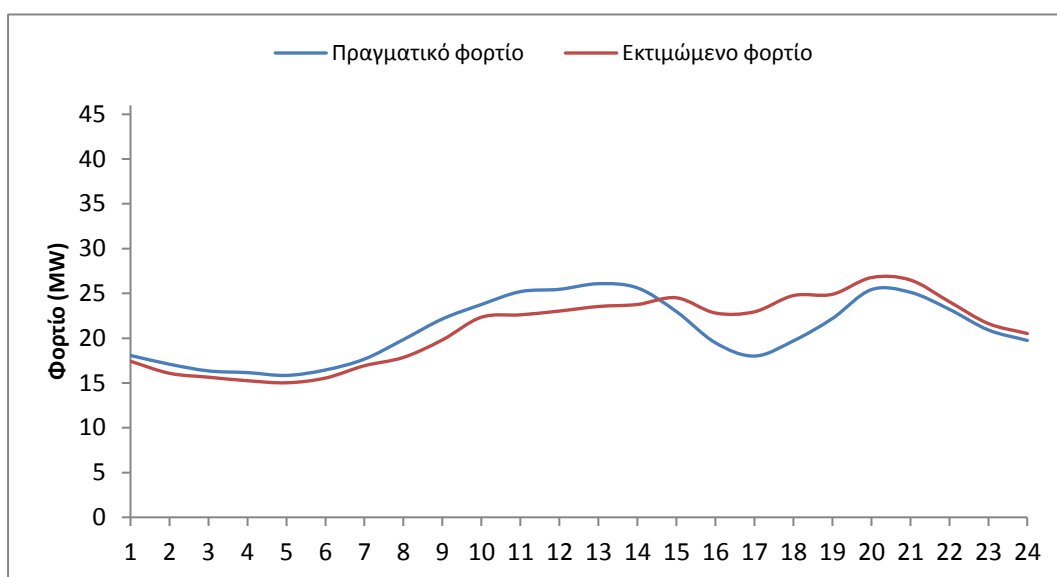

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 09/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **450 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **429 MWh** (95,19% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **21,64 MWh**, με διείσδυση 4,8%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

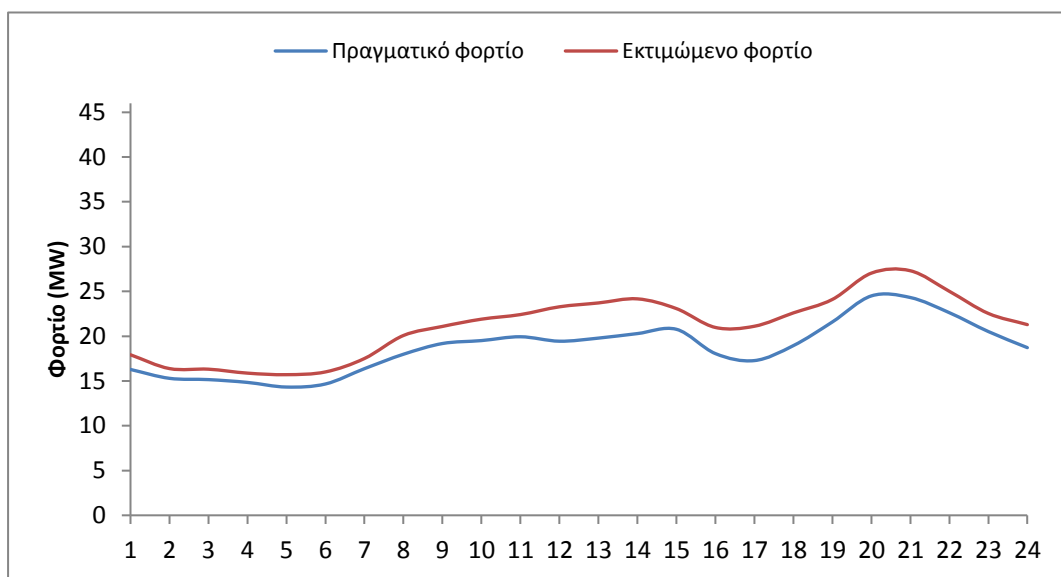

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 10/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **432 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **421 MWh** (97,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,02 MWh**, με διείσδυση 2,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

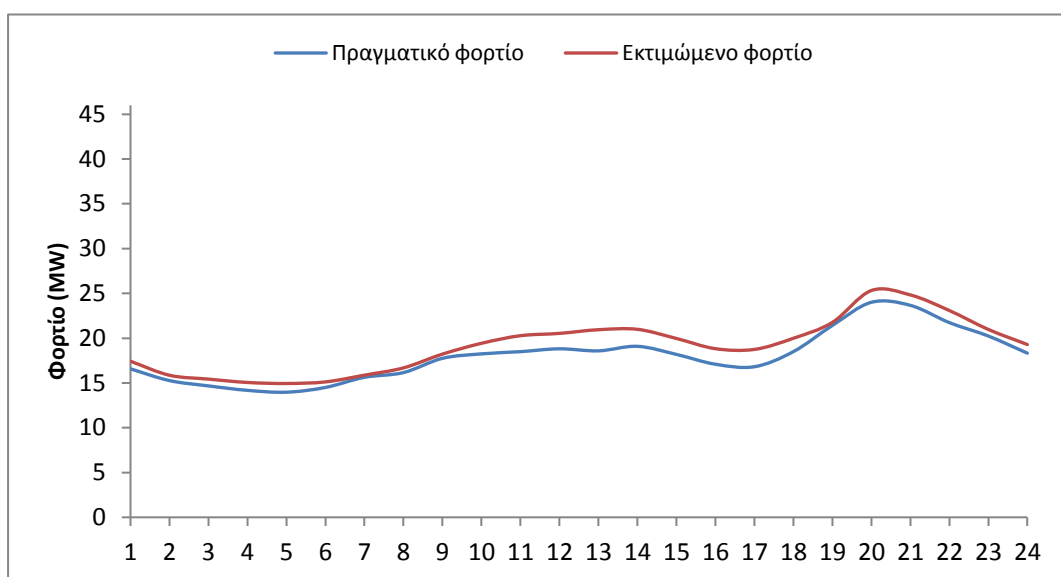

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 11/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **411 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **411 MWh** (99,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **0,46 MWh**, με διείσδυση 0,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

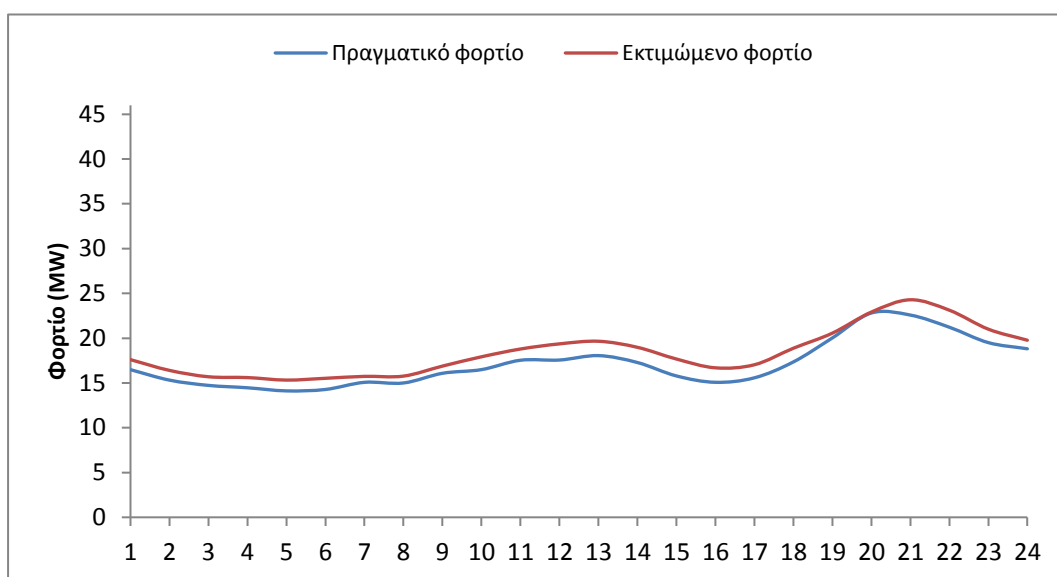

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 12/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **439 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **398 MWh** (90,63% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **41,11 MWh**, με διείσδυση 9,37%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **137,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

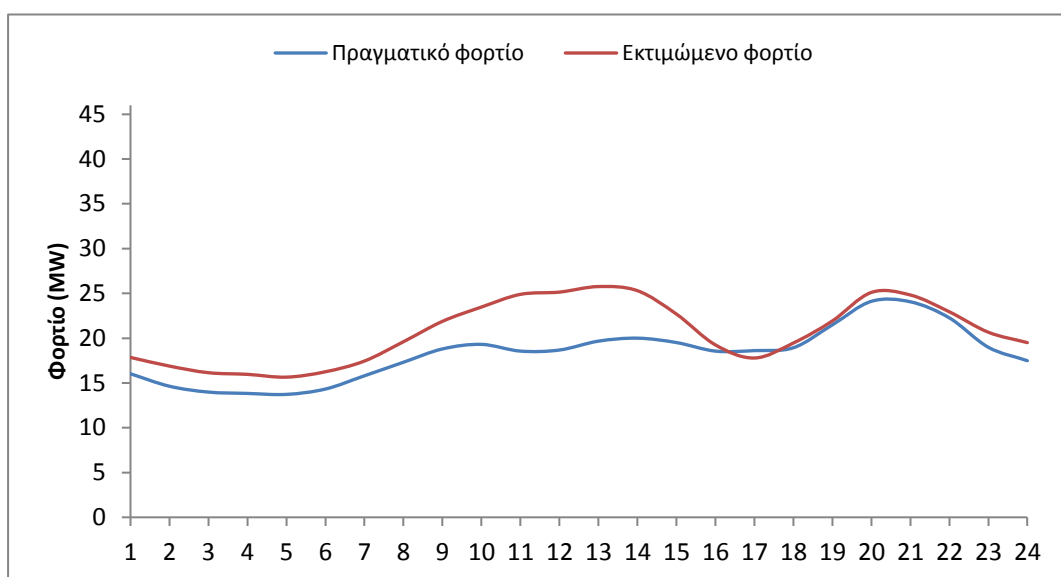

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 13/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **451 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **404 MWh** (89,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **47,11 MWh**, με διείσδυση 10,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **116,81 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

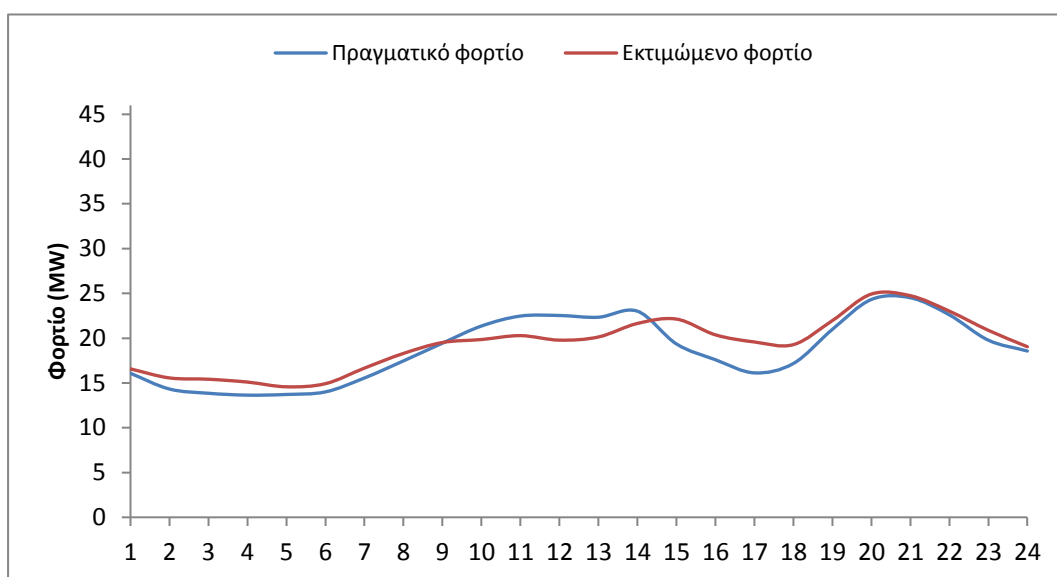

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.
- Τα ΑΠ περιορίστηκαν λόγω φαινομένων αστάθειας ανέμου το χρονικό διάστημα 0:00 έως 10:00.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 14/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **434 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **419 MWh** (96,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **14,71 MWh**, με διείσδυση 3,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

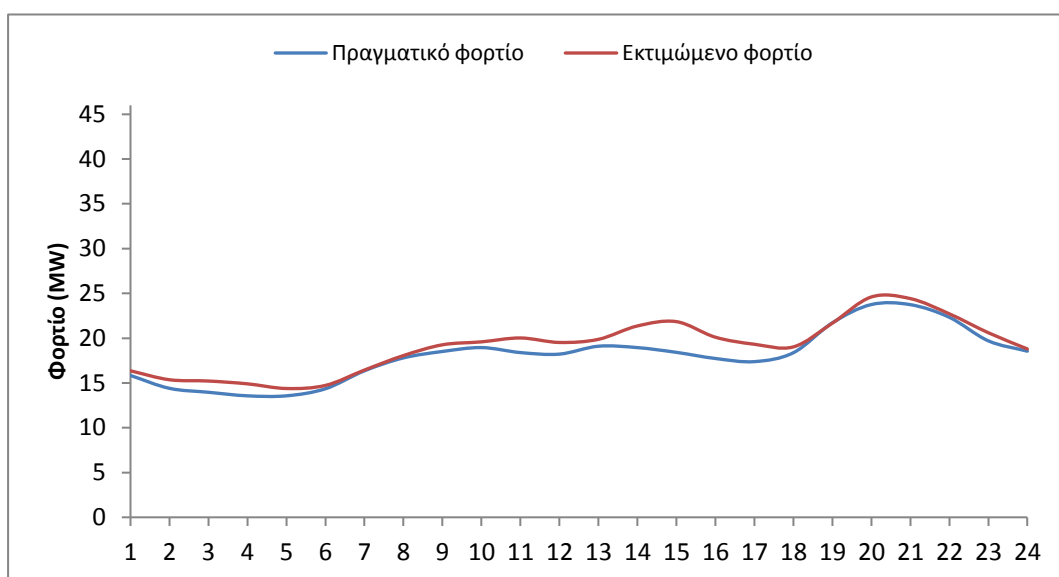

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 15/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **436 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **429 MWh** (98,23% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **7,74 MWh**, με διείσδυση 1,77%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

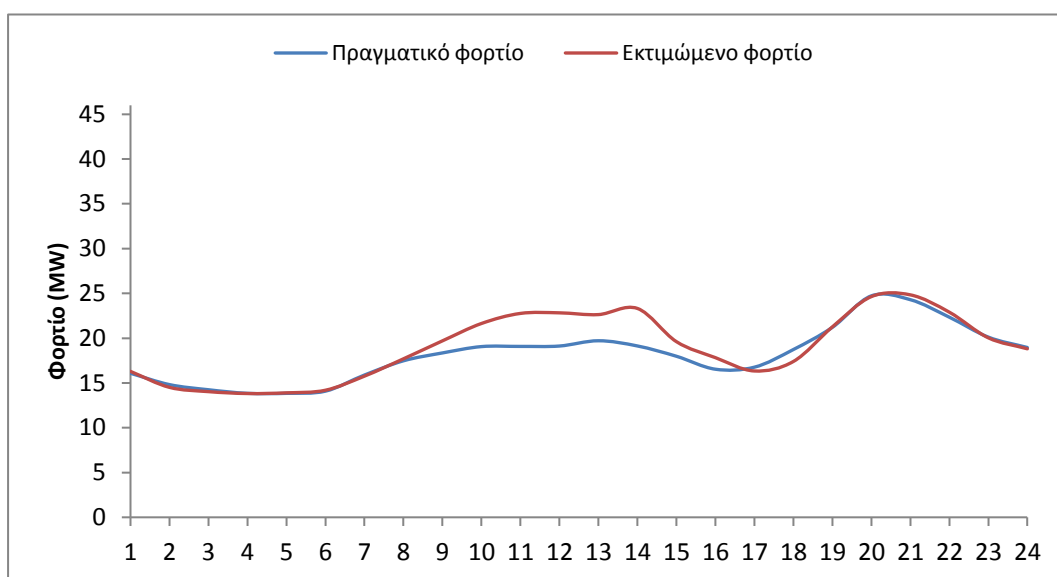

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 16/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **429 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **395 MWh** (92% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **34,34 MWh**, με διείσδυση 8%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **136,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

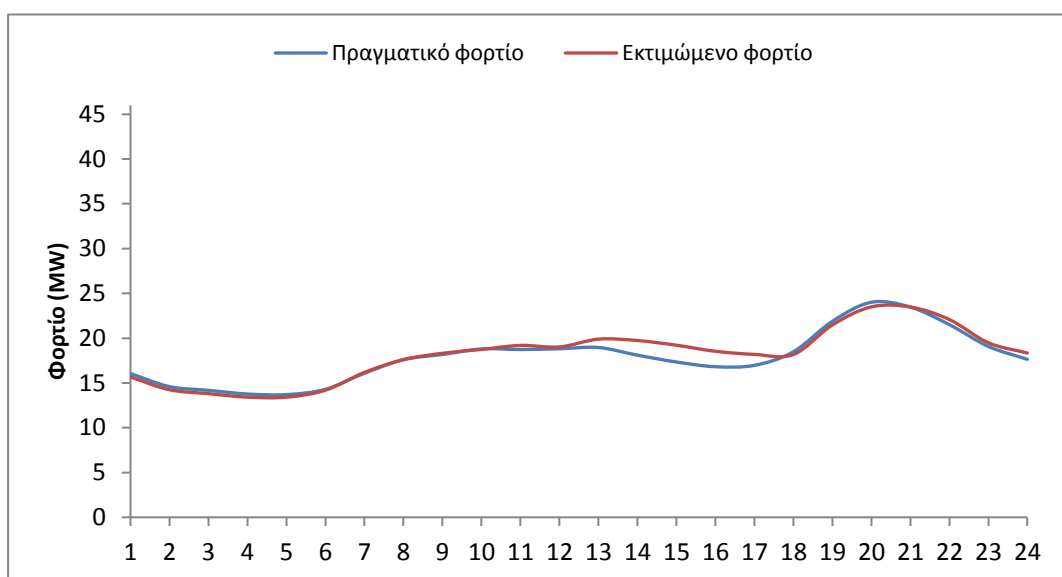

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 17/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **458 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **425 MWh** (92,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,36 MWh**, με διείσδυση 7,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

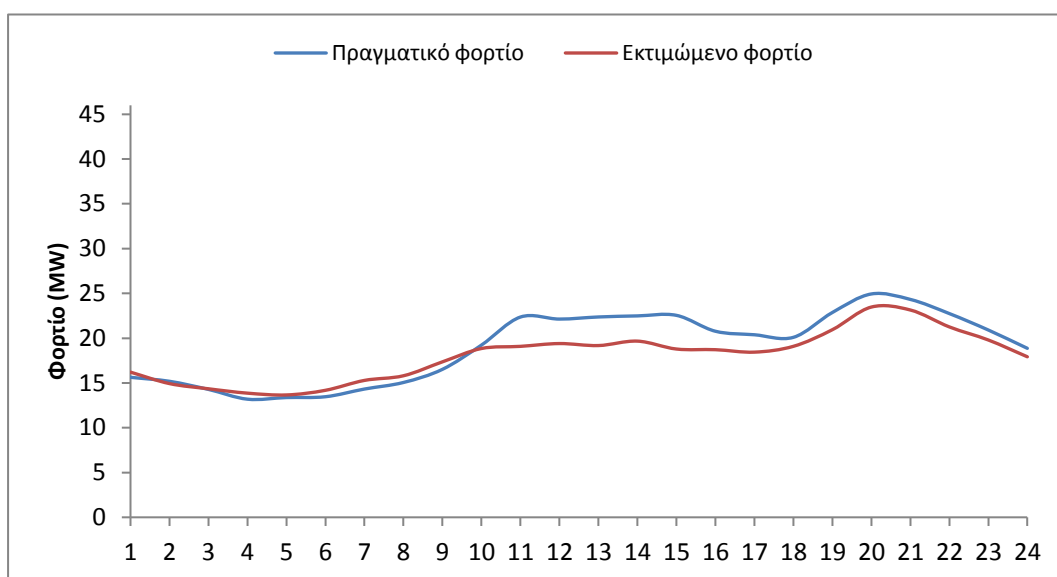

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 18/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **420 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **410 MWh** (97,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **10,3 MWh**, με διείσδυση 2,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

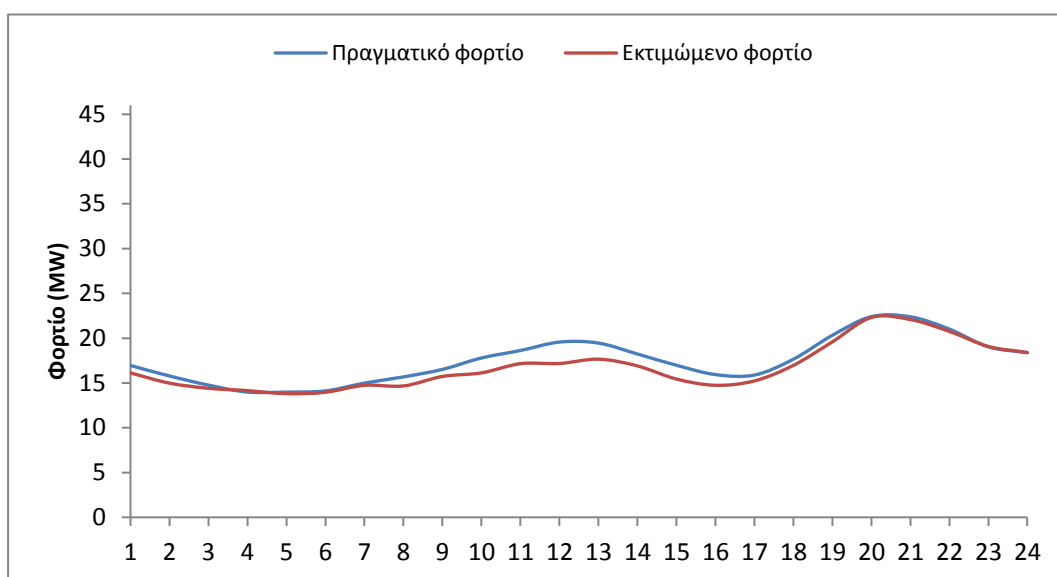

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 19/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **435 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **403 MWh** (92,67% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **31,88 MWh**, με διείσδυση 7,33%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **146,5 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

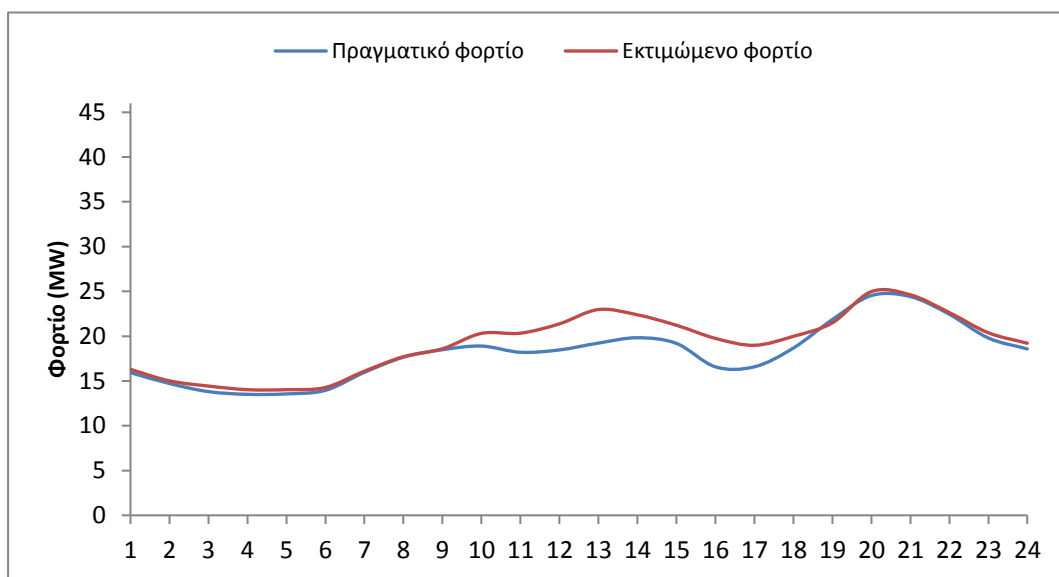

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 20/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **443 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **376 MWh** (84,88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **67,03 MWh**, με διείσδυση 15,12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

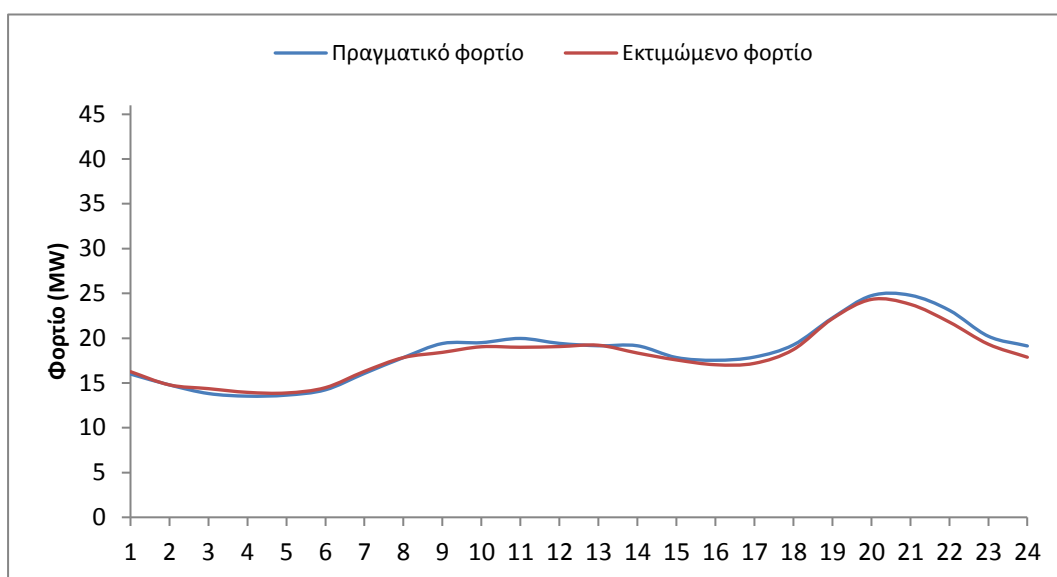

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 21/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **441 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **388 MWh** (87,92% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **53,29 MWh**, με διείσδυση 12,08%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

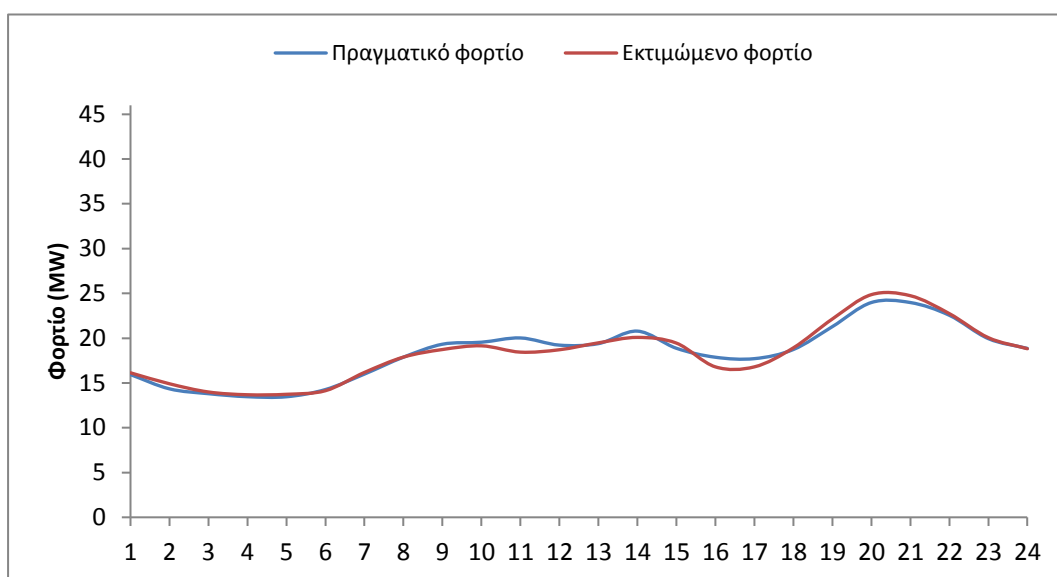

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 22/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **434 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **412 MWh** (94,93% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **22 MWh**, με διείσδυση 5,07%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

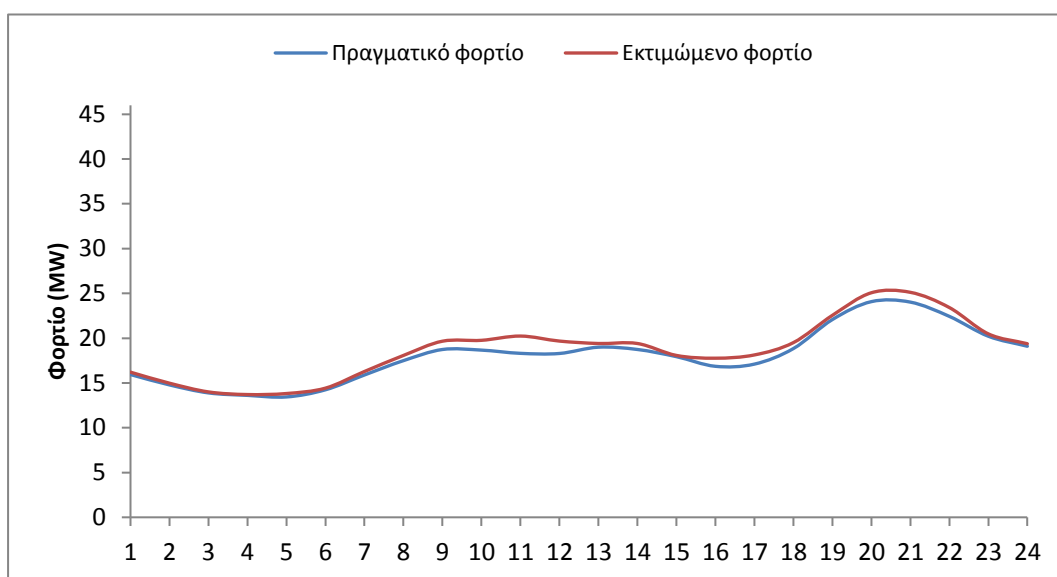

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 23/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **435 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **399 MWh** (91,86% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **35,36 MWh**, με διείσδυση 8,14%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

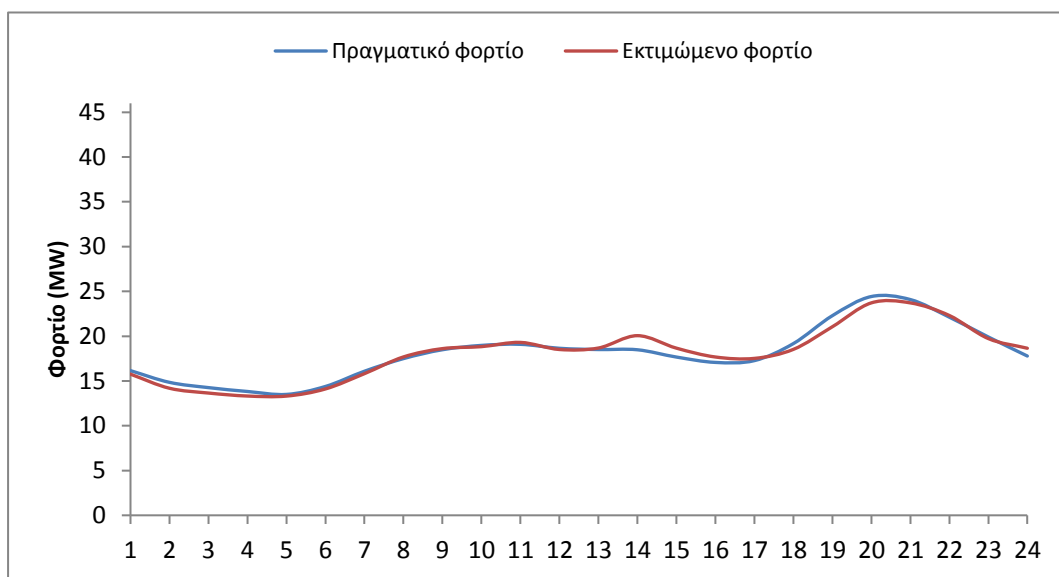

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 24/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **437 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **428 MWh** (98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,72 MWh**, με διείσδυση 2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

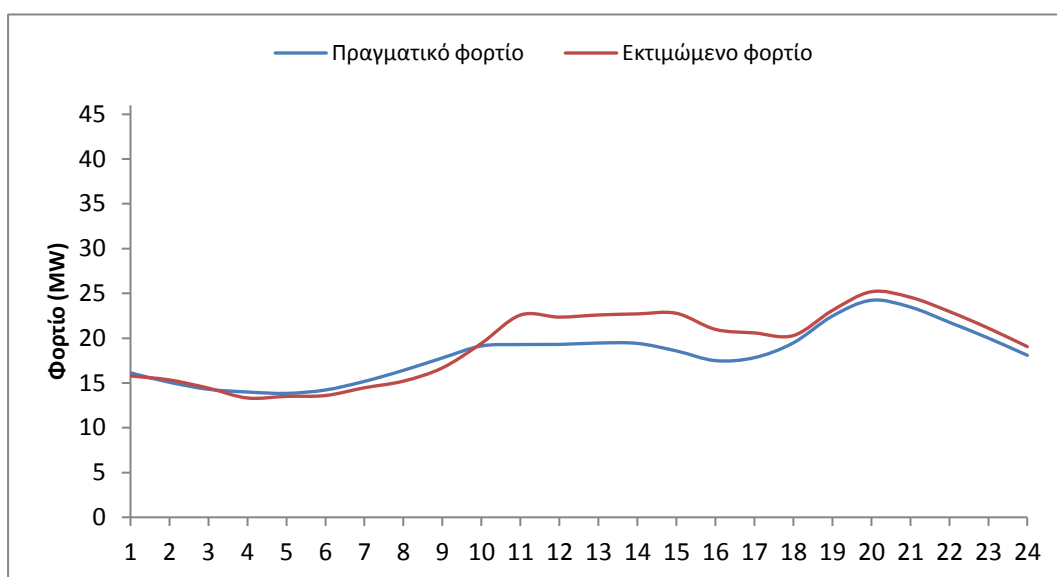

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 25/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **421 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **405 MWh** (96,38% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **15,21 MWh**, με διείσδυση 3,62%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

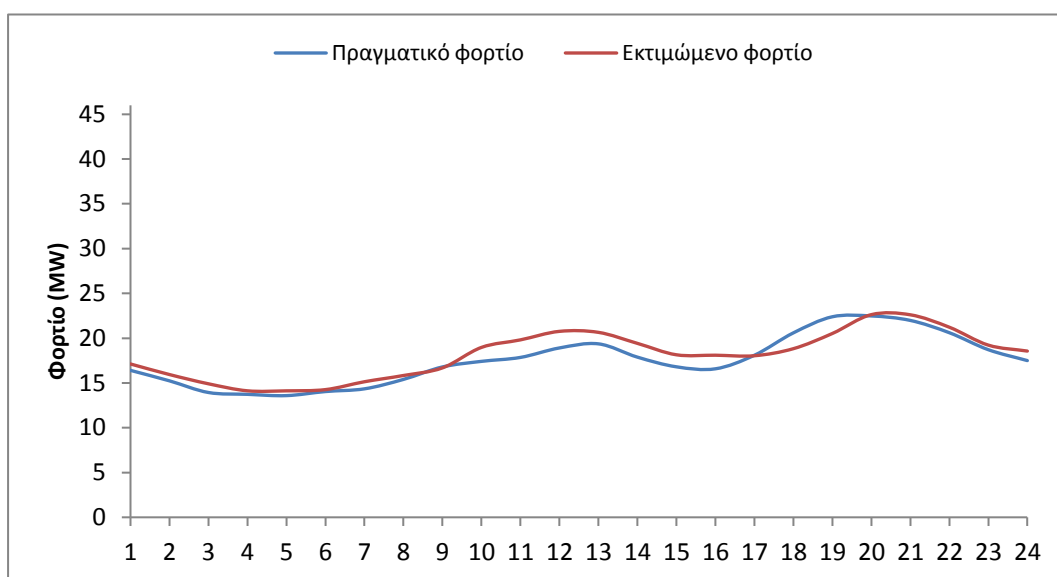

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 26/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **346 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **340 MWh** (98,28% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,94 MWh**, με διείσδυση 1,72%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

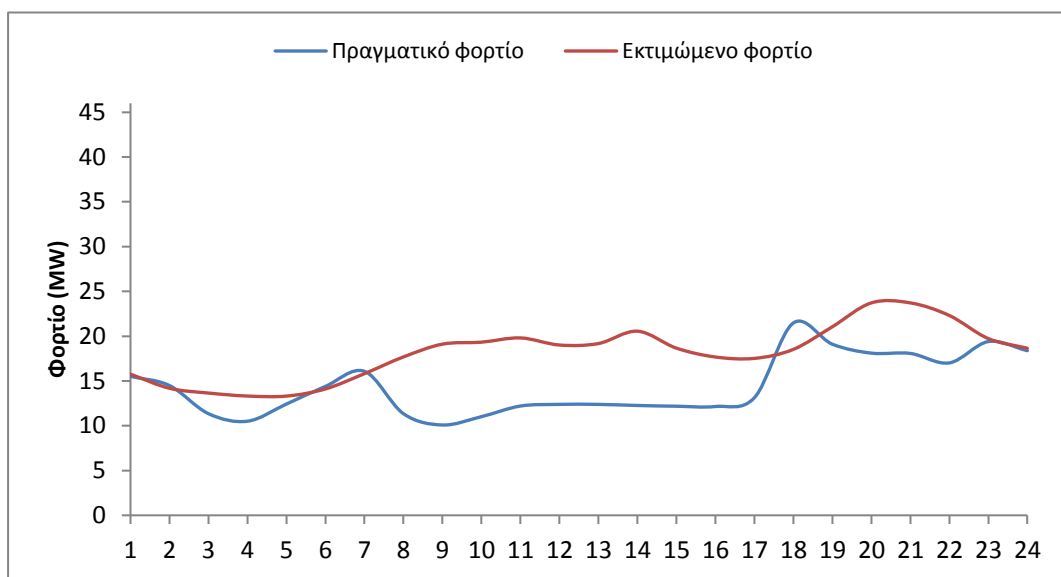

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 27/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **435 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **435 MWh** (99,99% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **0,03 MWh**, με διείσδυση 0,01%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

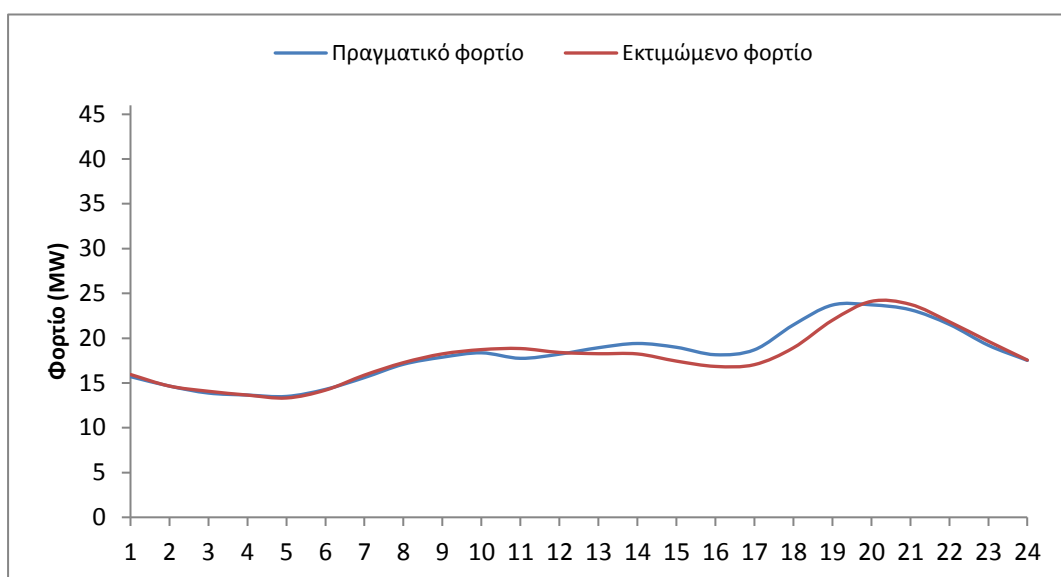

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 28/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **441 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **409 MWh** (92,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **31,36 MWh**, με διείσδυση 7,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

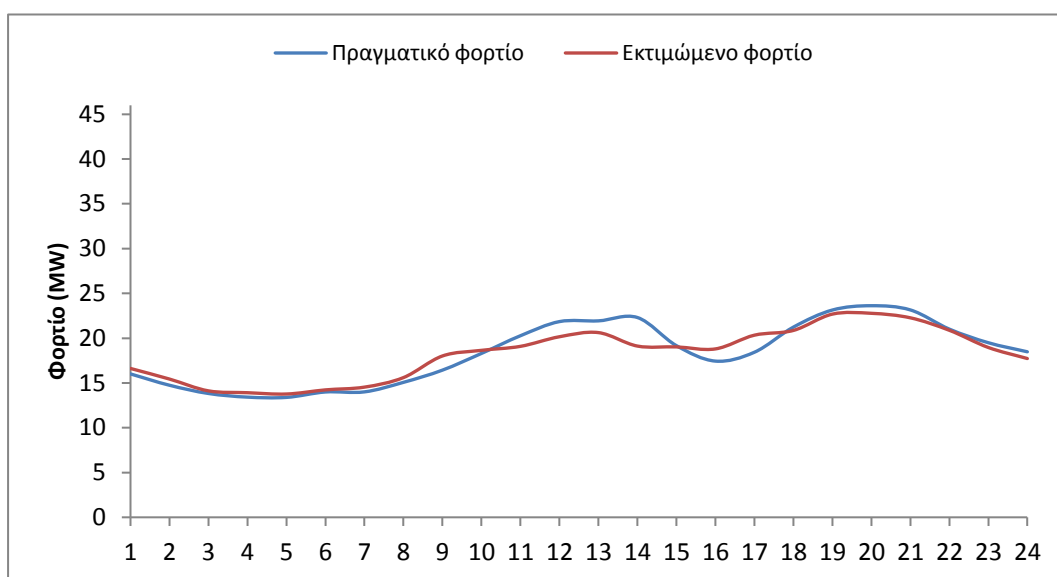

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **451 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **441 MWh** (97,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **9,22 MWh**, με διείσδυση 2,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

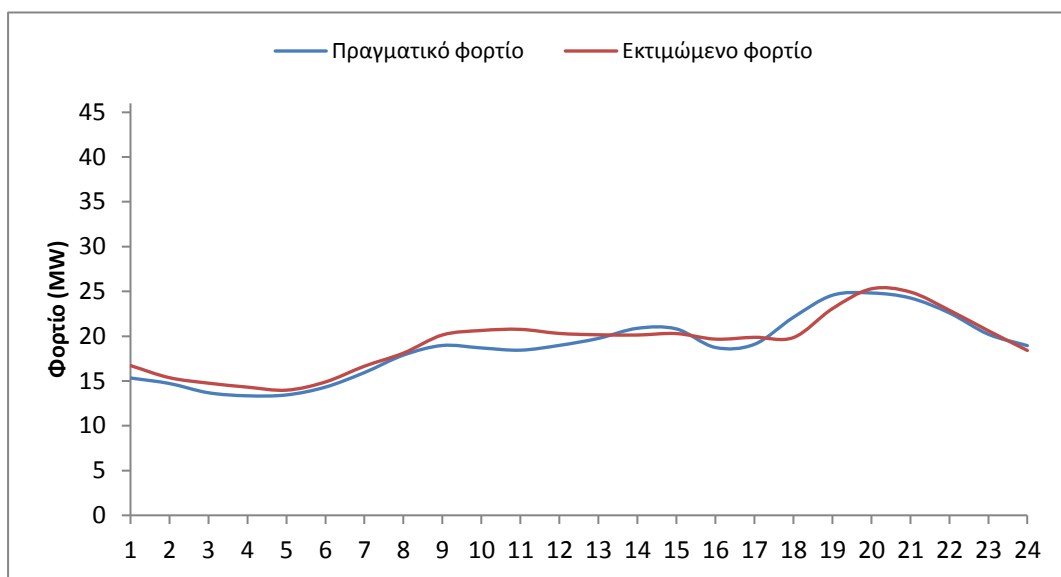

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **450 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **441 MWh** (98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **9,01 MWh**, με διείσδυση 2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

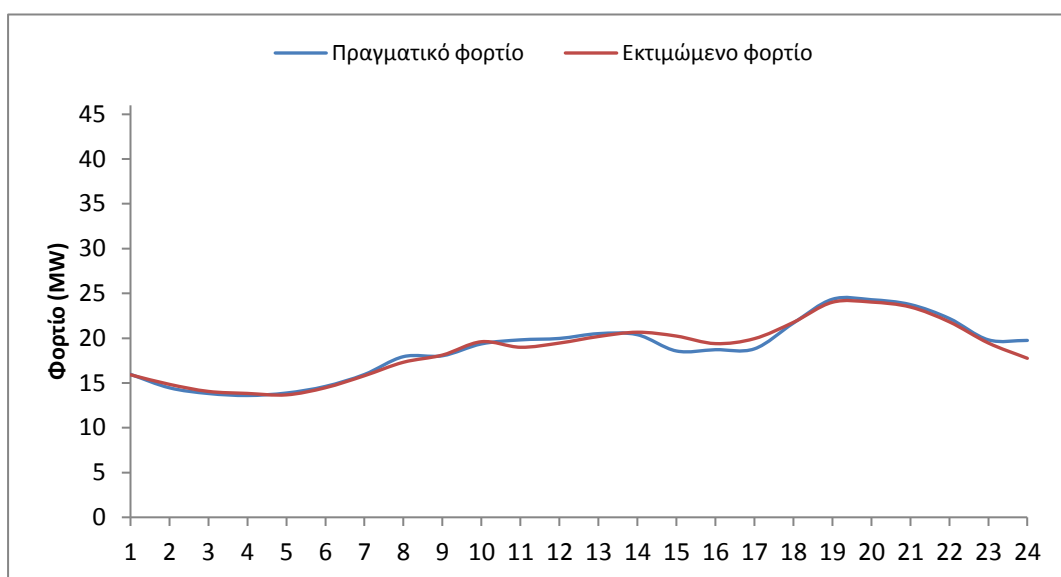

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 31/10/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **428 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **396 MWh** (92,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **32,25 MWh**, με διείσδυση 7,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

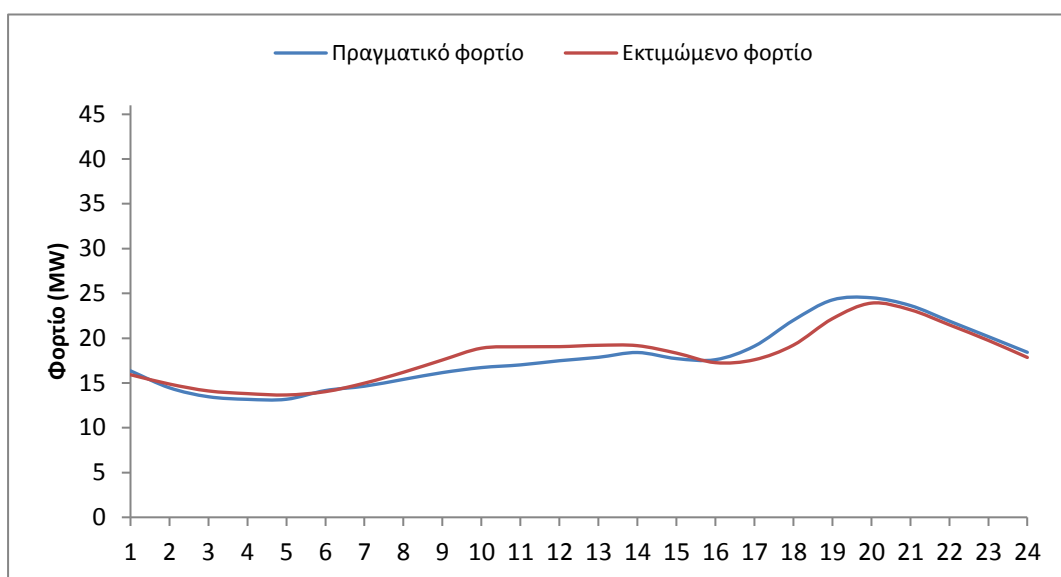

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **445 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **424 MWh** (95,4% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **20,45 MWh**, με διείσδυση 4,6%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

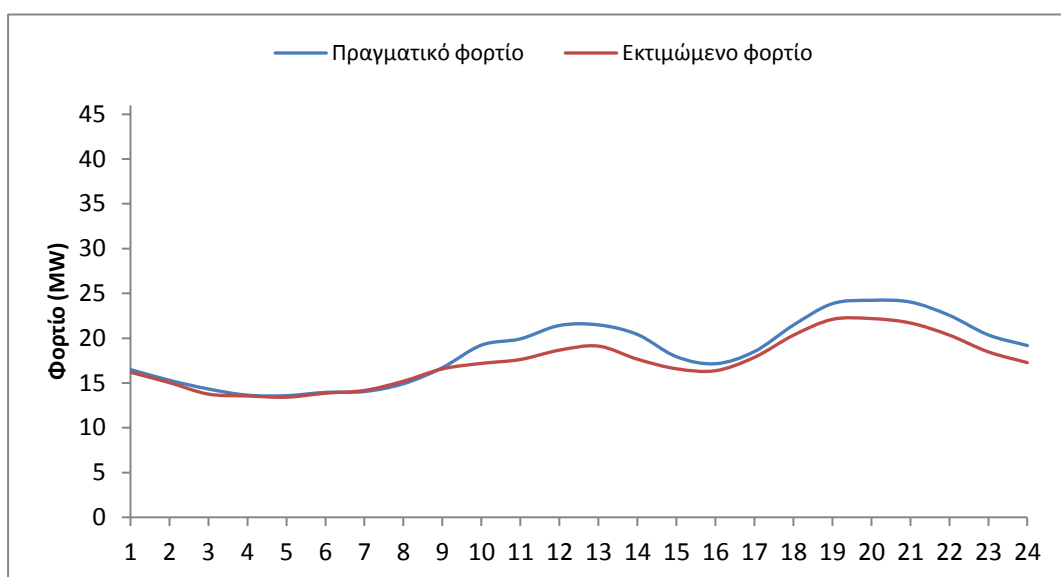

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,45 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 02/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **457 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **413 MWh** (90,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,59 MWh**, με διείσδυση 9,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

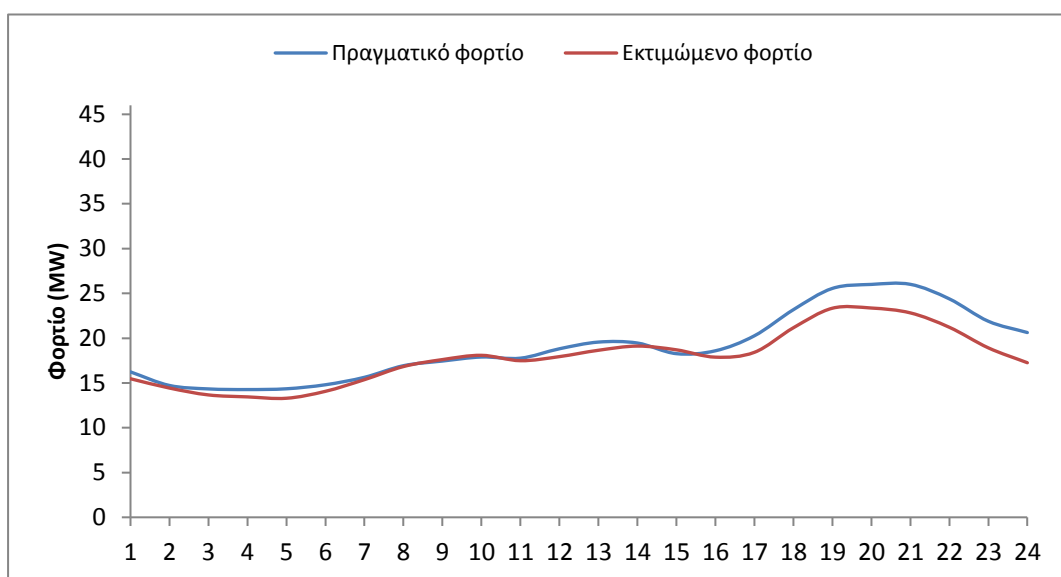

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 03/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **485 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **477 MWh** (98,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **7,69 MWh**, με διείσδυση 1,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

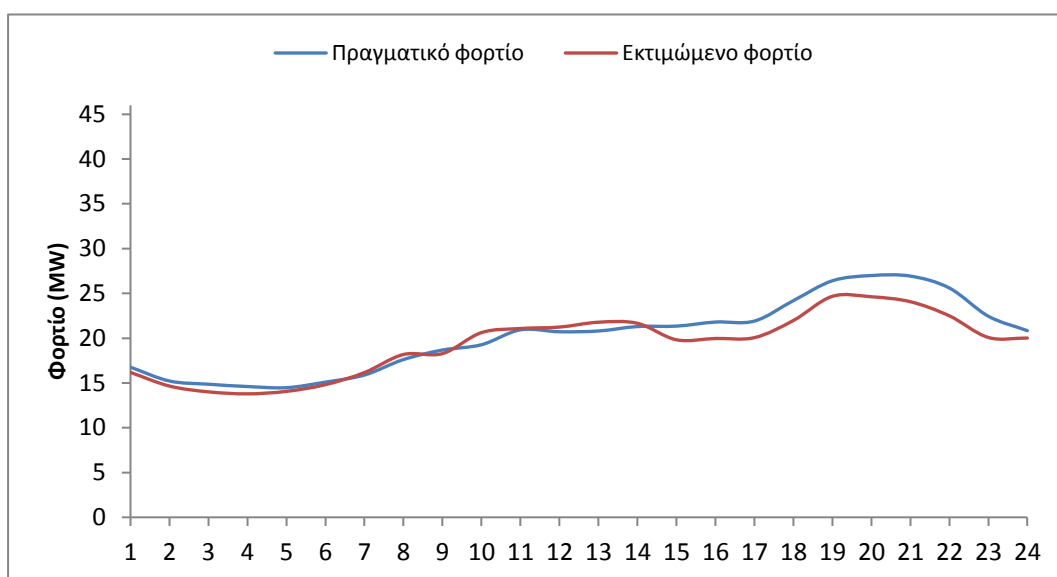

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 04/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **460 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **396 MWh** (86,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **63,81 MWh**, με διείσδυση 13,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

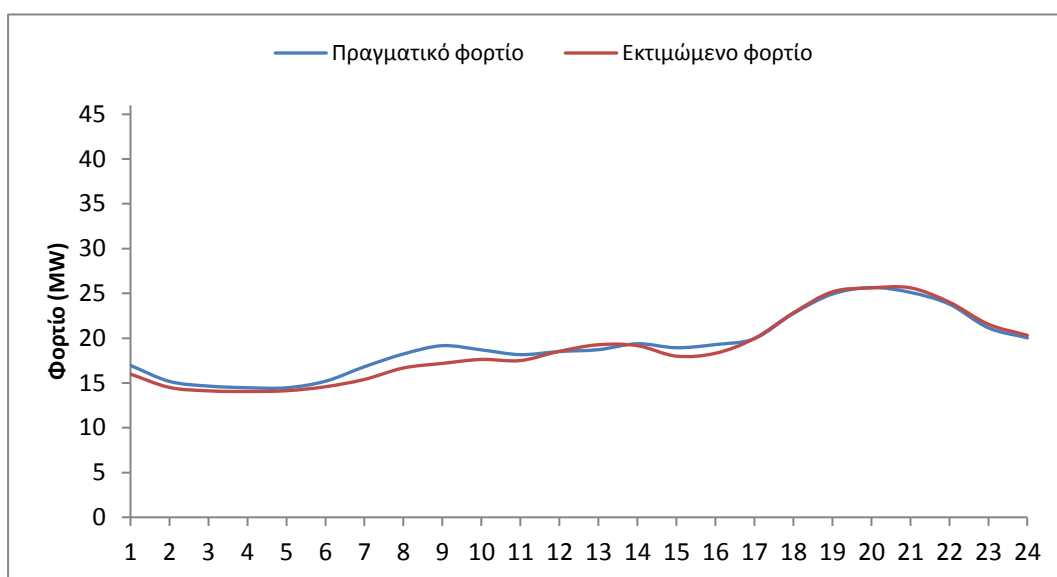

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G3, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 05/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **478 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **370 MWh** (77,43% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **107,86 MWh**, με διείσδυση 22,57%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

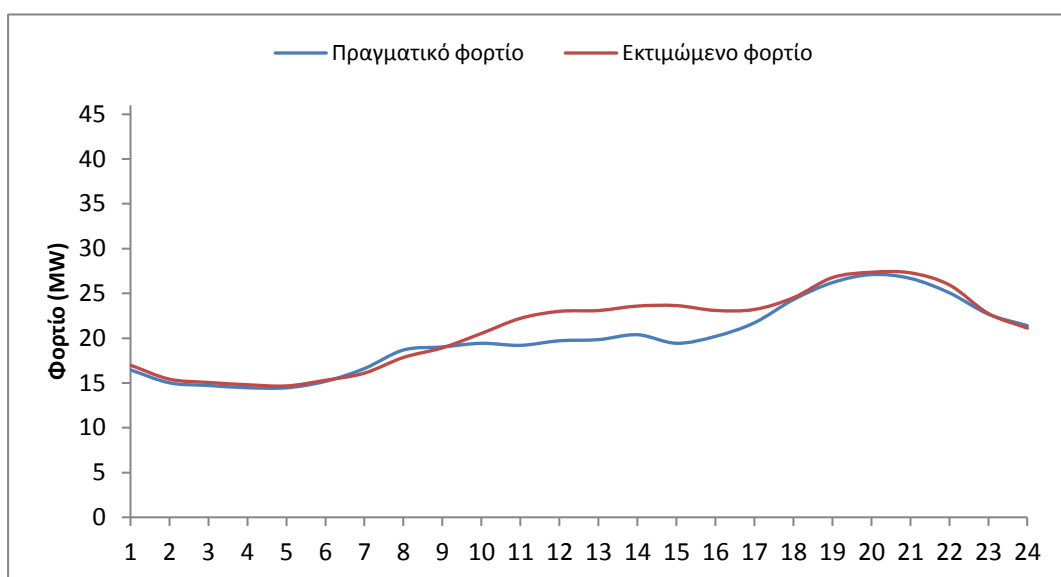

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,93 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 06/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **472 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **370 MWh** (78,33% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **102,33 MWh**, με διείσδυση 21,67%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

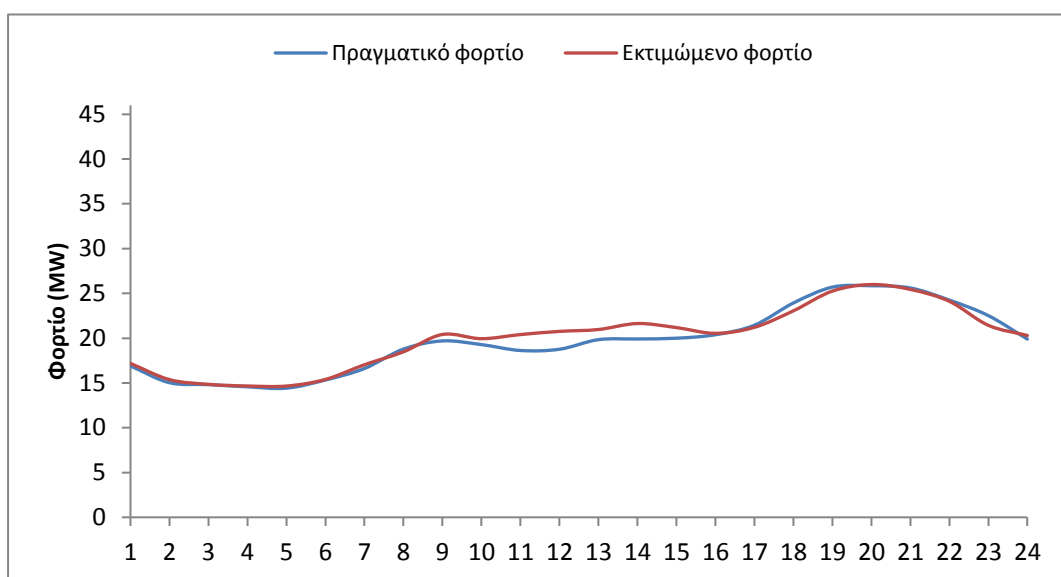

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,93 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 07/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **469 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **374 MWh** (79,73% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **94,98 MWh**, με διείσδυση 20,27%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **127,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

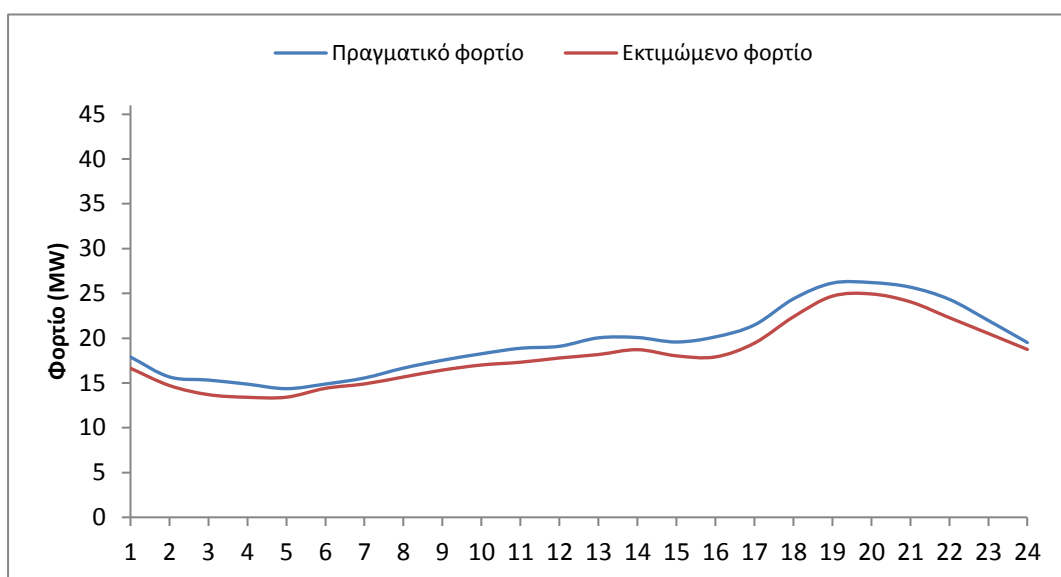

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,93 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 08/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **448 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **399 MWh** (89,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48,64 MWh**, με διείσδυση 10,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **124,88 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

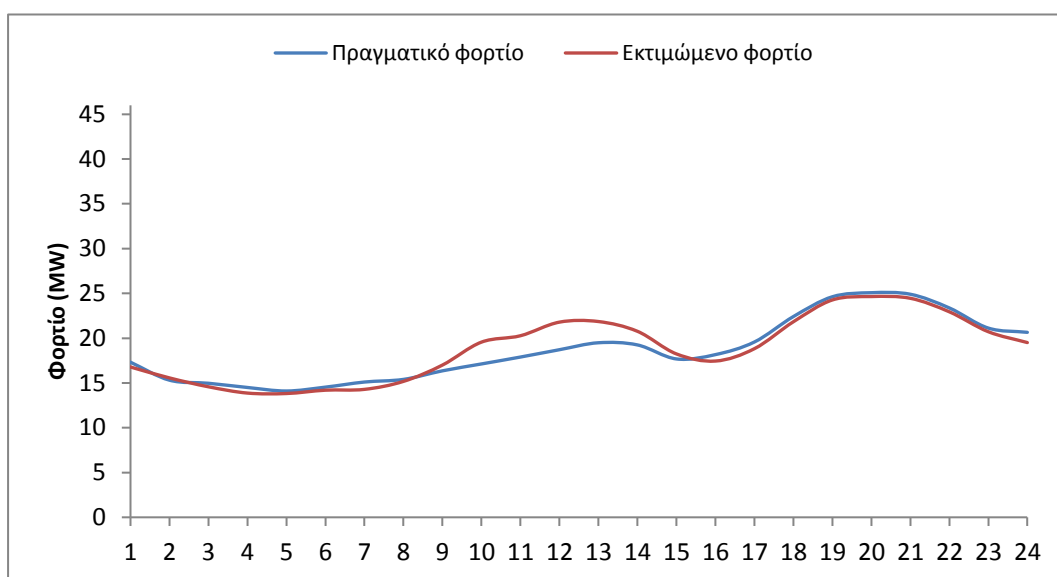

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,93 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 09/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **462 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **437 MWh** (94,66% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **24,66 MWh**, με διείσδυση 5,34%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

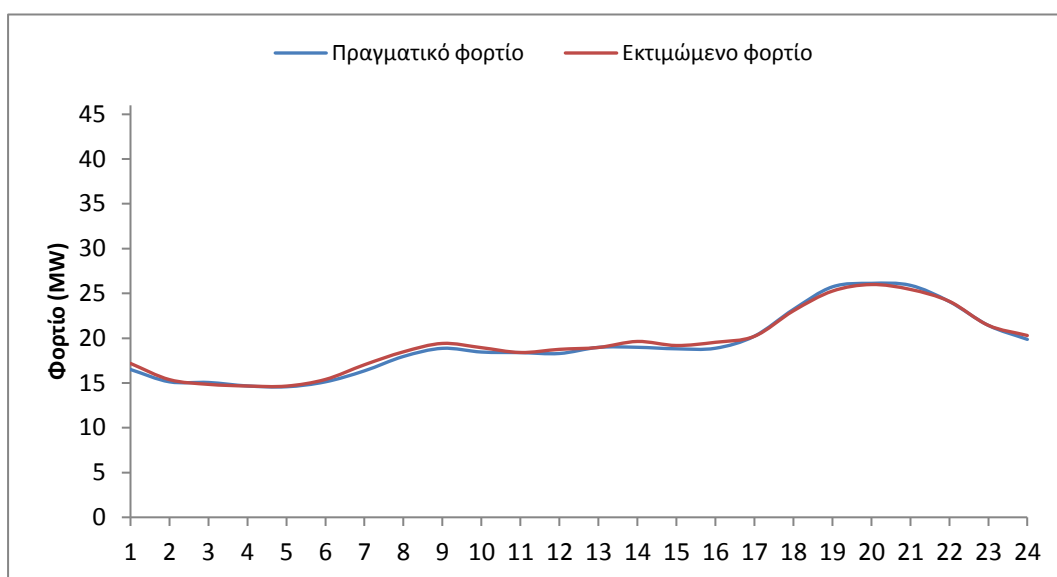

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 10/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **461 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **416 MWh** (90,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **45,39 MWh**, με διείσδυση 9,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

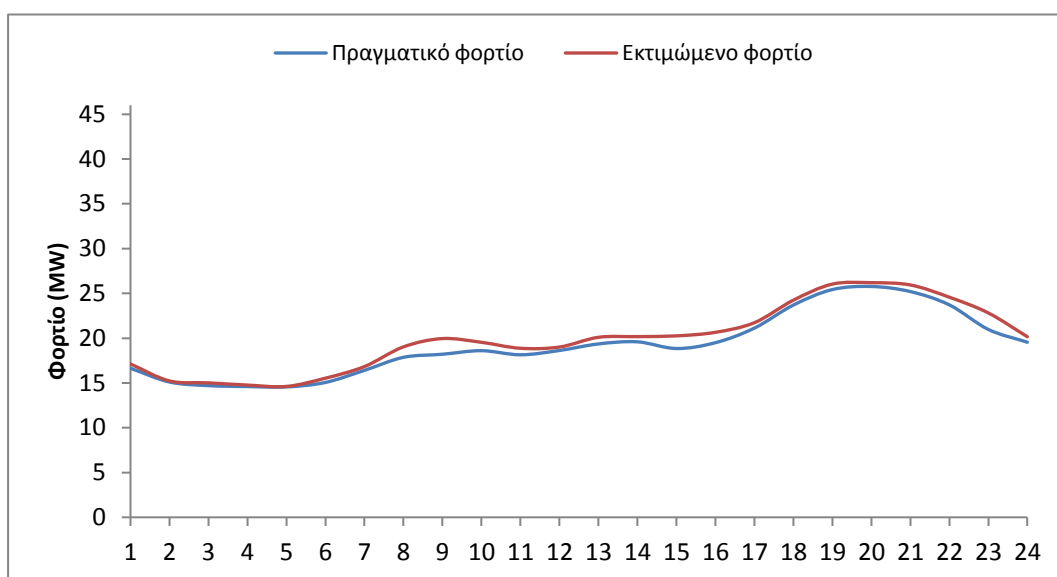

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 11/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **442 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **378 MWh** (85,33% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **64,89 MWh**, με διείσδυση 14,67%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

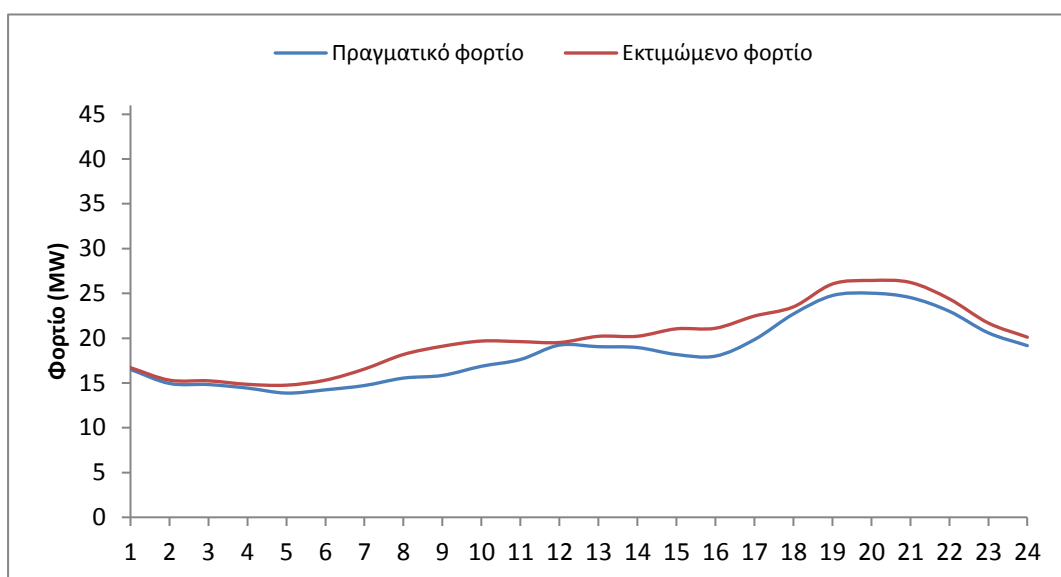

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 12/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **468 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **441 MWh** (94,18% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **27,25 MWh**, με διείσδυση 5,82%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

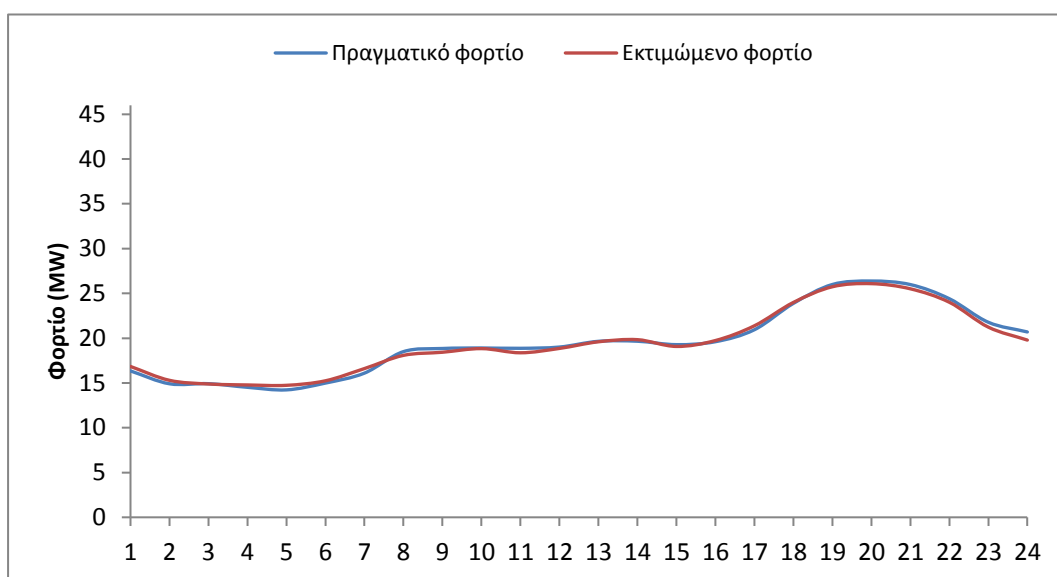

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 13/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **481 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **465 MWh** (96,48% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **16,92 MWh**, με διείσδυση 3,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

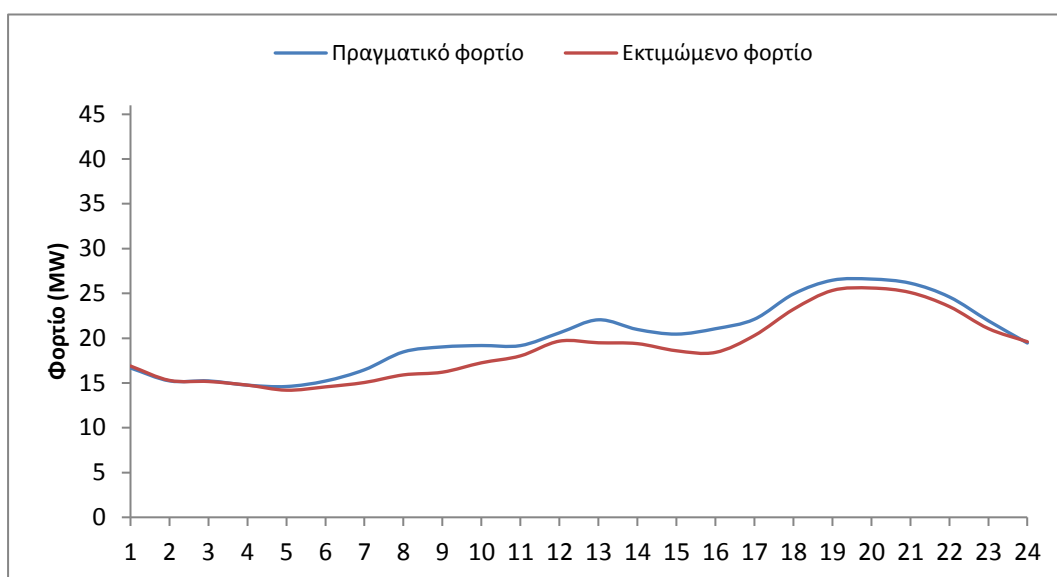

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 14/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **492 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **439 MWh** (89,2% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **53,17 MWh**, με διείσδυση 10,8%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

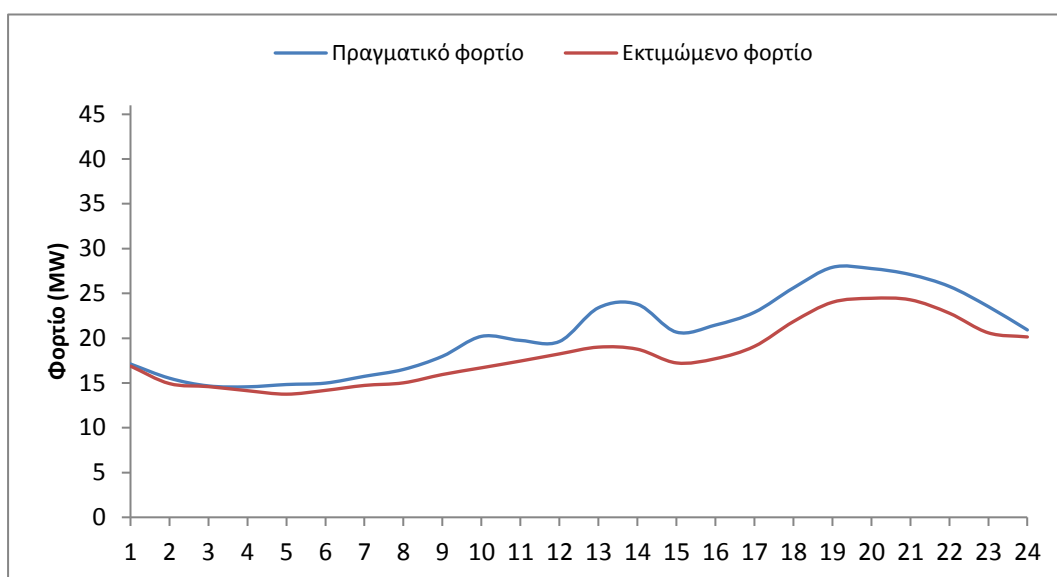

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 15/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **469 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **414 MWh** (88,27% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **55,01 MWh**, με διείσδυση 11,73%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

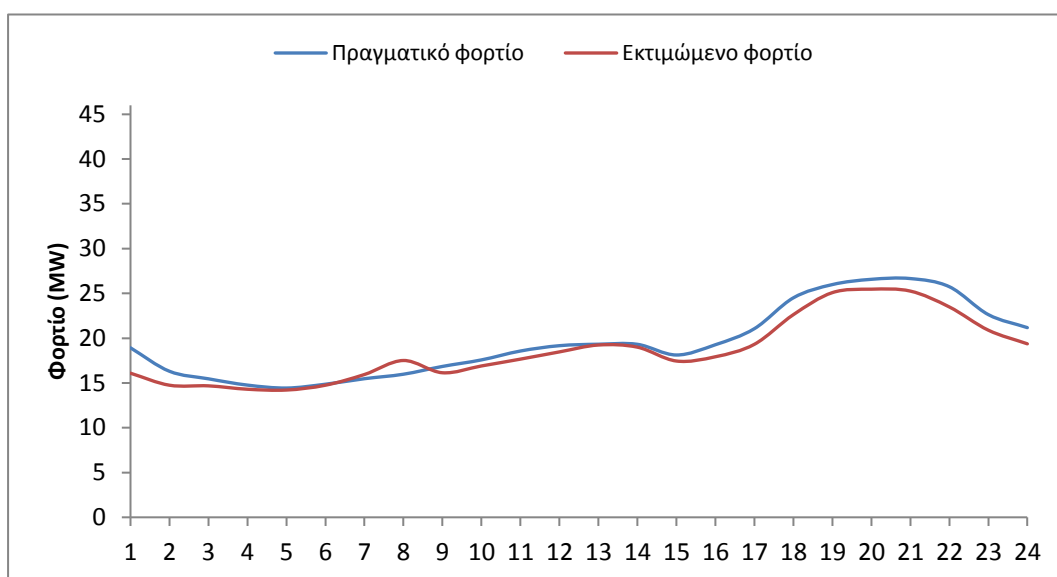

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 16/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **499 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **463 MWh** (92,91% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **35,34 MWh**, με διείσδυση 7,09%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

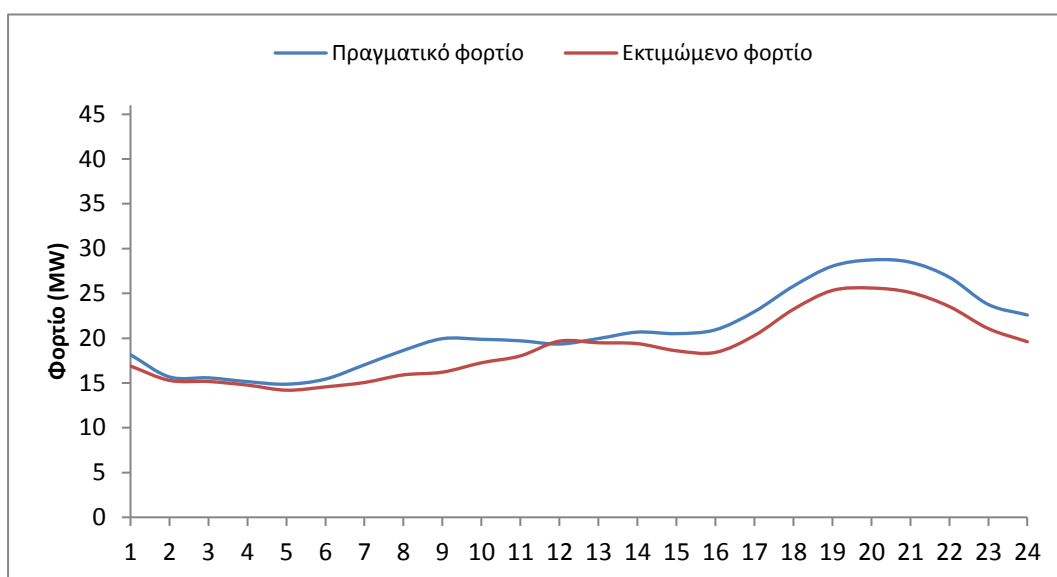

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 17/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **517 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **511 MWh** (98,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **6,62 MWh**, με διείσδυση 1,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

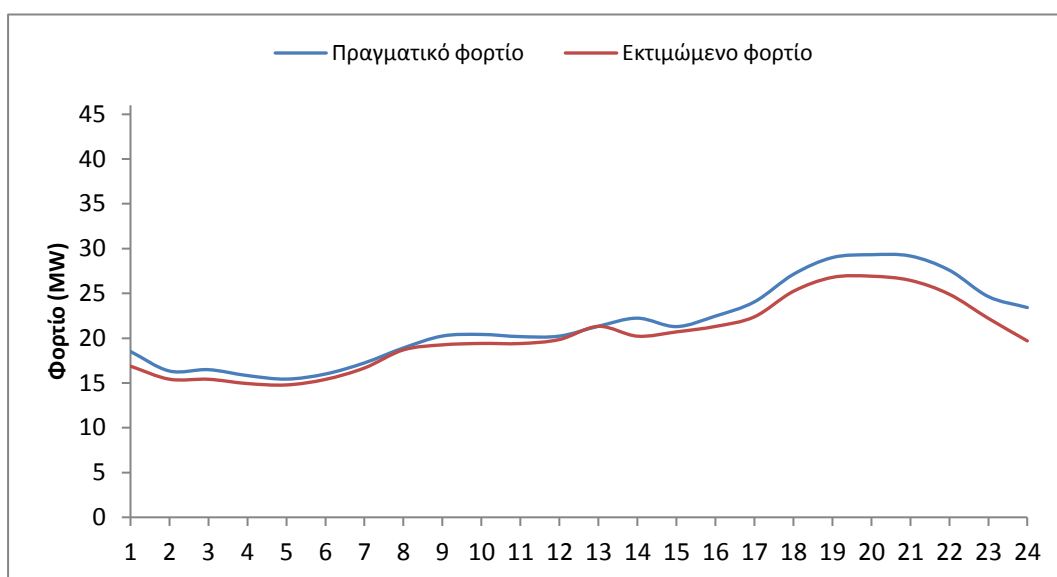

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 18/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **563 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **495 MWh** (87,9% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **68,1 MWh**, με διείσδυση 12,1%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **148,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

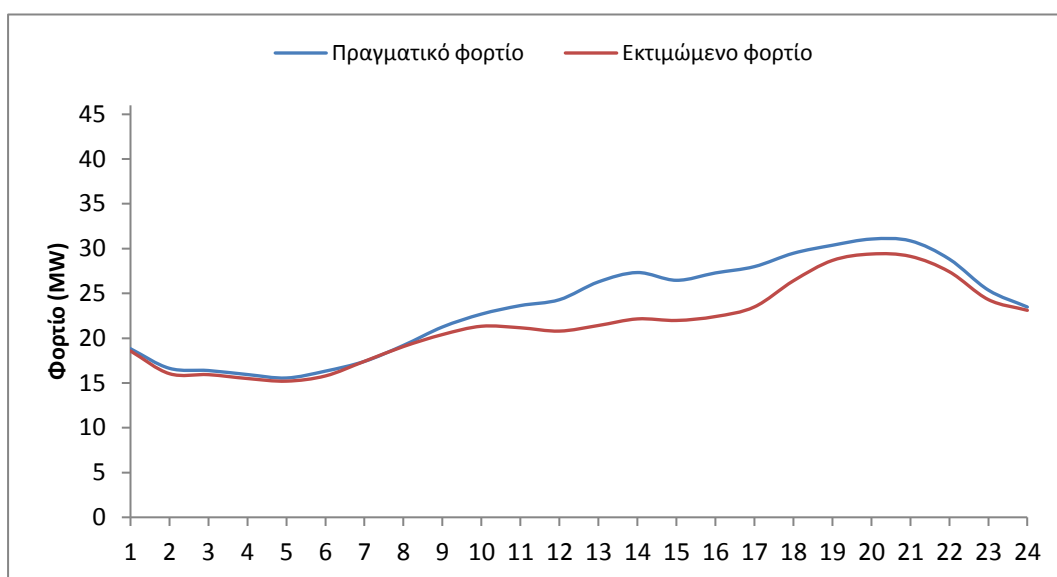

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 19/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **606 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **486 MWh** (80,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **120,87 MWh**, με διείσδυση 19,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

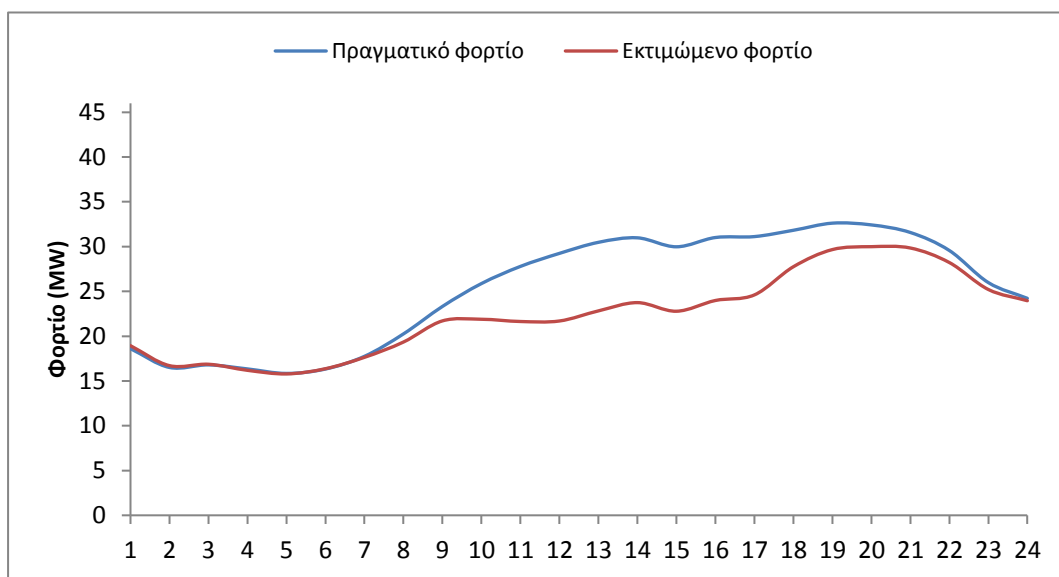

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 20/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **563 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **454 MWh** (80,54% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **109,64 MWh**, με διείσδυση 19,46%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **150,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

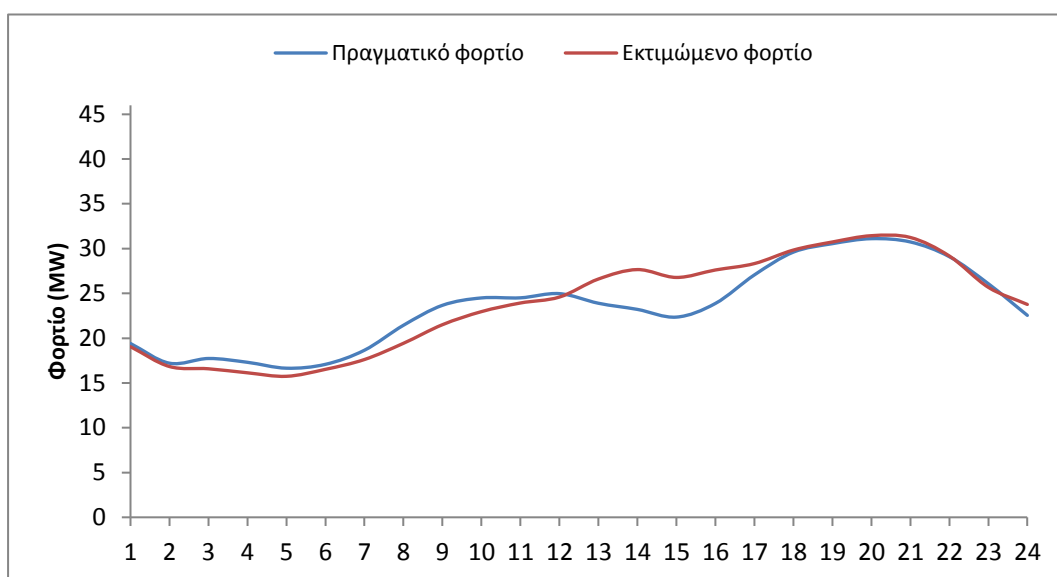

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 21/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **539 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **466 MWh** (86,49% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **72,81 MWh**, με διείσδυση 13,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,19 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

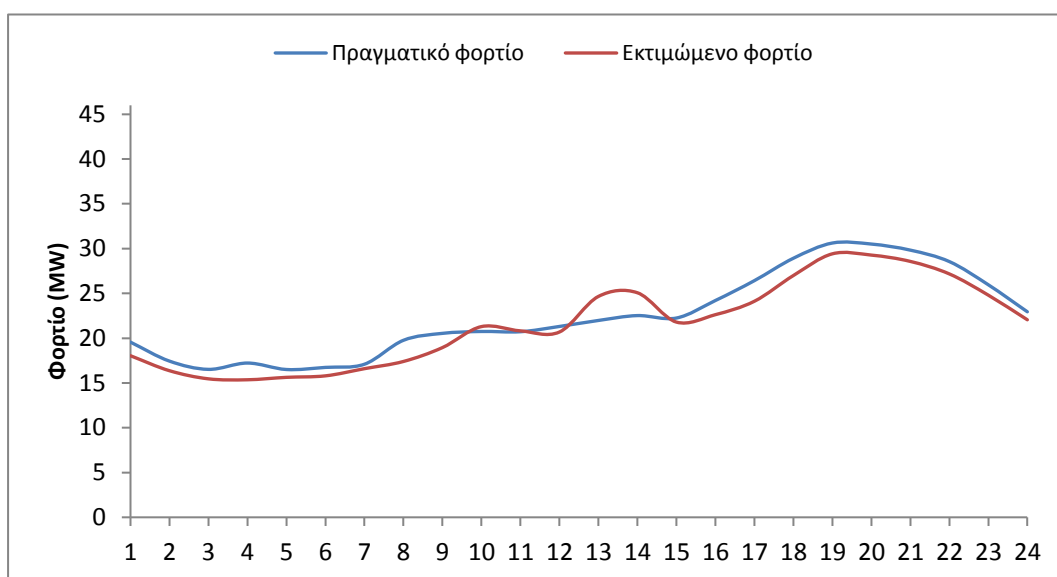

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 22/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **529 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **486 MWh** (91,81% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,35 MWh**, με διείσδυση 8,19%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

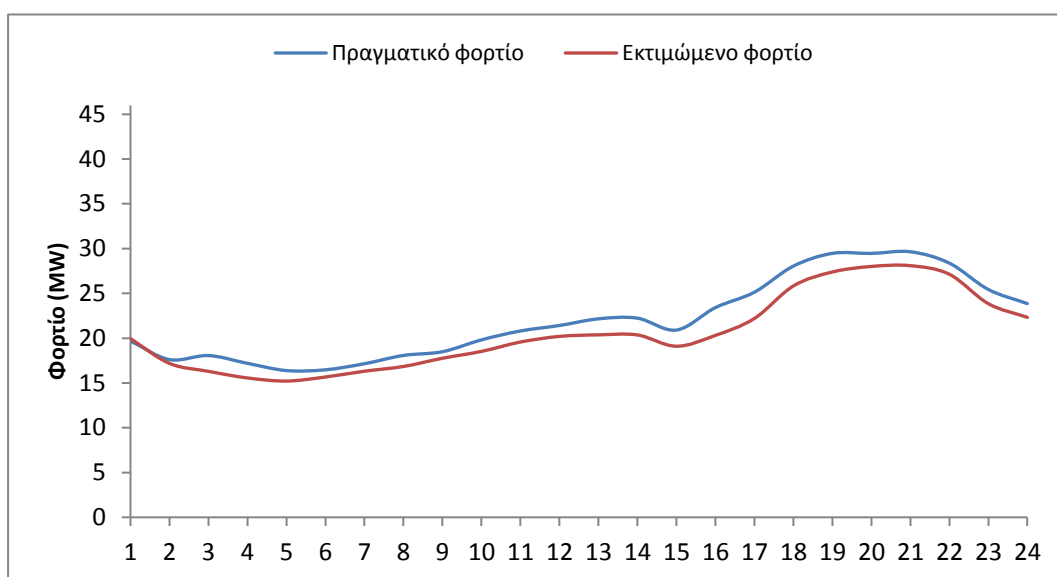

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 23/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **551 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **517 MWh** (93,84% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,93 MWh**, με διείσδυση 6,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

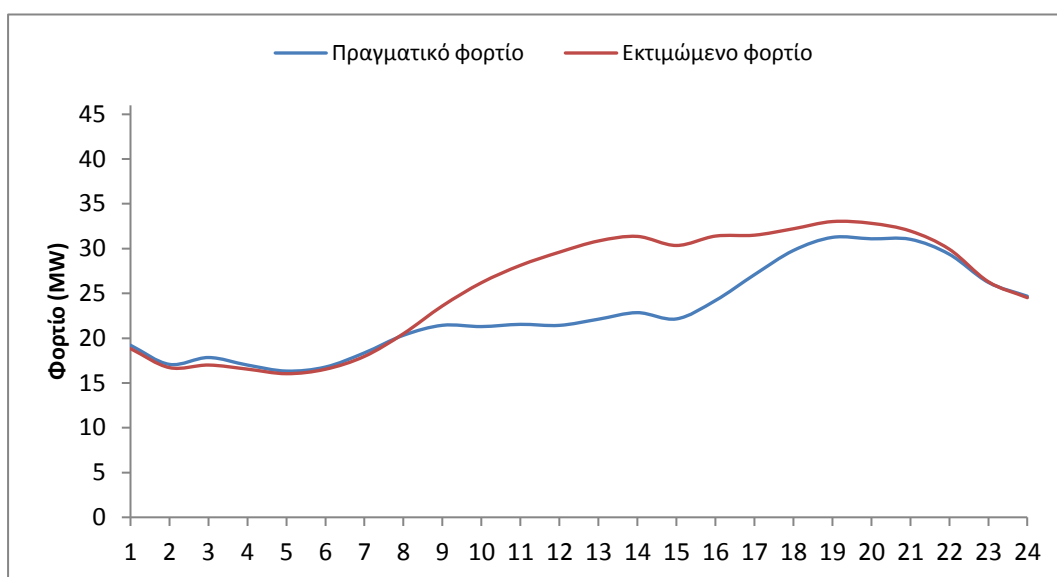

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 24/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **580 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **532 MWh** (91,65% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48,48 MWh**, με διείσδυση 8,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **113,7 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

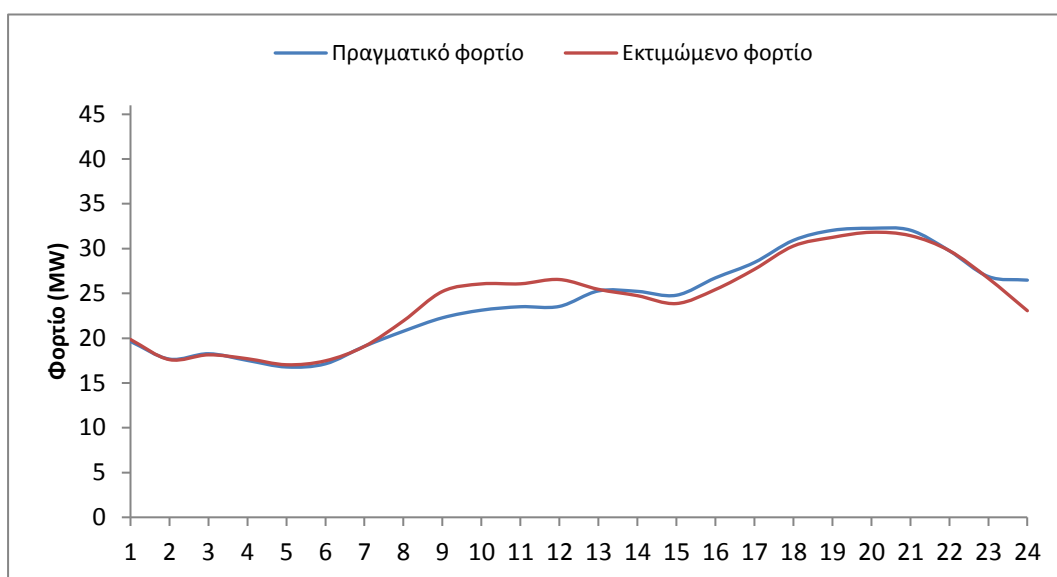

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 25/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **468 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **356 MWh** (75,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **112,45 MWh**, με διείσδυση 24,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **129 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

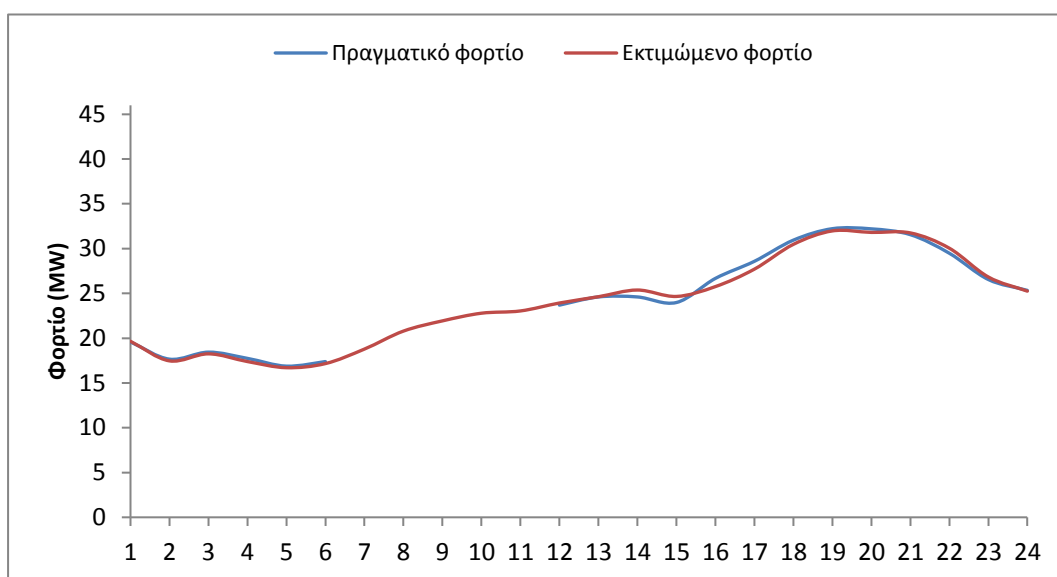

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.
- Έλλειψη απολογιστικών δεδομένων τις ώρες 06:00, 07:00 και 10:00.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 26/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **584 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **500 MWh** (85,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **84 MWh**, με διείσδυση 14,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

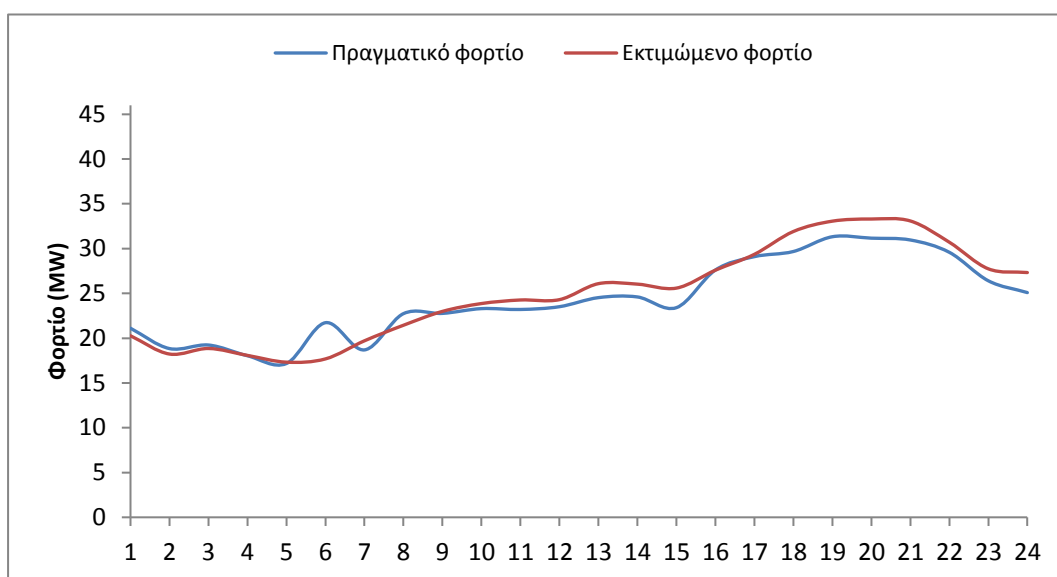

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 27/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **567 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **555 MWh** (98,01% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,28 MWh**, με διείσδυση 1,99%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

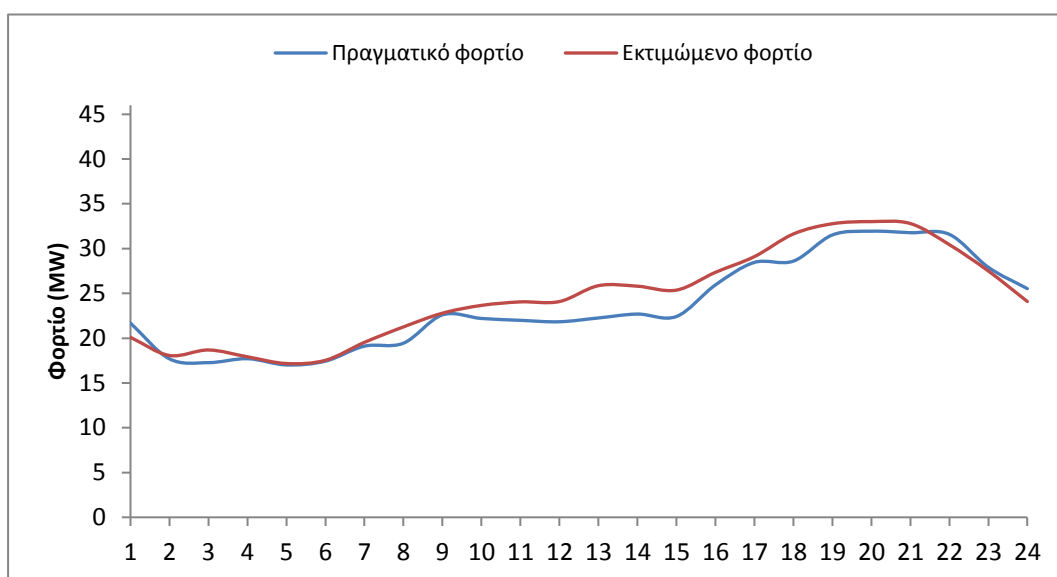

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 28/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **565 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **560 MWh** (99,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **4,92 MWh**, με διείσδυση 0,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

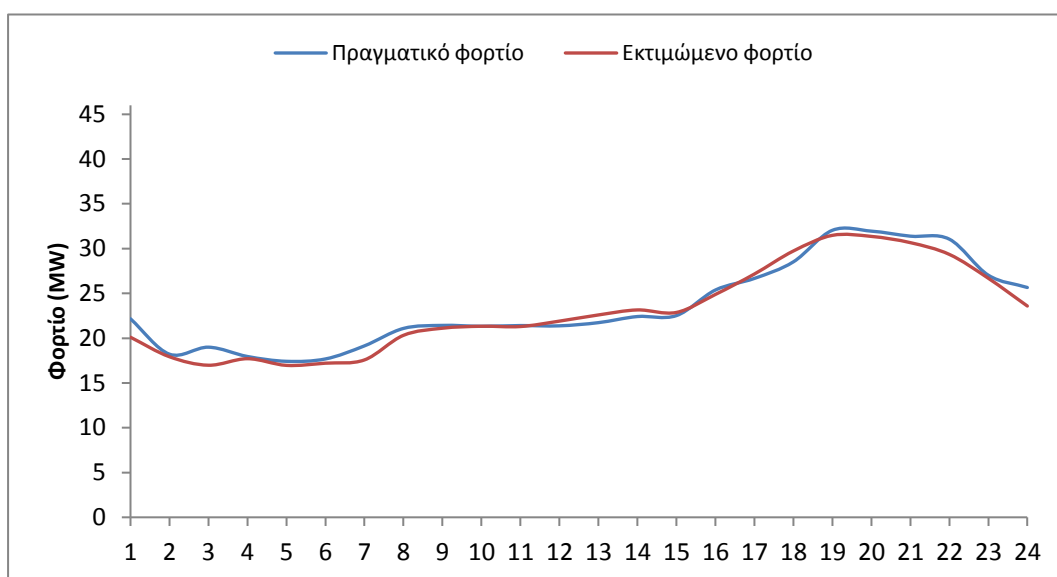

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **561 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **518 MWh** (92,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **42,56 MWh**, με διείσδυση 7,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

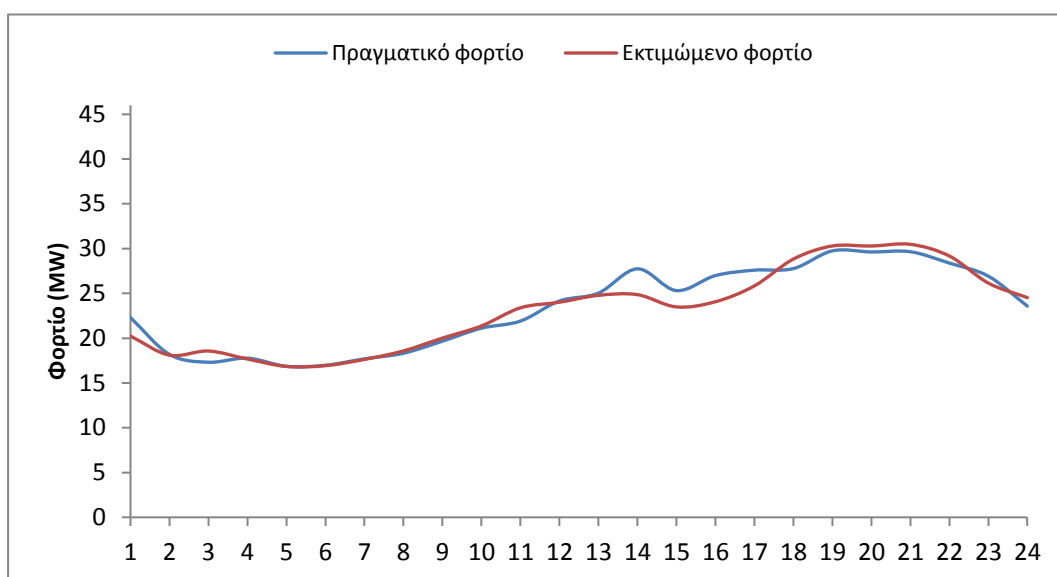

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/11/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **584 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **578 MWh** (98,94% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **6,19 MWh**, με διείσδυση 1,06%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

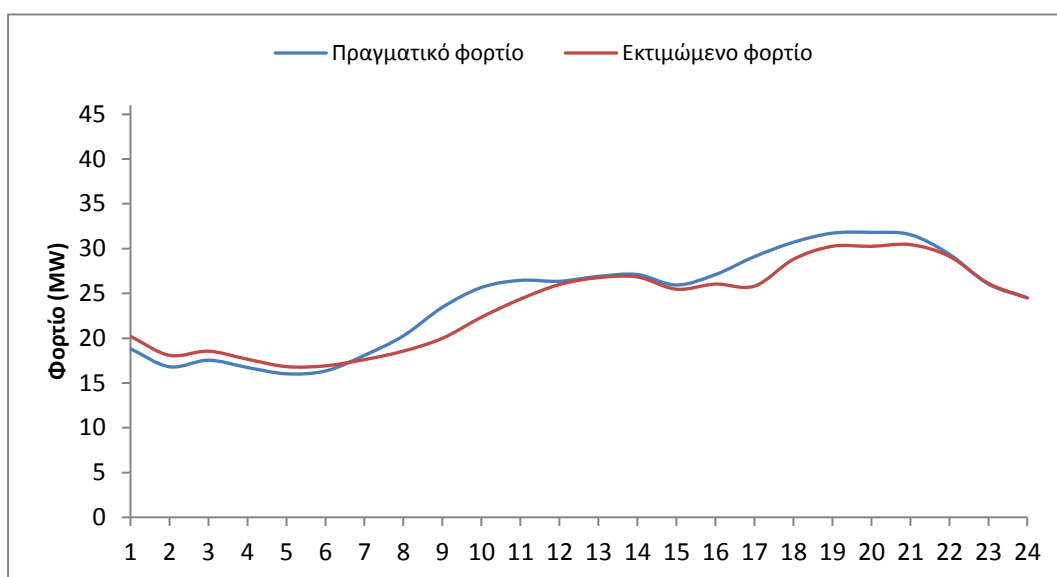

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **627 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **575 MWh** (91,66% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **52,28 MWh**, με διείσδυση 8,34%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

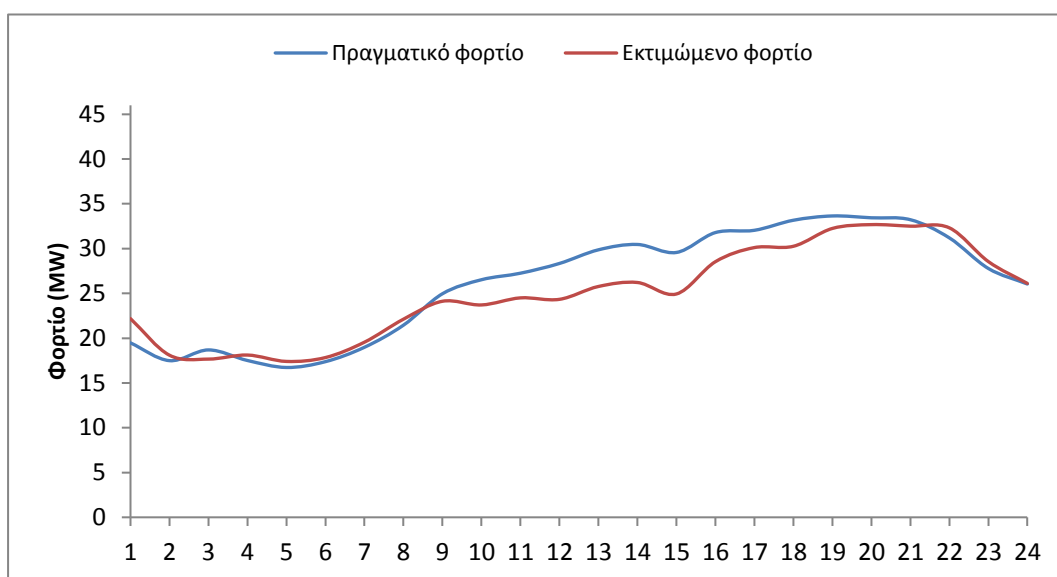

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 02/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **608 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **580 MWh** (95,32% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **28,45 MWh**, με διείσδυση 4,68%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

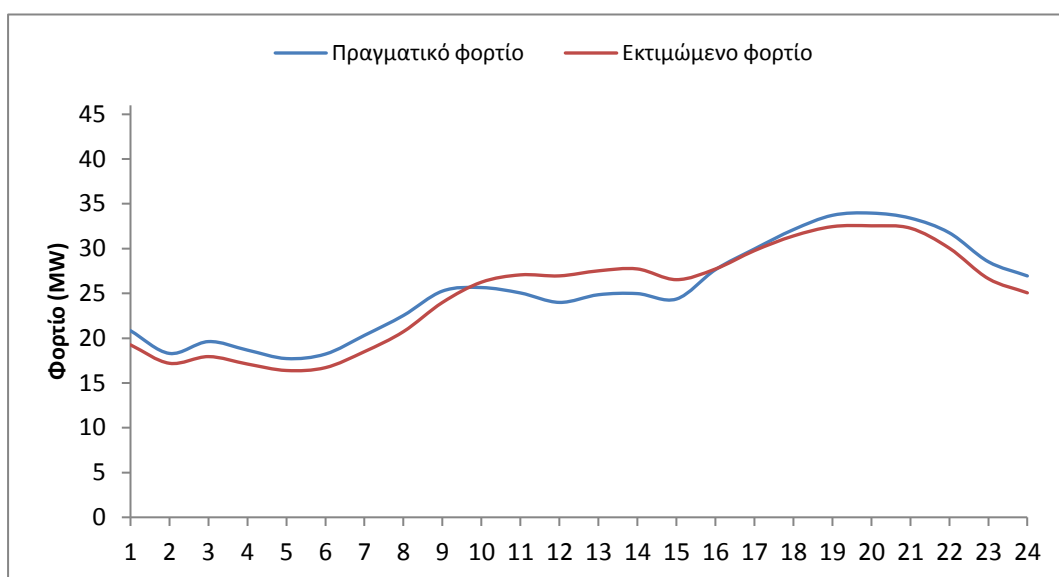

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 03/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **617 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **612 MWh** (99,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,39 MWh**, με διείσδυση 0,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

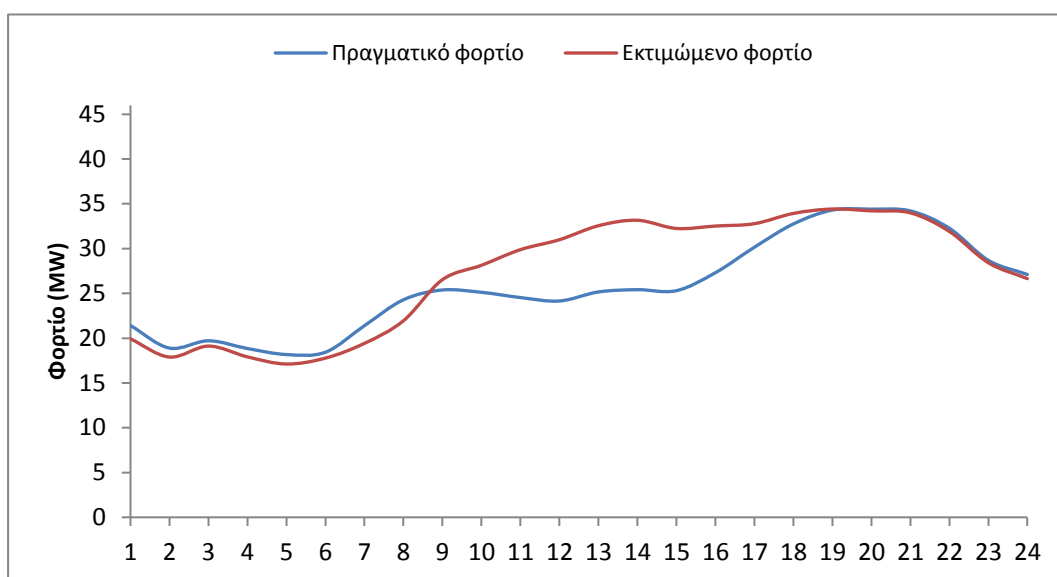

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 04/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **658 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **627 MWh** (95,21% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **31,51 MWh**, με διείσδυση 4,79%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

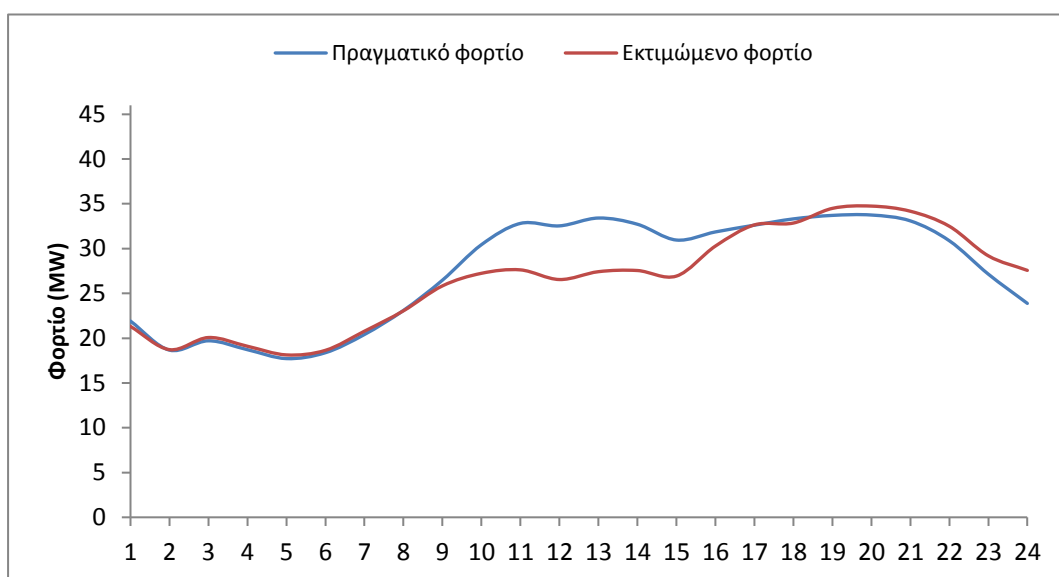

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 05/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **569 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **566 MWh** (99,53% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **2,68 MWh**, με διείσδυση 0,47%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

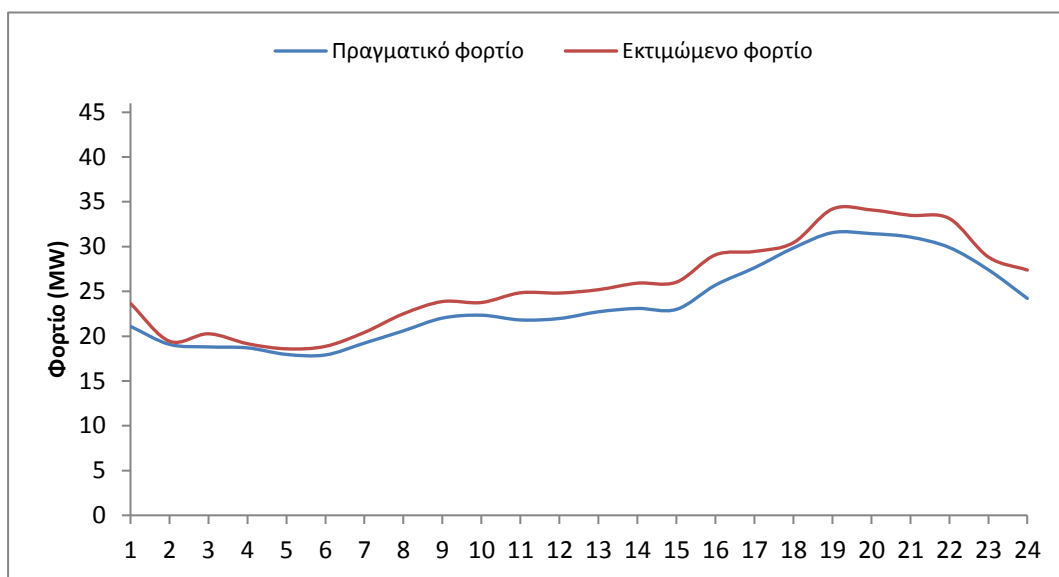

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 06/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **546 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **545 MWh** (99,91% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **0,51 MWh**, με διείσδυση 0,09%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

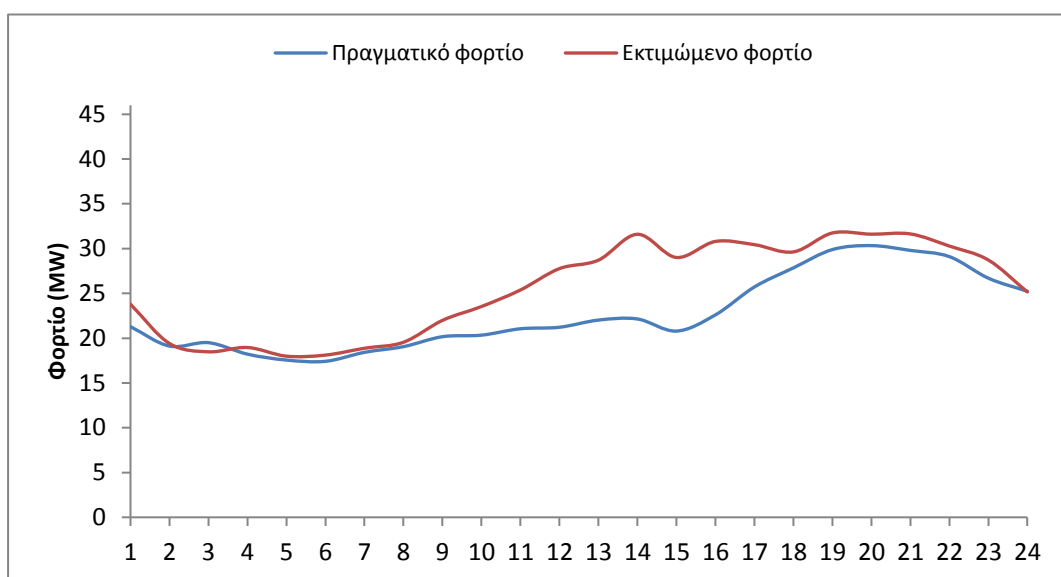

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 07/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **621 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **591 MWh** (95,1% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **30,47 MWh**, με διείσδυση 4,9%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **149,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

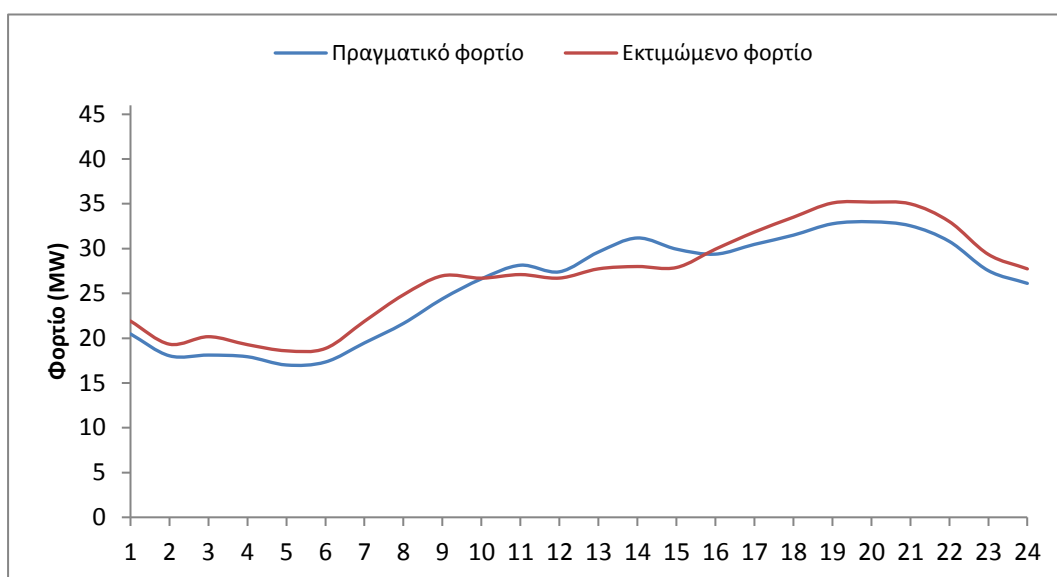

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 08/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **583 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **575 MWh** (98,66% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **7,8 MWh**, με διείσδυση 1,34%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

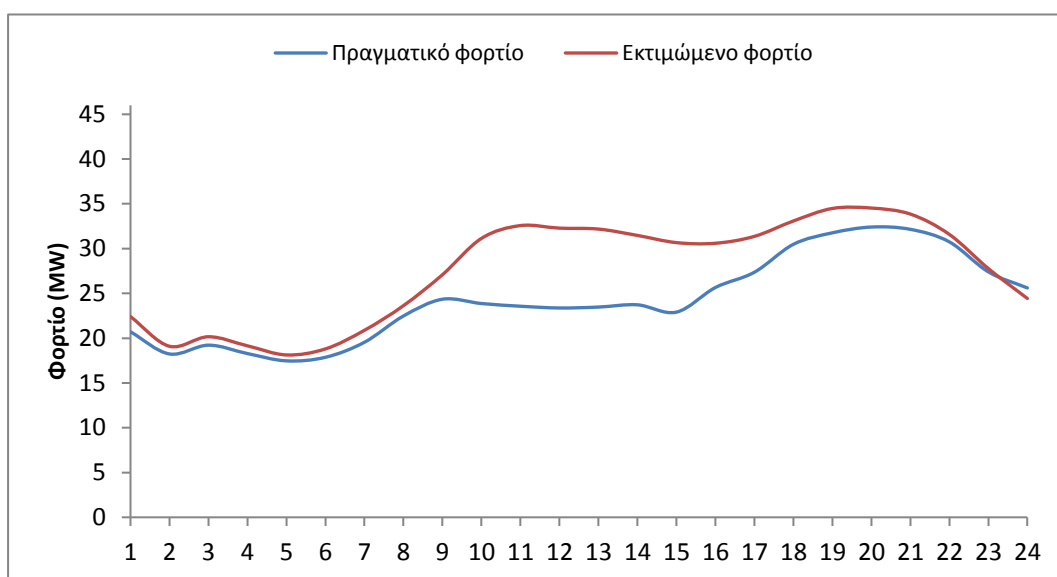

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 09/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **598 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **523 MWh** (87,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **75,41 MWh**, με διείσδυση 12,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

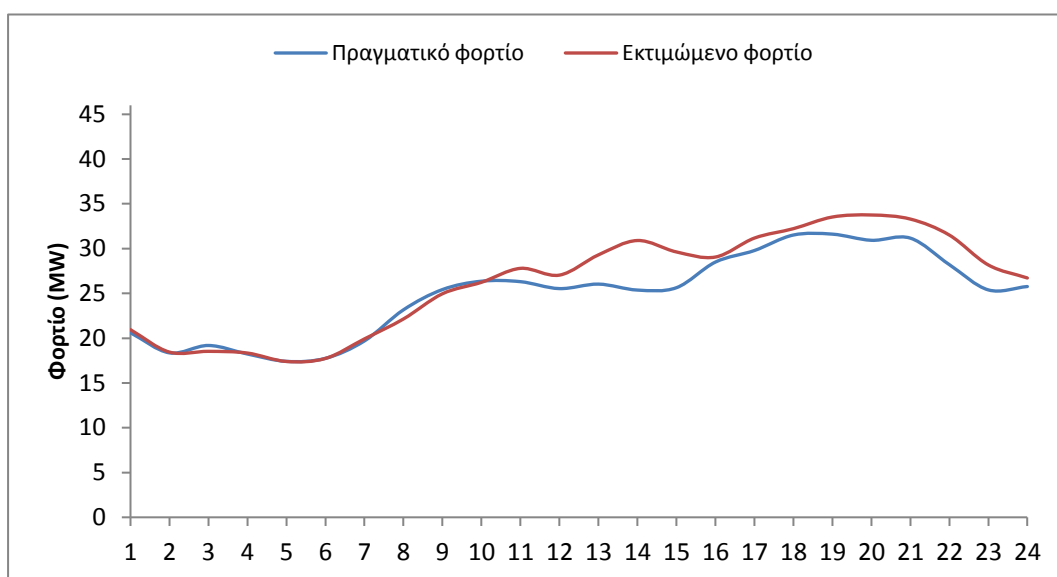

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 10/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **586 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **502 MWh** (85,68% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **83,95 MWh**, με διείσδυση 14,32%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138,32 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

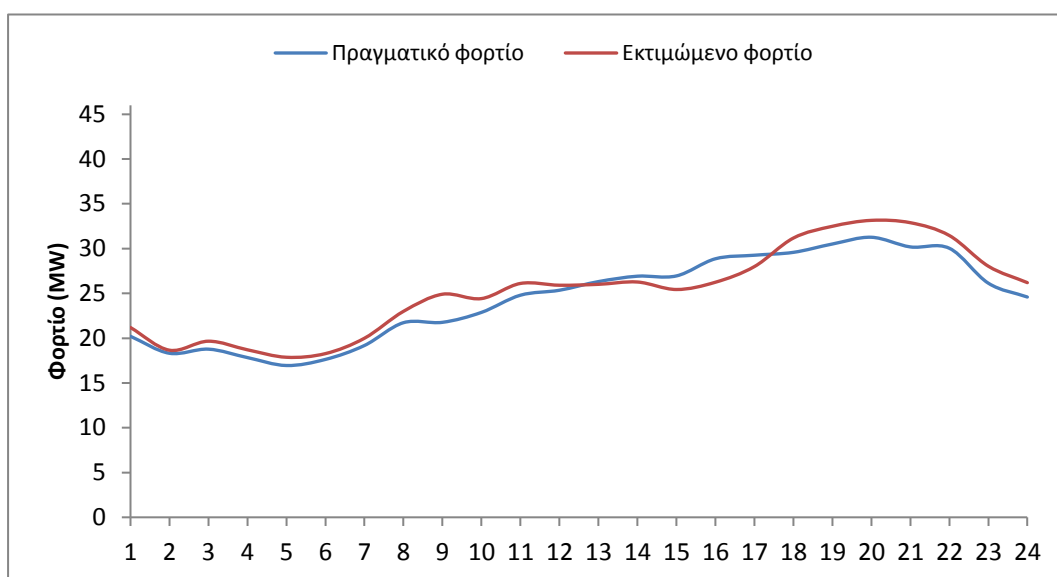

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G4 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,46 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 11/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **575 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **537 MWh** (93,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **38,2 MWh**, με διείσδυση 6,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

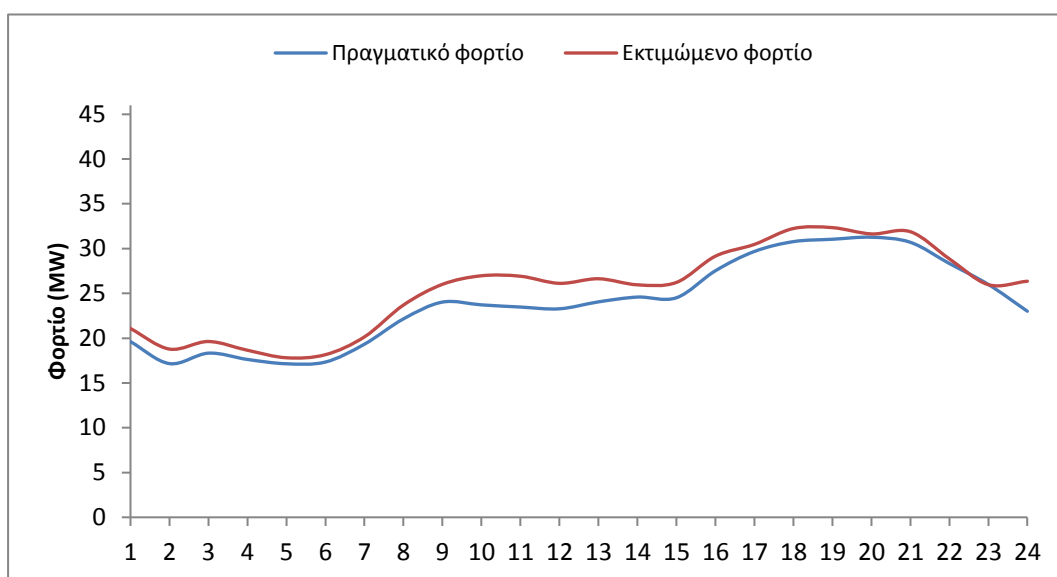

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 12/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **582 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **511 MWh** (87,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **70,44 MWh**, με διείσδυση 12,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

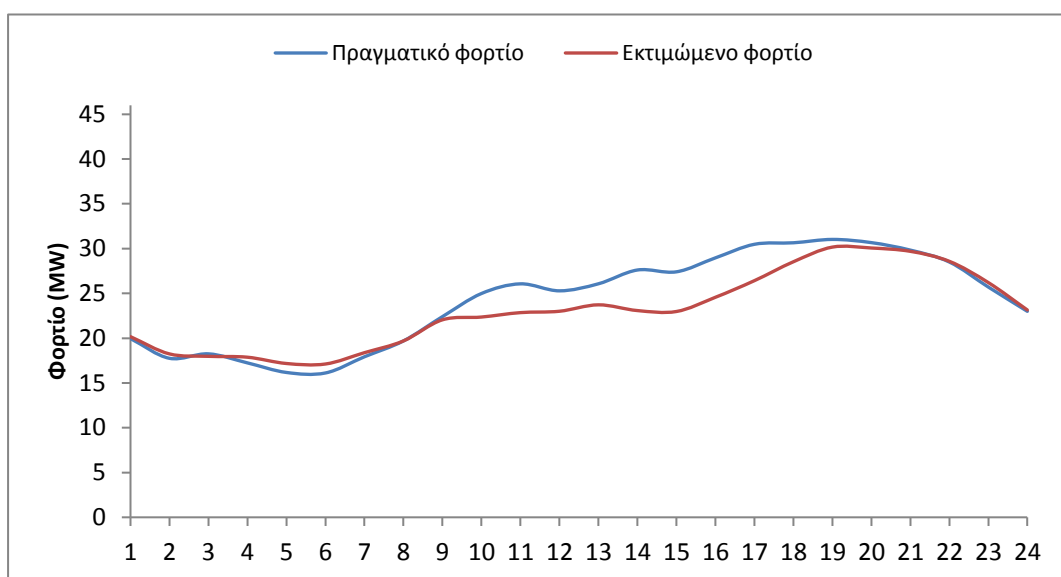

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 13/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **566 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **543 MWh** (95,88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **23,34 MWh**, με διείσδυση 4,12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

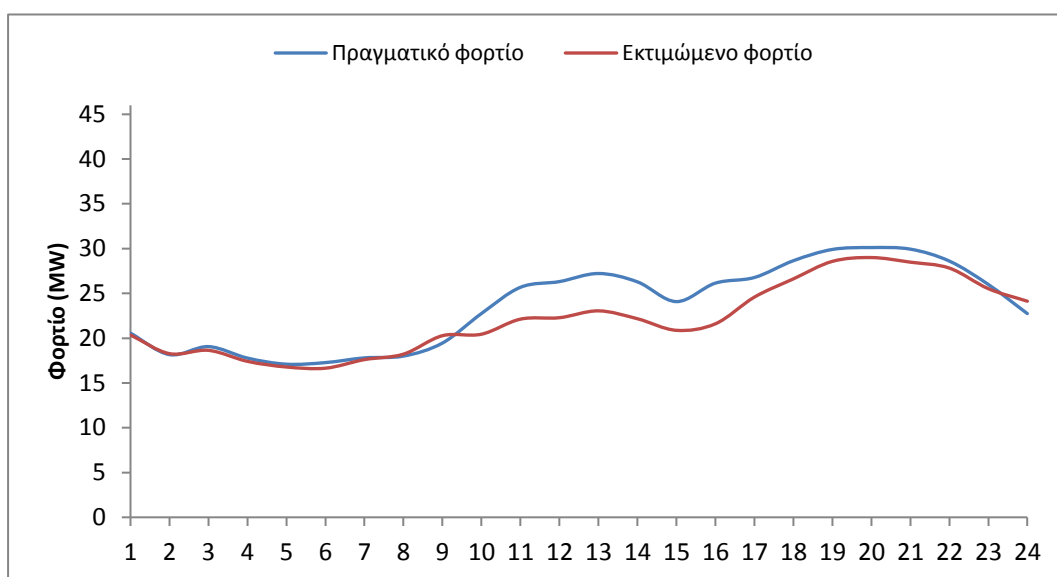

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 14/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **595 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **553 MWh** (93,06% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **41,3 MWh**, με διείσδυση 6,94%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

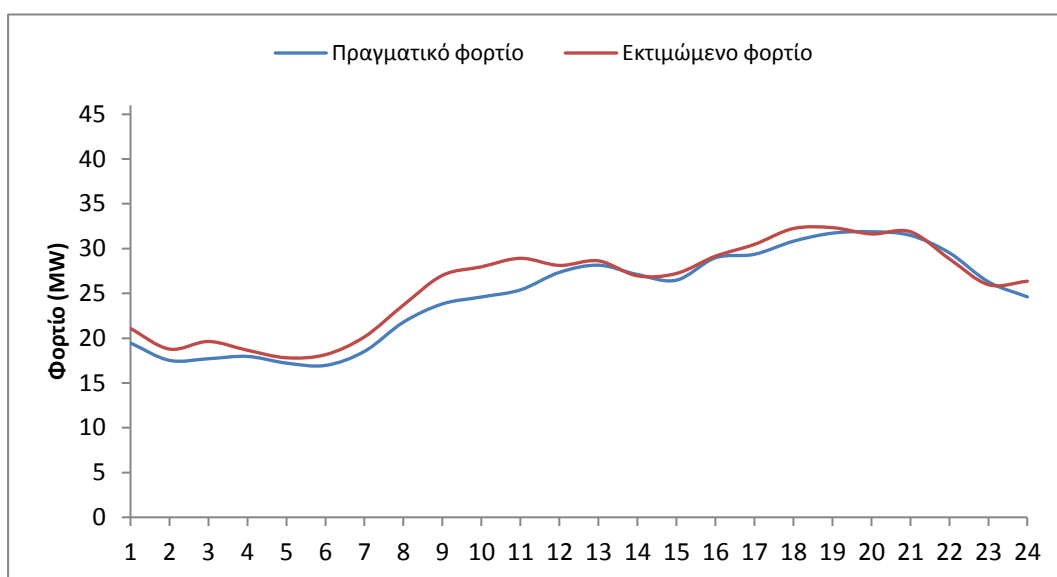

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 15/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **598 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **509 MWh** (85,21% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **88,39 MWh**, με διείσδυση 14,79%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **126,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

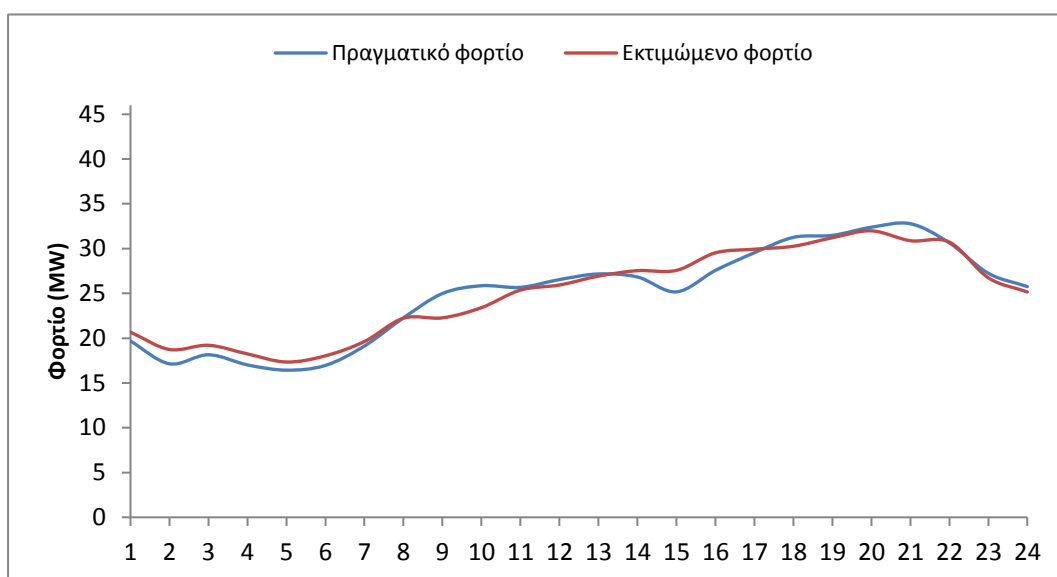

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 16/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **606 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **538 MWh** (88,83% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **67,62 MWh**, με διείσδυση 11,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

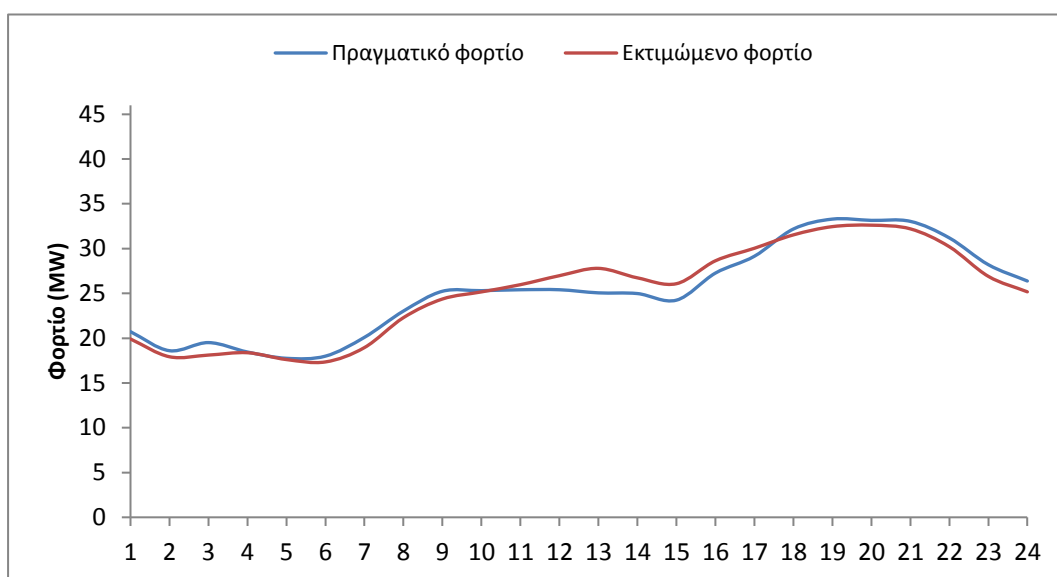

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 17/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **616 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **570 MWh** (92,44% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **46,56 MWh**, με διείσδυση 7,56%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

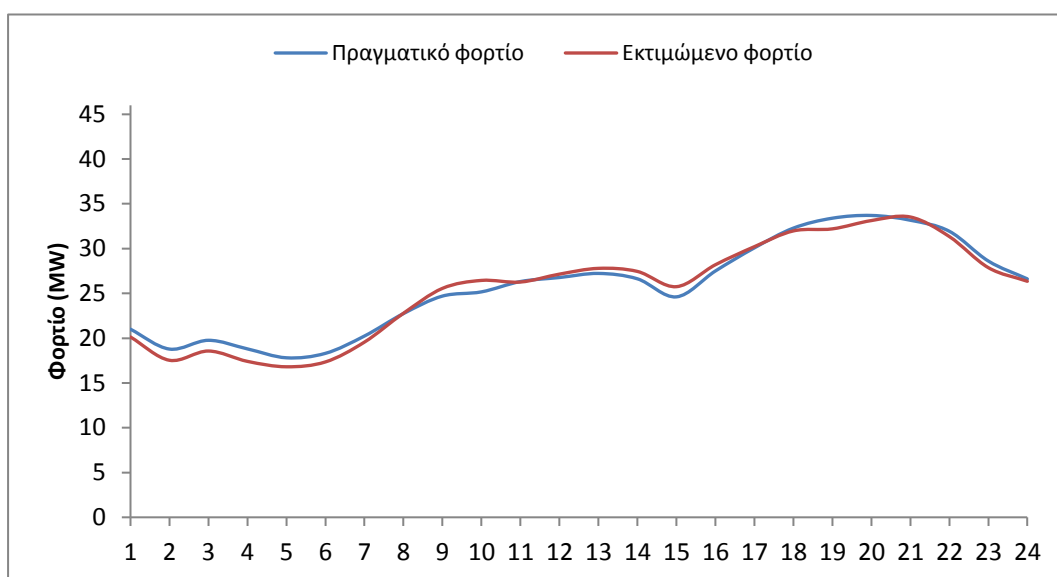

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10 στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 18/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **640 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **595 MWh** (93,03% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **44,63 MWh**, με διείσδυση 6,97%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

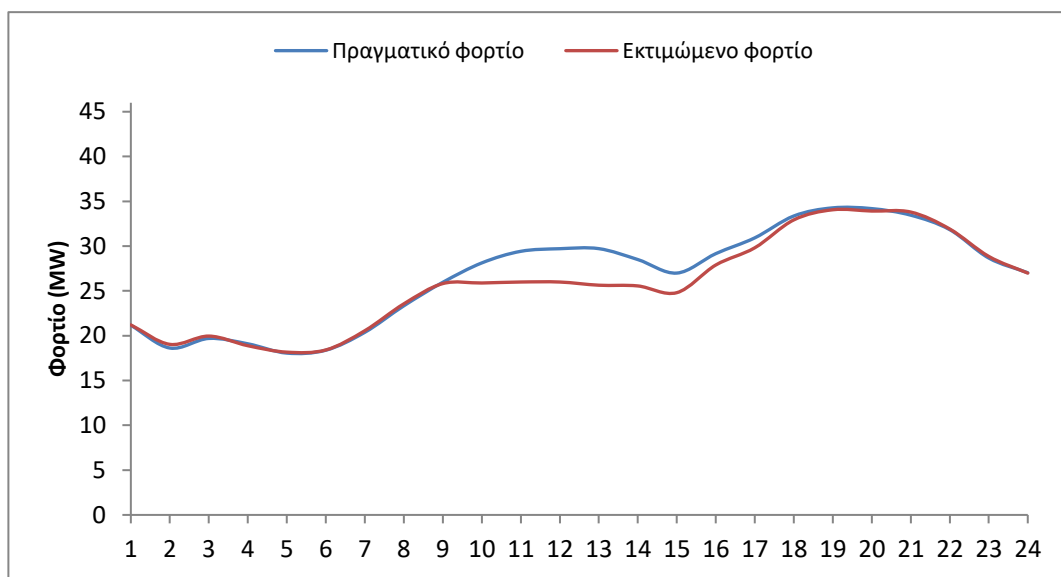

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 19/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **612 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **572 MWh** (93,52% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **39,68 MWh**, με διείσδυση 6,48%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

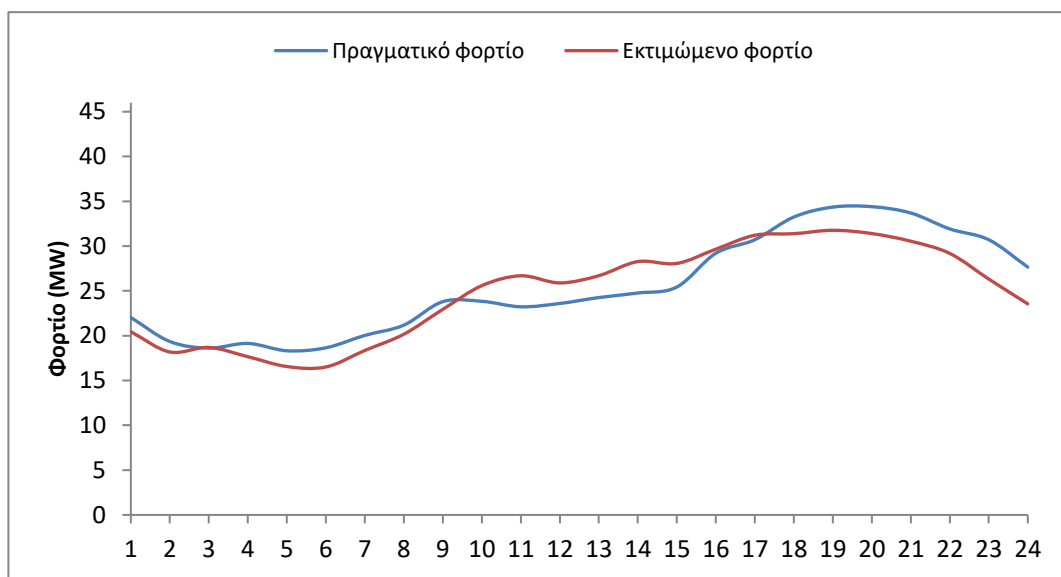

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 20/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **617 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **596 MWh** (96,58% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **21,13 MWh**, με διείσδυση 3,42%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

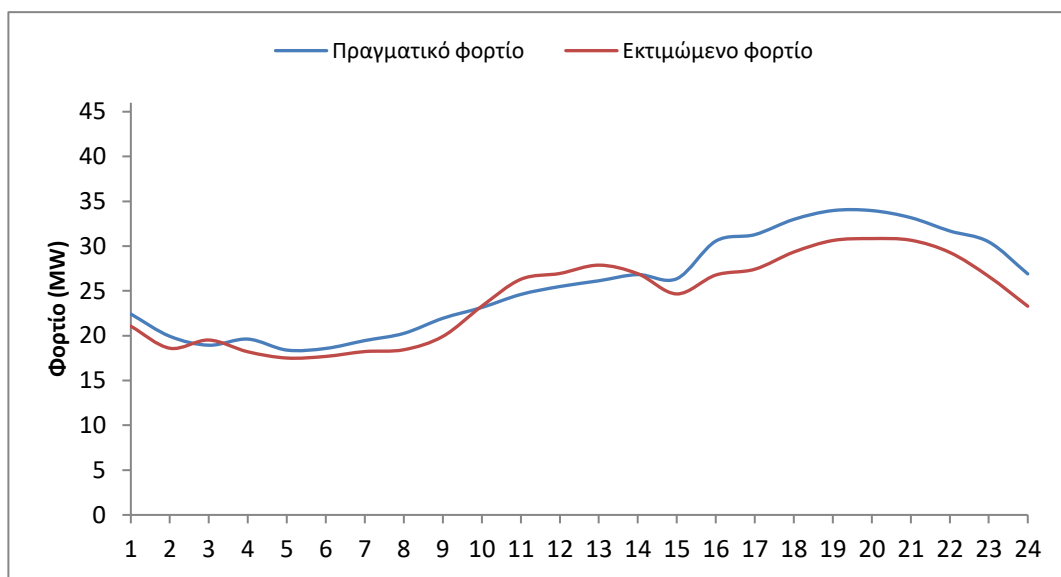

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 21/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **638 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **602 MWh** (94,42% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **35,57 MWh**, με διείσδυση 5,58%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **135,3 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

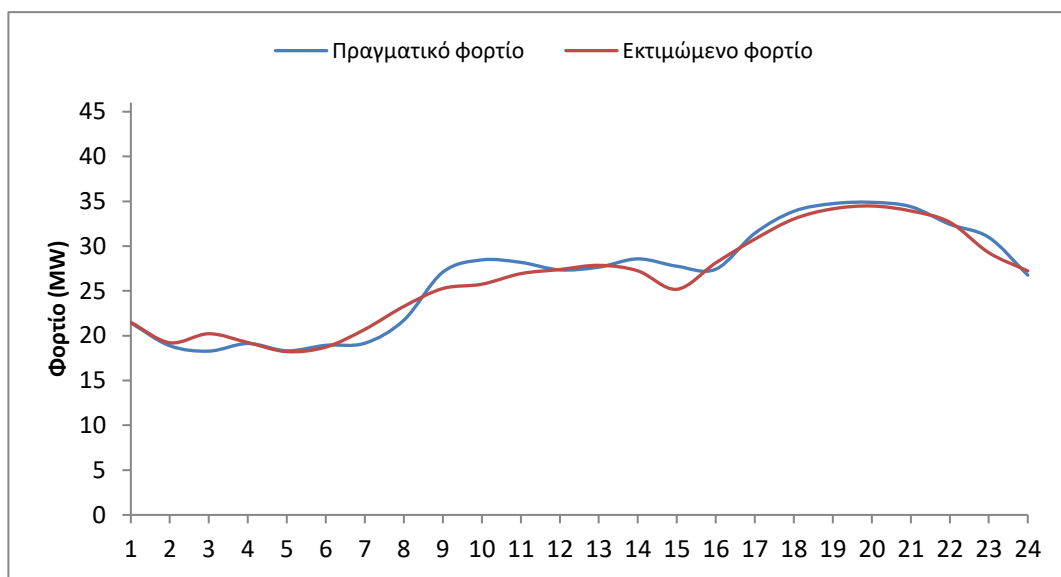

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 22/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **629 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **559 MWh** (88,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **70,63 MWh**, με διείσδυση 11,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **137,1 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

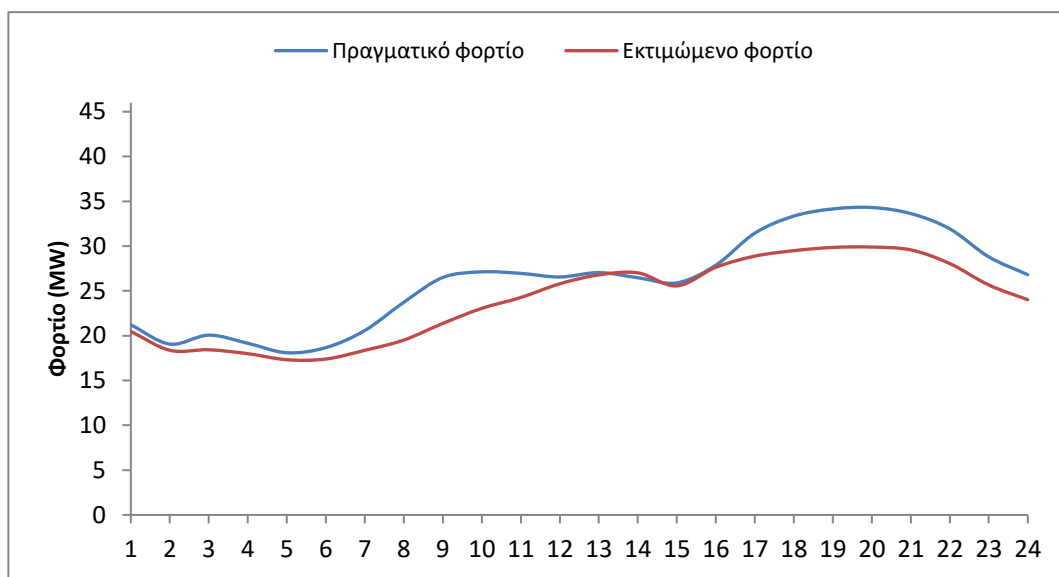

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 23/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **636 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **617 MWh** (96,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **19,18 MWh**, με διείσδυση 3,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **136,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

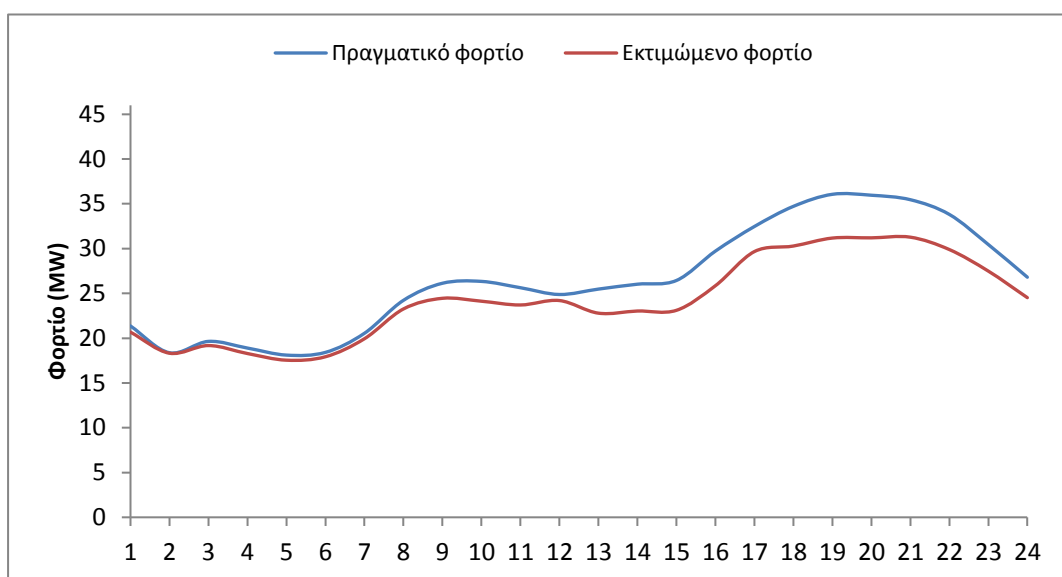

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 24/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **636 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **612 MWh** (96,21% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **24,08 MWh**, με διείσδυση 3,79%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

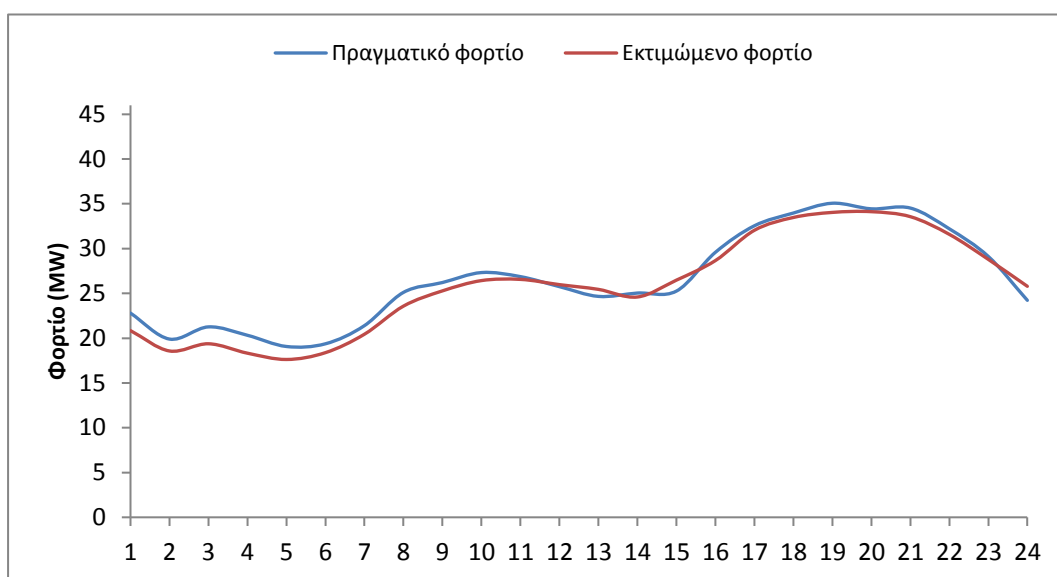

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 25/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **541 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **459 MWh** (84,79% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **82,29 MWh**, με διείσδυση 15,21%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

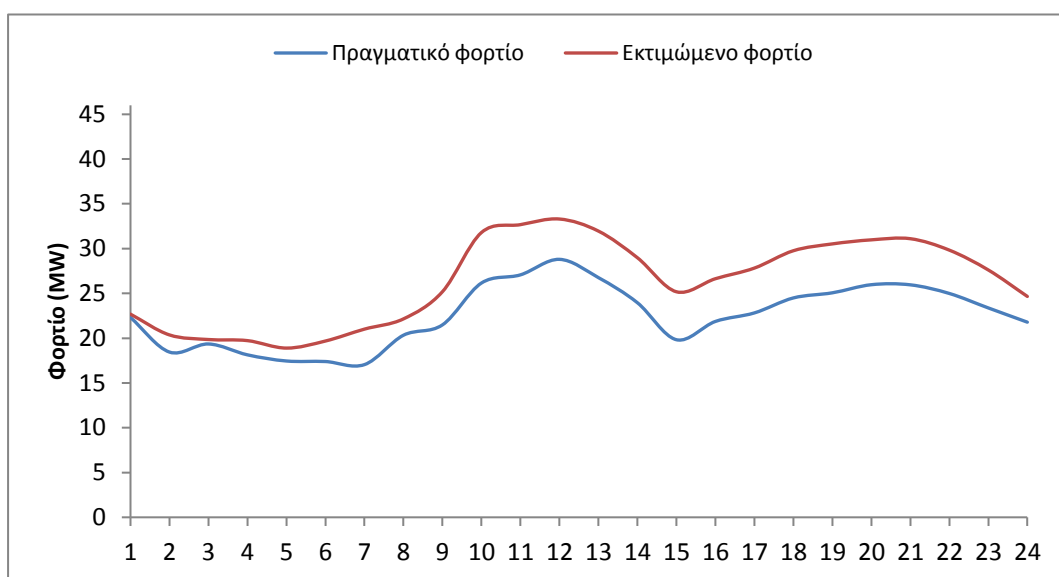

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 26/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **498 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **415 MWh** (83,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **82,37 MWh**, με διείσδυση 16,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

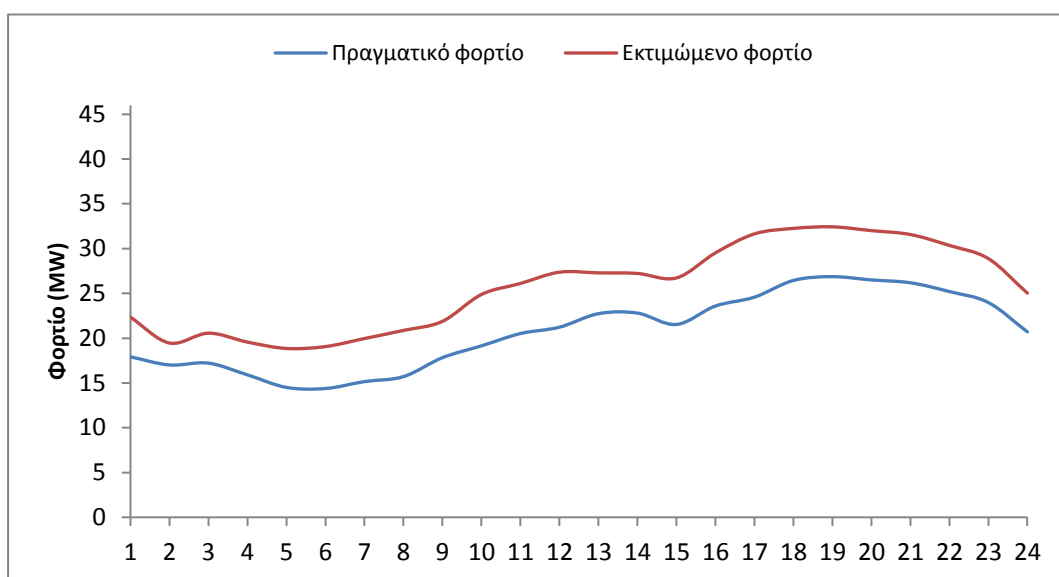

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 27/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **520 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **437 MWh** (84,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **82,47 MWh**, με διείσδυση 15,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

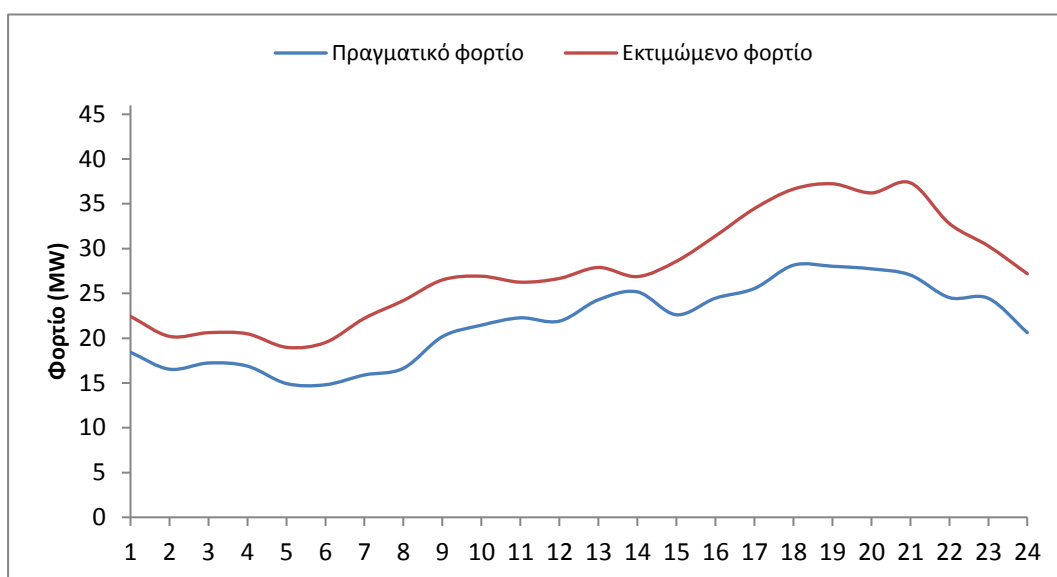

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 28/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **540 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **486 MWh** (90,09% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **53,53 MWh**, με διείσδυση 9,91%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

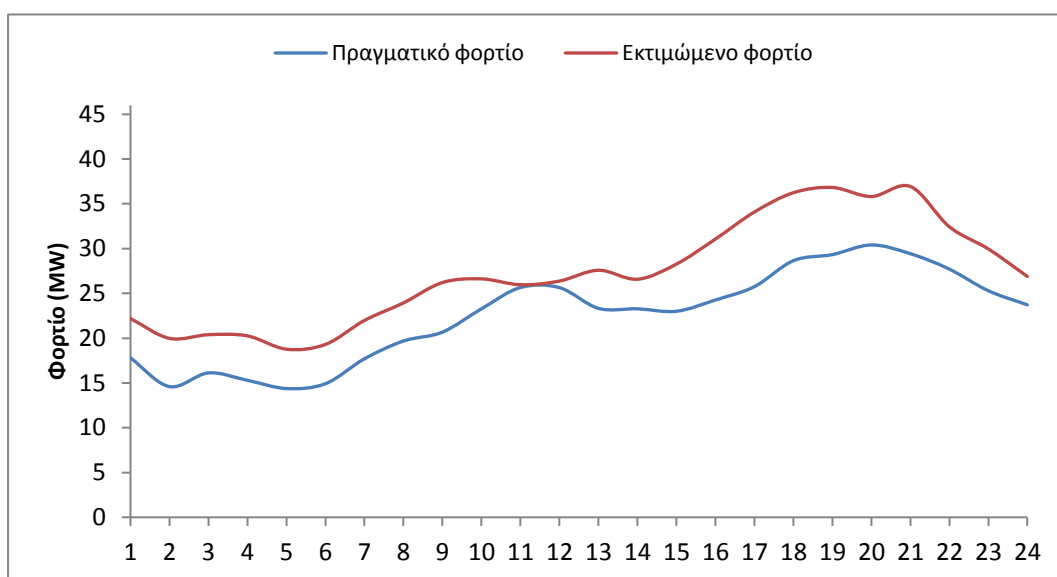

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 29/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **556 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **452 MWh** (81,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **103,99 MWh**, με διείσδυση 18,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

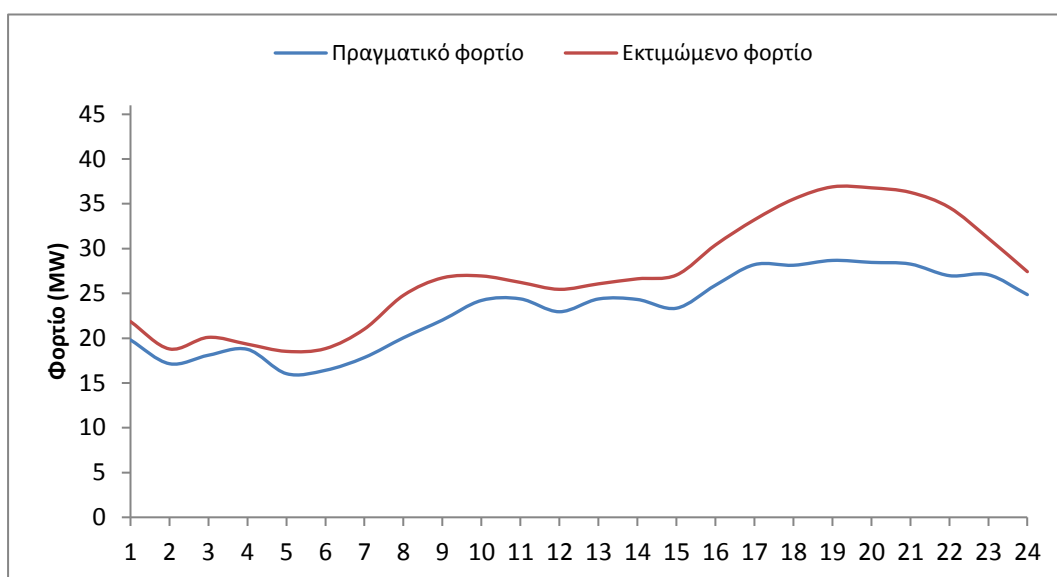

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **522 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **448 MWh** (85,87% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **73,8 MWh**, με διείσδυση 14,13%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **152,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

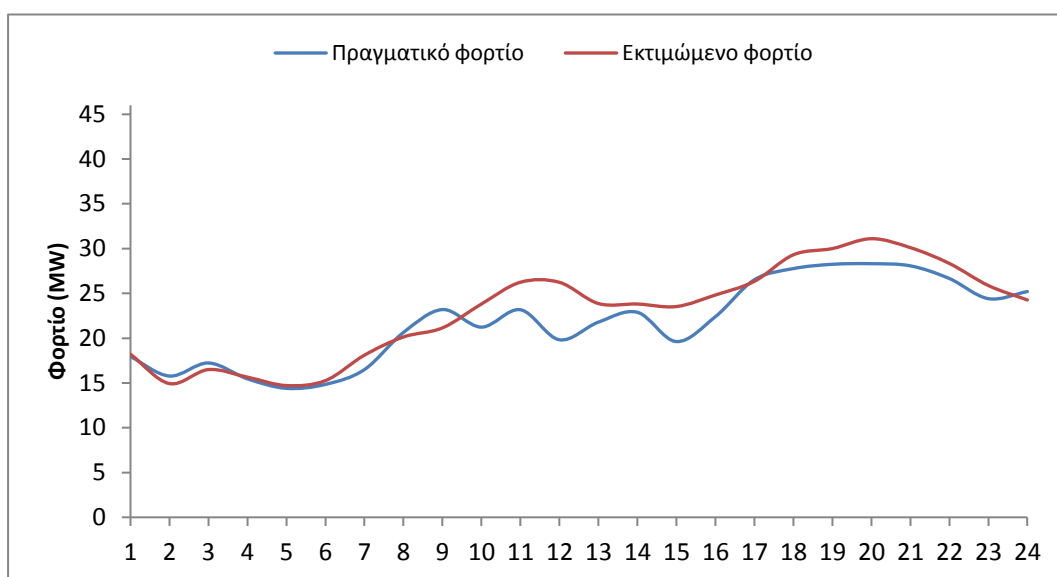

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου


Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 31/12/2020

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **528 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **454 MWh** (85,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **73,97 MWh**, με διείσδυση 14,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **130,42 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

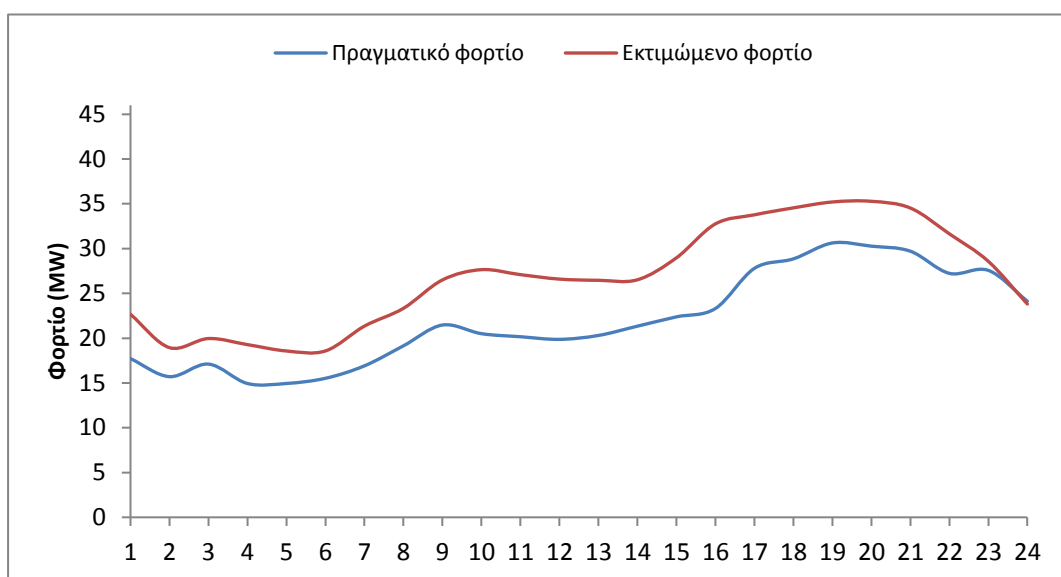

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.