
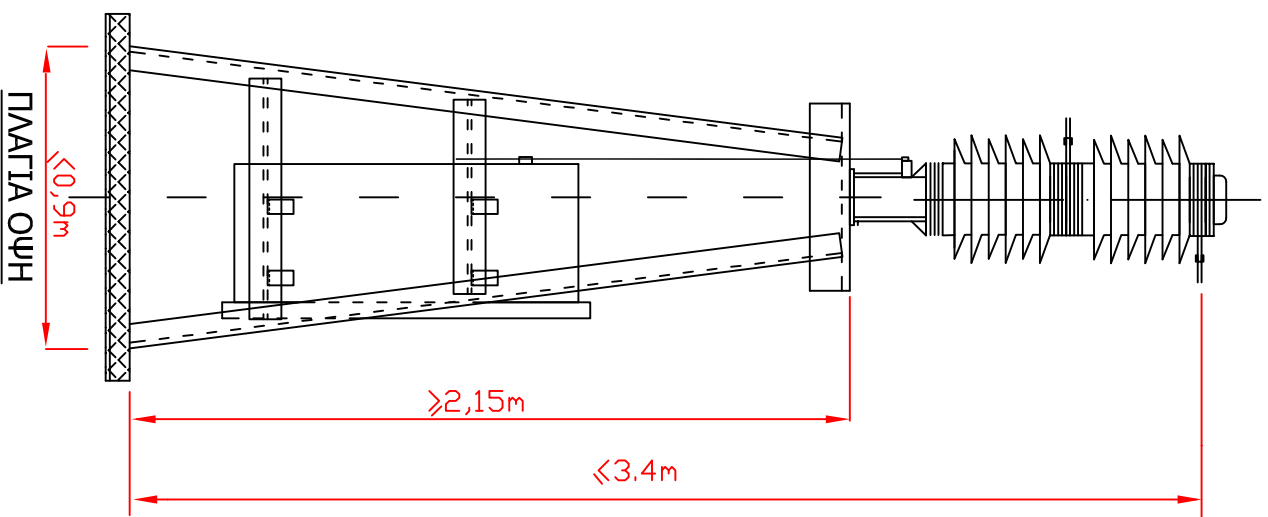


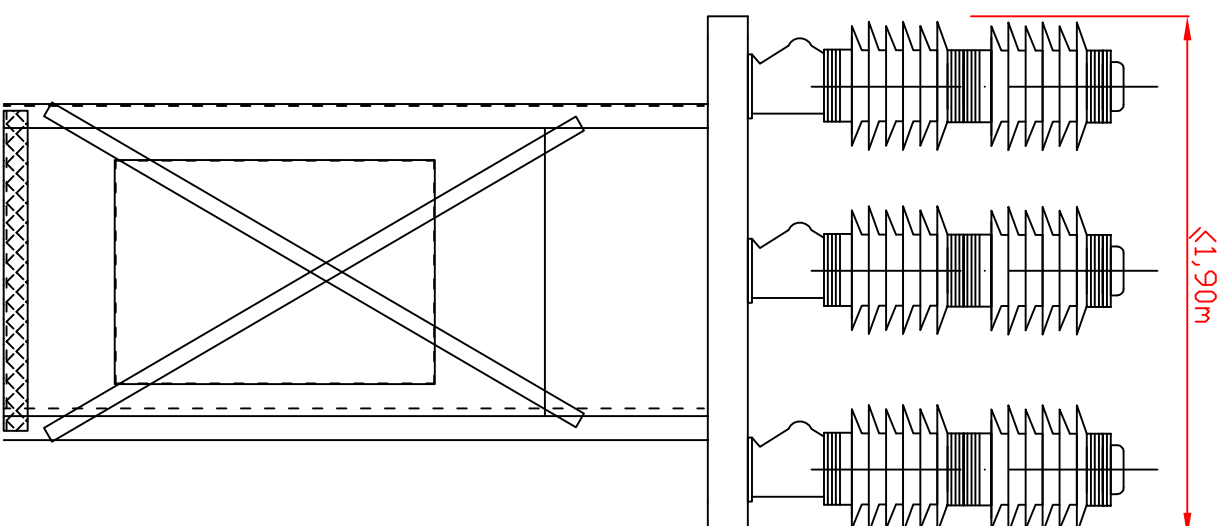

Σημειώσεις

1. Η ελάχιστη απόσταση του άνω άκρου του μεταλλικού μέρους του μονωτήρα του διακόπτη (κατώτερο σημείο πορσελάνης) από τη βάση στηρίξης του ικριώματος, θα πρέπει να είναι $\geq 2250\text{mm}$.
Το ύψος του κάτω αγωγού από τη βάση στηρίξης πρέπει να είναι $\geq 2550\text{mm}$.
2. Όλες οι παραπάνω διαστάσεις είναι υποχρεωτικές. Η μη τήρησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

SK-CB/1

Σκαρίφημα διατάξεως ικριώματος διακόπτη υπαίθριου τύπου, ενεργού δοχείου για κυψέλη M/Σ 20KV