


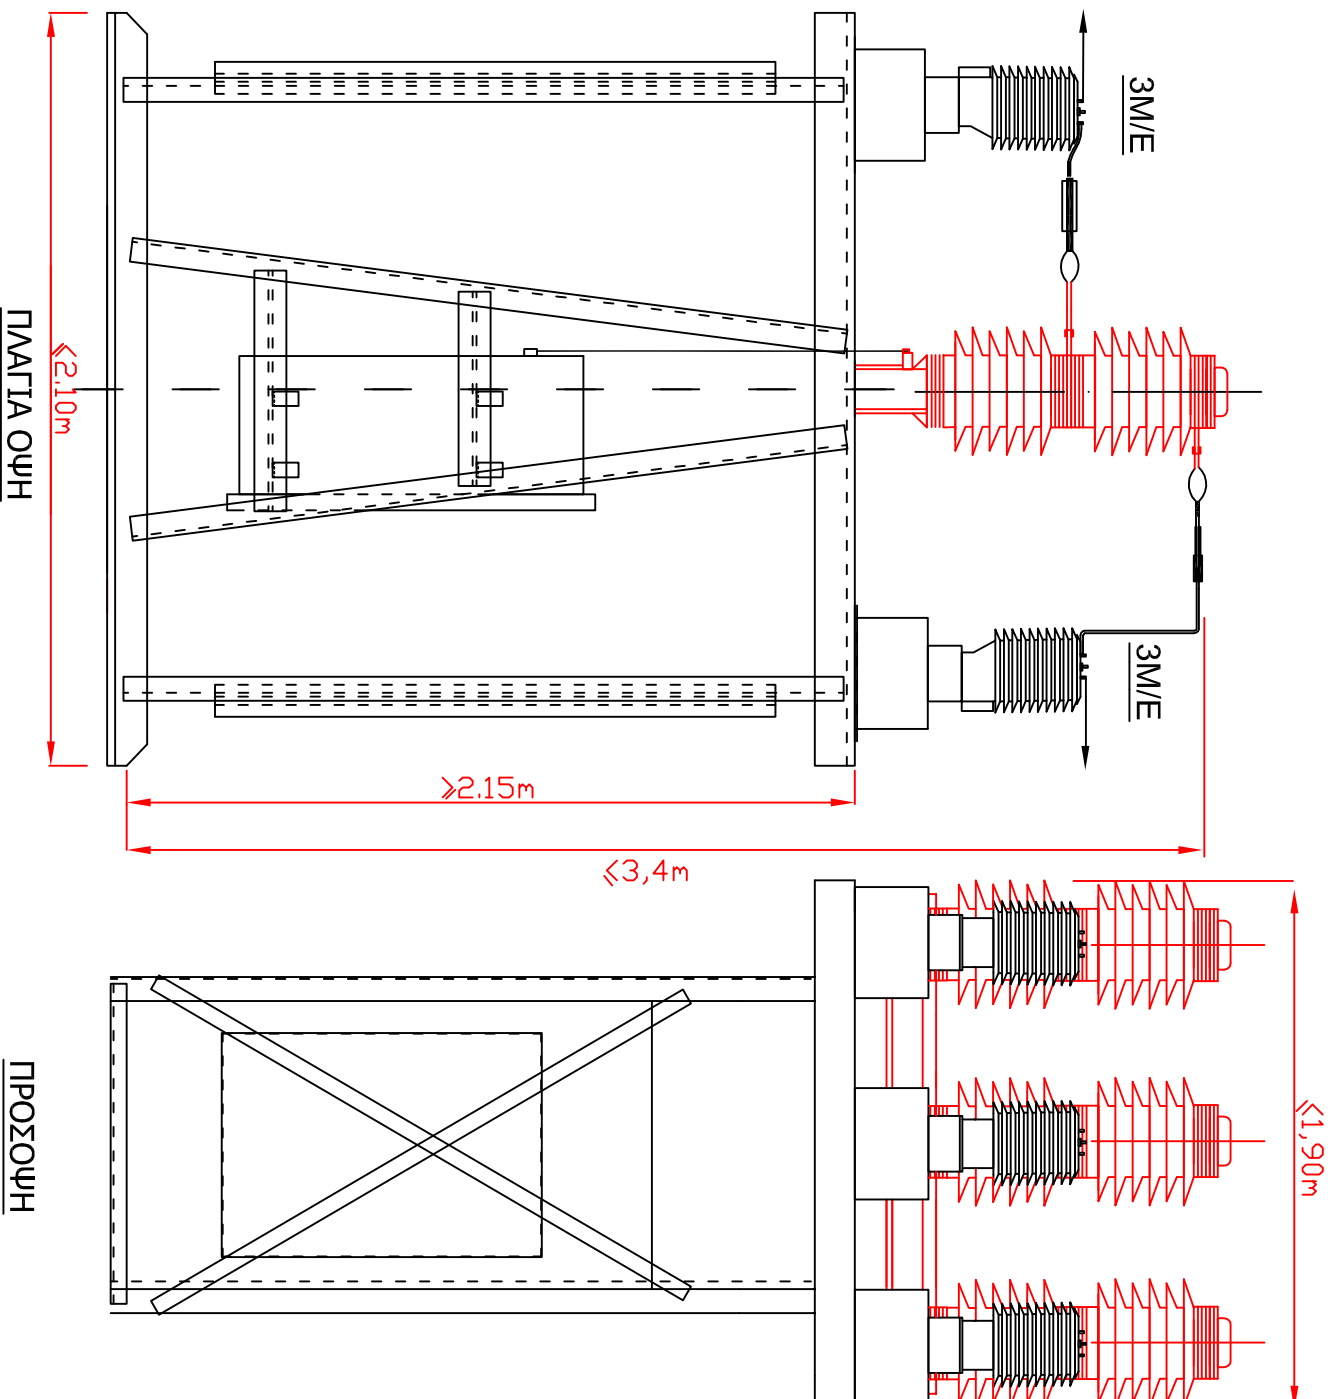

Σημειώσεις

1. Η ελάχιστη απόσταση του άνω άκρου του μεταλλικού μέρους του μονωτήρα του διακόπτη καθώς και του Μ/Σ εντάσεως (κατώτερο σημείο ποροελάνης) από τη βάση στήριξης του ικριώματος, θα πρέπει να είναι $\geq 2250\text{mm}$.
Το ύψος του κάτω αγωγού από τη βάση στήριξης πρέπει να είναι $\geq 2550\text{mm}$.
2. Όλες οι δεικνυόμενες διαστάσεις είναι υποχρεωτικές. Η μη τήρηση τους αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
3. Οι έξι (6) Μ/Σ εντάσεως, τρεις σε κάθε πλεύρα του διακόπτη θα είναι σχέσεως 1440-1900/0,58Α.

SK-CB/CT-3

Σκαρίφημα διατάξεως ικριώματος διακόπτη υπαίθριου τύπου, ενεργού δοχείου και Μ/Σ εντάσεως για διασύνδεση ζυγών 20kV