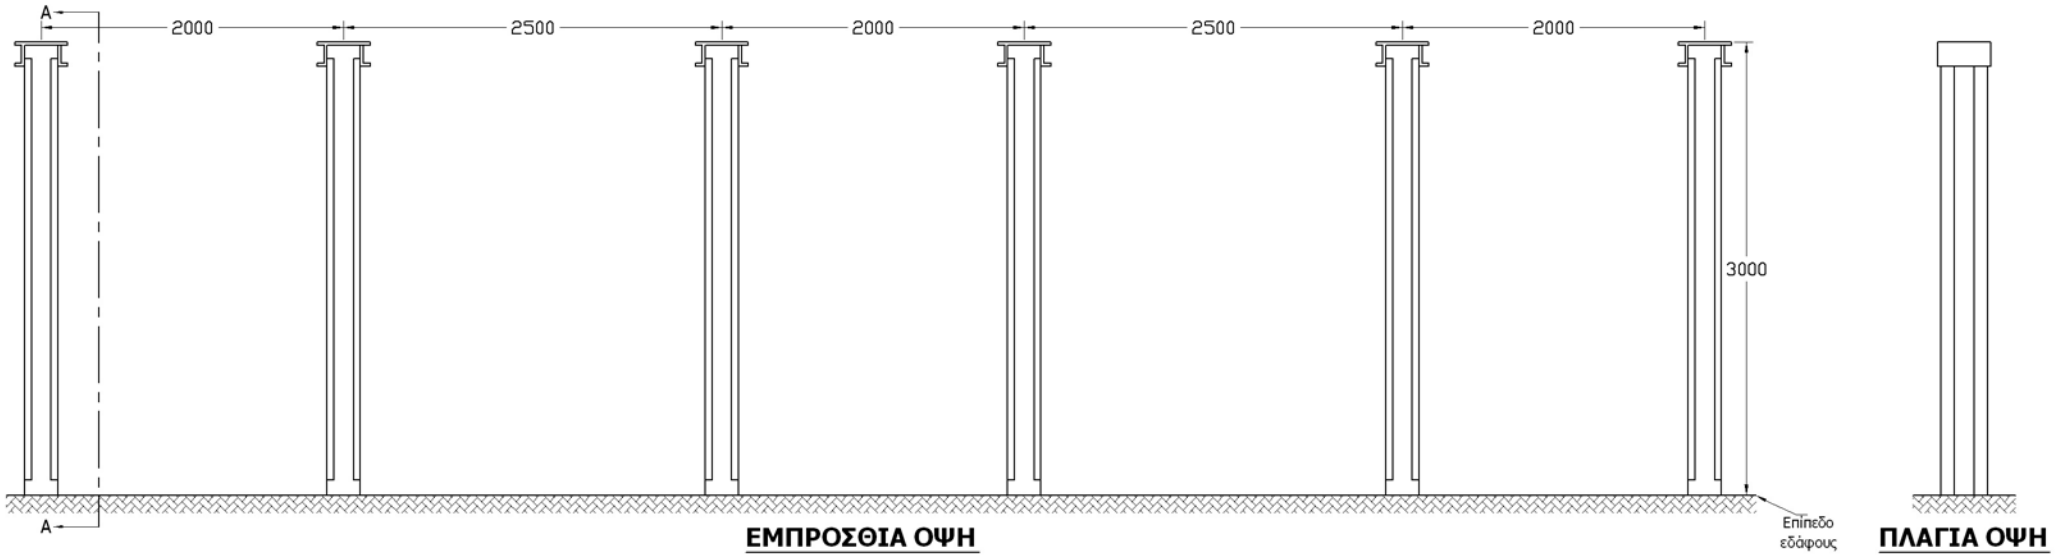

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

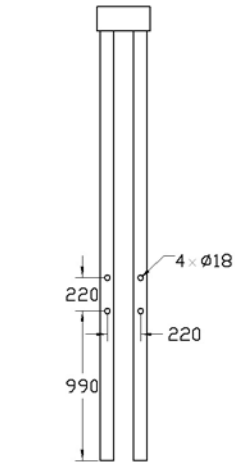

ΟΨΗ Α
ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

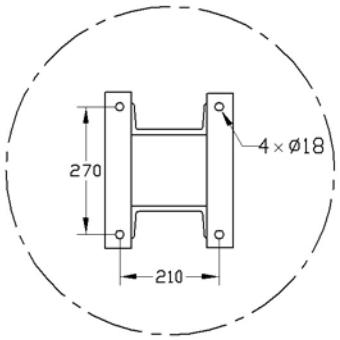

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ

Σημειώσεις

1. Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm).
2. Το πραγματικό ύψος του ικριώματος είναι 3500 mm, με τα 500mm εντός του εδάφους.
3. Το είδος του υλικού του ικριώματος είναι χάλυβας St 37.
4. Το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης είναι προμήθεια ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ No 3.31/1
Μεταλλικό Ικρίωμα Στήριξης για
Α/Ζ τύπου 3.31

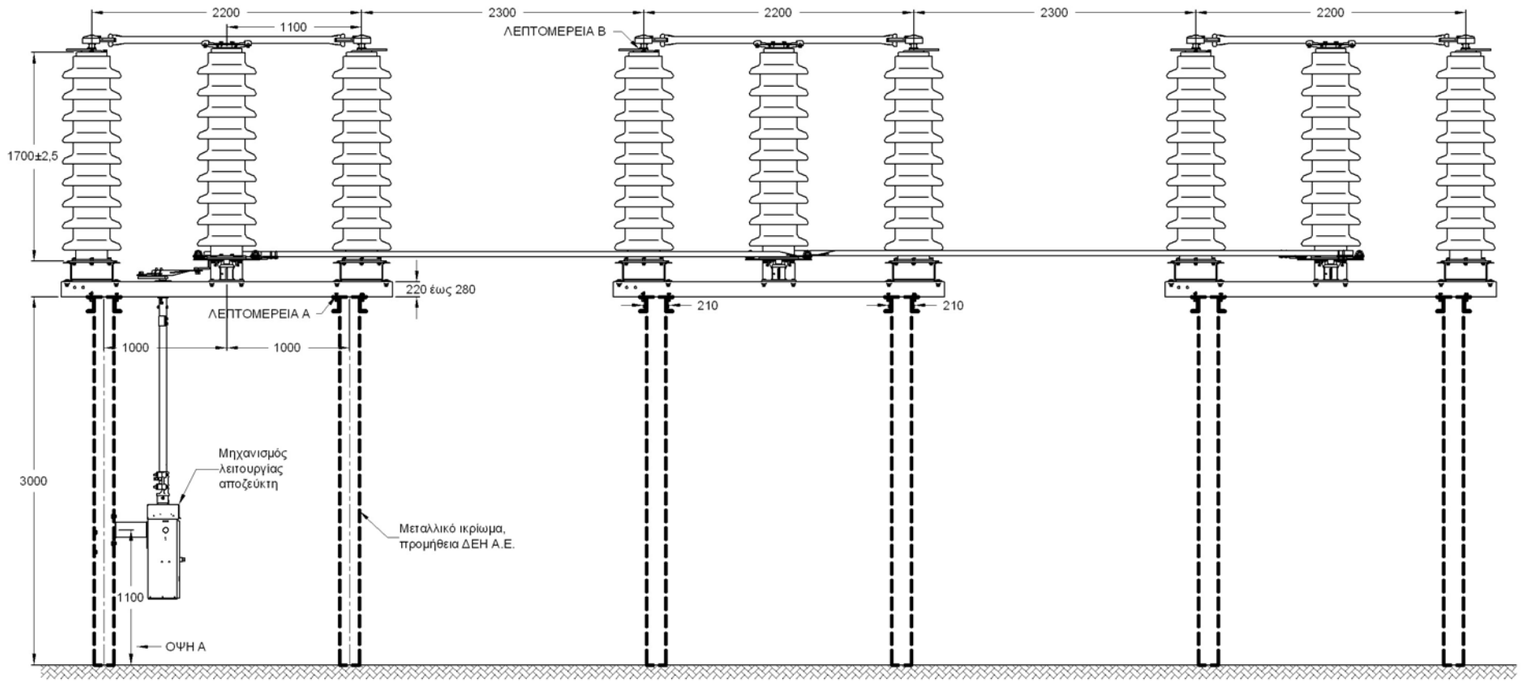

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

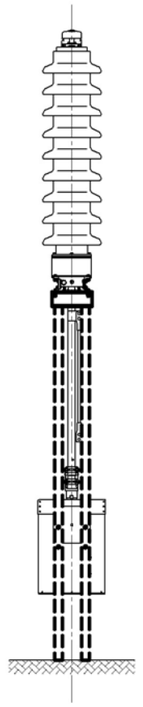

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΟΨΗ Α
Διατρήσεις για στήριξη
μηχανισμού λειτουργίας

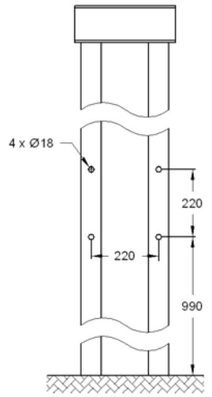

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Α



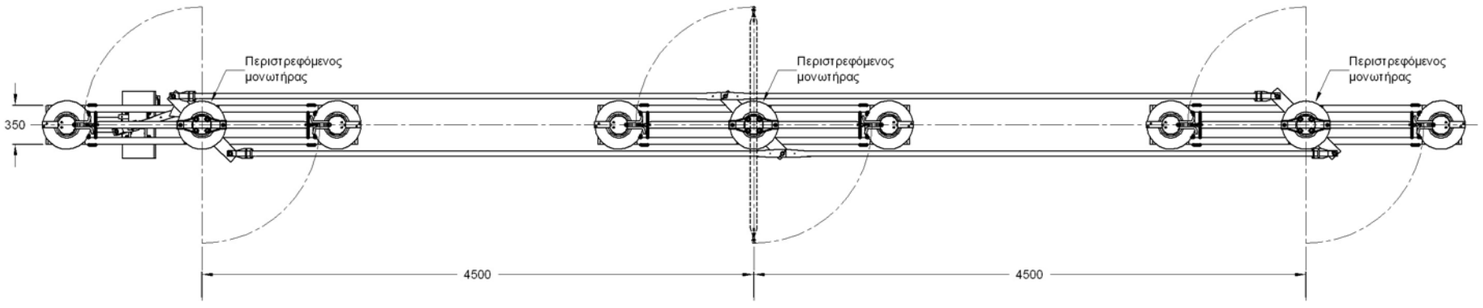

ΚΑΤΟΨΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Β
Ακροδέκτες Γραμμής

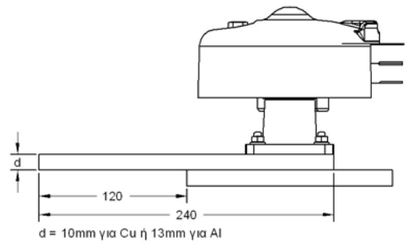

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

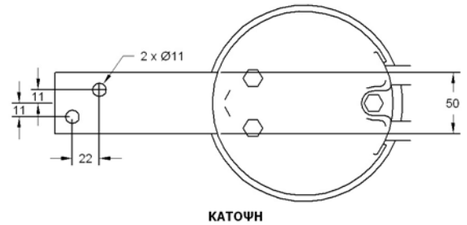

ΚΑΤΟΨΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι δεικνυόμενες διαστάσεις είναι υποχρεωτικές .
2. Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm).
3. Το ικρίωμα στήριξης είναι προμήθεια ΔΕΗ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ No. 3.31/2

Διάταξη ανάρτησης του A/Z τύπου 3.31 και του μηχανισμού λειτουργίας του, στο μεταλλικό ικρίωμα στήριξης.